



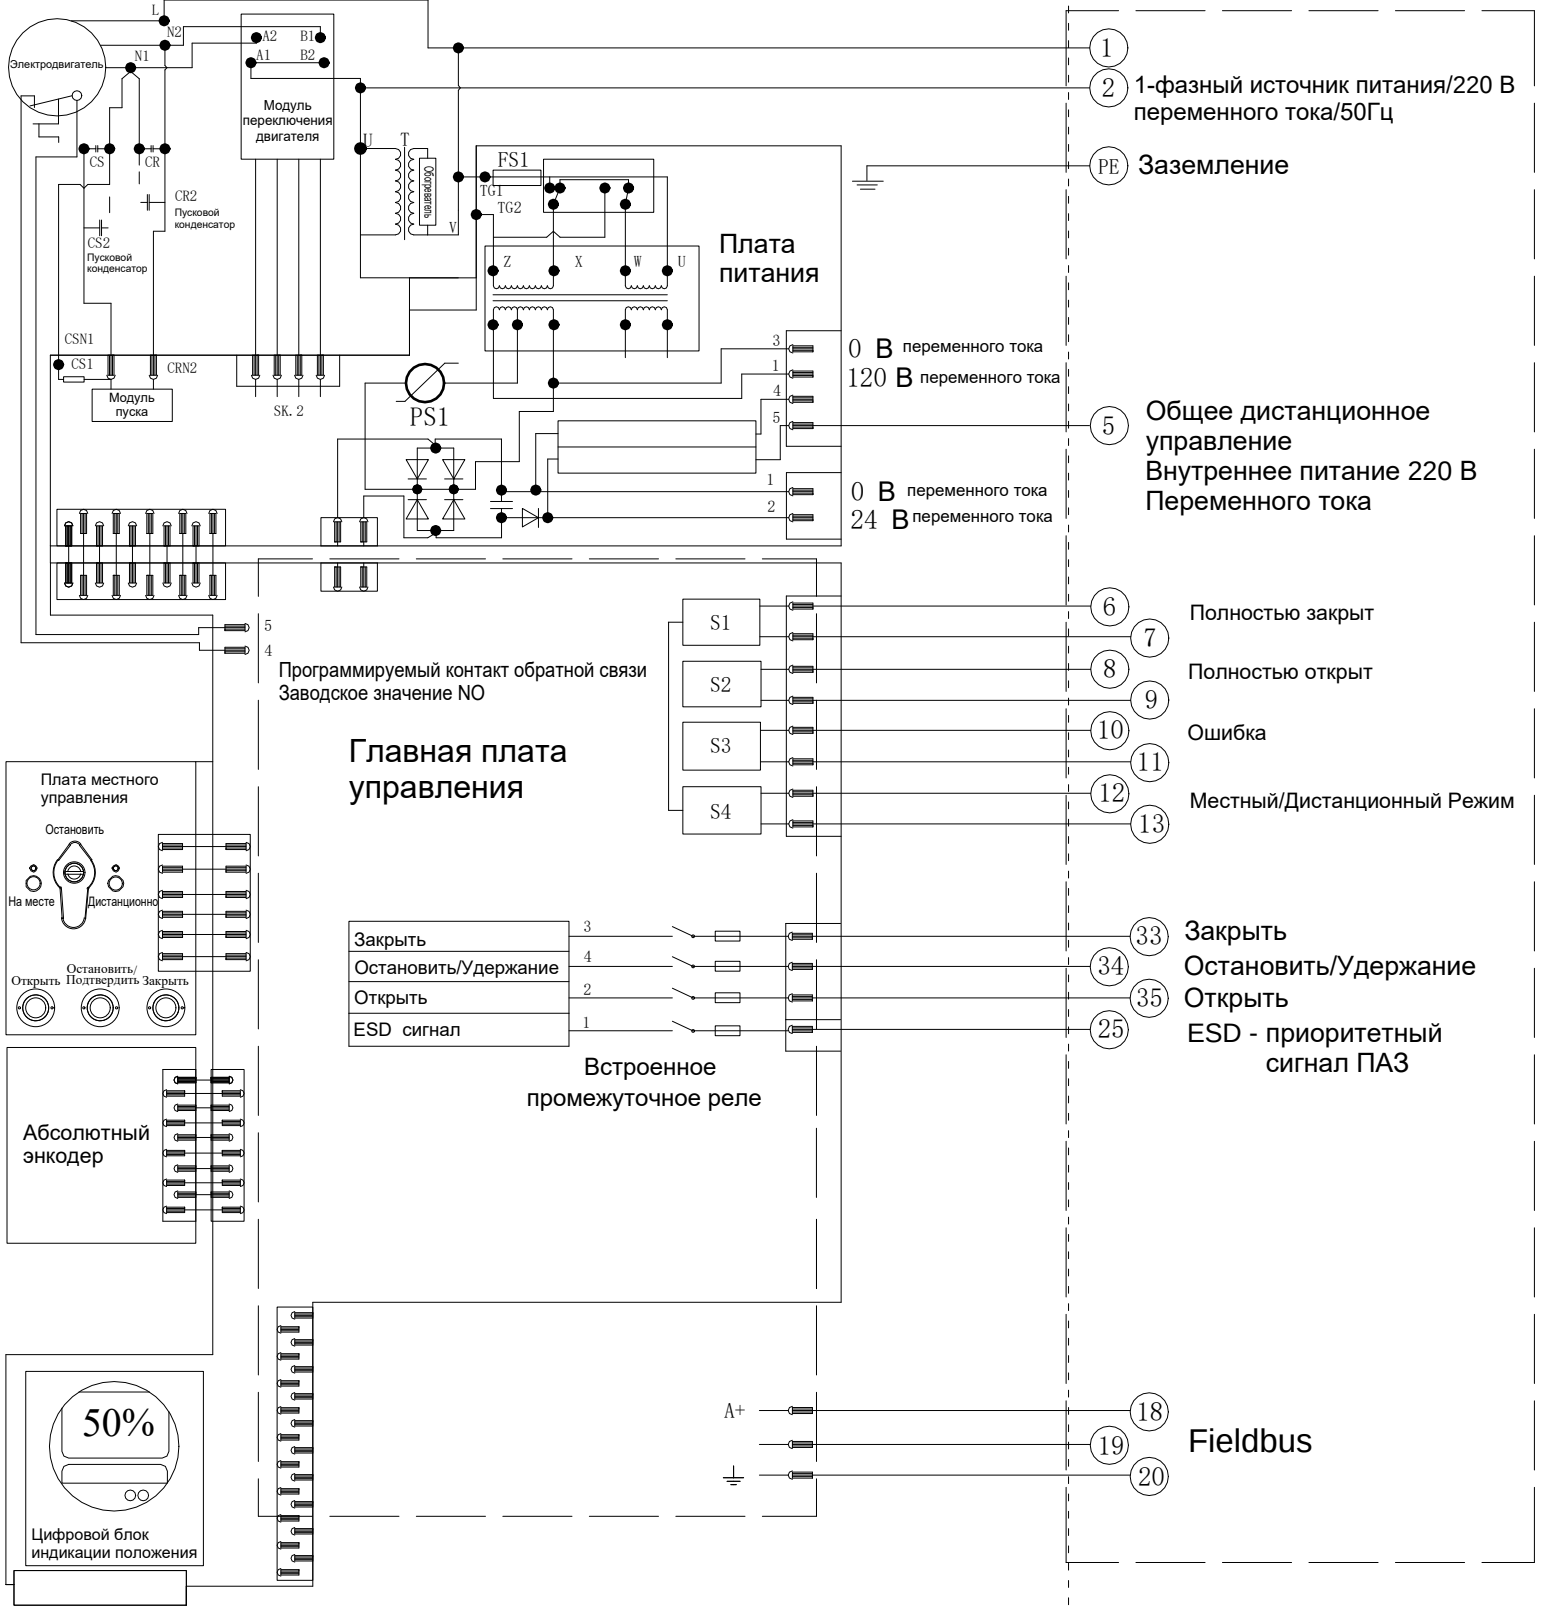

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 Заземление
- 3 0 В переменного тока
- 4 120 В переменного тока
- 5 Общее дистанционное управление
Внутреннее питание 220 В
Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Электрическая схема
№1-220-220-4-FR- 0
Серия VAD

Схема подключения VAD (220В+Feilbus)

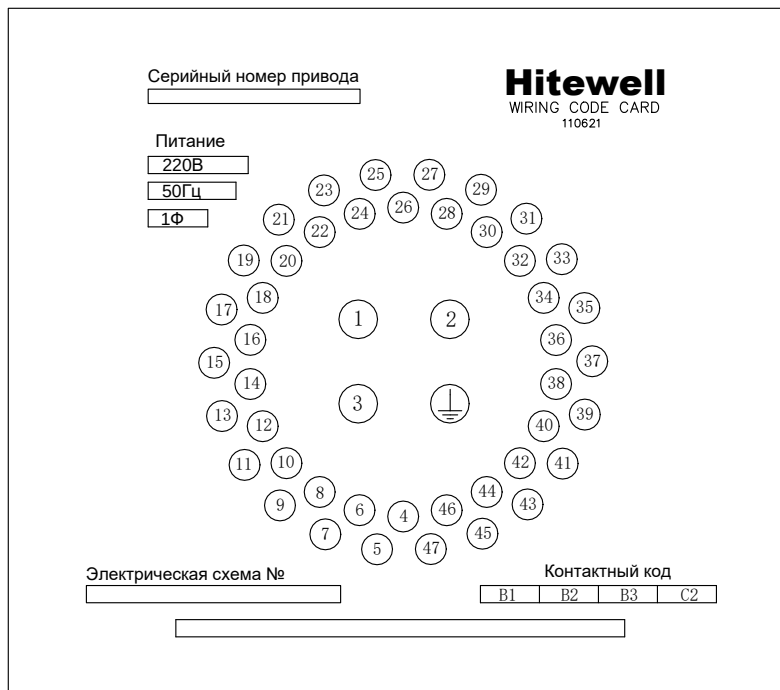

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Feilbus	⑱
B-	⑲
⏏	⑳