


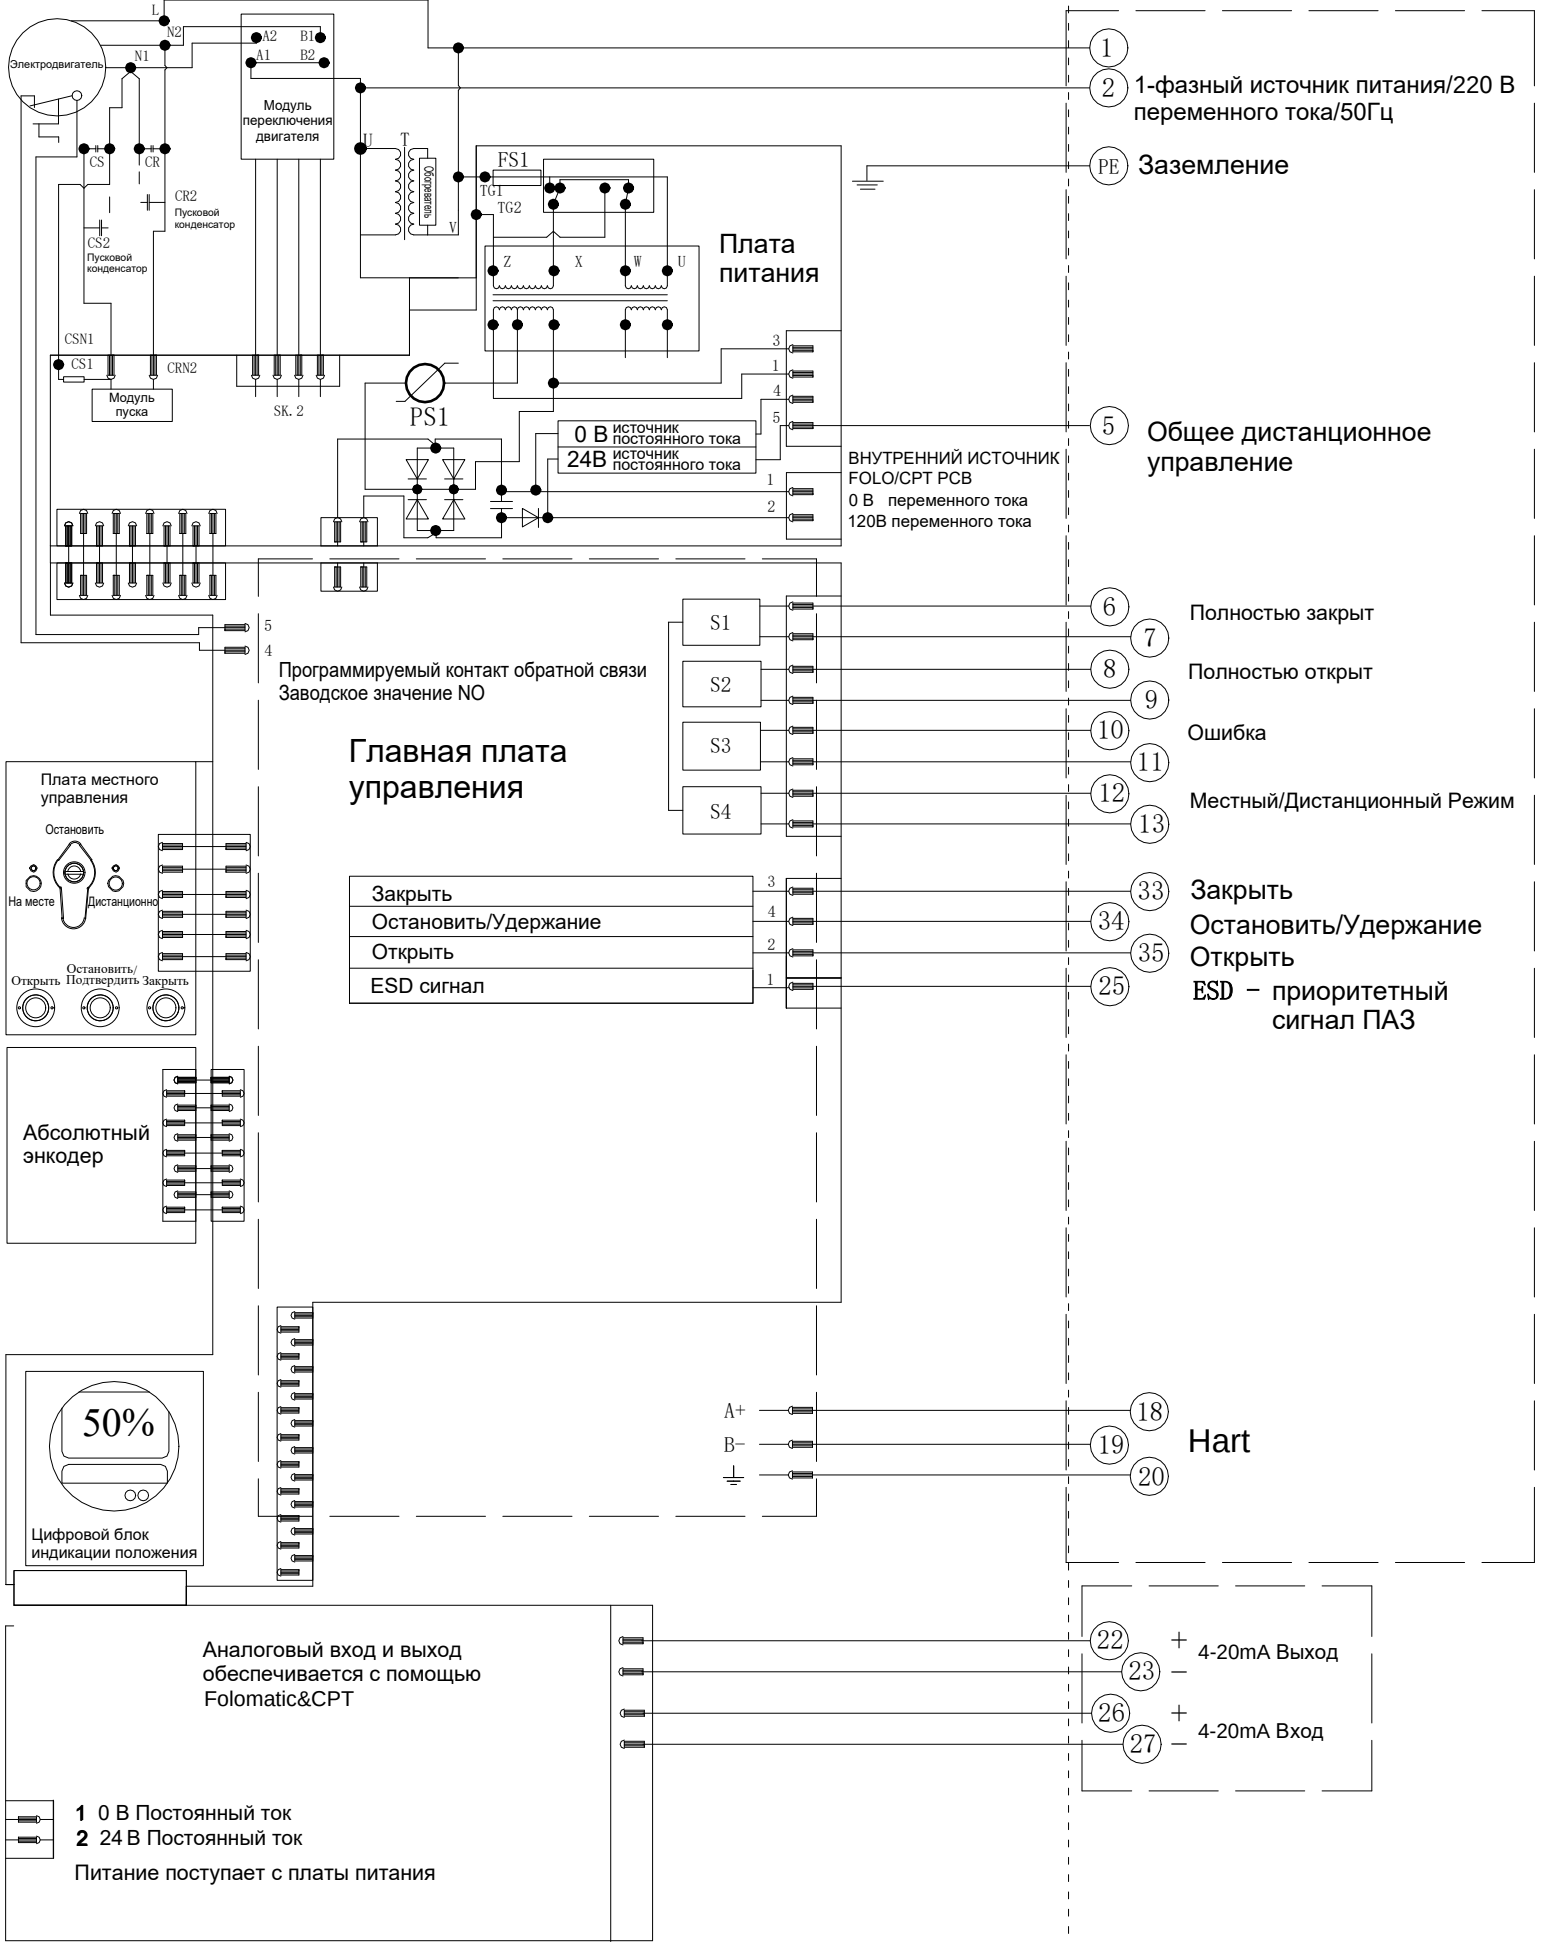

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление

- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Ошибка
- 10 Местный/Дистанционный Режим
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

- 18 Hart
- 19 Hart
- 20 Hart

- 22 + 4-20mA Выход
- 23 - 4-20mA Выход
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 - 4-20mA Вход

Электрическая схема
№1-220-24-4-HR- 1
Серия VAD

Схема подключения VAD (220В 4-20 +HART)

