



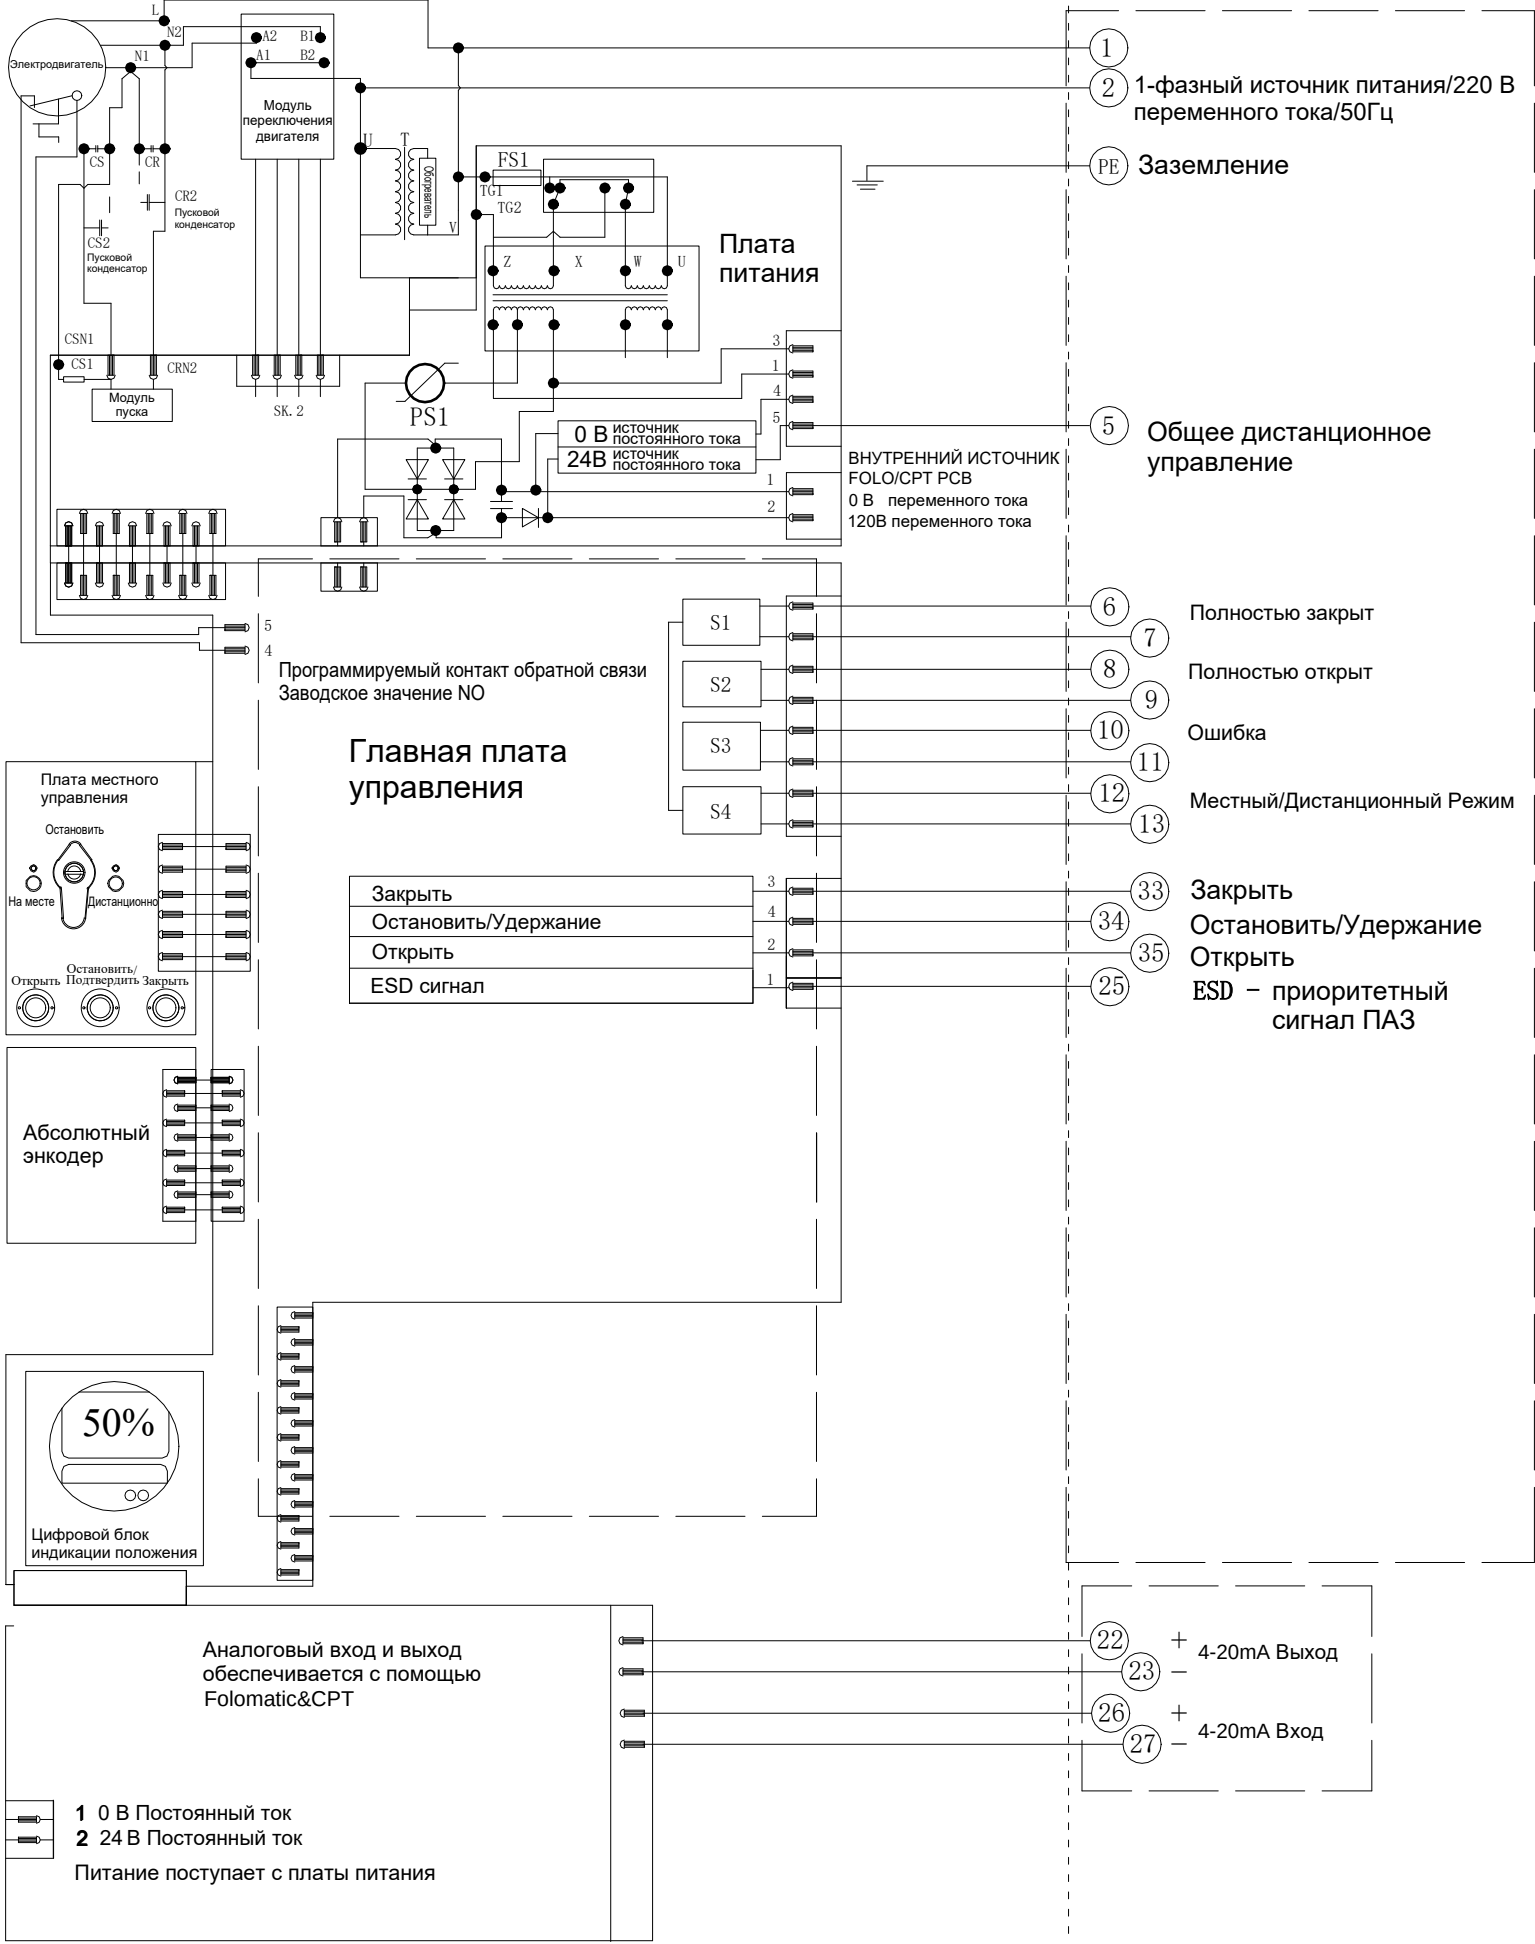

- 1
- 2
- PE
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33
- 34
- 35
- 25

- 22
- 23
- 26
- 27

Схема подключения VAD (220 В)

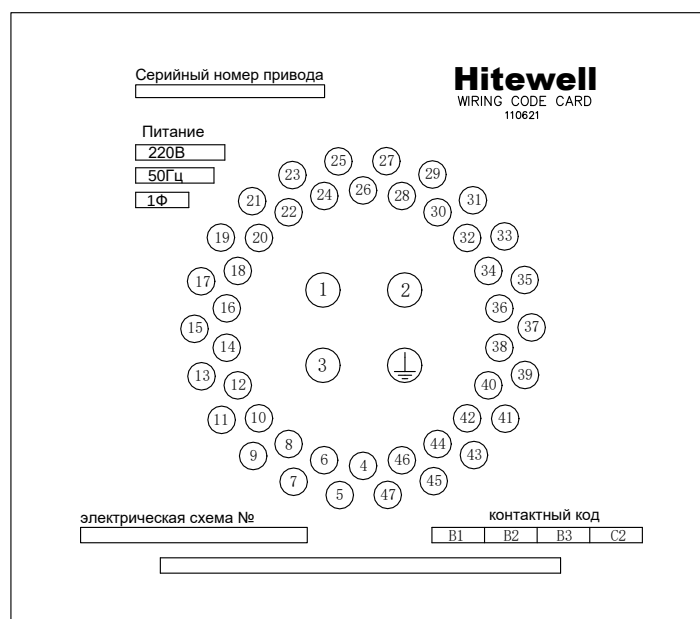

Внутри привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Вход	②6
- 4-20mA Вход	②7
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬

Hitewell

№1-220-24-4-N-1