


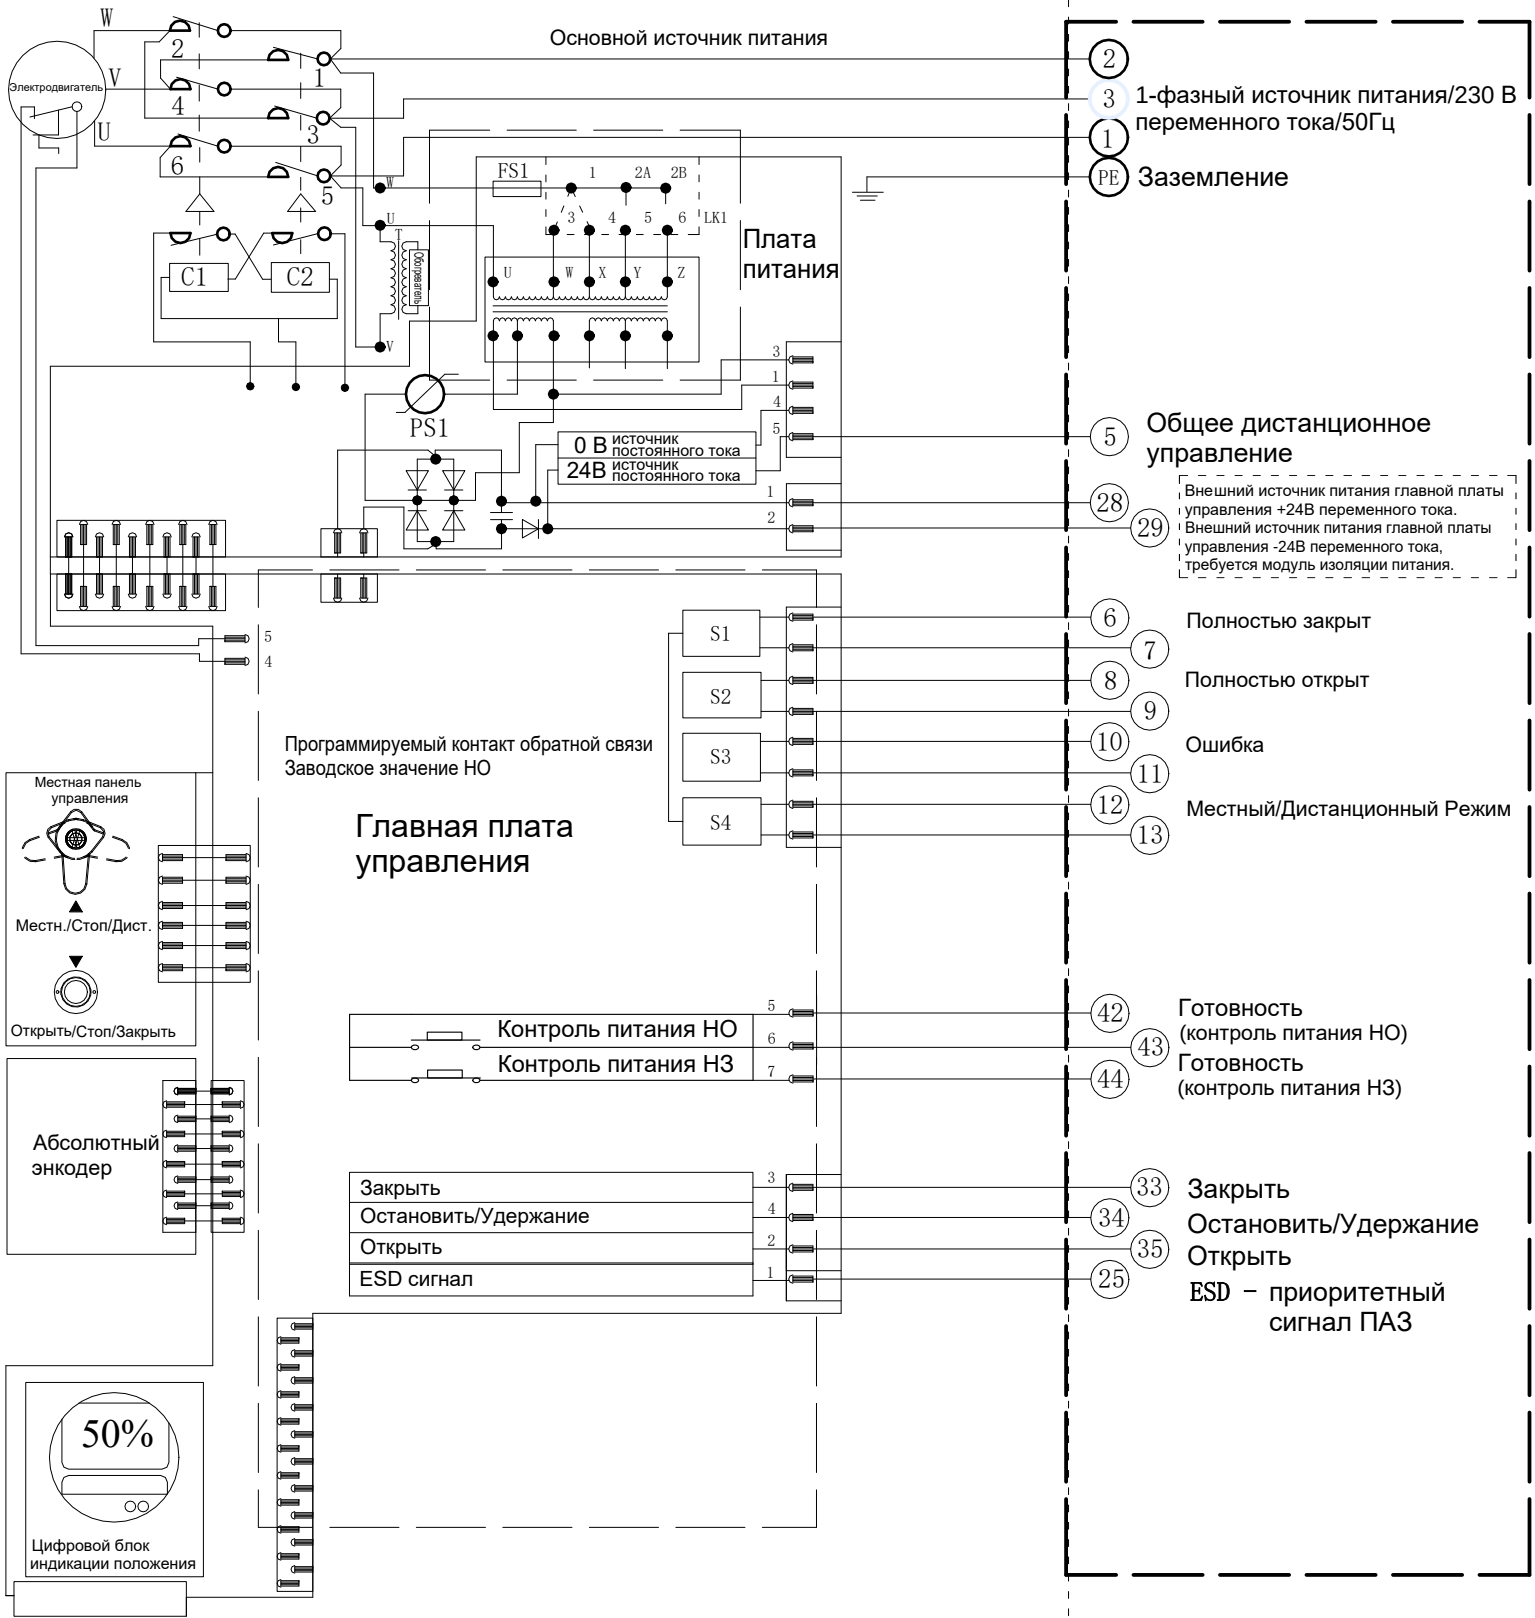


Схема подключения SAL (230 В переменного тока)

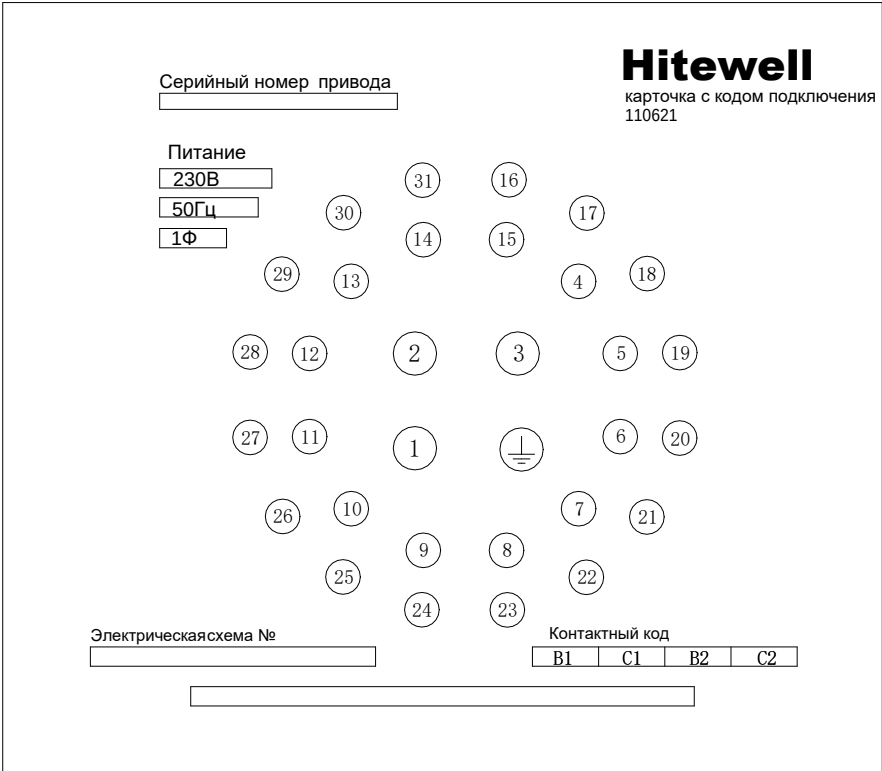

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц		①
		②
	ESD сигнал	⏏
	Внешнее питание 24В+	②⑤
	Внешнее питание 24В-	②⑧
	Общее дистанционное управление	②⑨
	Заккрыть	⑤
	Открыть	③③
	Удержание/Остановить	③⑤
		③④
	Контроль питания НО	④②
	Контроль питания НЗ	④③
	Внутри привода	④④
		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬