



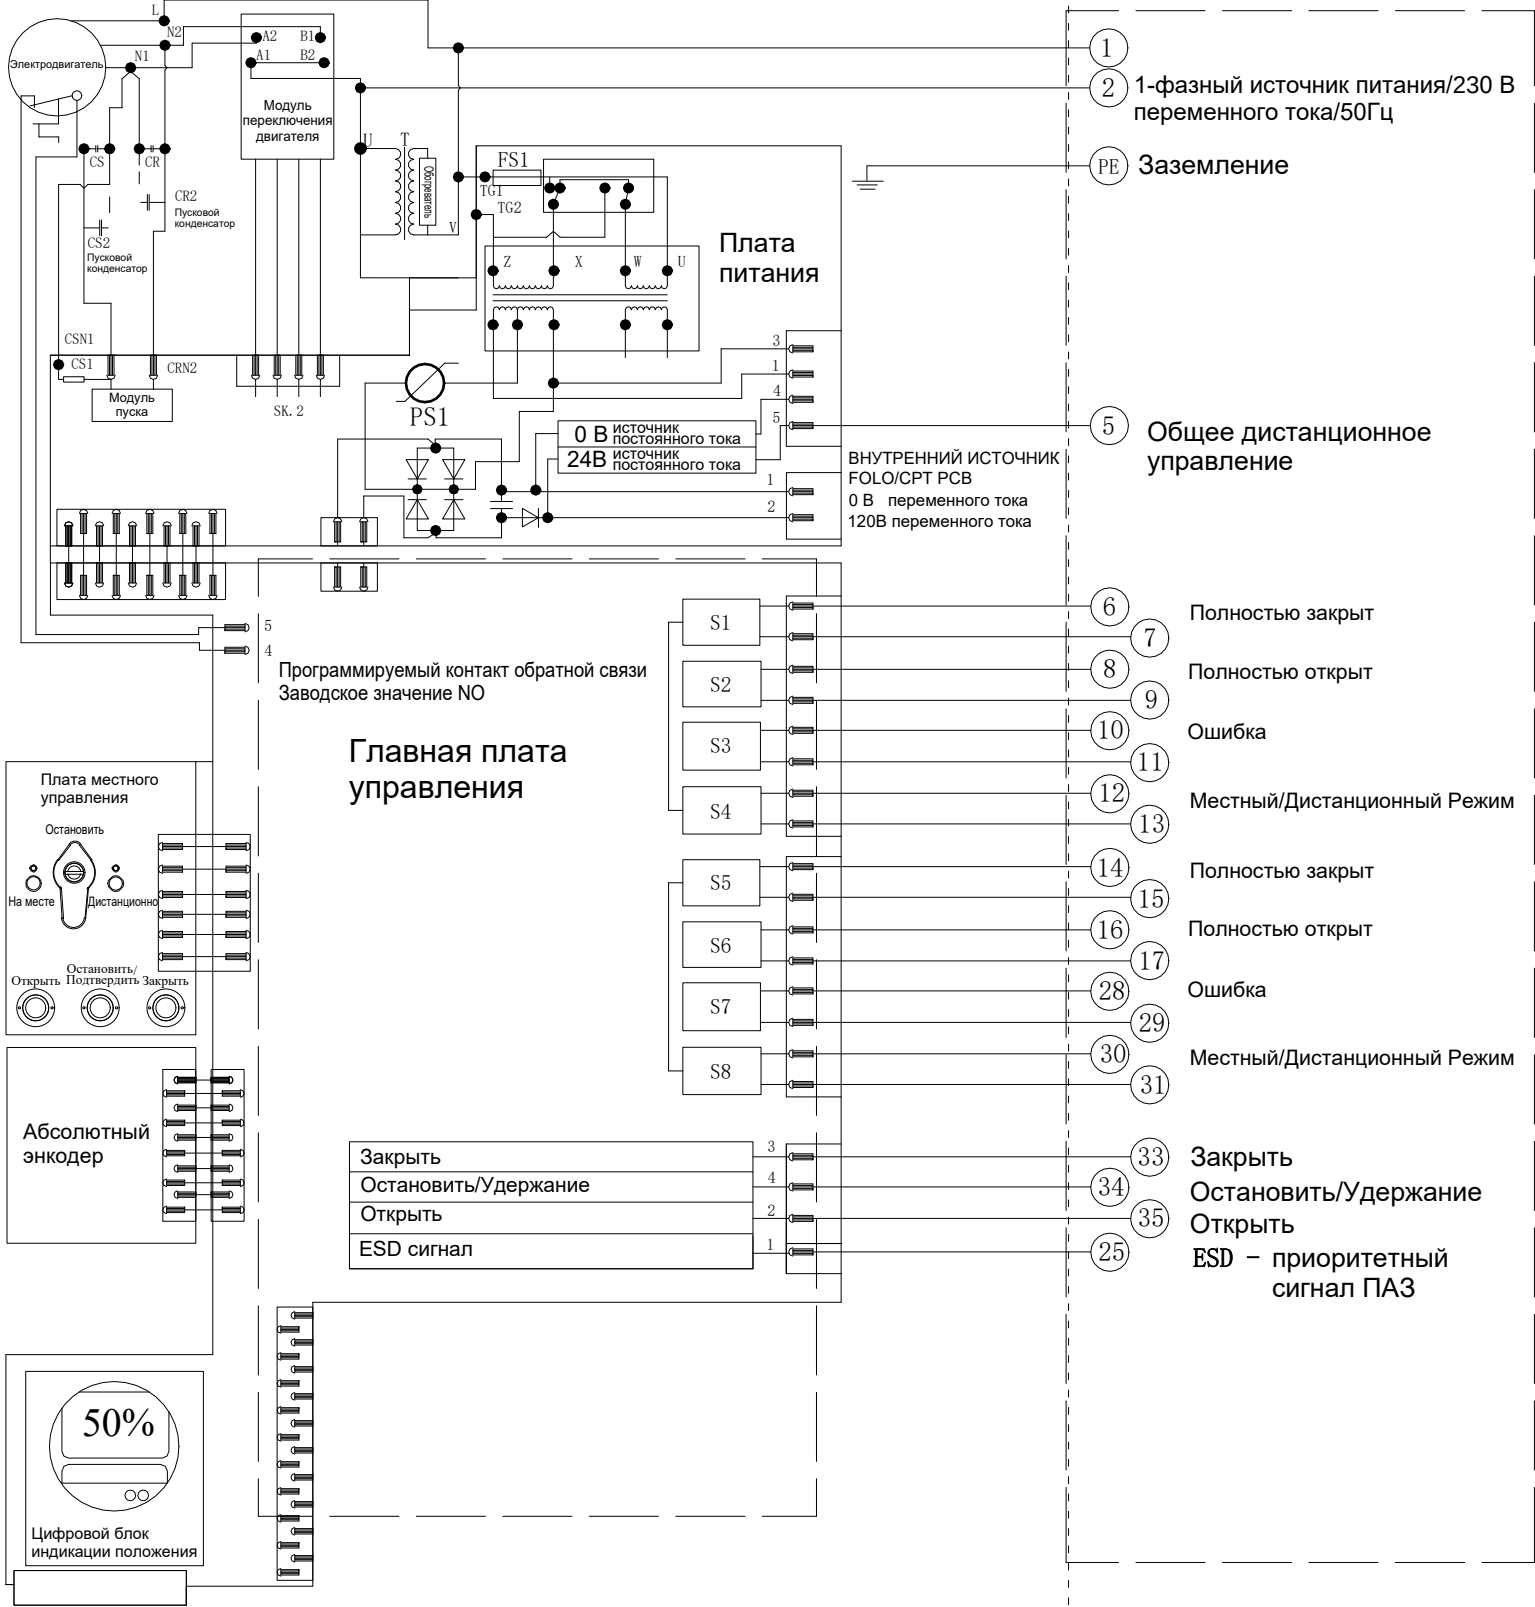

Электрическая схема
№1-230-24-8-N-0
Серия VAD

Схема подключения SAL (230 В переменного тока)

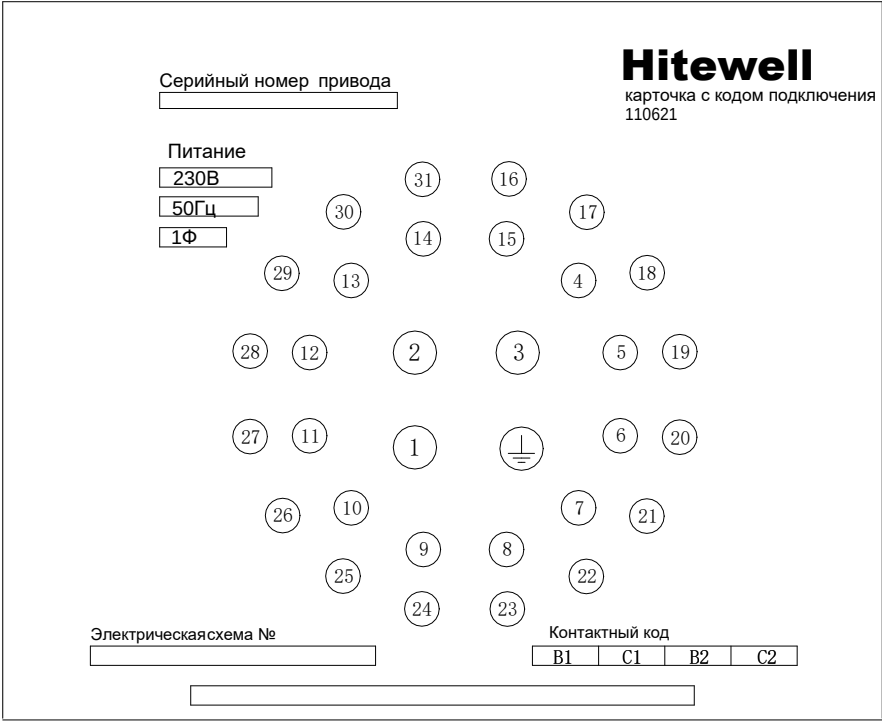

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⏏
ESD сигнал	②⑤
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③③
☐ Открыть	③⑤
☐ Удержание/Остановить	③④
	②⑧
☐ Контроль питания НО	②⑨
☐ Контроль питания НЗ	③①
☐ Внутри привода	⑥
	⑦
Полностью закрыт (S1)	⑧
	⑨
Полностью открыт (S2)	⑩
	⑪
Ошибка (S3)	⑫
	⑬
Местный/дистанционный (S4)	⑭
	⑮
Полностью закрыт (S1)	⑯
	⑰
Полностью открыт (S2)	⑱
	⑲
Ошибка (S3)	⑳
	㉑
Местный/дистанционный (S4)	㉒
	㉓