


Схема подключения VAD (230 В+Modbus RTU)

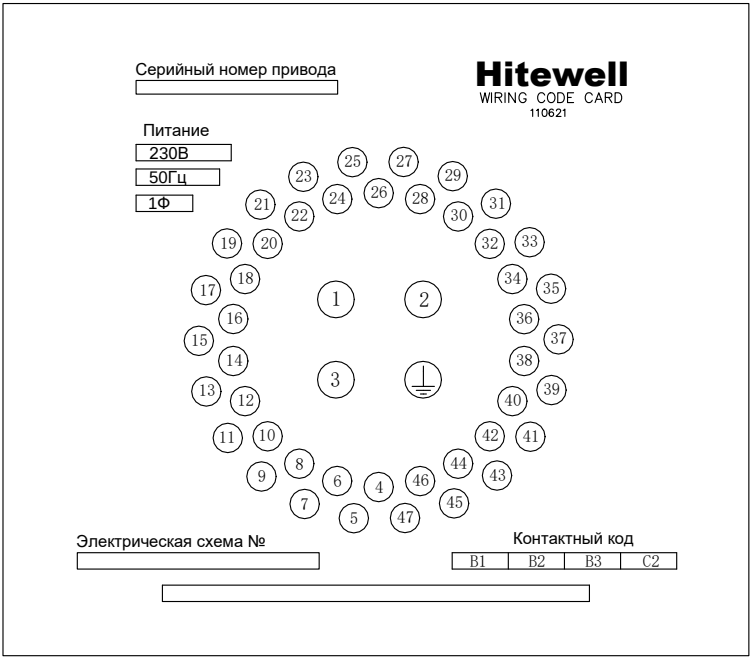

Внутри привода	Клеммная колодка
230 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⊥	⑳

Hitewell

№1-230-24-4-MR-0