



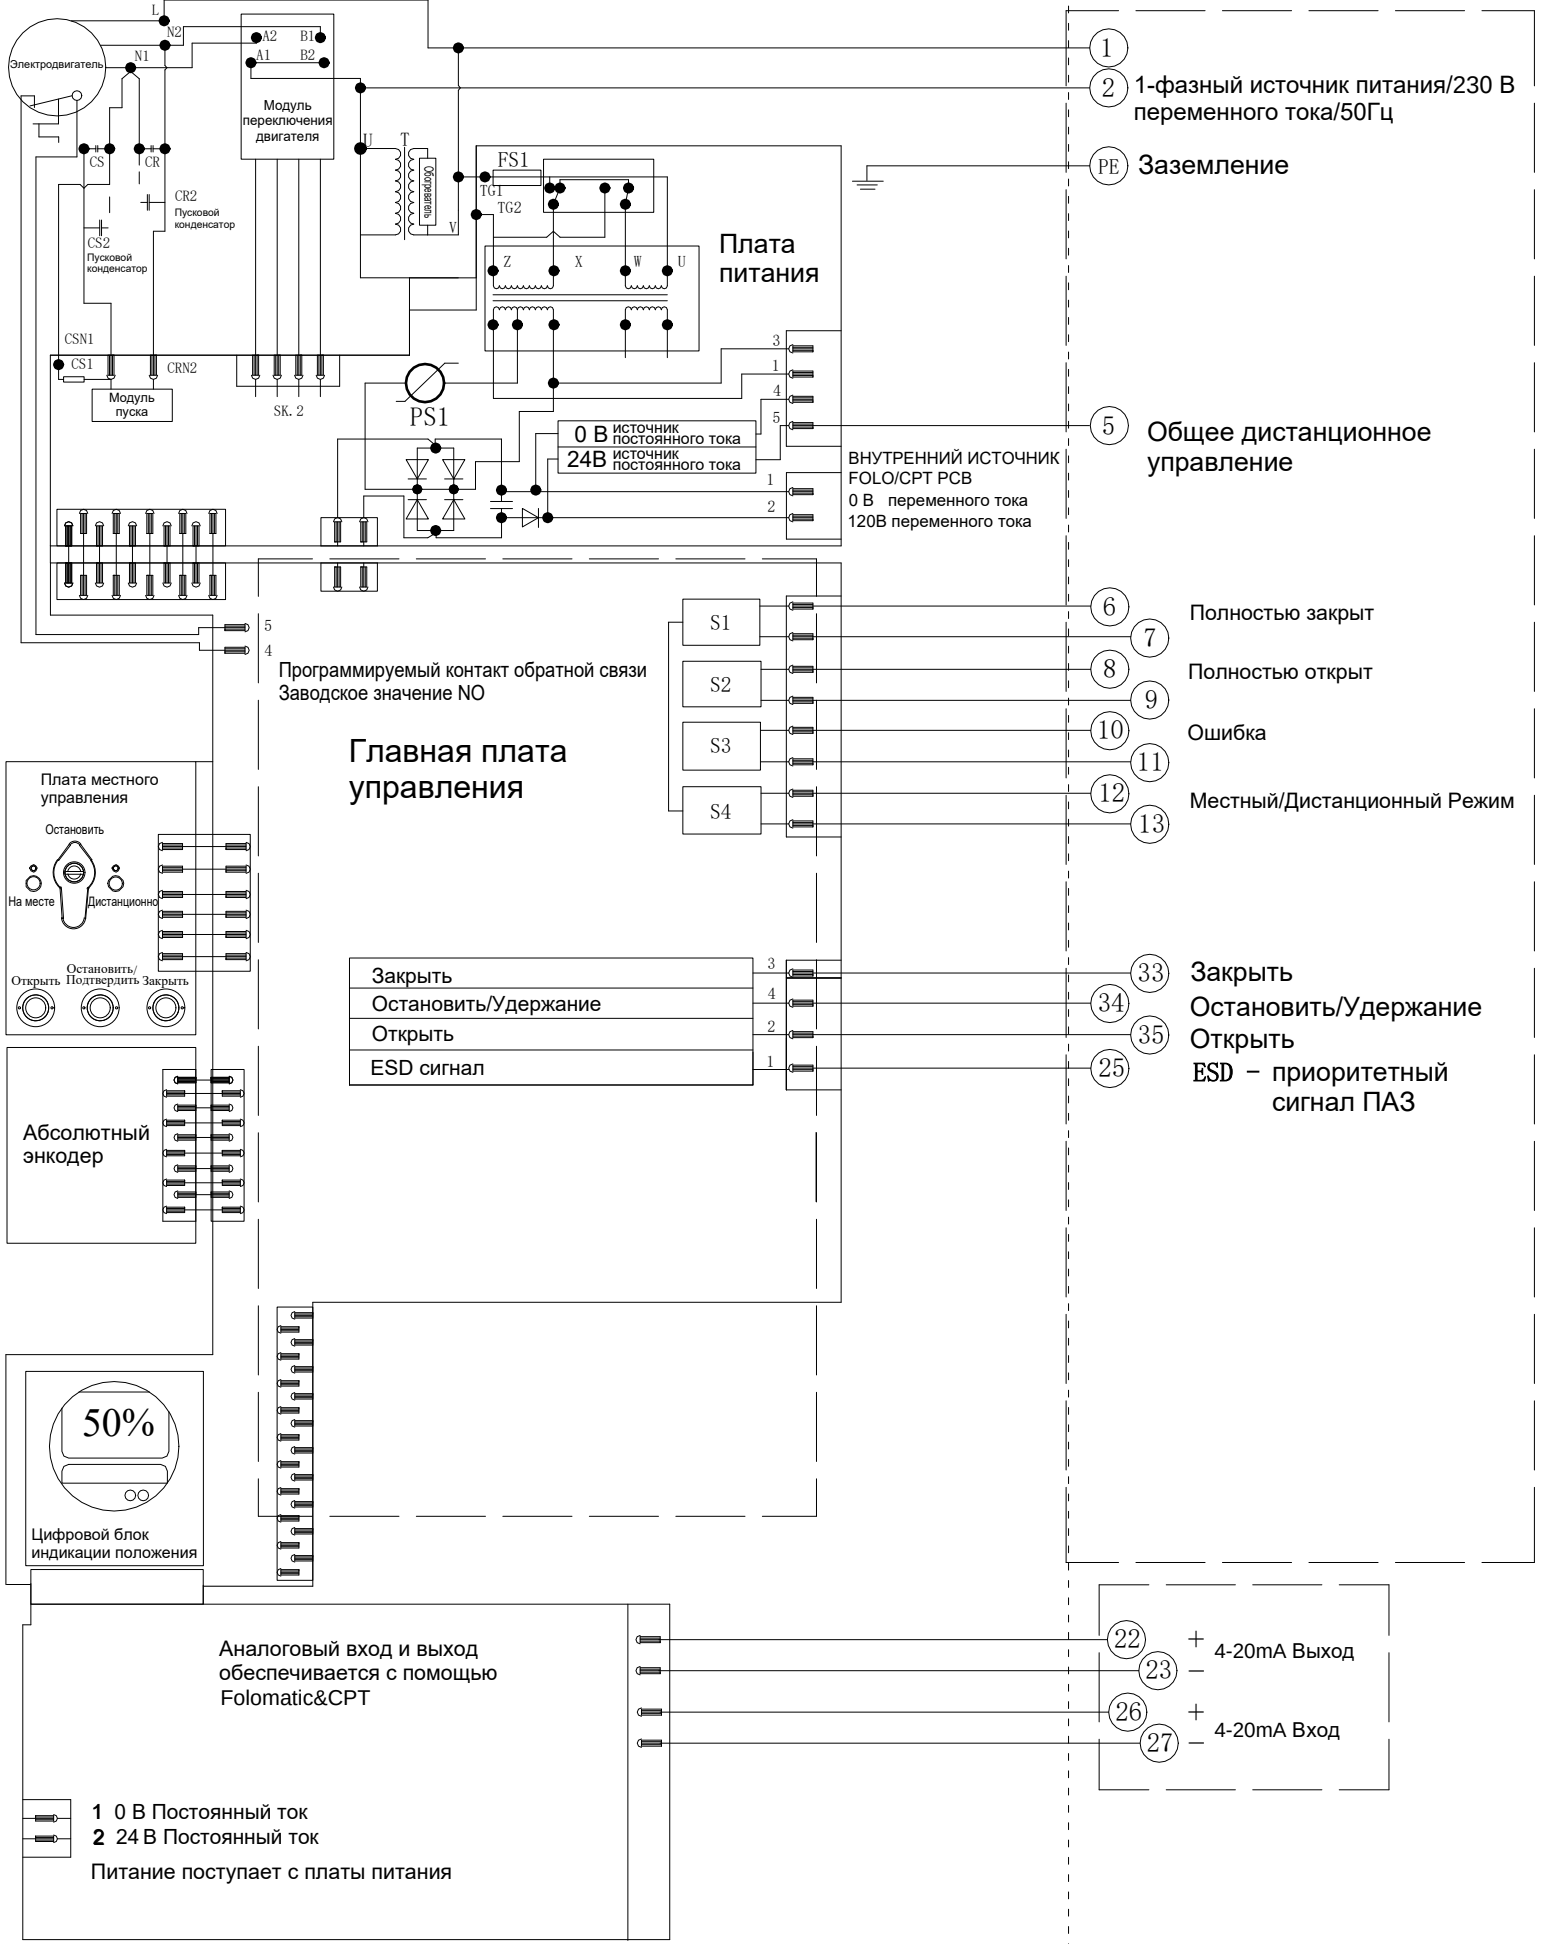

Электрическая схема  
№1-230-24-4-N-1  
Серии VAD

## Схема подключения VAD (230 В 4-20)

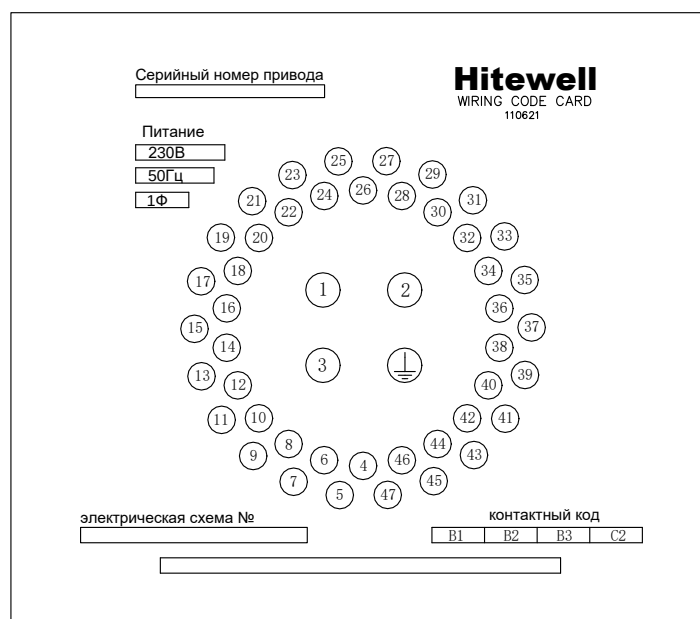

| Внутри привода                 | Клеммная колодка |
|--------------------------------|------------------|
| 230 В переменного тока 50 Гц   | ①                |
|                                | ②                |
| ⏏ ESD сигнал                   | ⏏ ③              |
| Общее дистанционное управление | ②5               |
| ⏏ Закреть                      | ⑤                |
| ⏏ Открыть                      | ③3               |
| ⏏ Удержание/Остановить         | ③5               |
| ⏏ Контроль питания НО          | ③4               |
| ⏏ Контроль питания НЗ          | ④2               |
| Внутри привода                 | ④3               |
|                                | ④4               |
| + 4-20mA Выход                 | ②2               |
| - 4-20mA Выход                 | ②3               |
| + 4-20mA Вход                  | ②6               |
| - 4-20mA Вход                  | ②7               |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑥                |
|                                | ⑦                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑧                |
|                                | ⑨                |
| Ошибка (S3)                    | ⑩                |
|                                | ⑪                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑫                |
|                                | ⑬                |

**Hitewell**

№1-230-24-4-N-1