



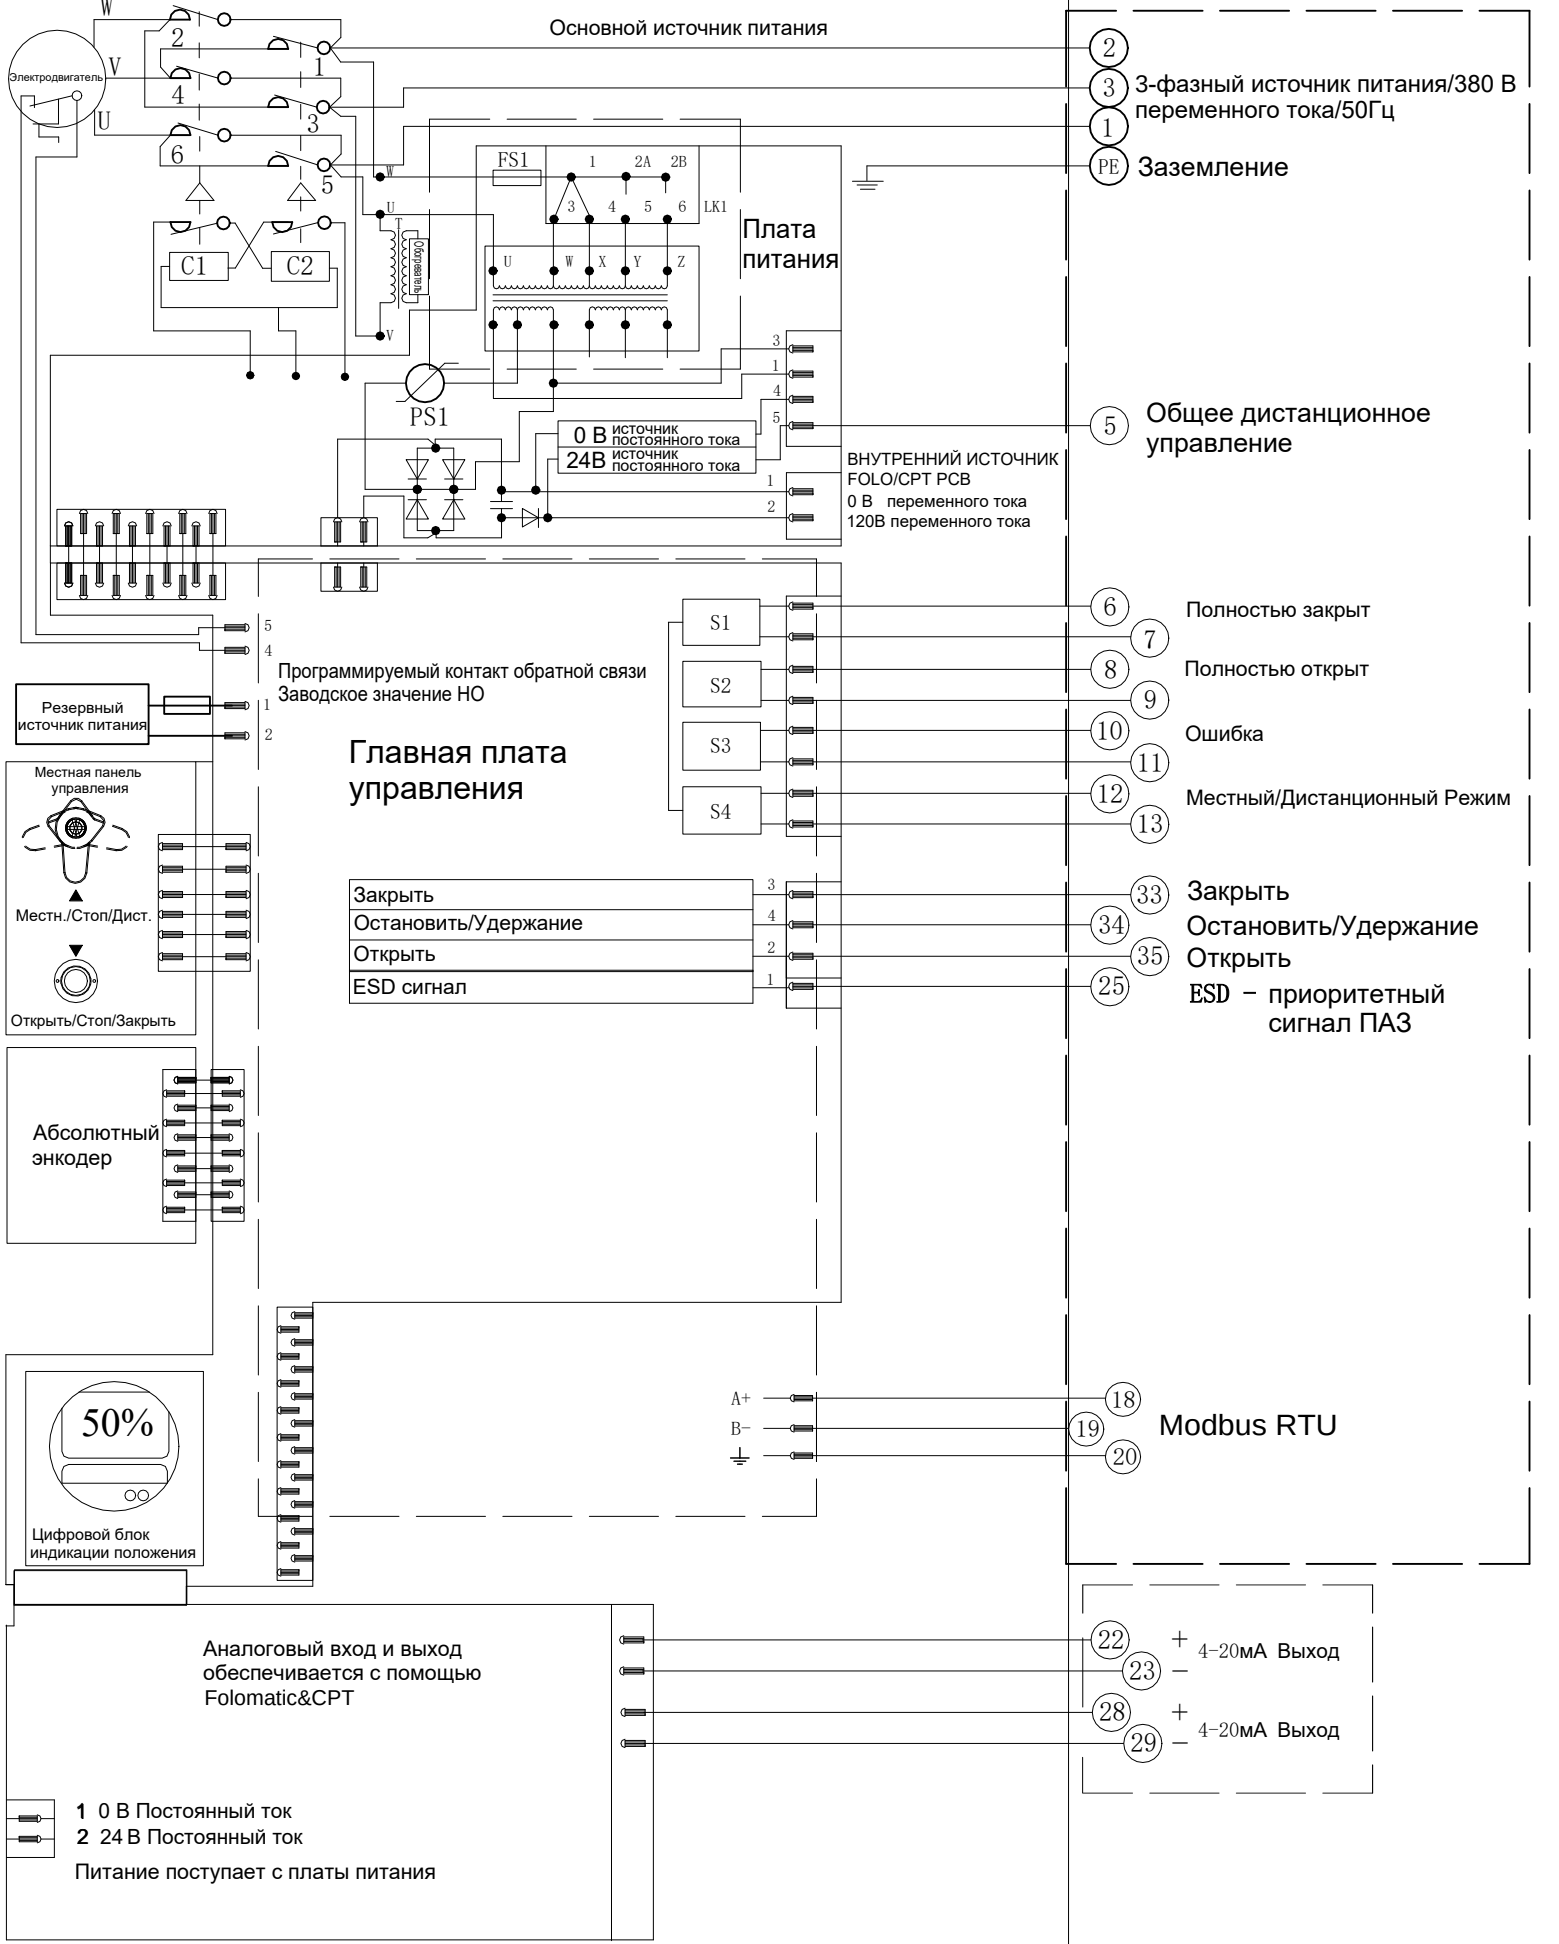

Электрическая схема
№1-380В-24-4-MR-8
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В, 4-20 + Modbus RTU)

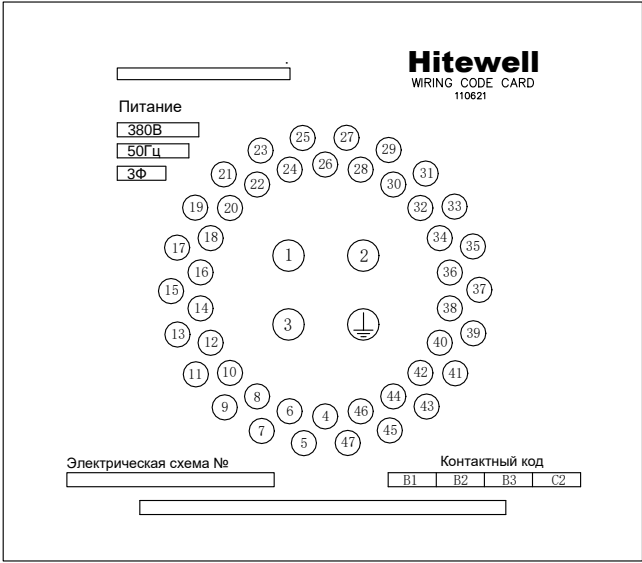

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Выход	②8
- 4-20mA Выход	②9
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⏏	⑳

Hitewell

№ 1-380B-24-4-MR-8