


Схема подключения VAD (380В, 4-20)

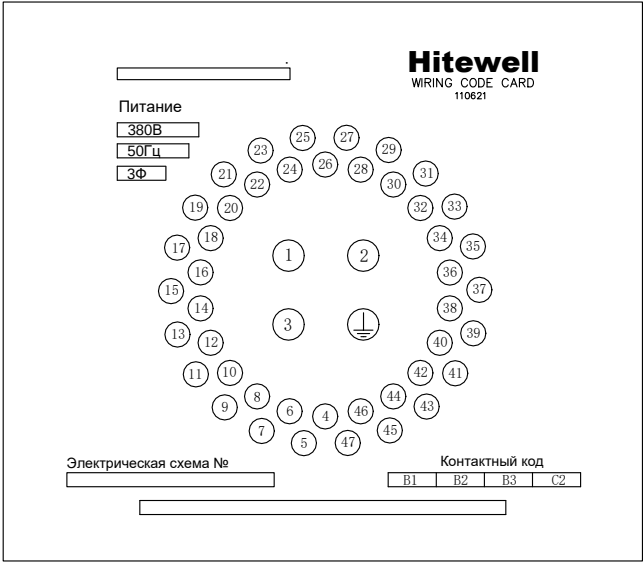

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Выход	②6
- 4-20mA Выход	②7
+ 4-20mA Вход	②8
- 4-20mA Вход	②9
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬