



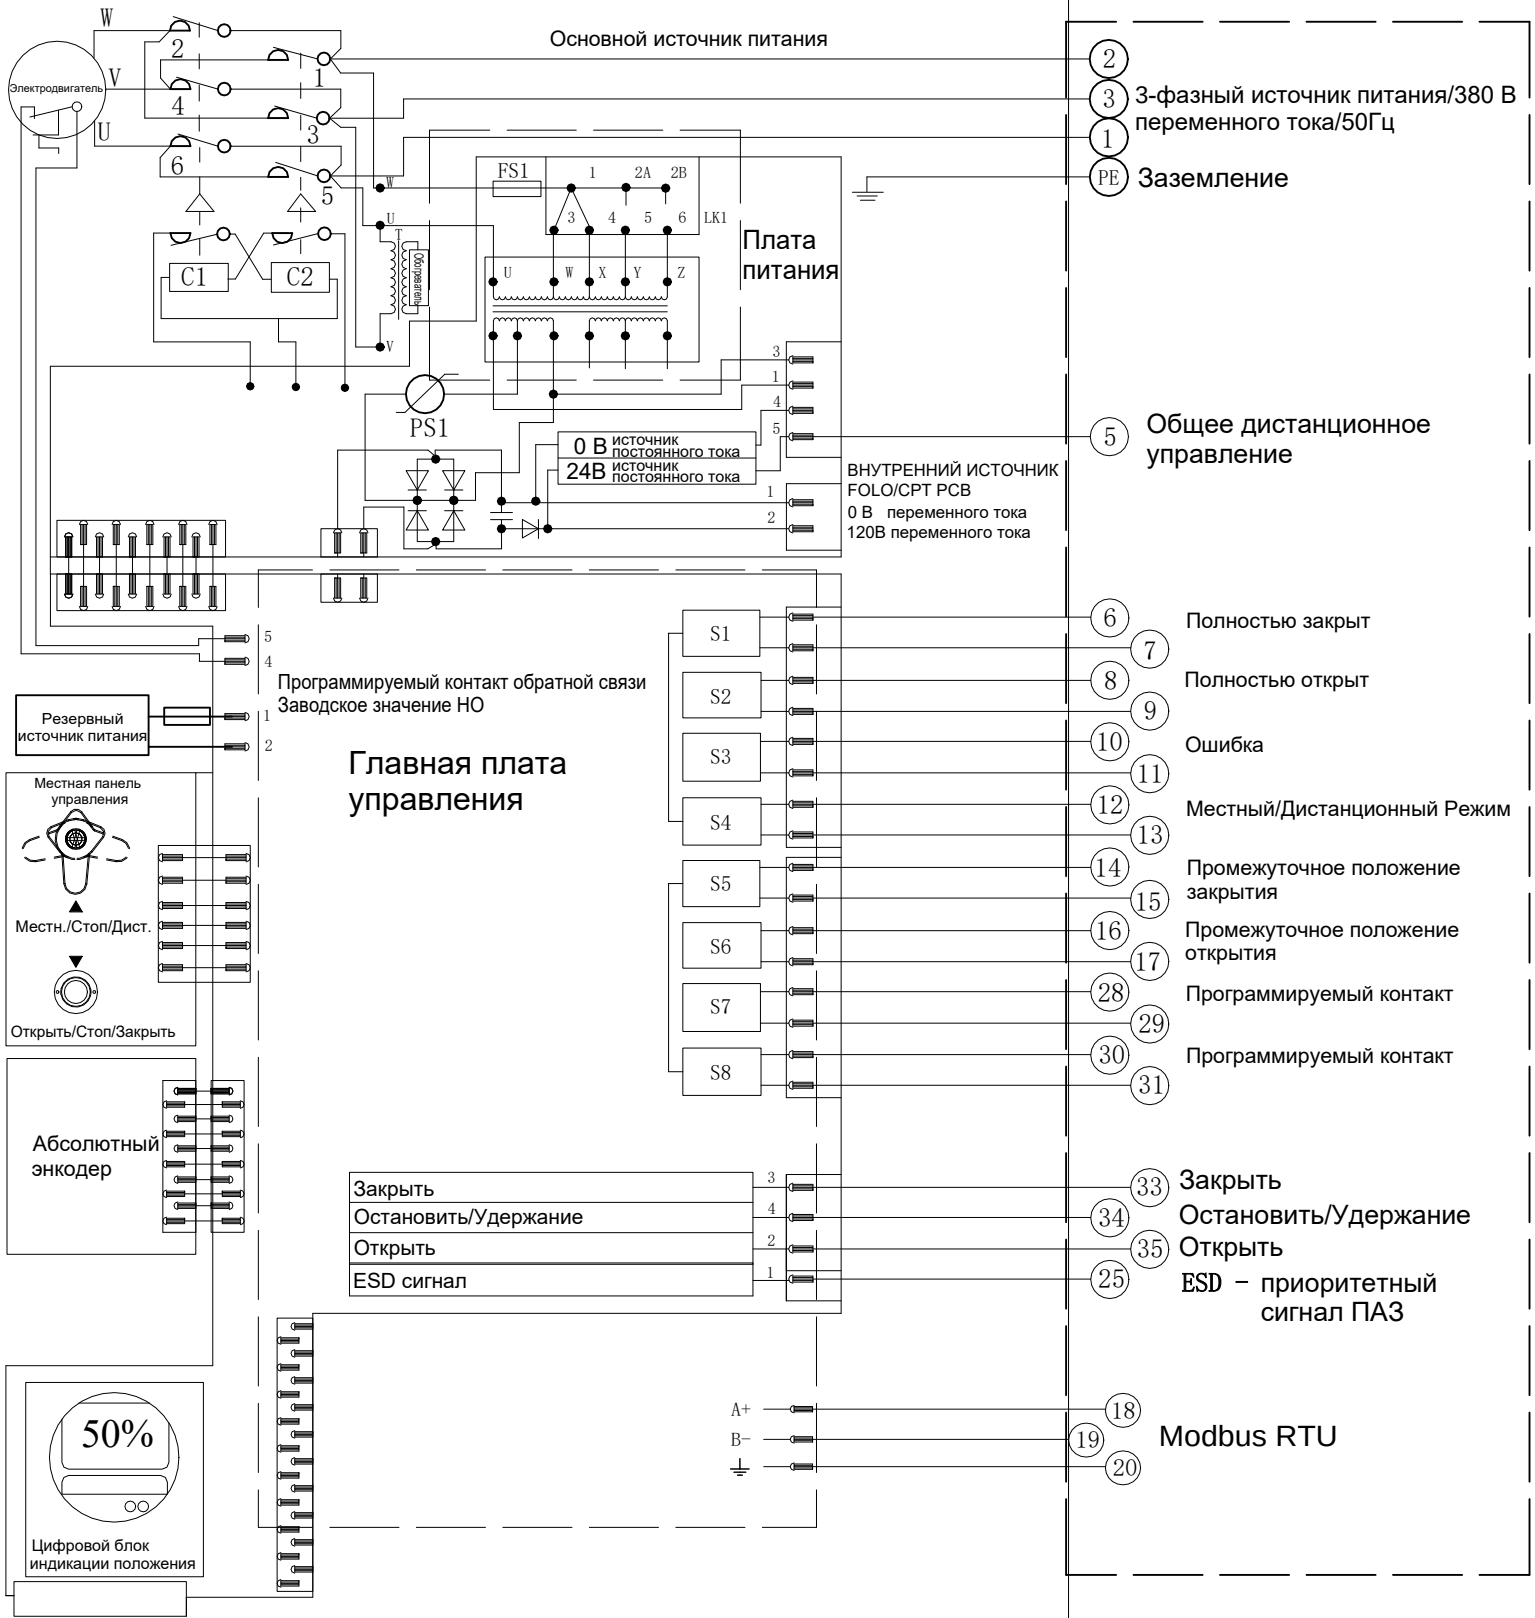

Электрическая схема
№1-380В-24-8-MR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В, 4-20 + Modbus RTU)

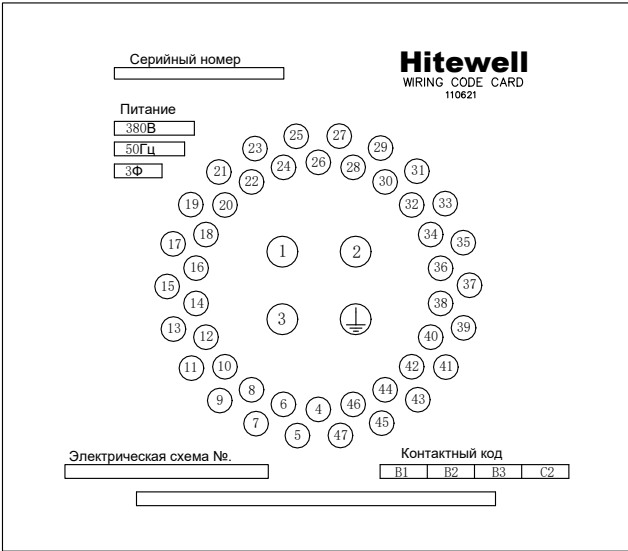

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD	⊕
Общий	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Превышен момент закрытия (S5)	⑭
	⑮
Превышен момент открытия (S6)	⑯
	⑰
Программируемый контакт (S7)	⑲
	⑳
Программируемый контакт (S8)	㉑
	㉒
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊕	⑮
	⑮