



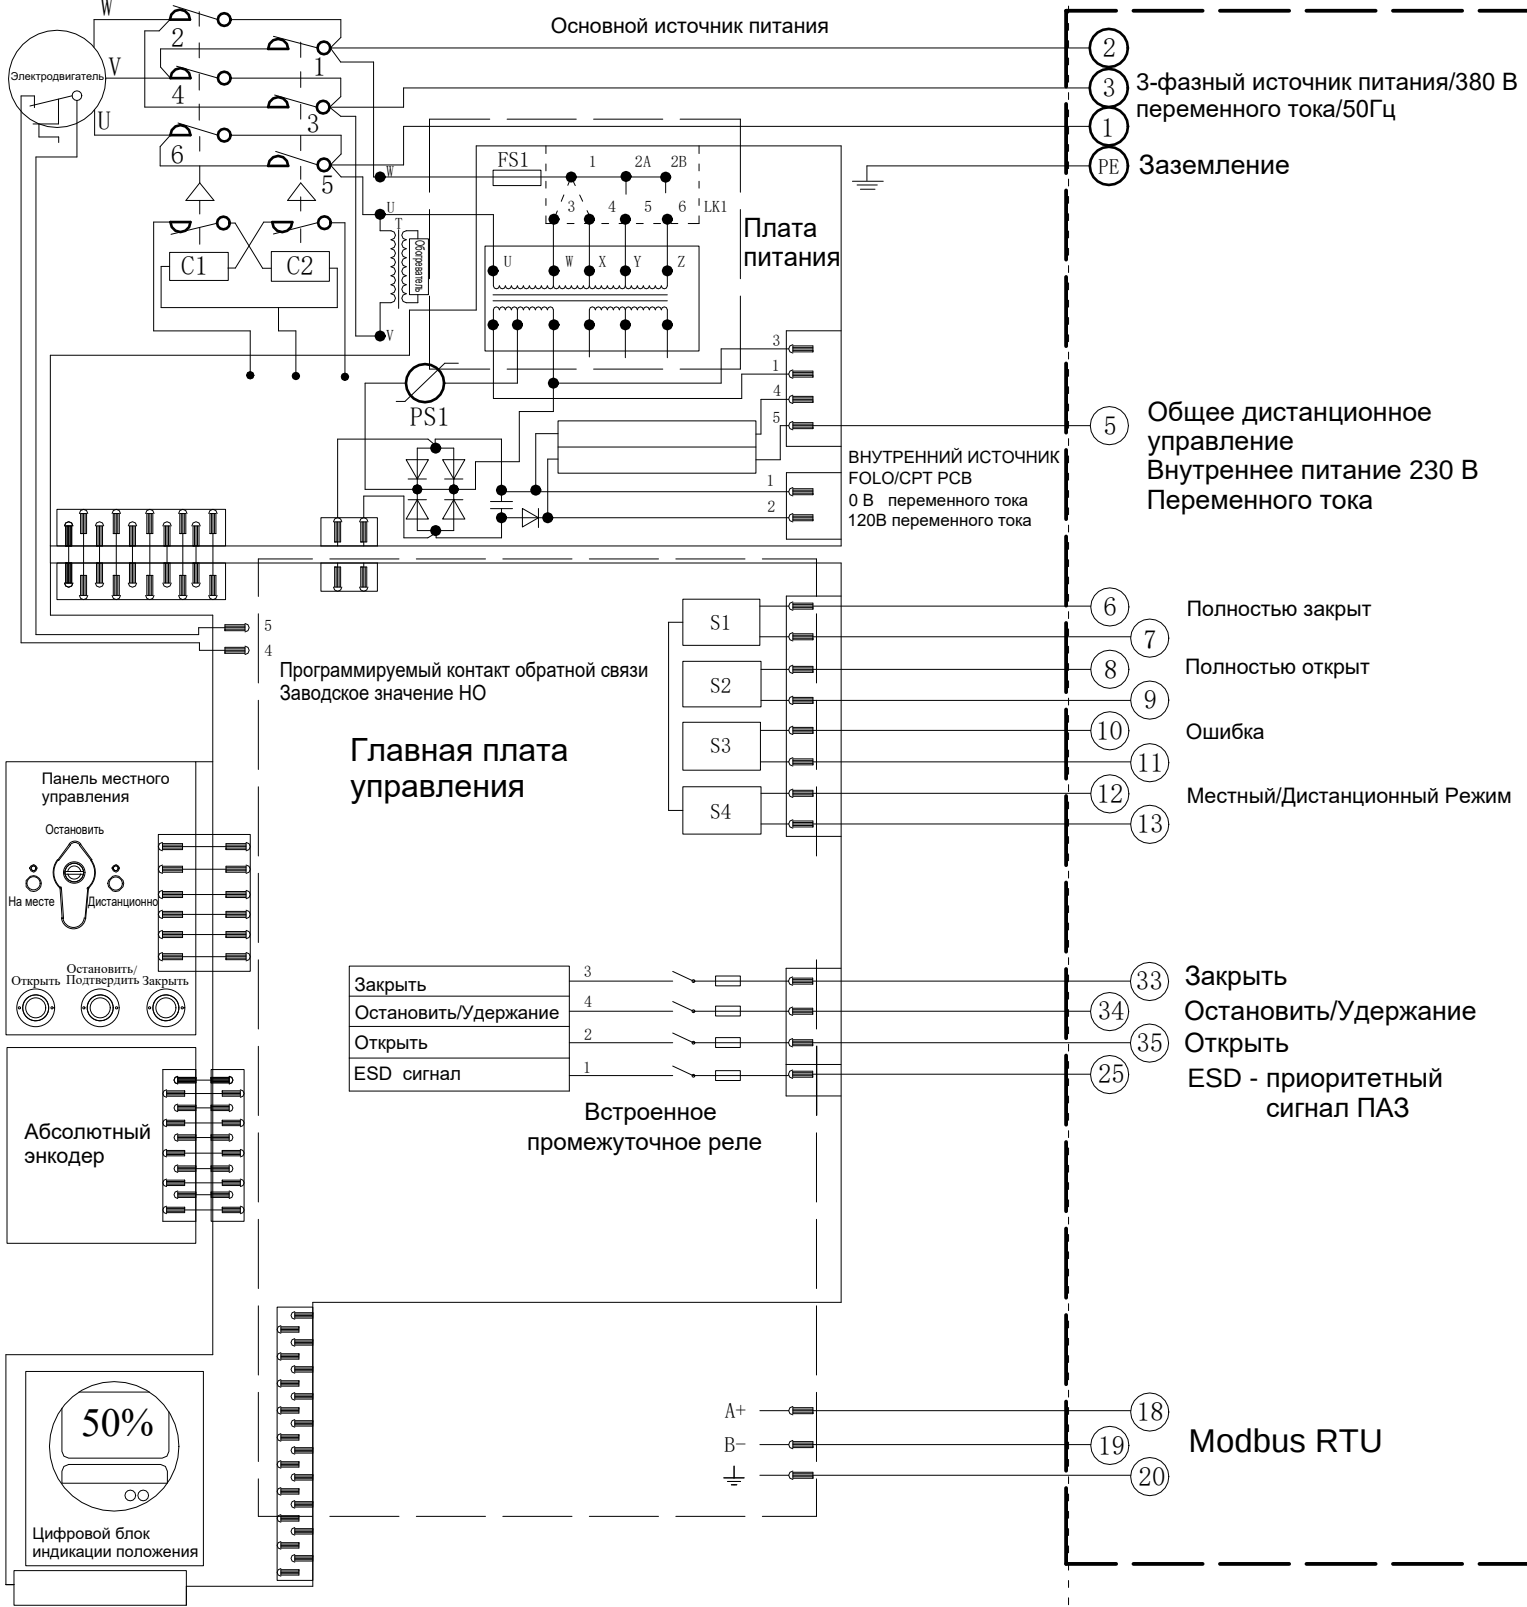

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление Внутреннее питание 230 В Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Modbus RTU
- 19
- 20

Электрическая схема
№1-380-230-4-MR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В + Modbus RTU)

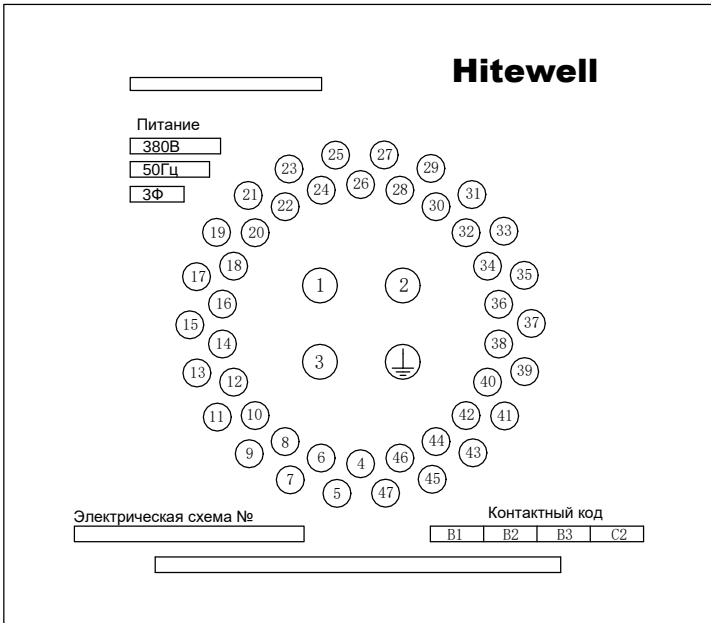

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⏏	⑳