


Схема подключения VAD (380В 4-20)

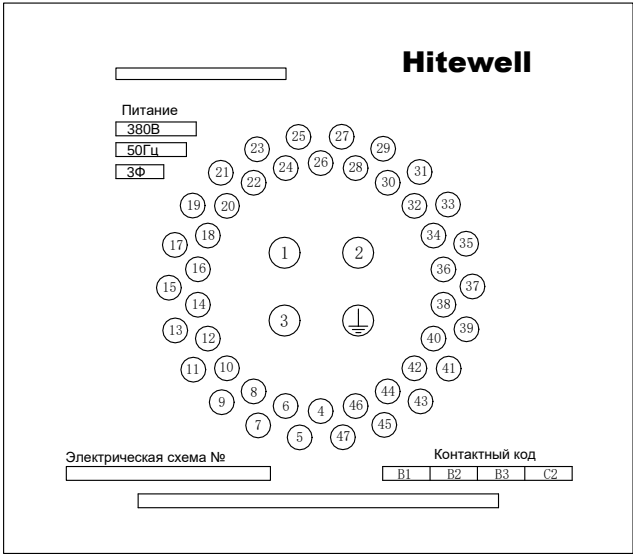

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏ ESD сигнал	⏏ ④
Общее дистанционное управление	⑤ 25
Заккрыть	⑥ 5
Открыть	⑦ 33
Остановить/Удержание	⑧ 35
	⑨ 34
Контроль питания НО	⑩ 42
Контроль питания НЗ	⑪ 43
Внутри привода	⑫ 44
+ 4-20mA Выход	⑬ 22
-	⑭ 23
Полностью закрыт (S1)	⑮ 6
	⑯ 7
Полностью открыт (S2)	⑰ 8
	⑱ 9
Ошибка (S3)	⑲ 10
	⑳ 11
Местный/дистанционный (S4)	㉑ 12
	㉒ 13