



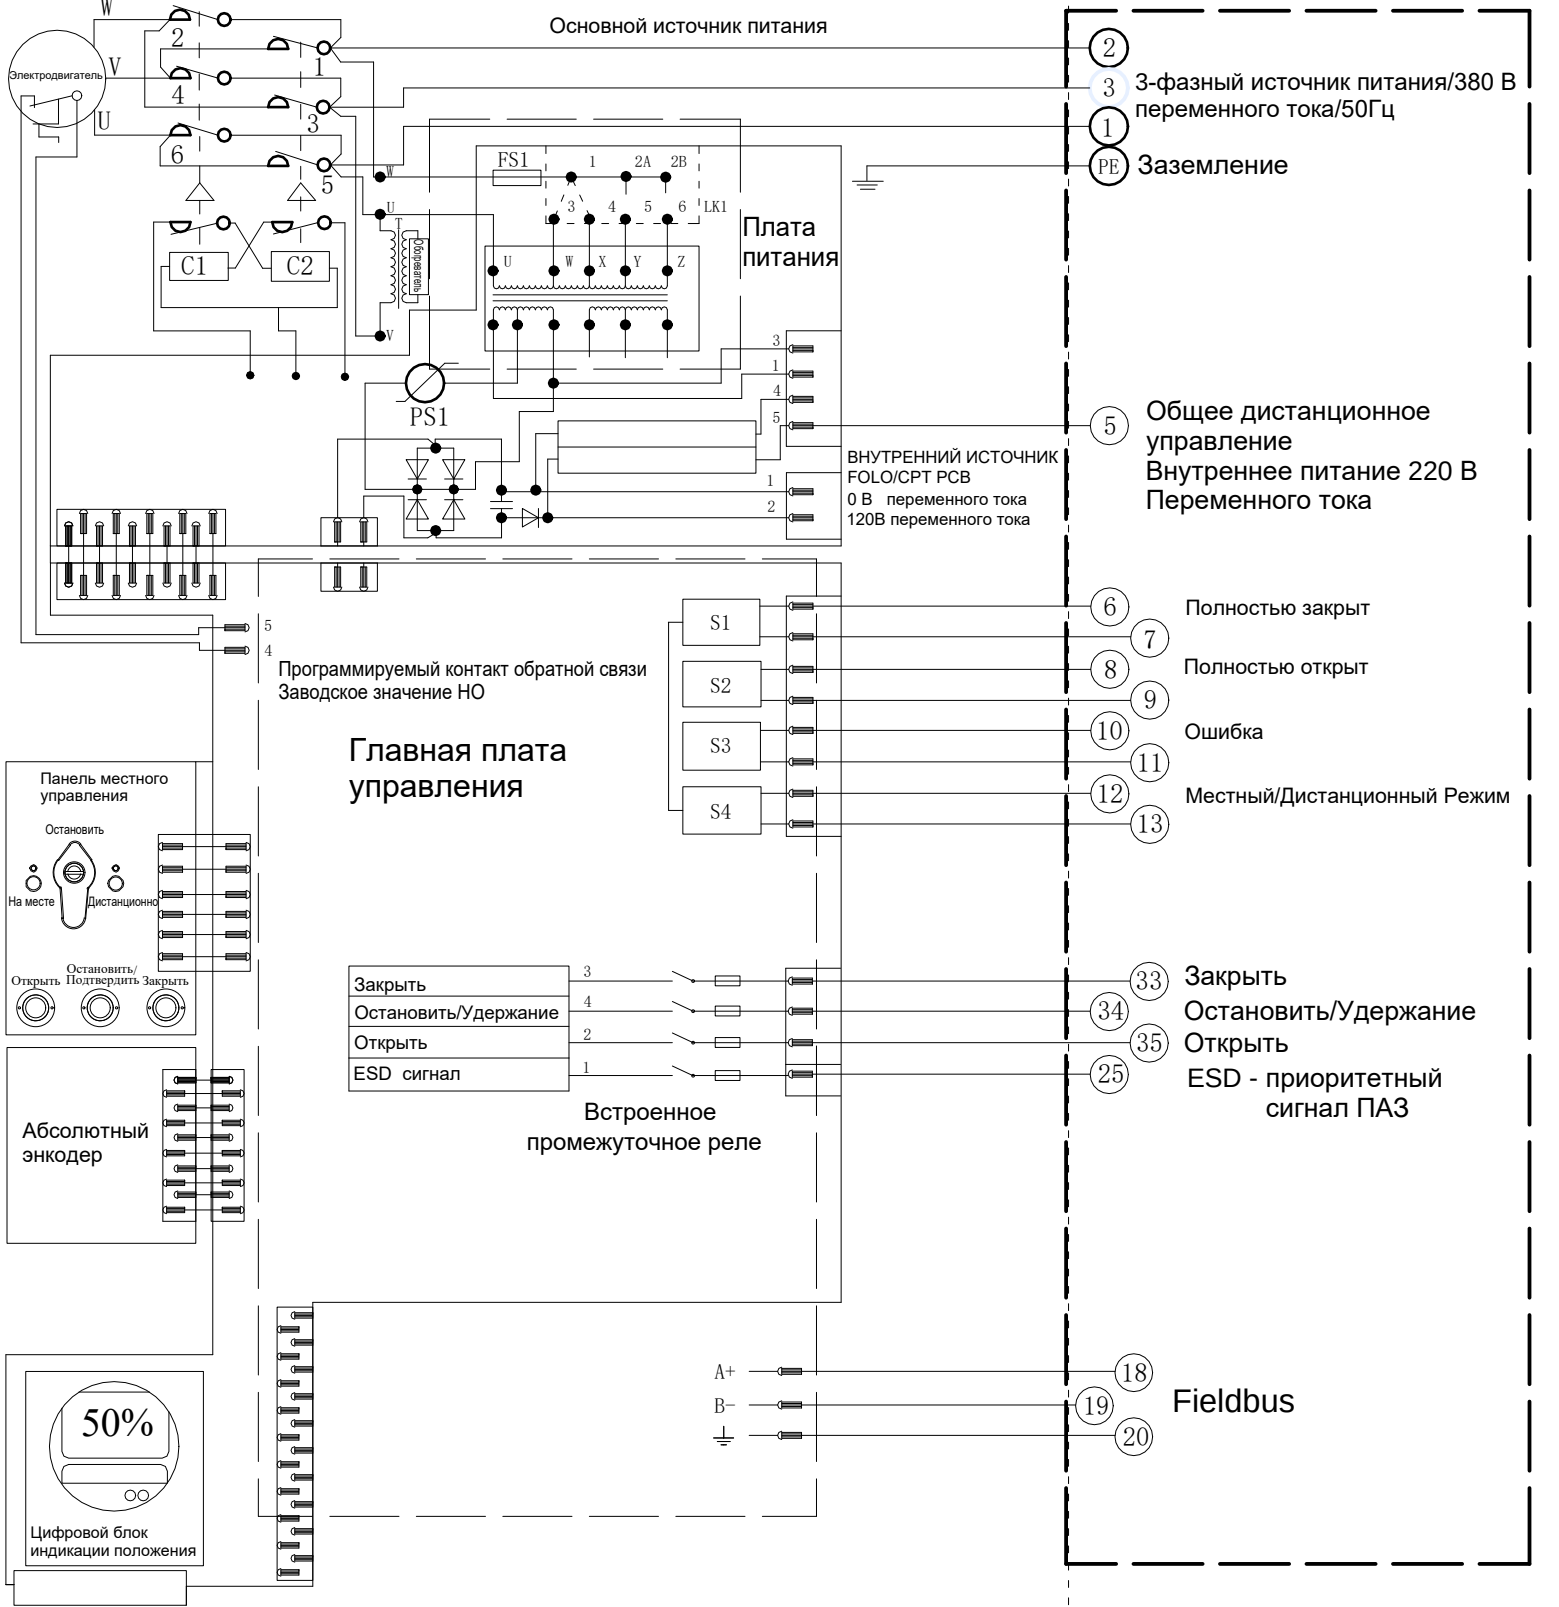

Электрическая схема
№1-380-220-4-FR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В + Fieldbus)

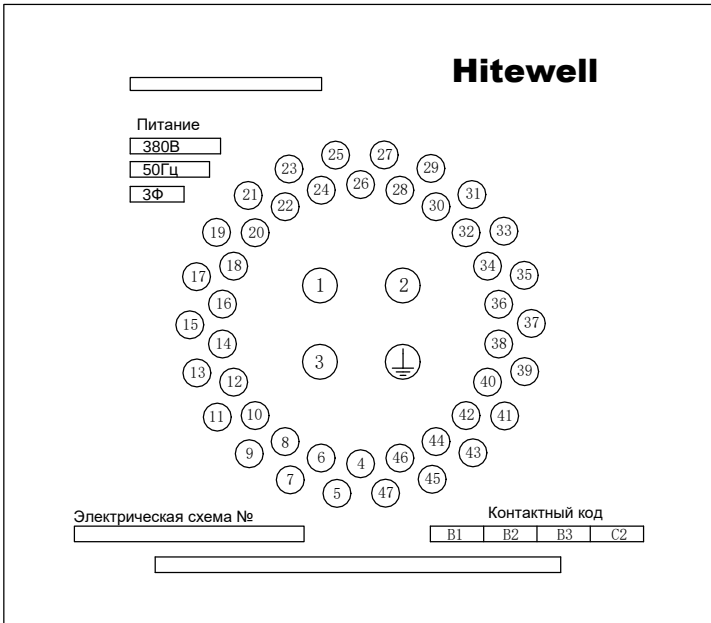

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Закреть	33
Открыть	35
Остановить/Удержание	34
Контроль питания НО	42
Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
A+ Fieldbus	18
B-	19
	20