


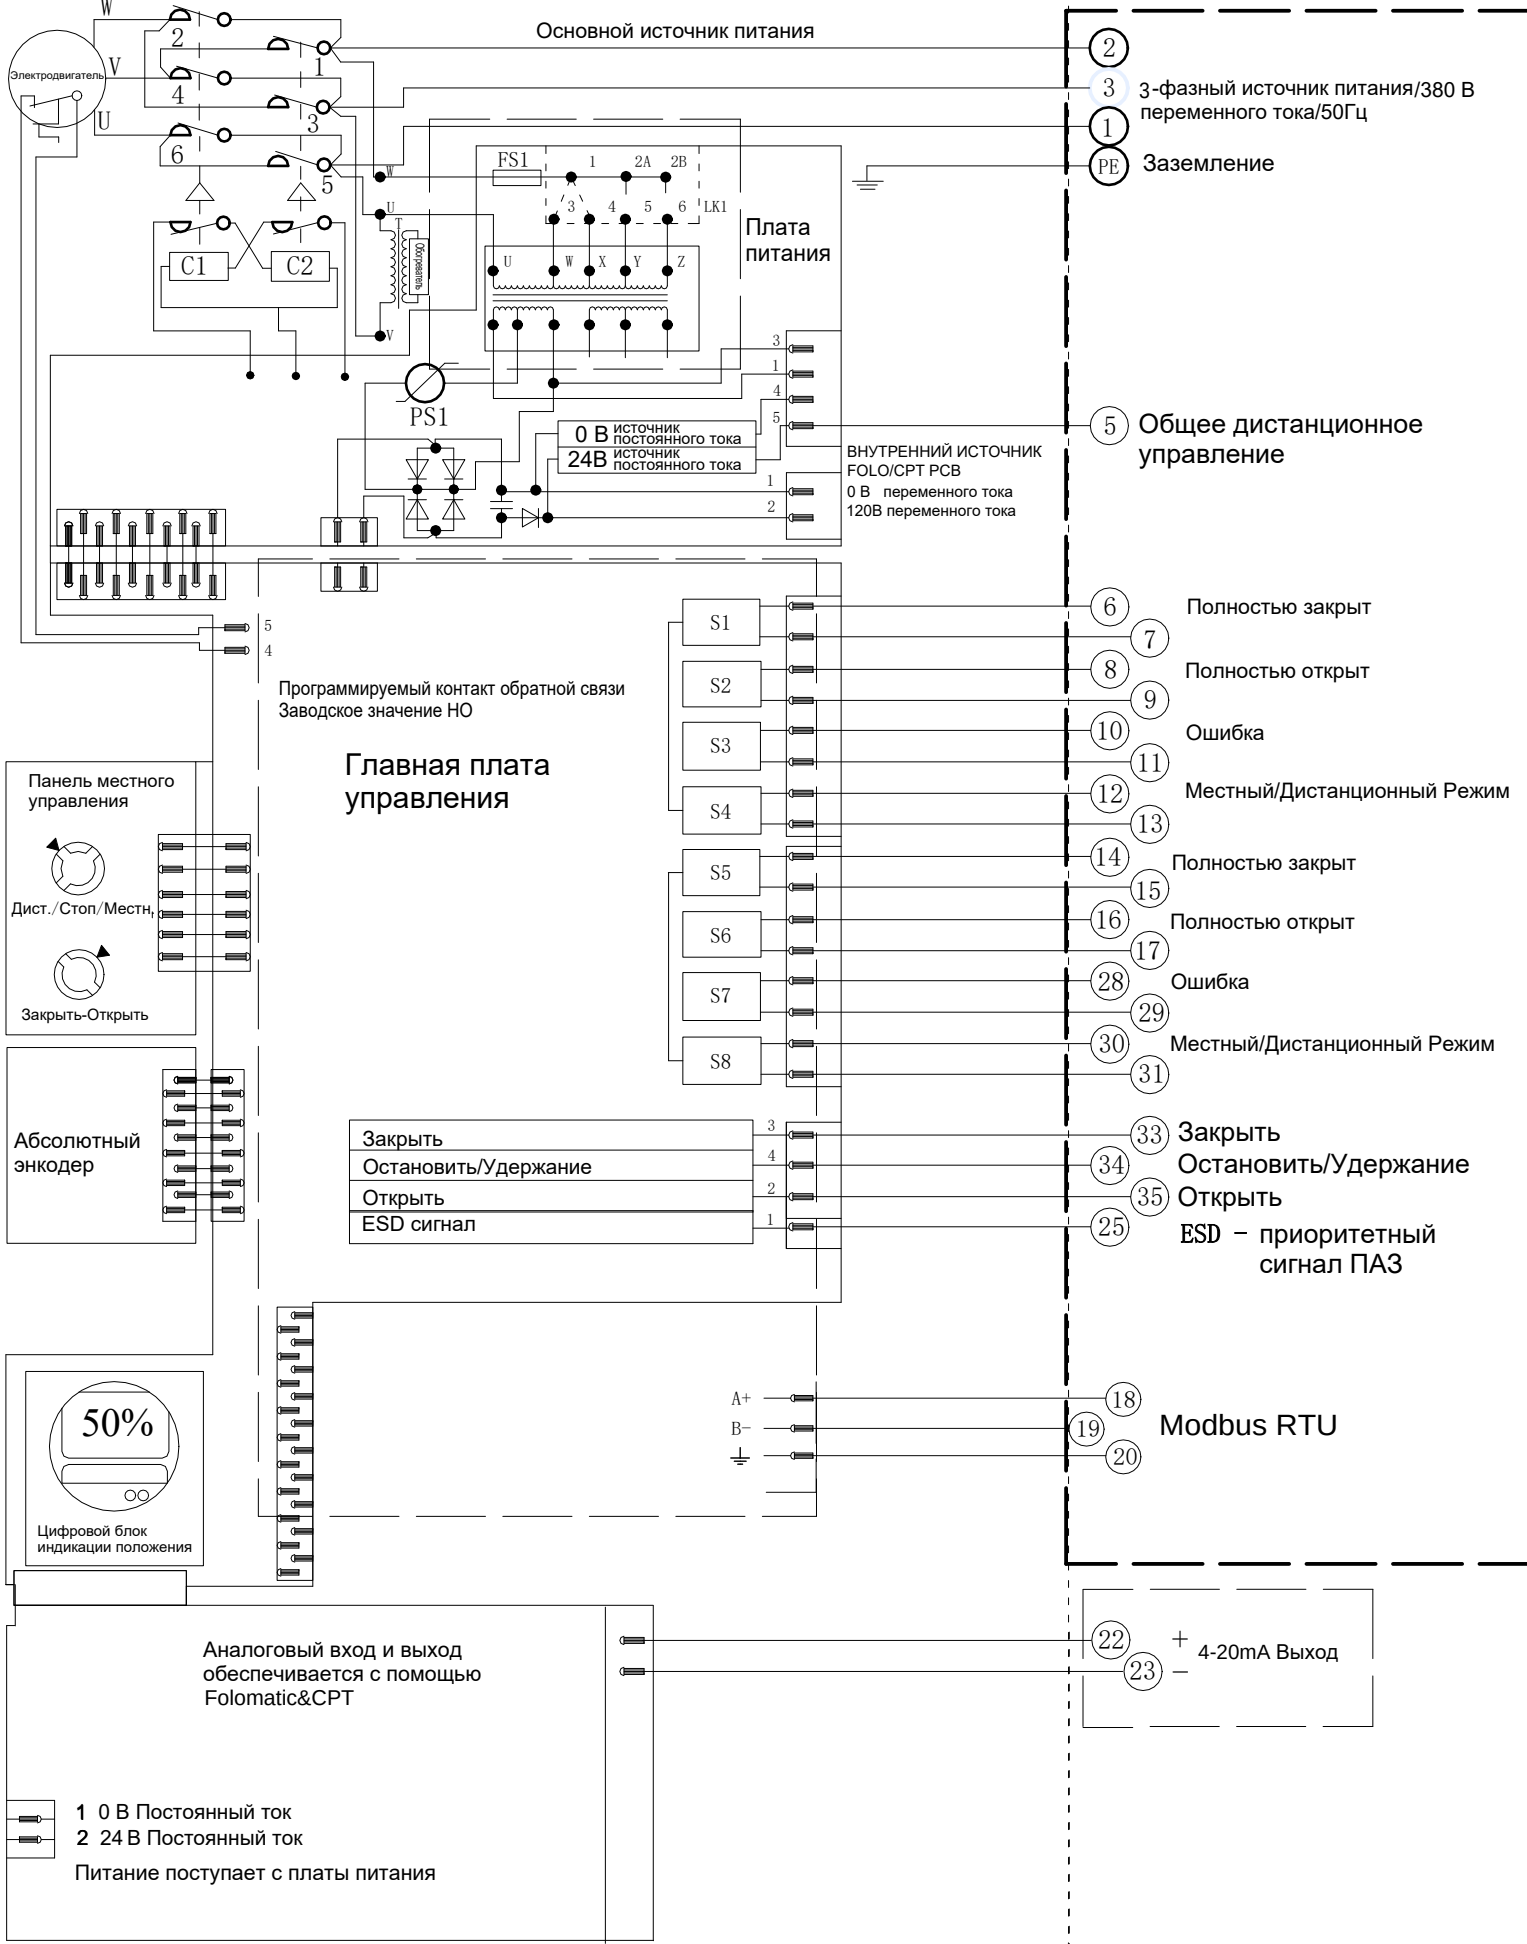


Схема подключения VAD (380В, 4-20) (Modbus RTU)

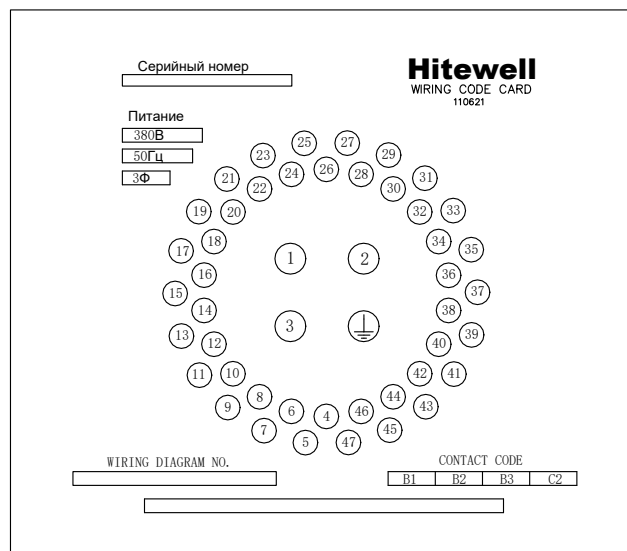

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD	⊕
Общий	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
-	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S6)	⑯
	⑰
Ошибка (S7)	⑳
	㉑
Местный/Дистанционный (S8)	㉒
	㉓
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊕	⑮