



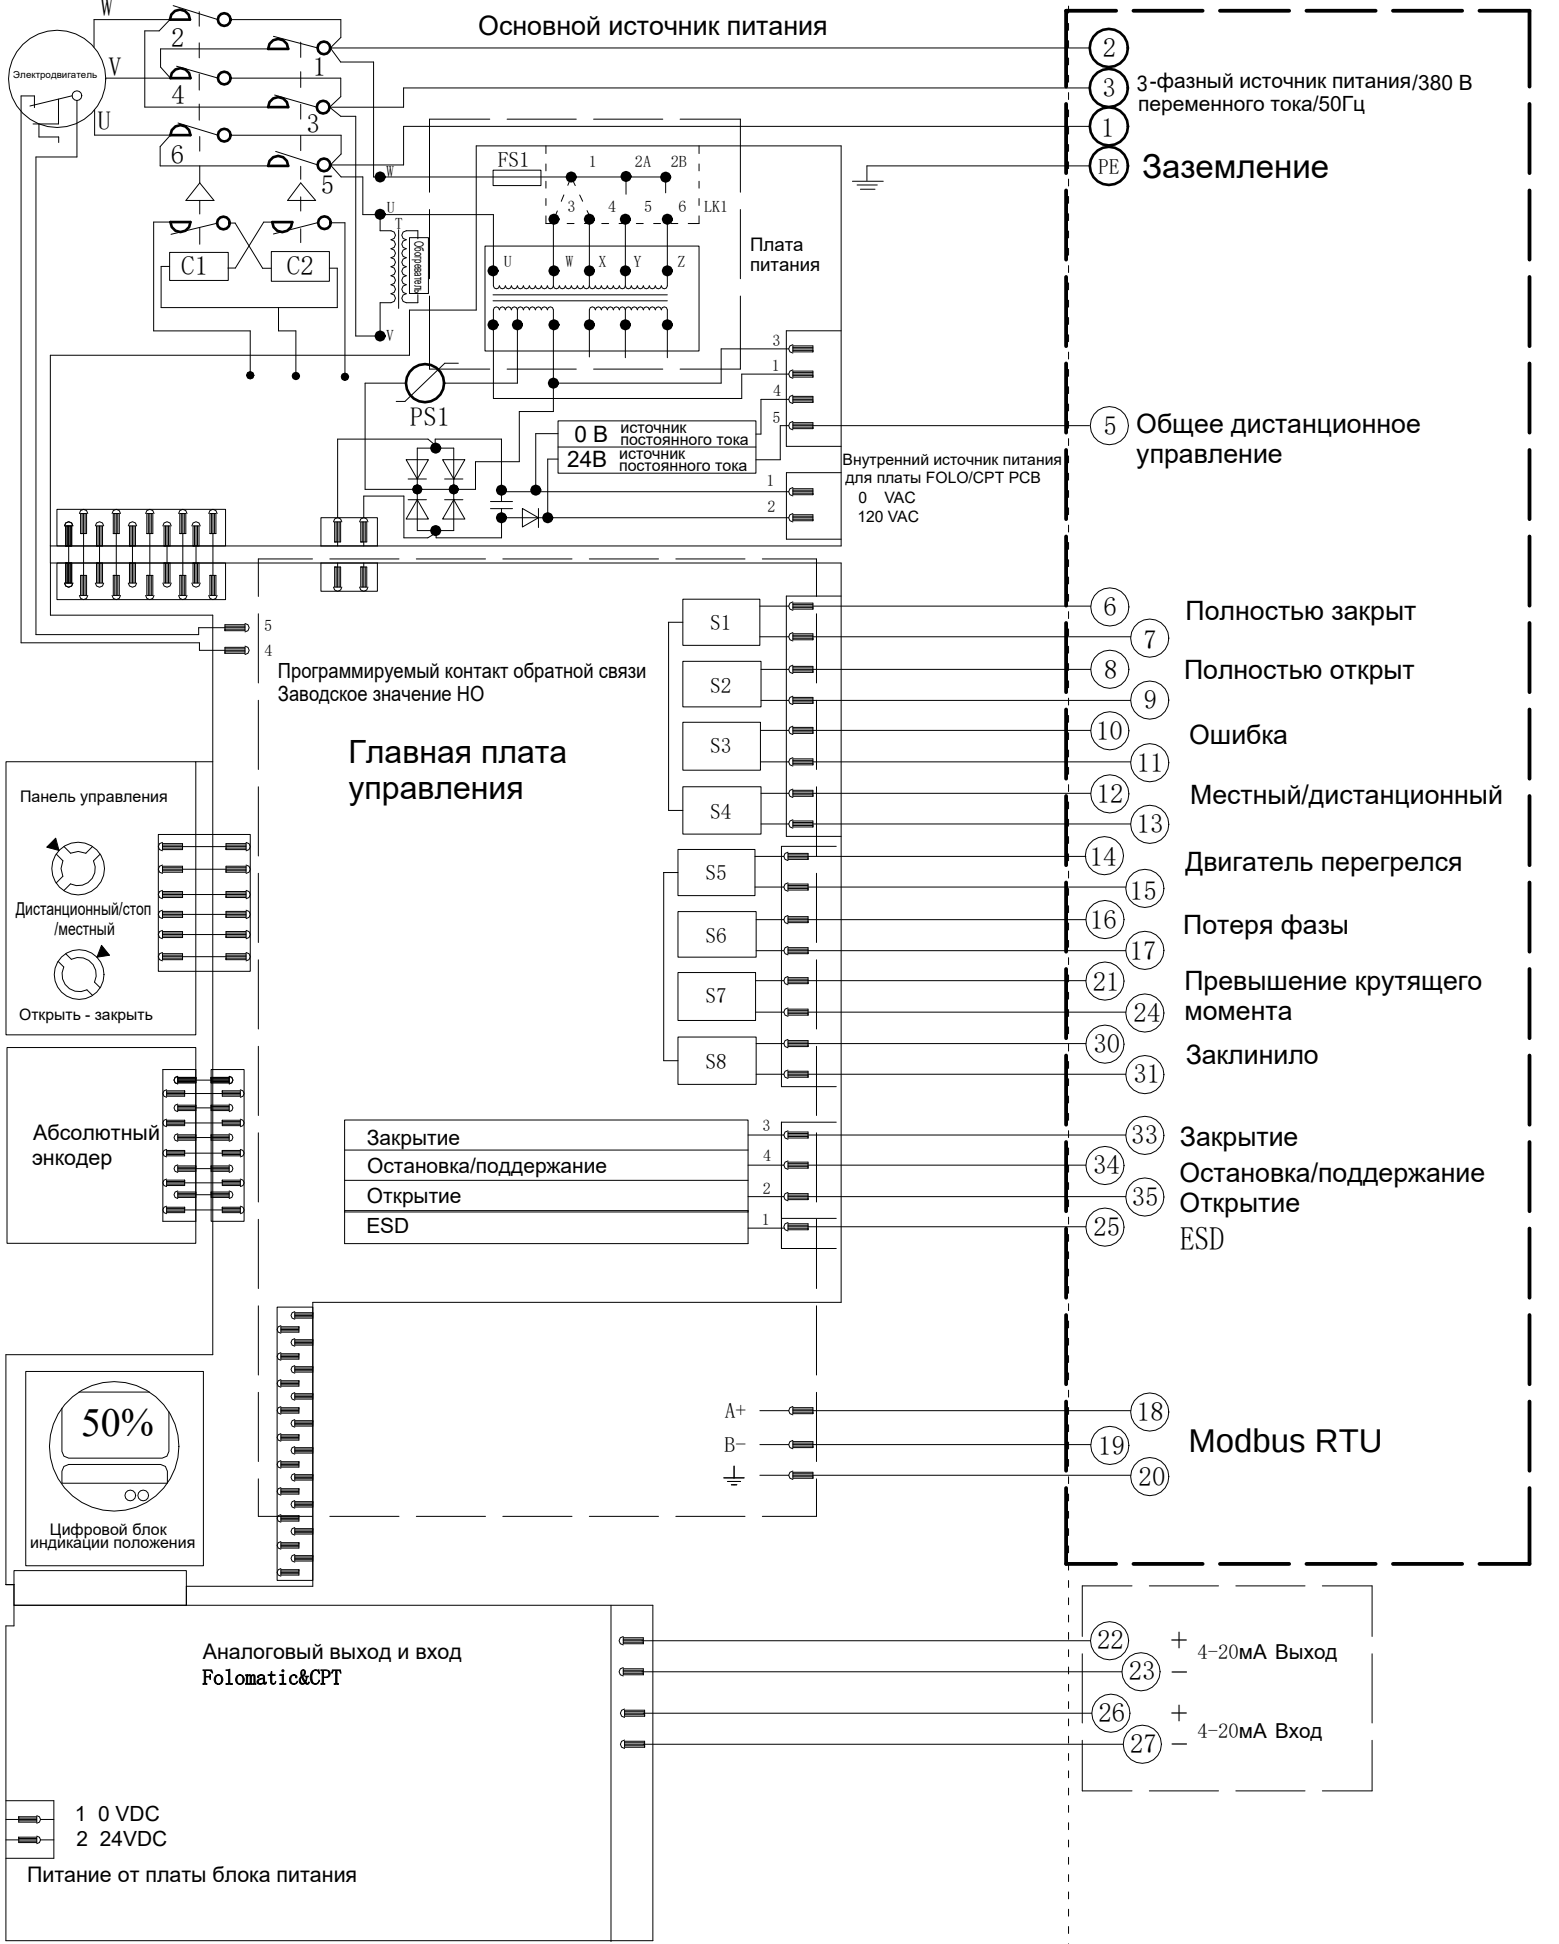

Электрическая схема
№ 1-380-24-8-MR-1
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В, 4-20 + Modbus RTU)

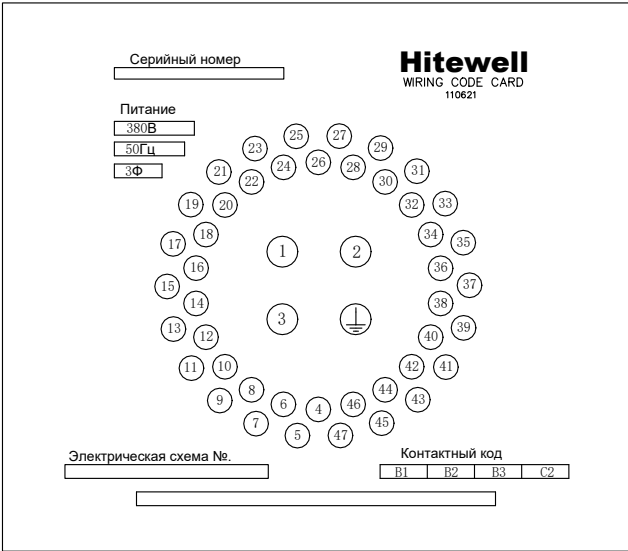

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD	⊕
Общий	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Двигатель перегрелся (S5)	⑭
	⑮
Потеря фазы (S6)	⑯
	⑰
Повышение крутящего момента (S7)	⑳
	㉑
Заклинило (S8)	㉒
	㉓
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊕	⑮
+	㉒
4-20mA Выход	㉓
-	㉓
+	㉒
4-20mA Вход	㉓
-	㉓