



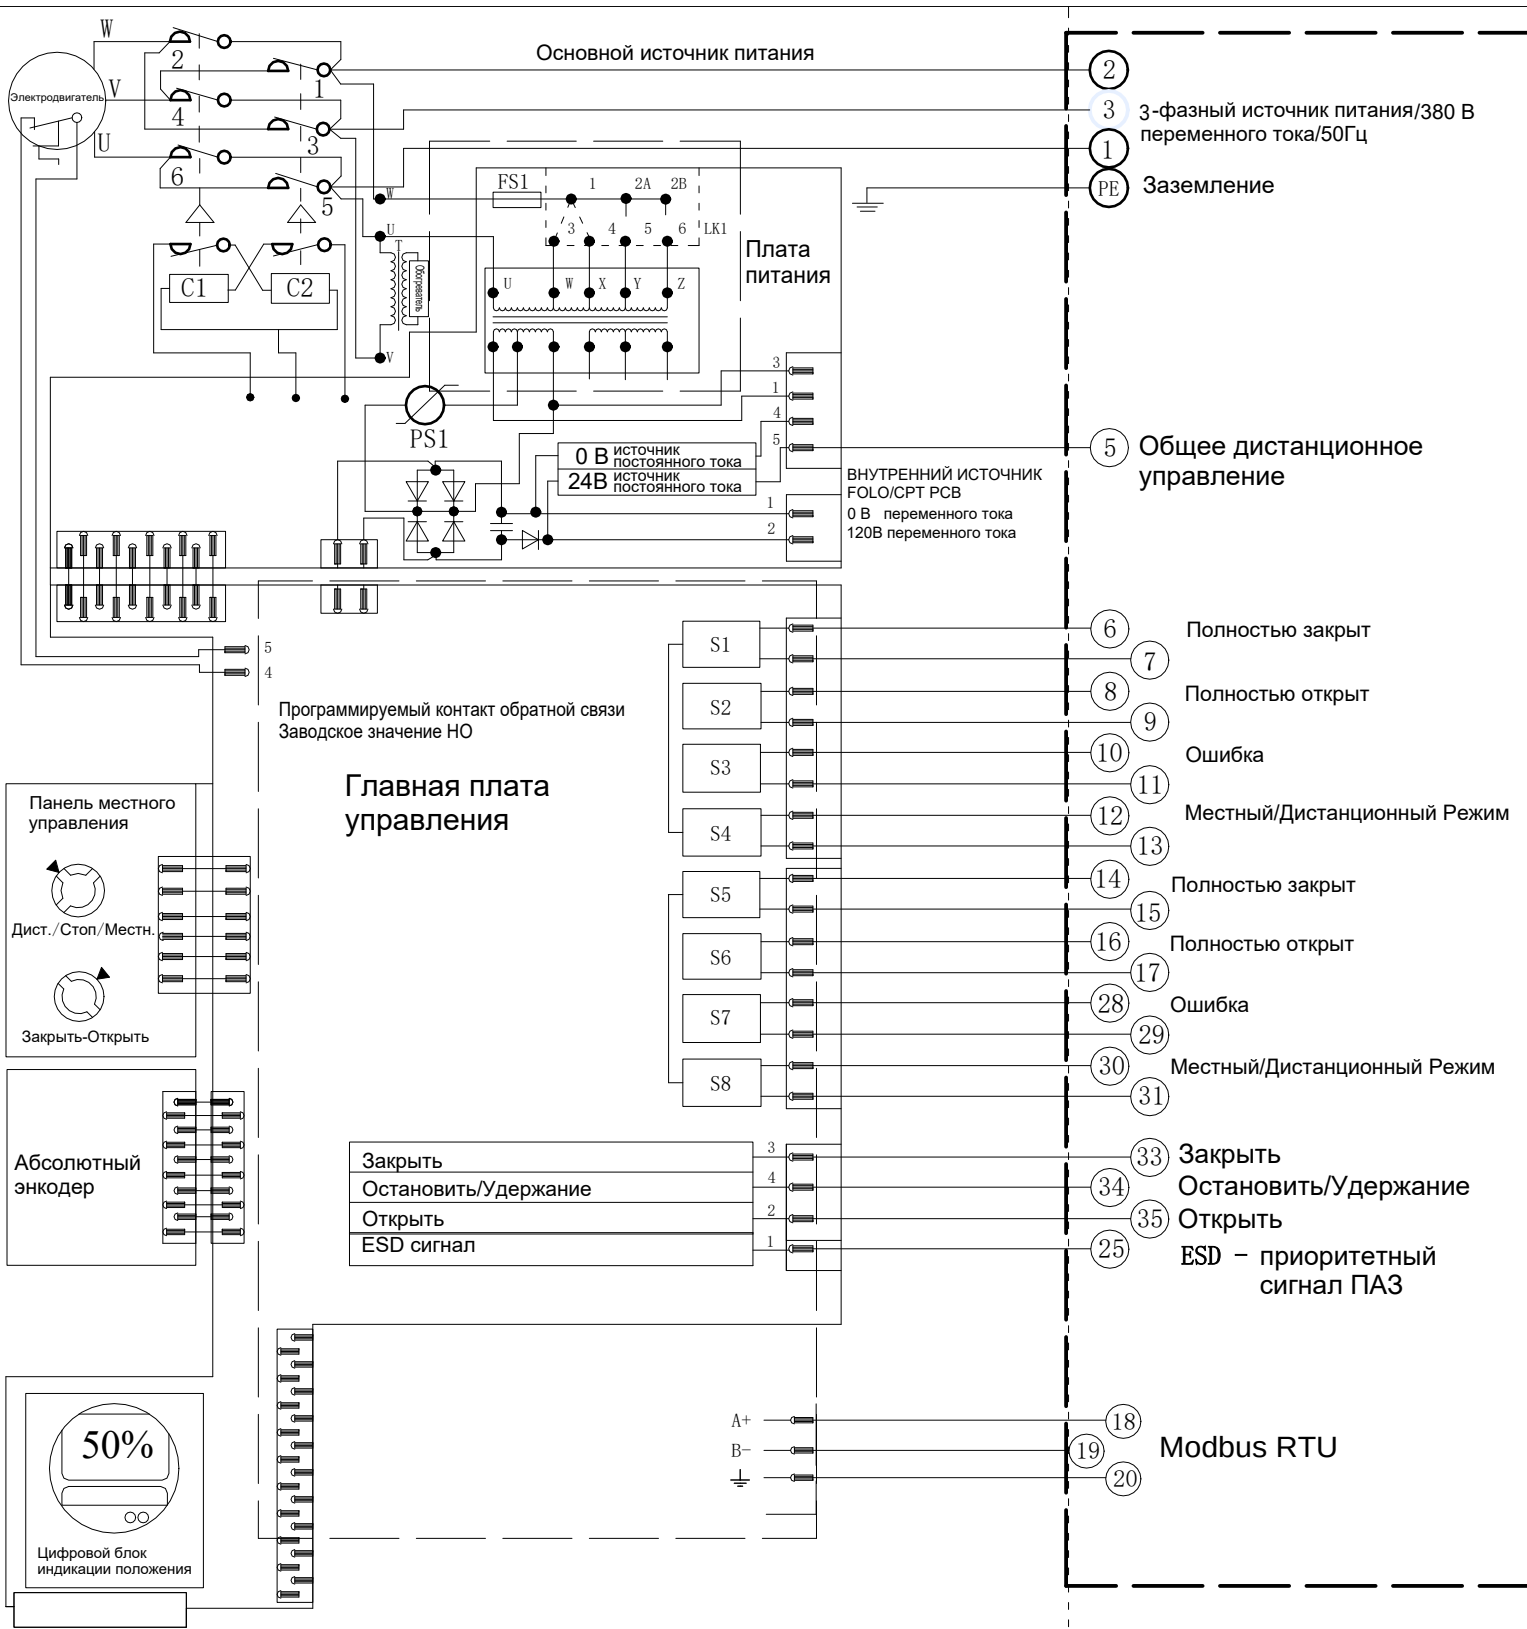

Электрическая схема
№1-380-24-8-MR-0
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В, 4-20 + Modbus RTU)

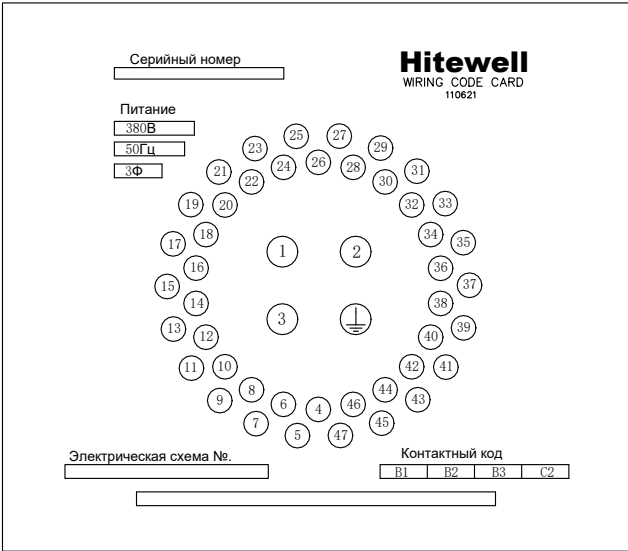

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD	⏏
Общий	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Превышен момент закрытия (S5)	⑭
	⑮
Превышен момент открытия (S6)	⑯
	⑰
Программируемый контакт (S7)	⑳
	㉑
Программируемый контакт (S8)	㉒
	㉓
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
	⑮