



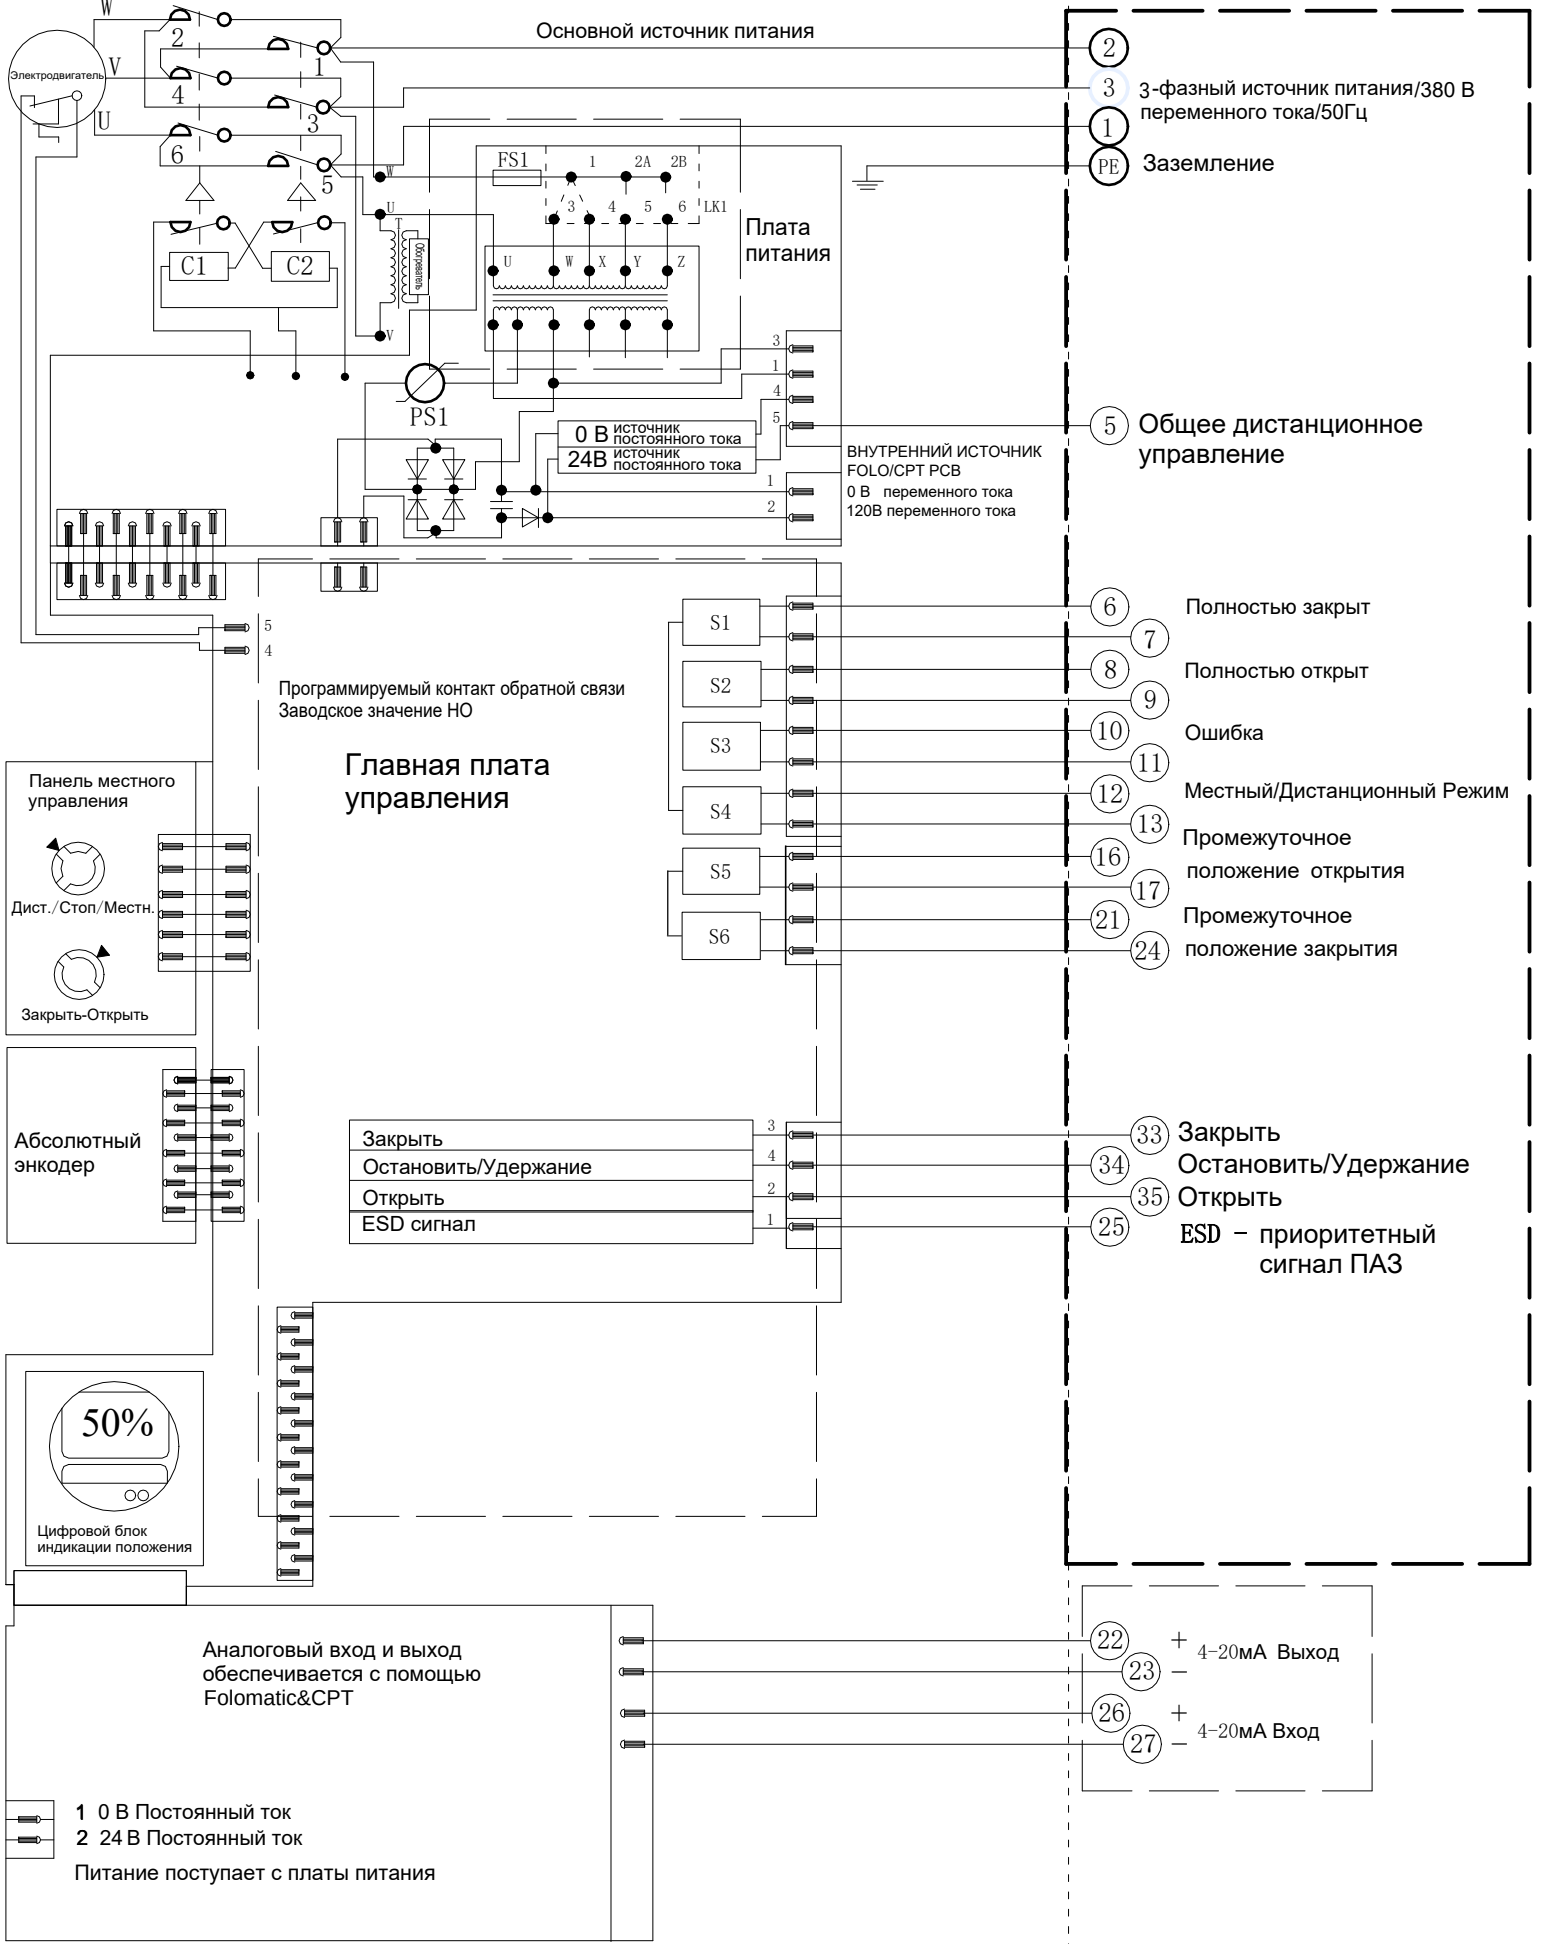

Электрическая схема
№ 1-380-24-6-N-1
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В)

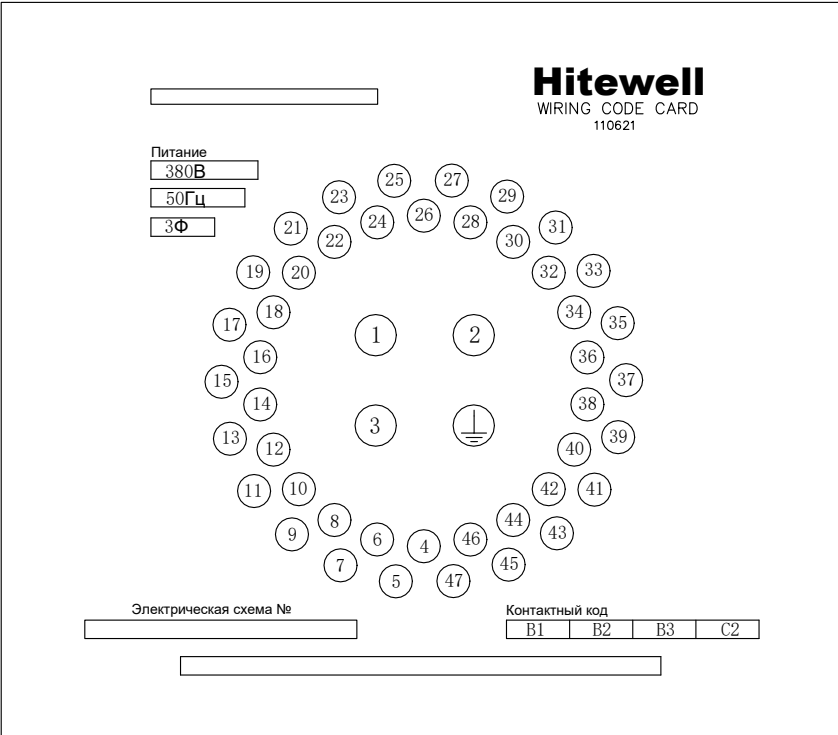

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Промежуточное положение открытия (S5)	⑬6
	⑬7
Промежуточное положение закрытия (S6)	⑬1
	⑬4