


Схема подключения VAD (380В 4-20 +Modbus RTU)

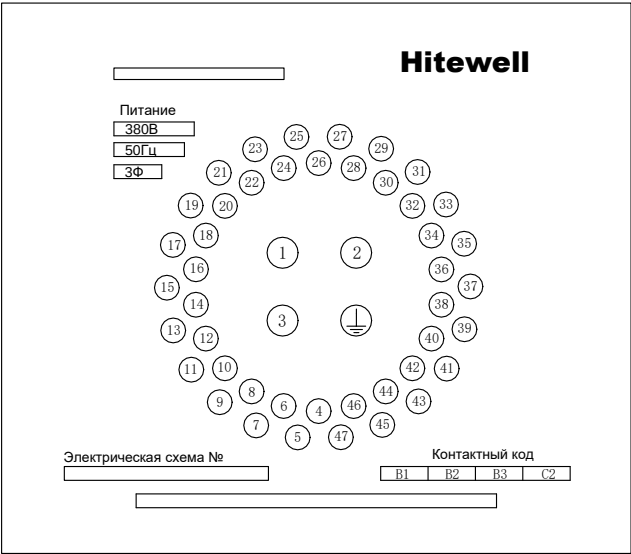

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
☐ Разрешение на закрытие	②5
☐ Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Разрешение на открытие	③9
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
-	②3
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⊥	⑳