



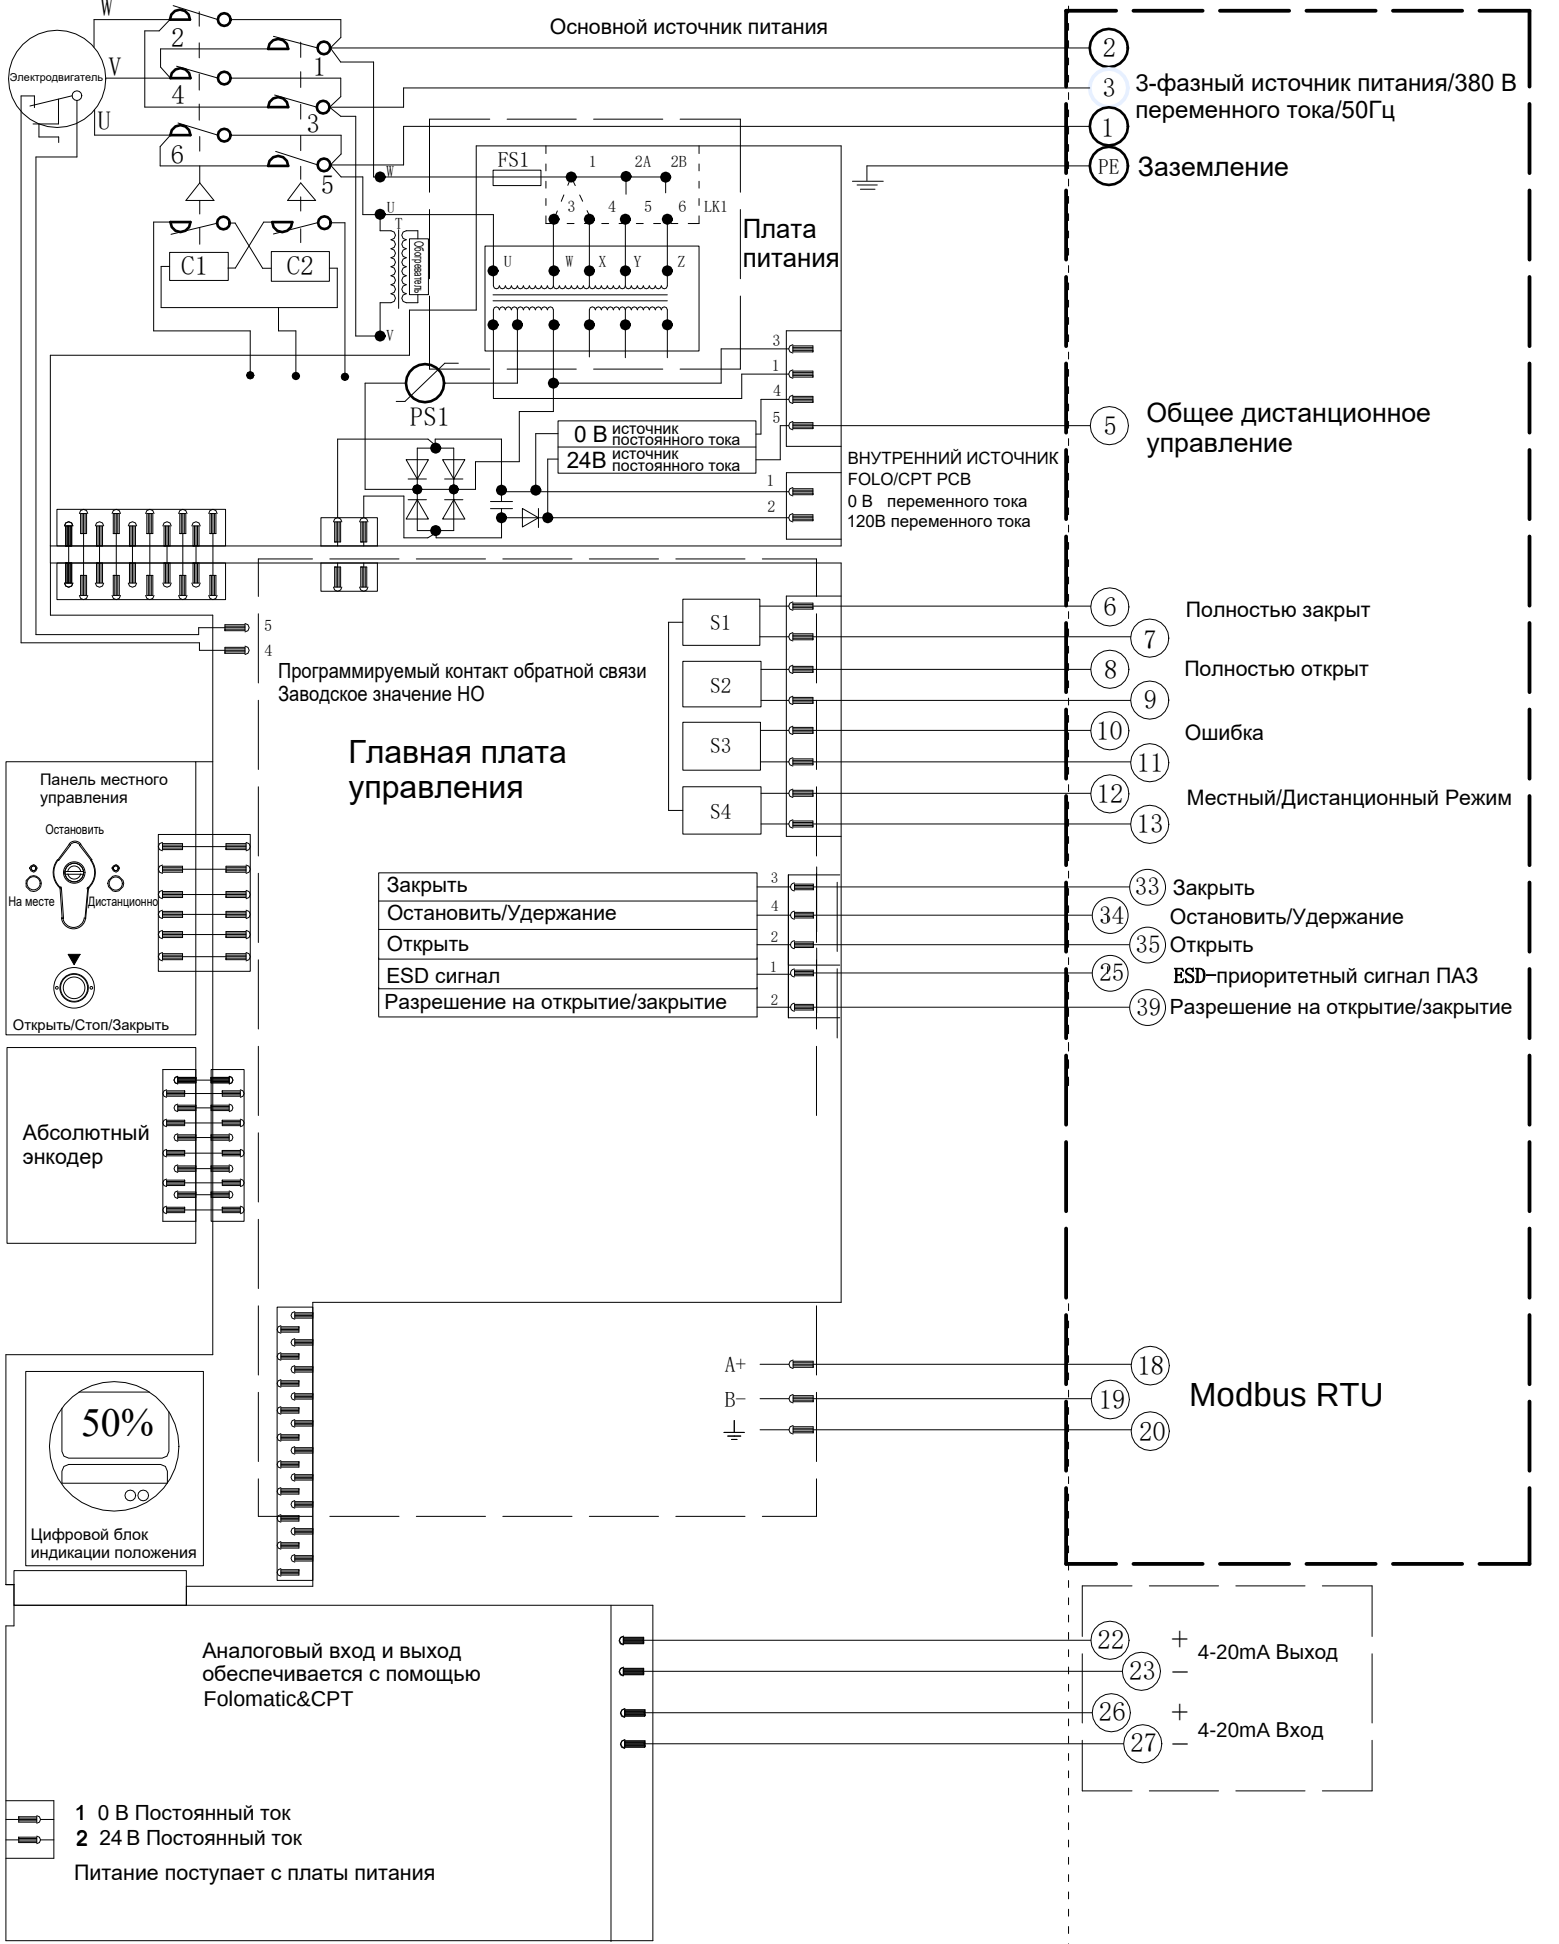

Электрическая схема
№1-380-24-4-MR-1
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В, 4-20 + Modbus RTU)

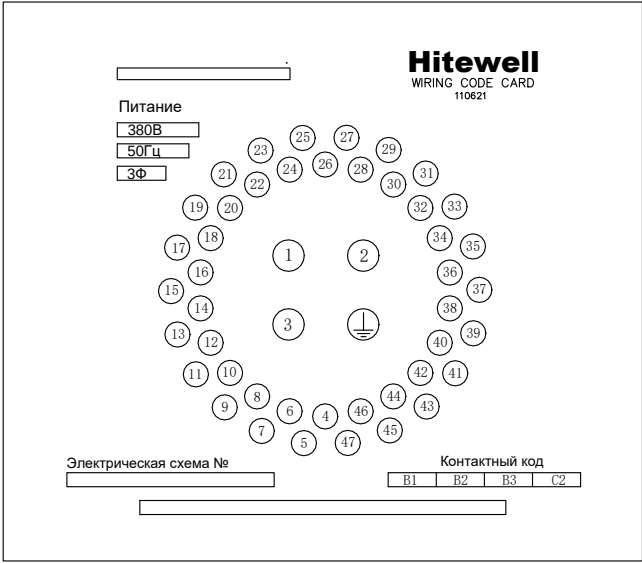

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊕
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Разрешение на откр./закр.	③9
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Вход	②6
- 4-20mA Вход	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑬8
B-	⑬9
⊕	⑬0

Hitewell

№ 1-380-24-4-MR-1