



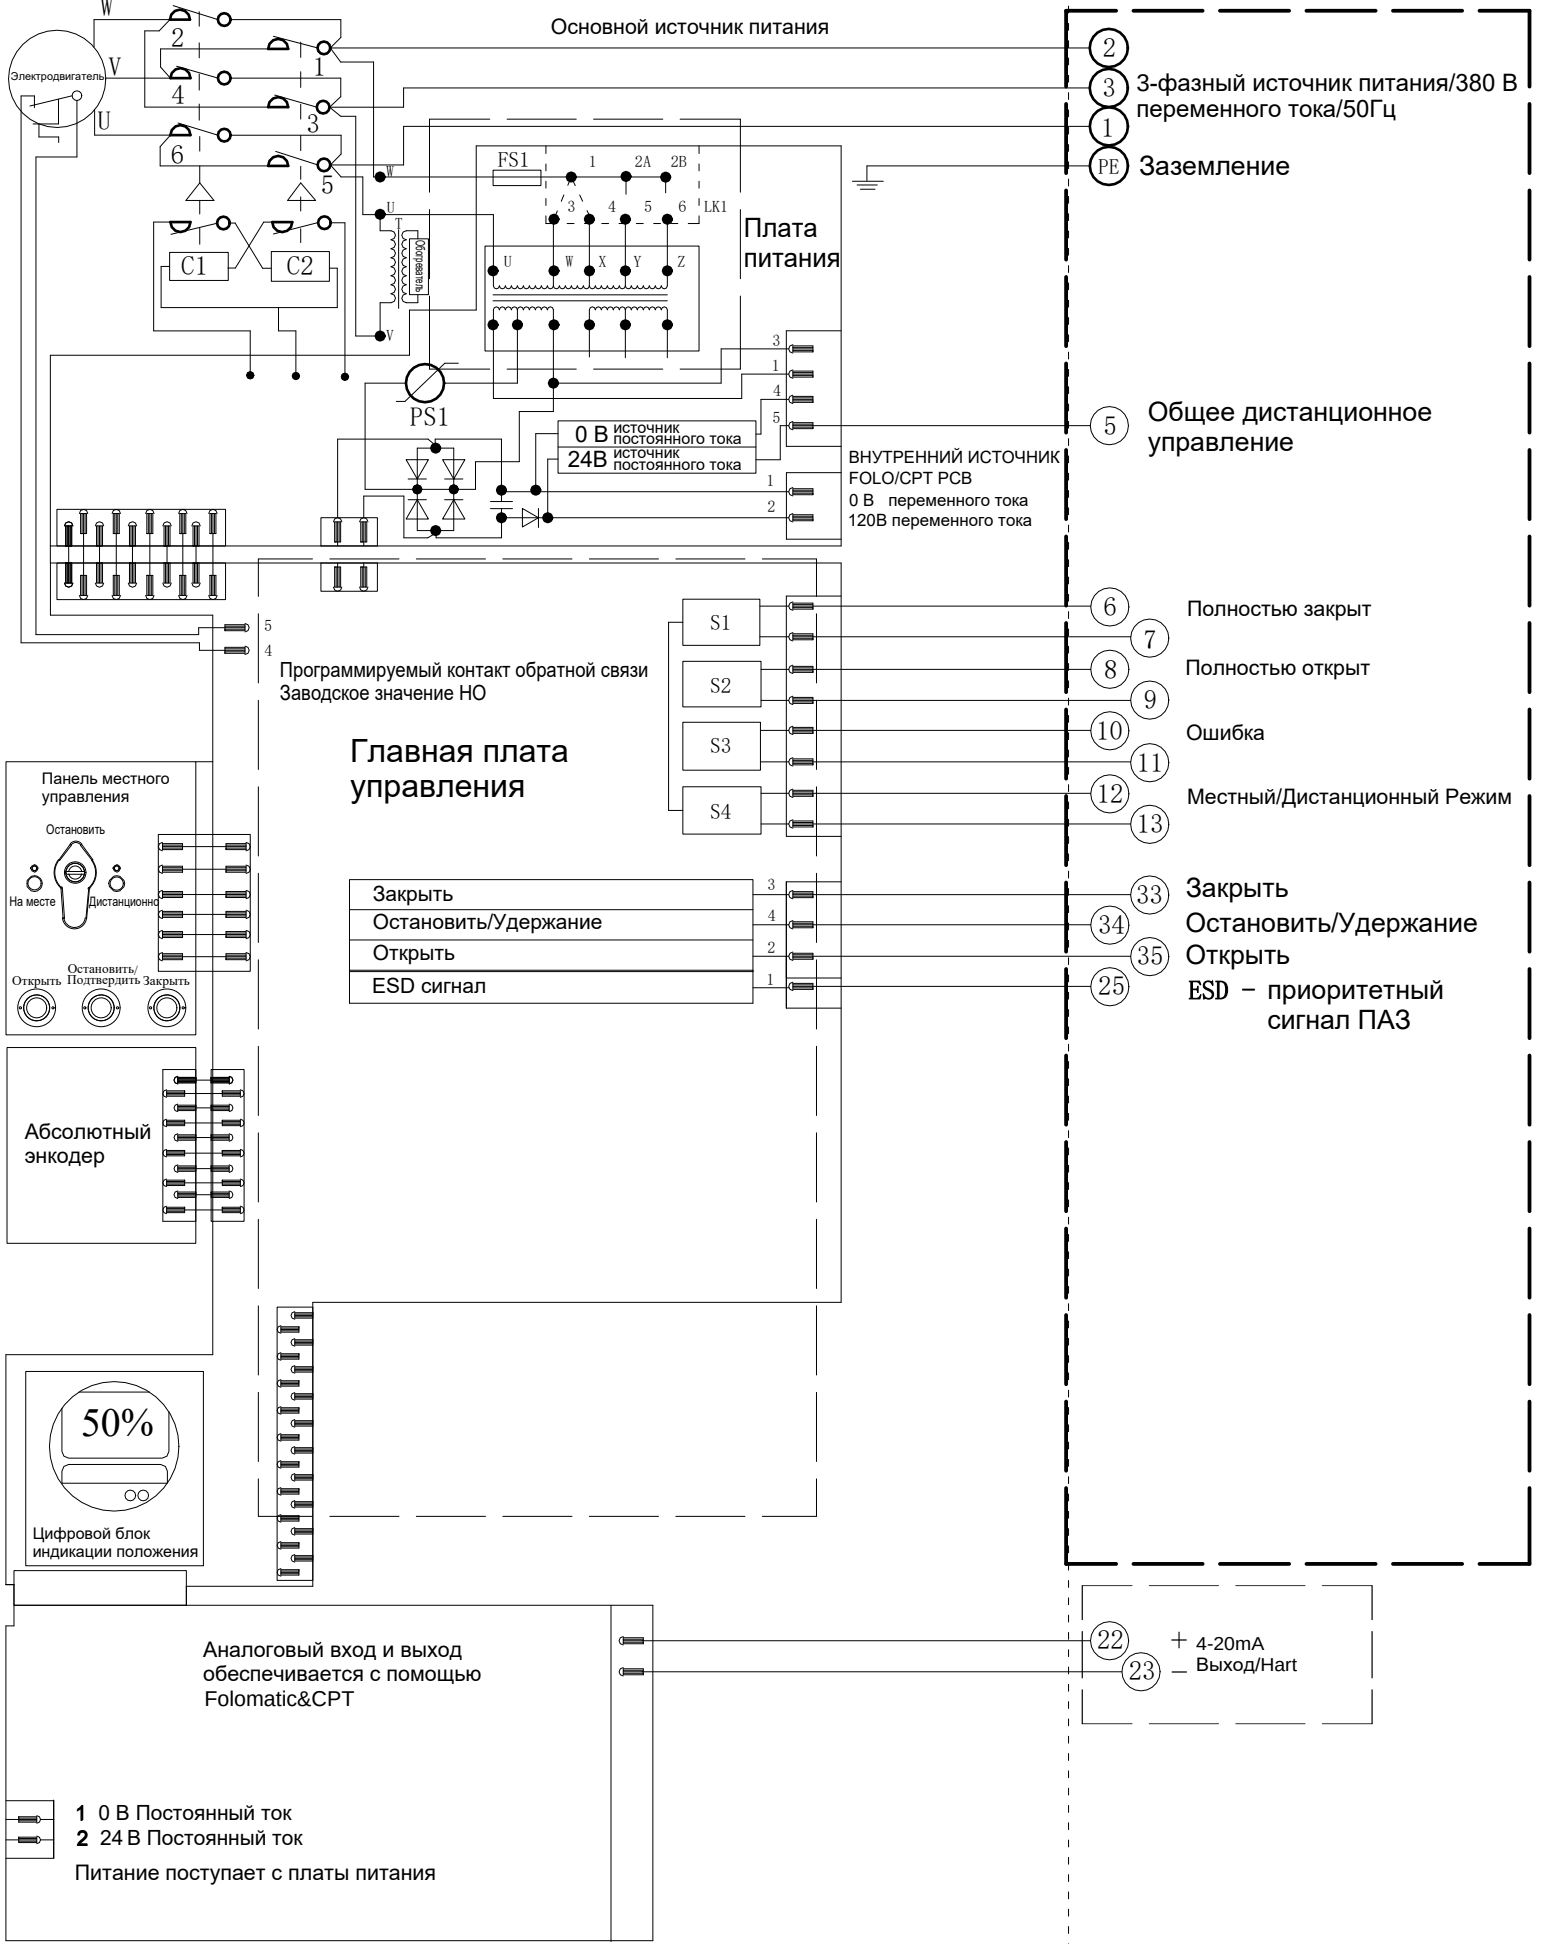

Электрическая схема
№1-380-24-4-HR-3
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В 4-20 +HART)

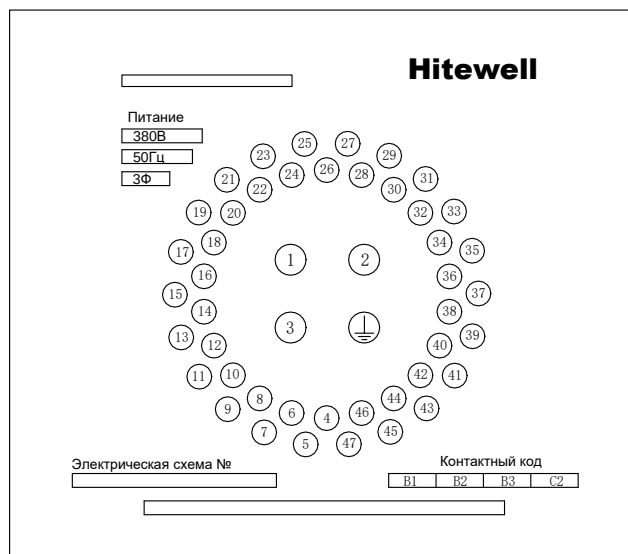

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход/Hart	②2
-	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬