



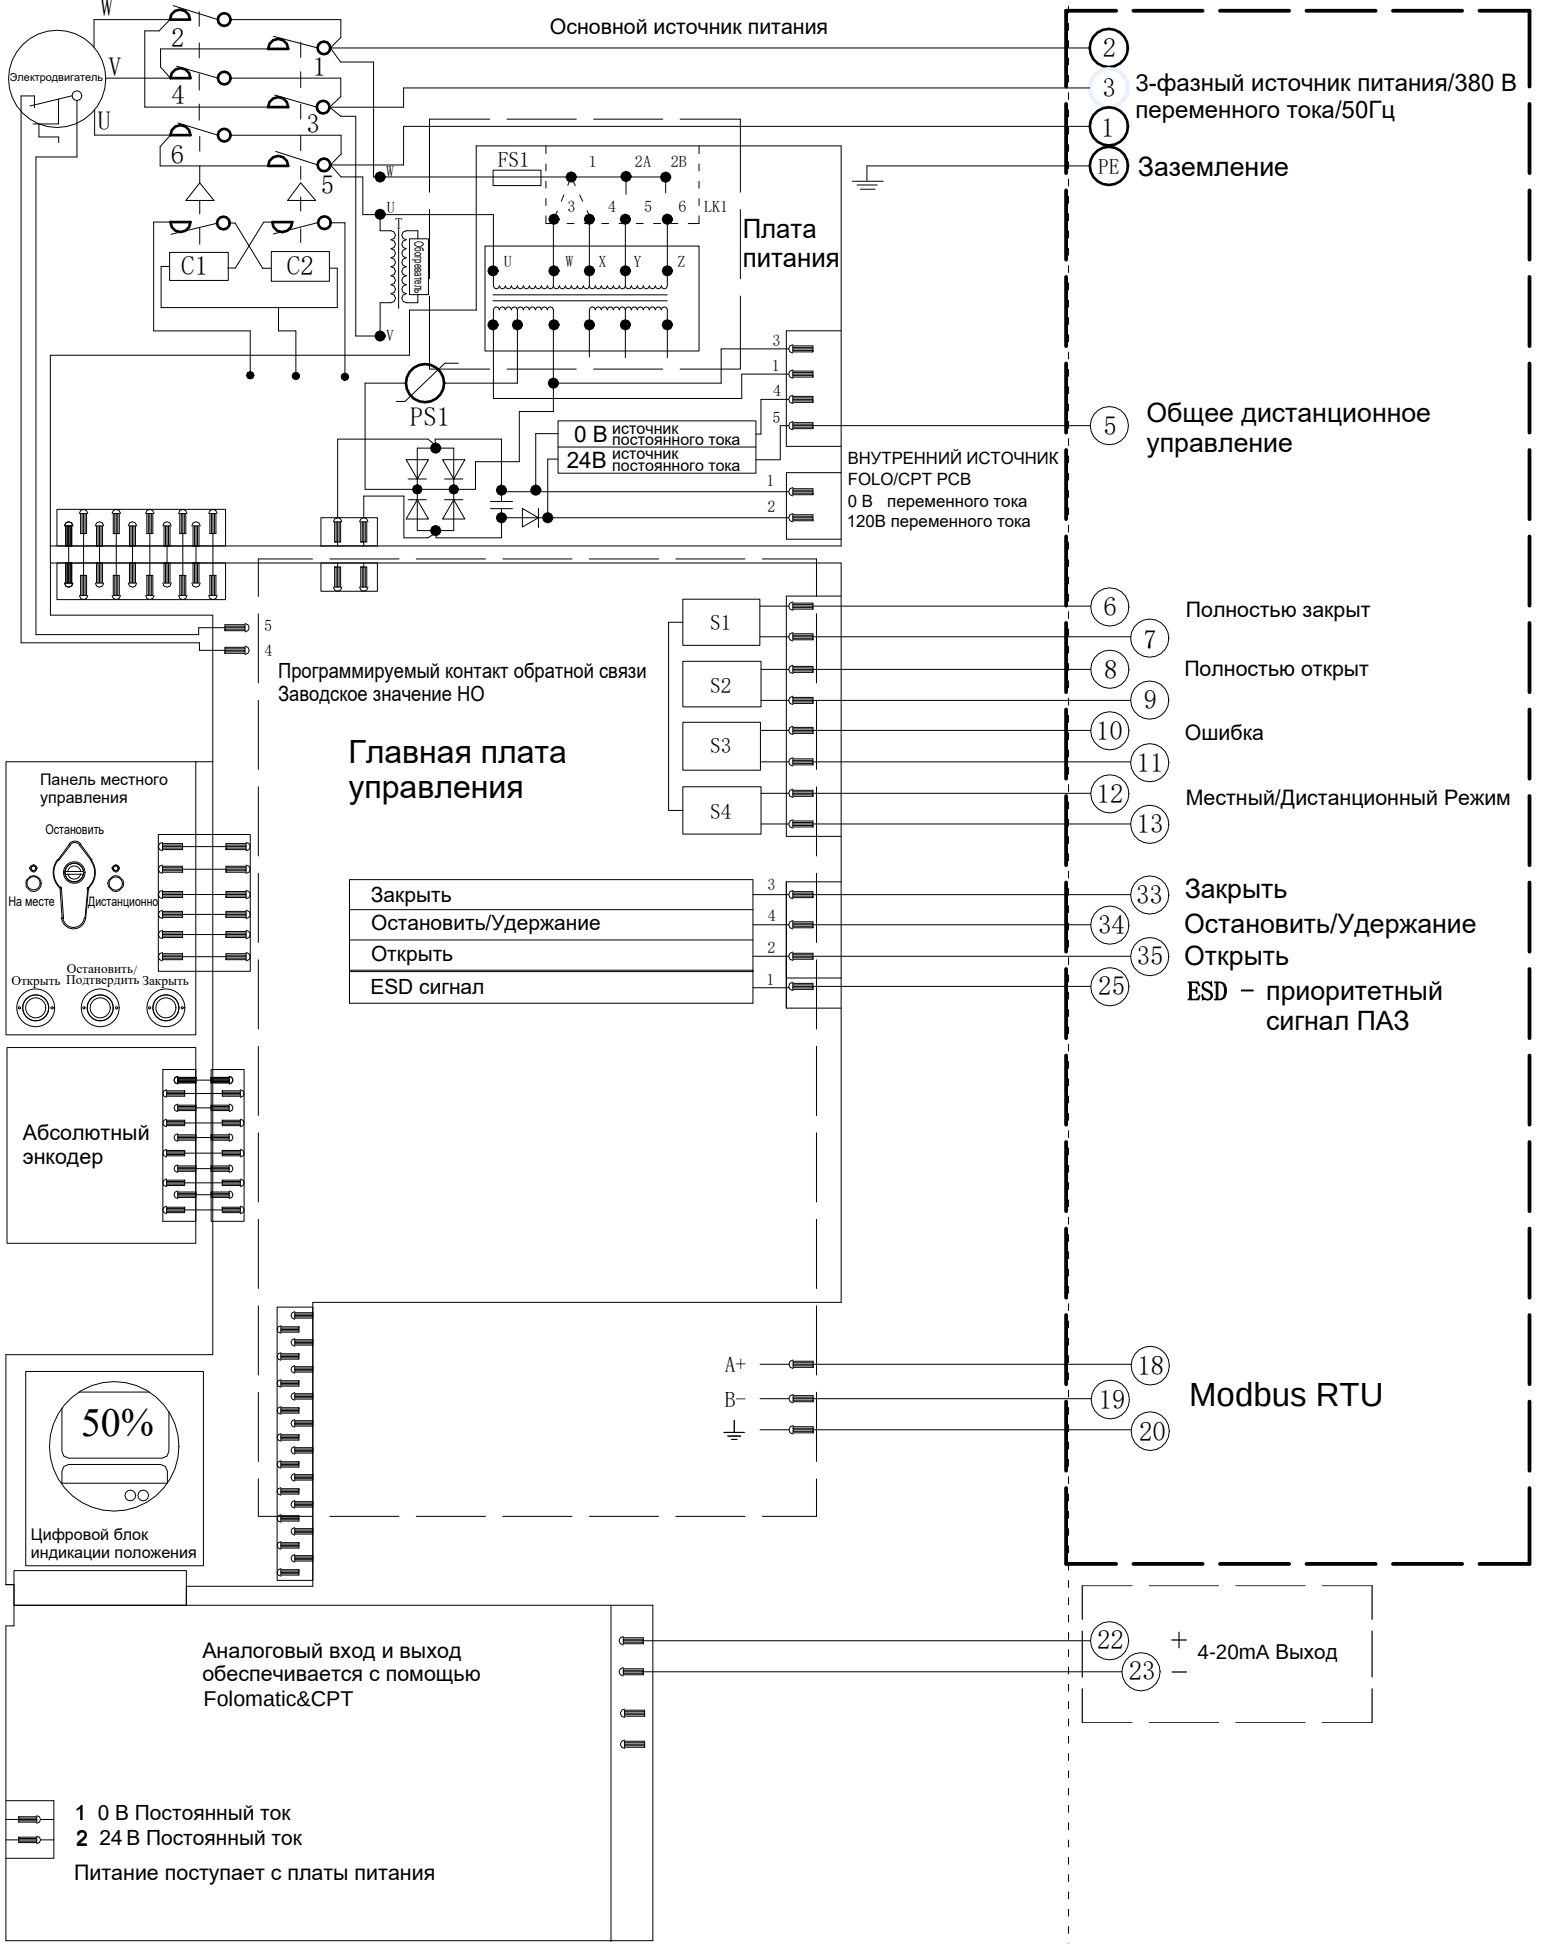

Электрическая схема
№1-380-24-4-MR-3
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В 4-20 +Modbus RTU)

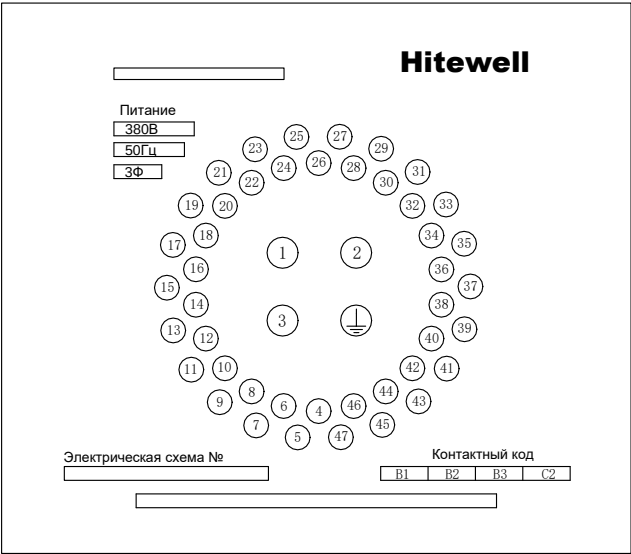

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
Контроль питания НО	⑨
Контроль питания НЗ	⑩
Внутри привода	⑪
4-20mA Выход	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S1)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S2)	⑯
	⑰
Ошибка (S3)	⑱
	⑲
Местный/дистанционный (S4)	⑳
	㉑
A+ Modbus RTU	㉒
B-	㉓
	㉔