



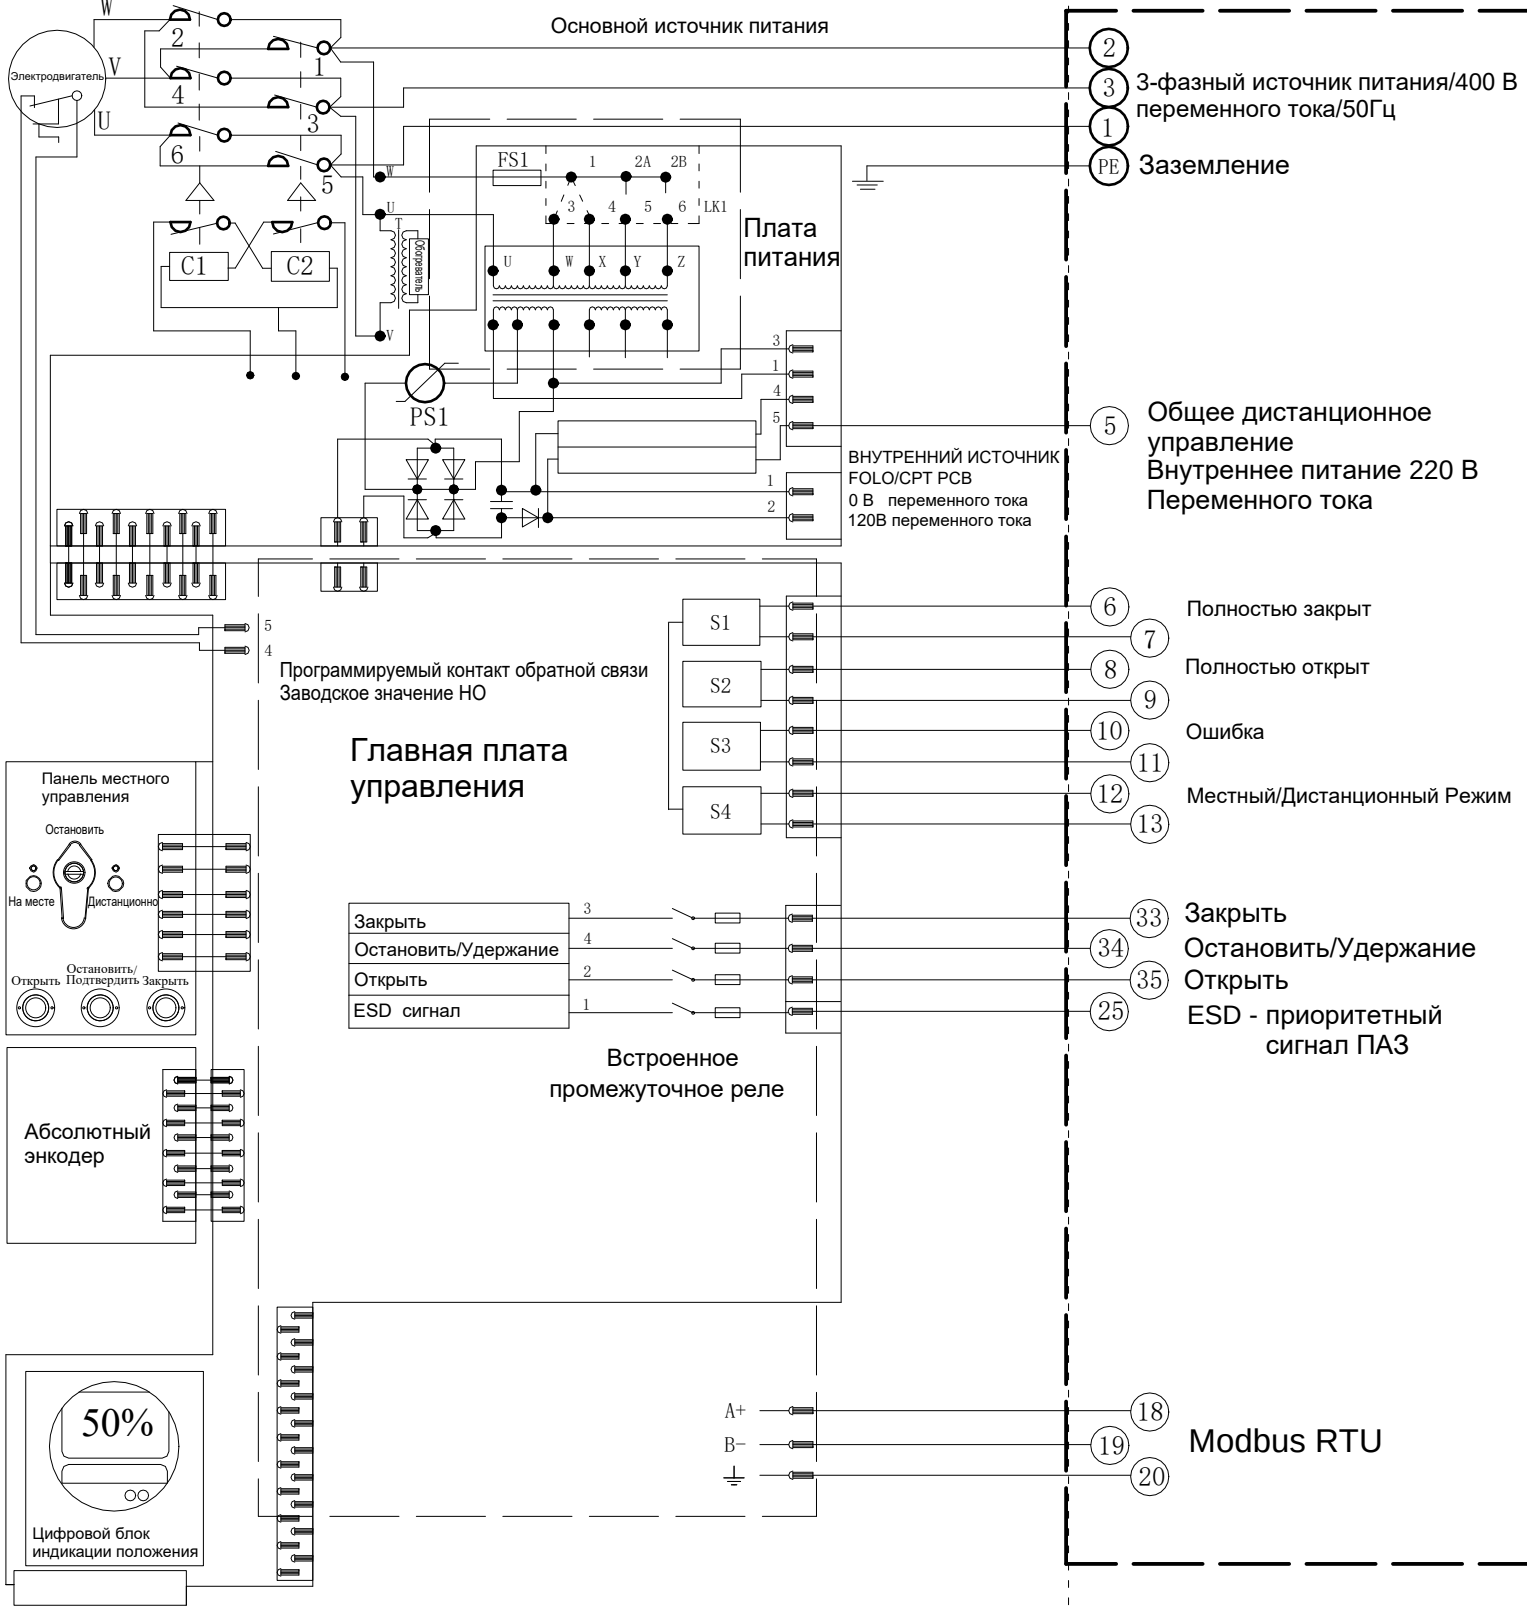

Электрическая схема
№1-400-220-4-MR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В + Modbus RTU)

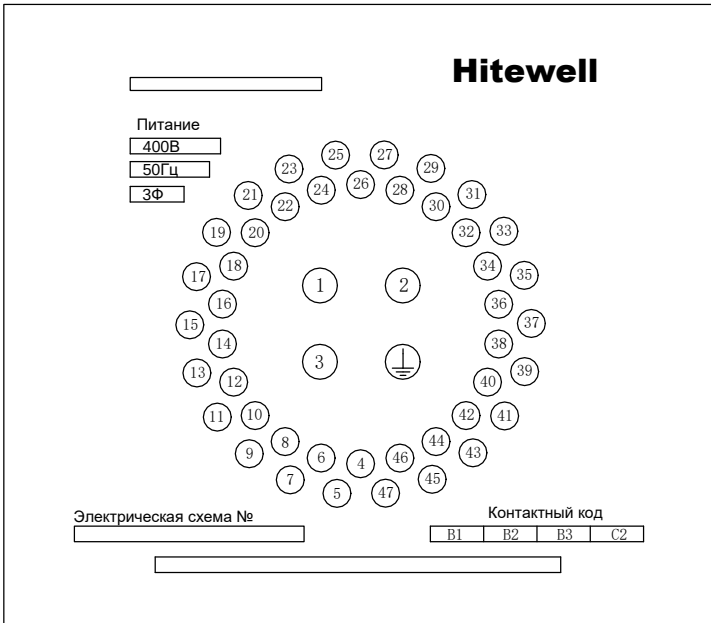

Внутри привода	Клеммная колодка
400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⏏	⑳