



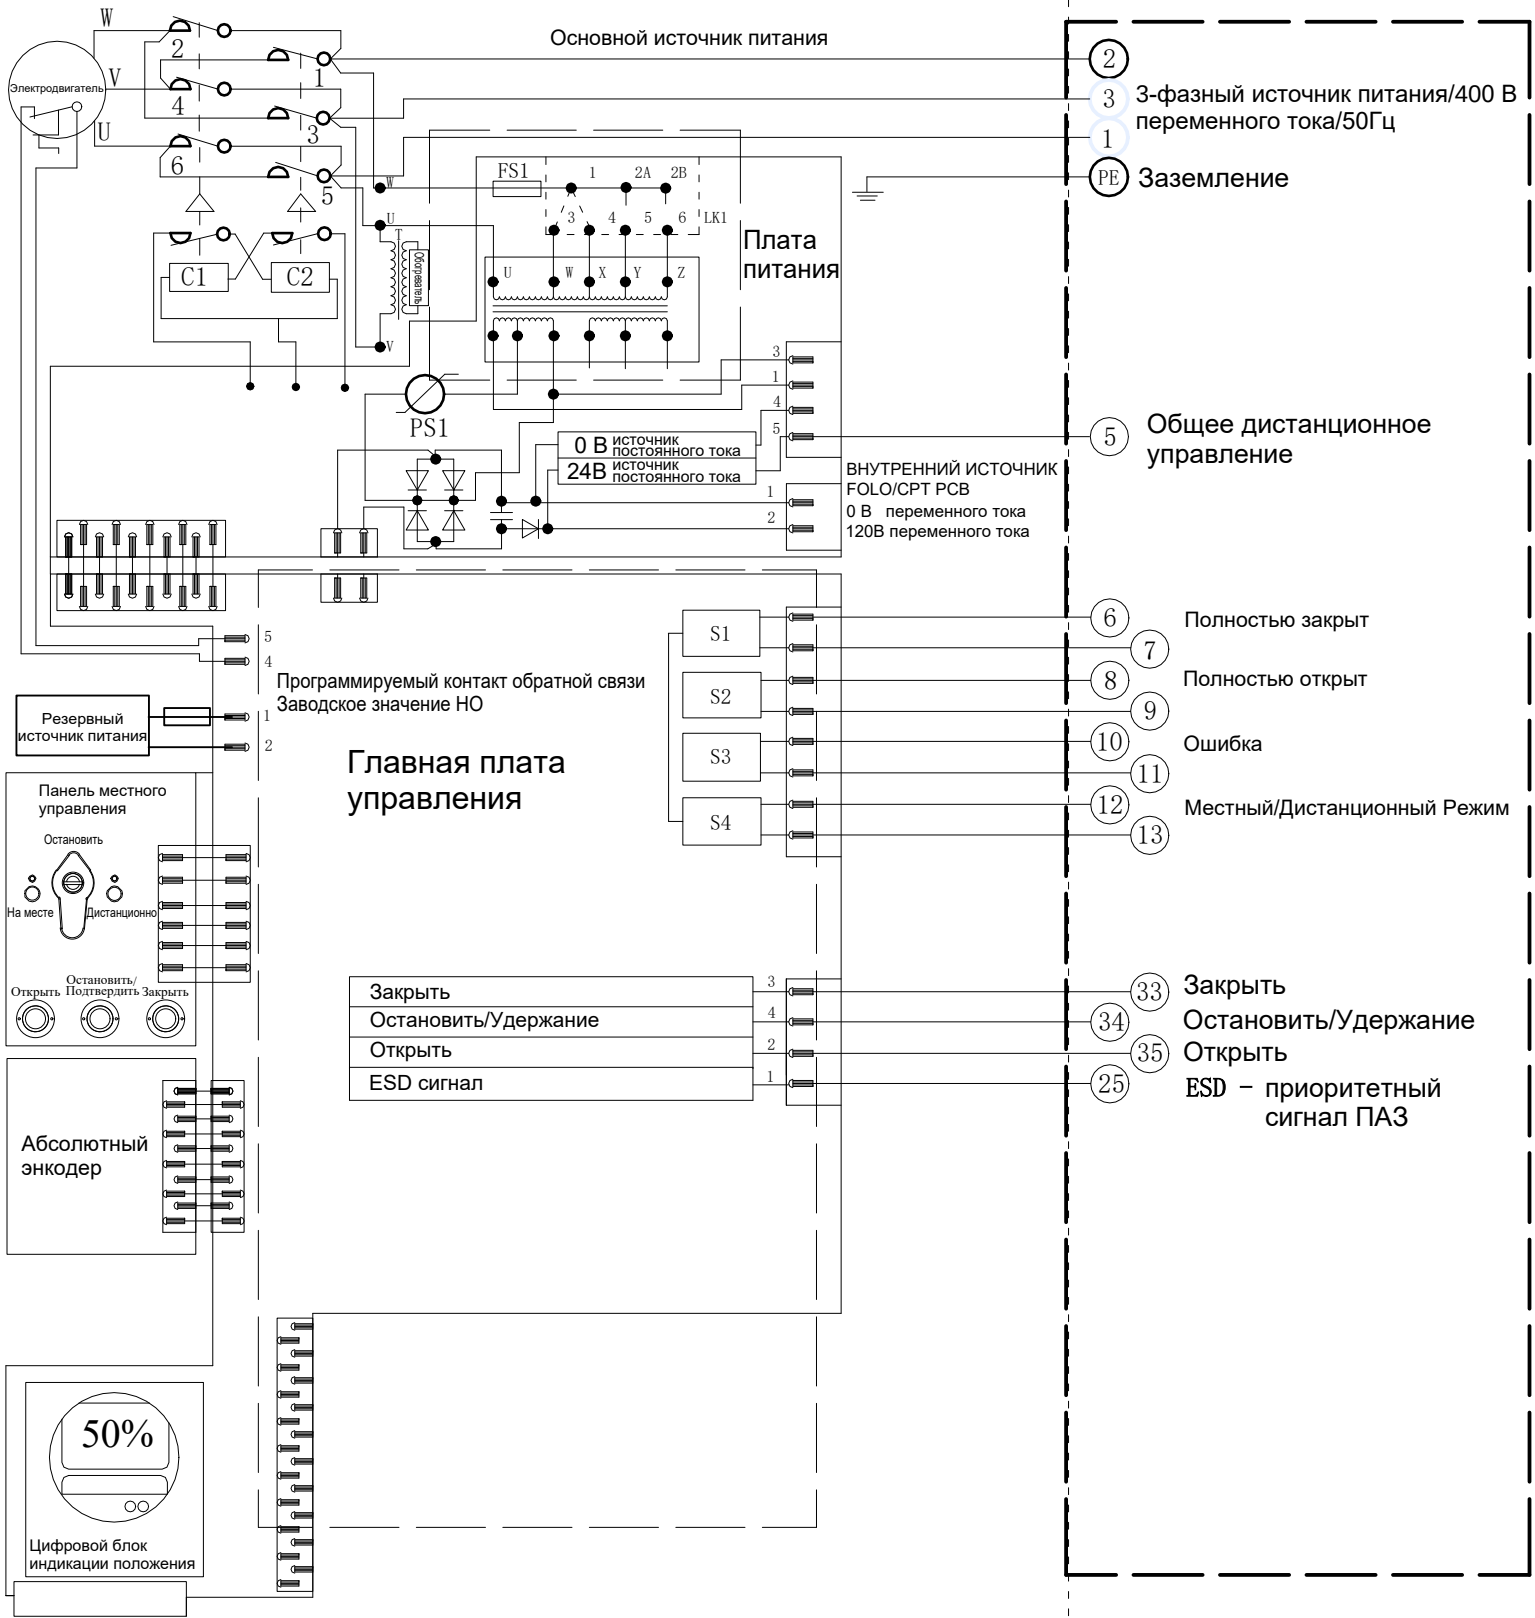

Электрическая схема
№1-400В-24-4-N-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400B)

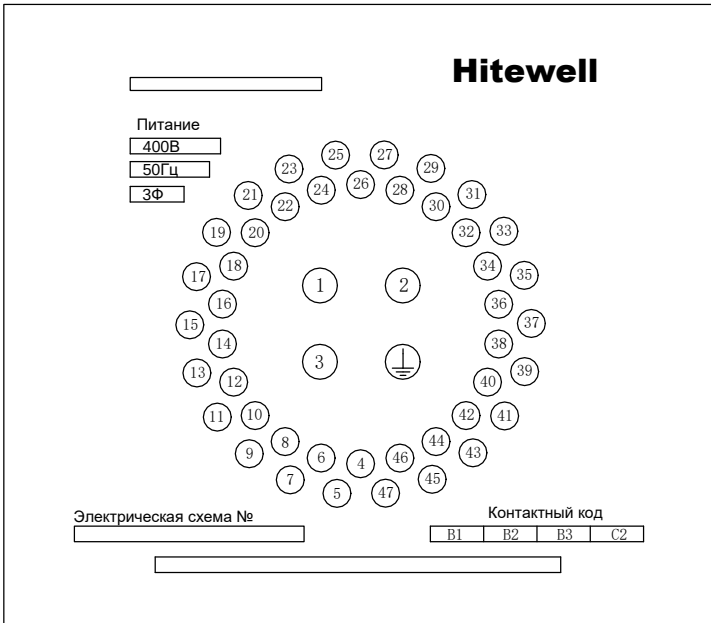

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Заккрыть	33
Открыть	35
Удержание/Остановить	34
Контроль питания НО Контроль питания НЗ Внутри привода	42
	43
	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13