



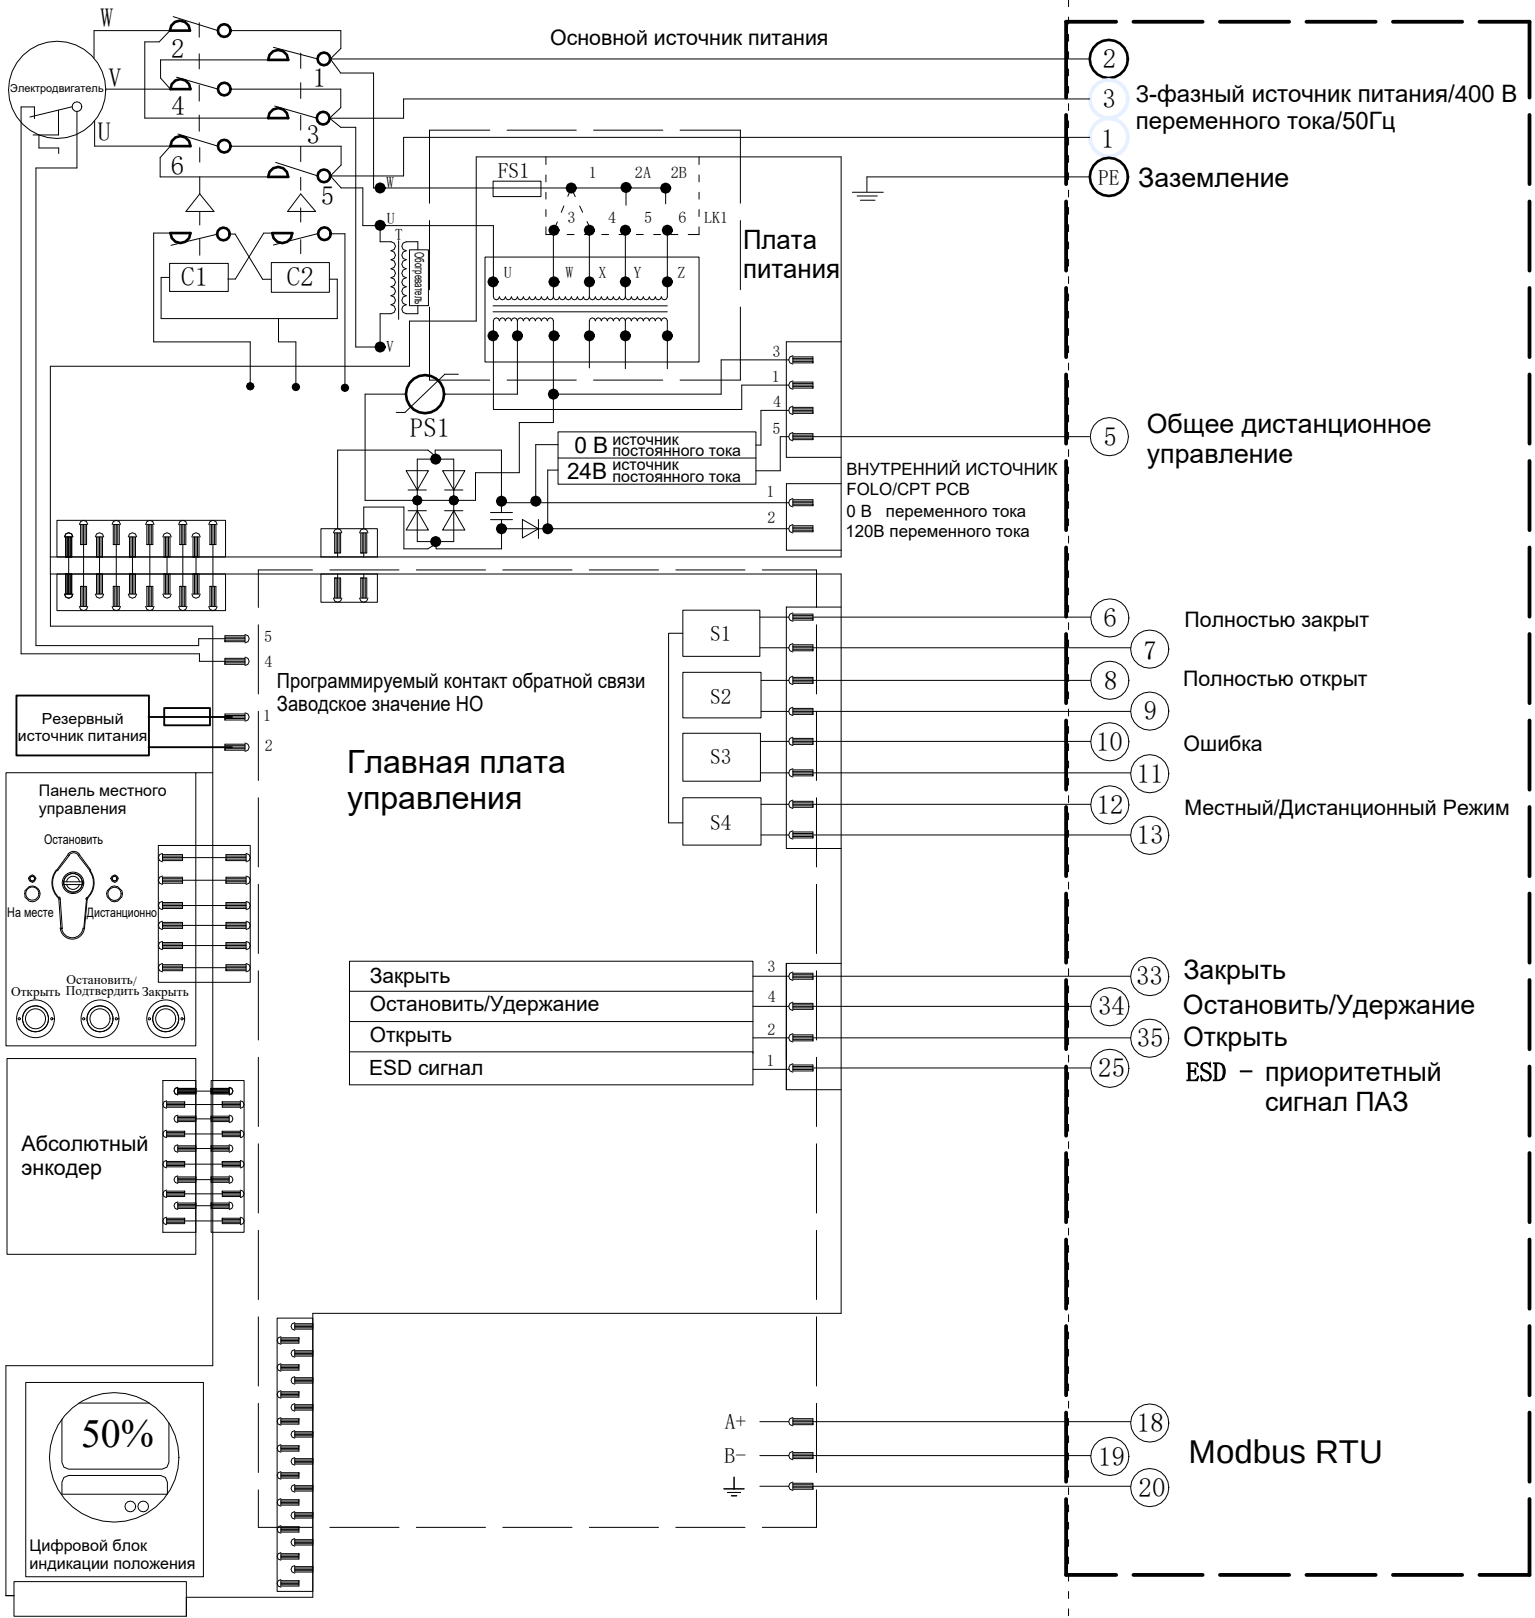

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Modbus RTU
- 19
- 20

Электрическая схема
№1-400В-24-4-MR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400B + Modbus RTU)

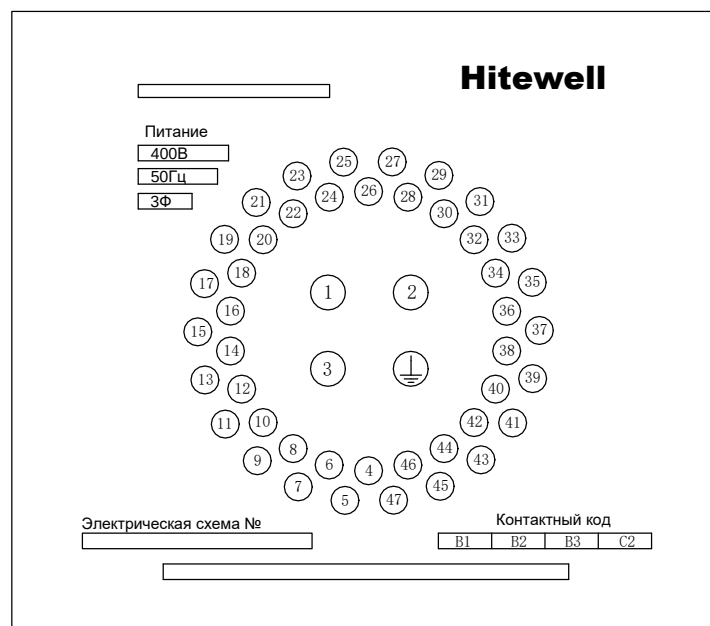

Внутри привода

400 В переменного тока 50 Гц

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц		1
		2
		3
⏏	ESD сигнал	⏏
	Общее дистанционное управление	25
⏏	Закреть	5
⏏	Открыть	33
⏏	Остановить/Удержание	35
⏏		34
⏏	Контроль питания НО	42
⏏	Контроль питания НЗ	43
⏏	Внутри привода	44
Полностью закрыт (S1)		6
		7
Полностью открыт (S2)		8
		9
Ошибка (S3)		10
		11
Местный/дистанционный (S4)		12
		13
A+	Modbus RTU	18
B-		19
⏏		20

Hitewell

№ 1-400B-24-4-MR-0