


Схема подключения VAD (400В+4-20мА)

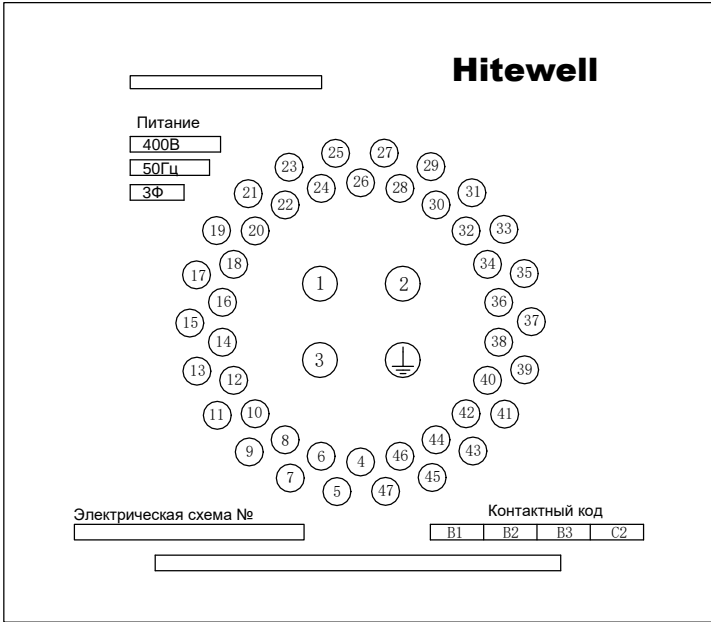

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S6)	⑯
	⑰
Ошибка (S7)	⑱
	⑲
Местный/дистанционный (S8)	⑳
	㉑
4-20mA Выход	㉒
	㉓
4-20mA Вход	㉔
	㉕

Hitewell

№ 1-400-24-8-N-1