



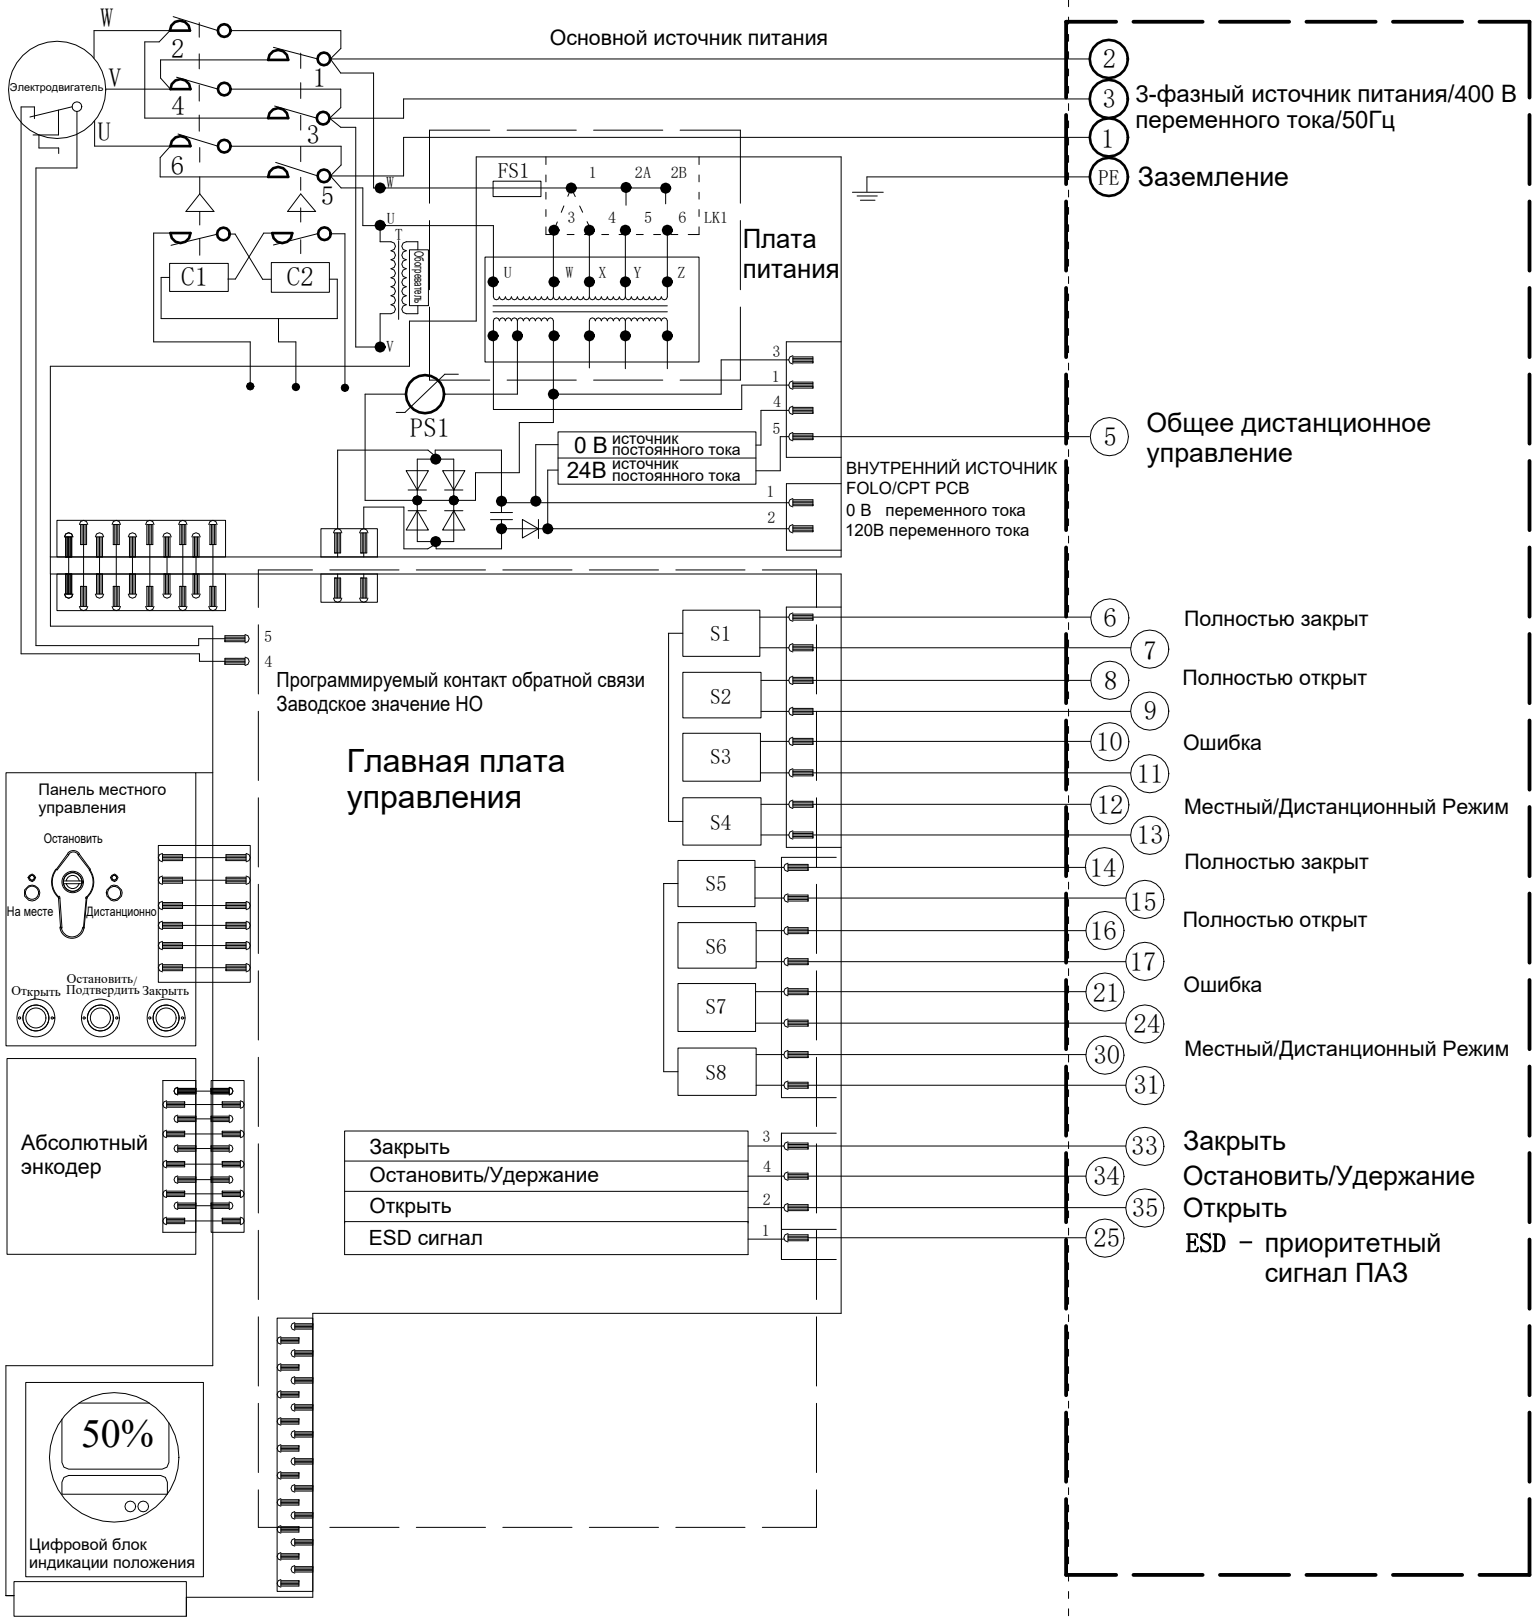

Электрическая схема
№1-400-24-8-N-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В)

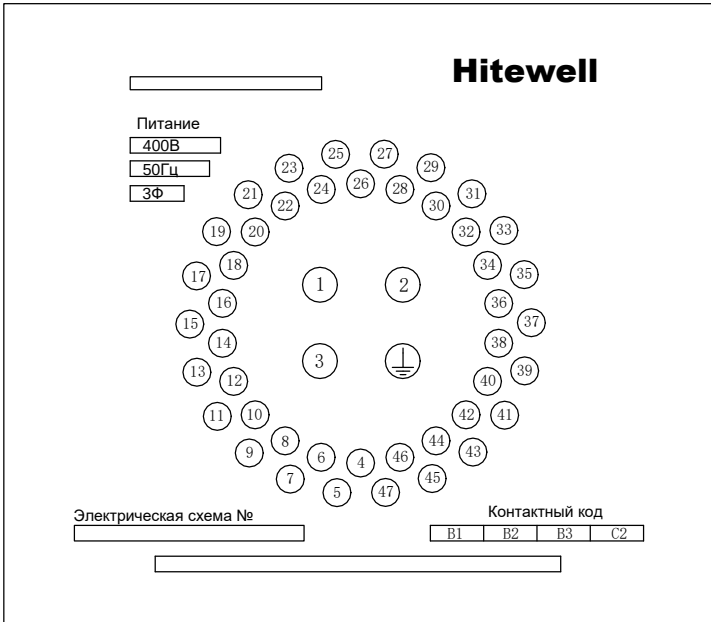

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
ESD сигнал	4
Общее дистанционное управление	25
Закреть	5
Открыть	33
Удержание/Остановить	35
Контроль питания НО	34
Контроль питания НЗ	42
Внутри привода	43
	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
Полностью закрыт (S5)	14
	15
Полностью открыт (S6)	16
	17
Ошибка (S7)	21
	24
Местный/дистанционный (S8)	30
	31