



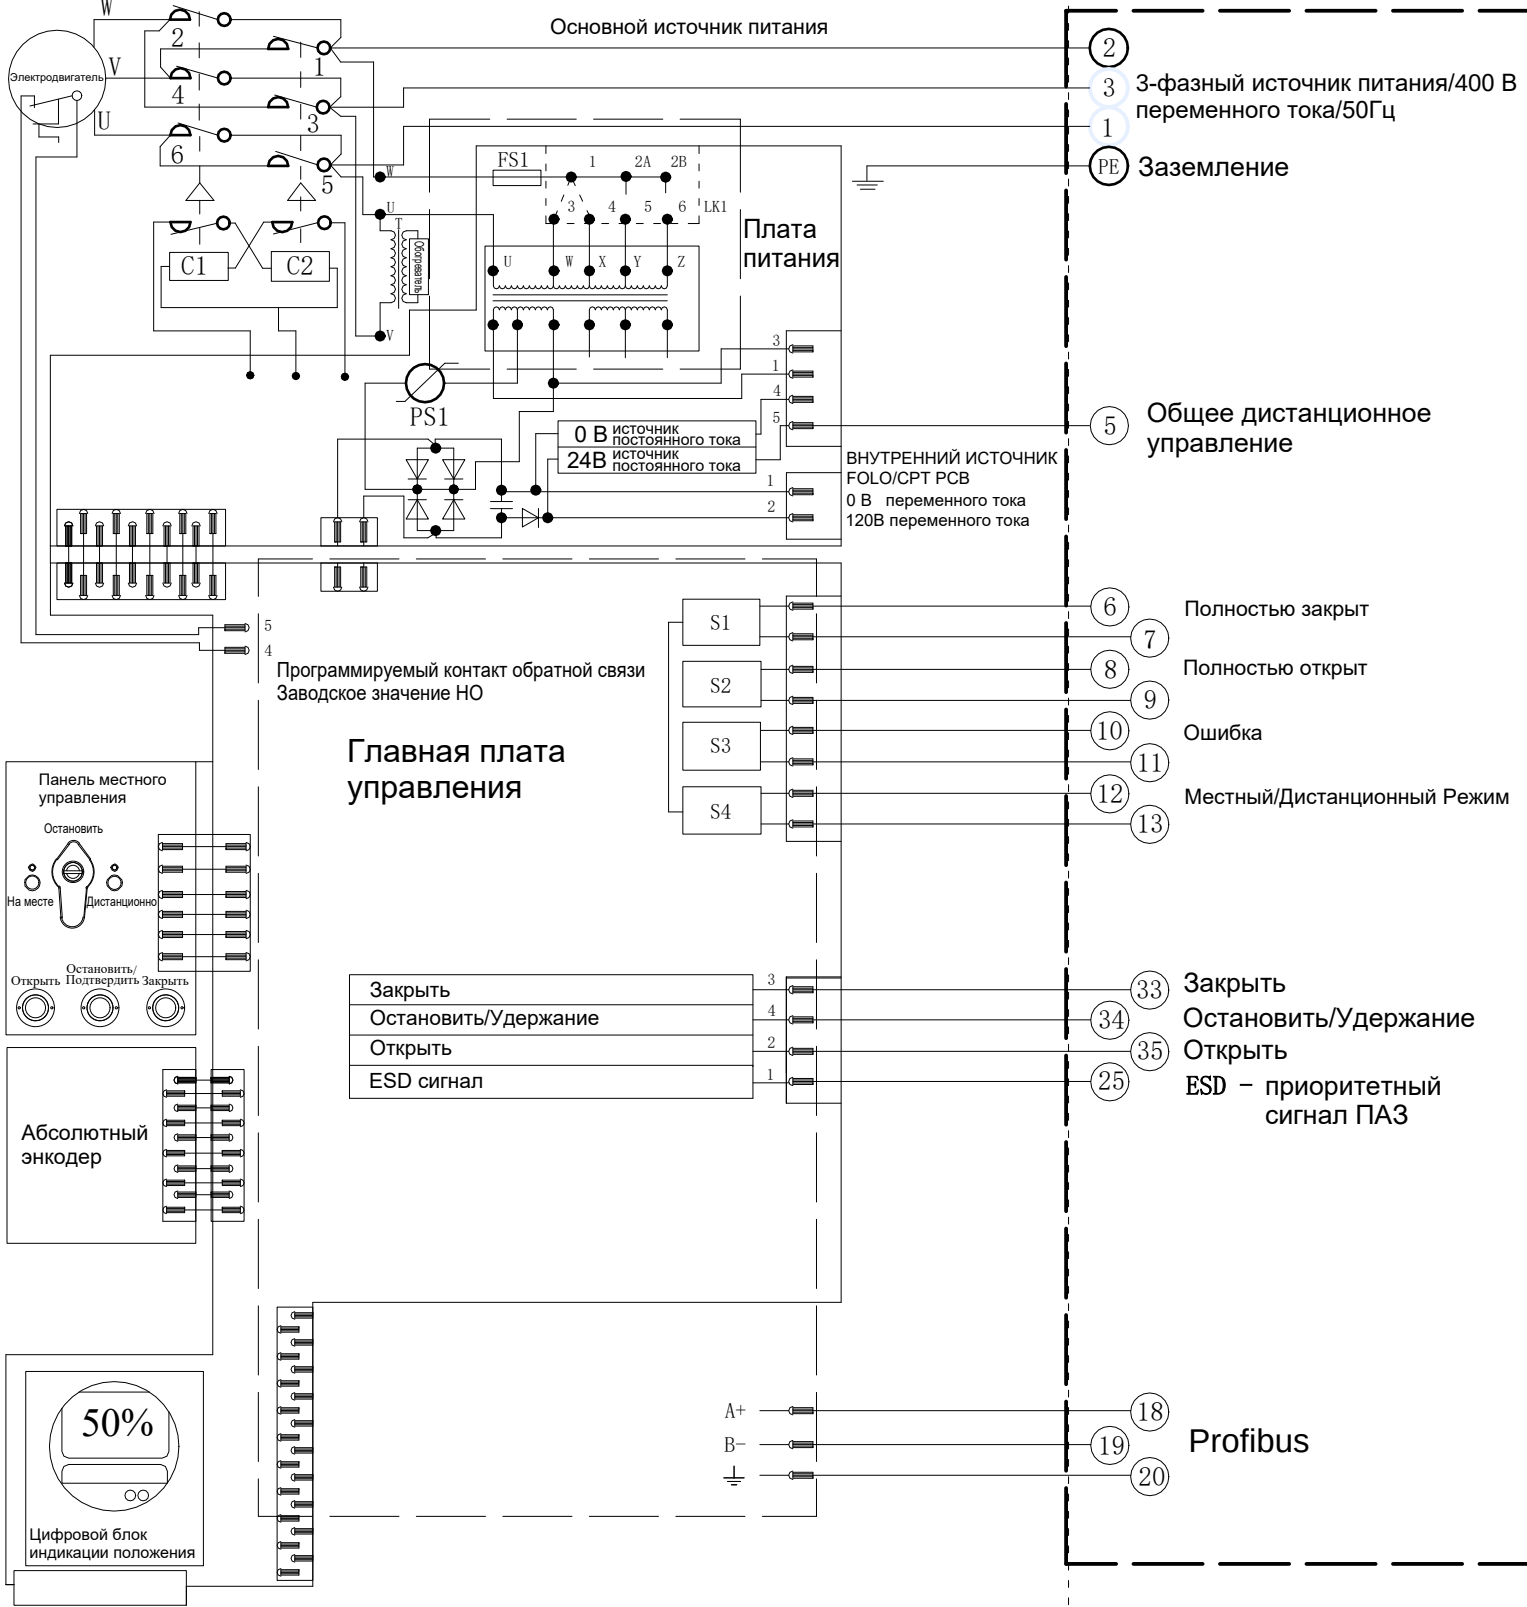

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Profibus
- 19
- 20

Электрическая схема
№1-400-24-4-PR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В + Profibus)

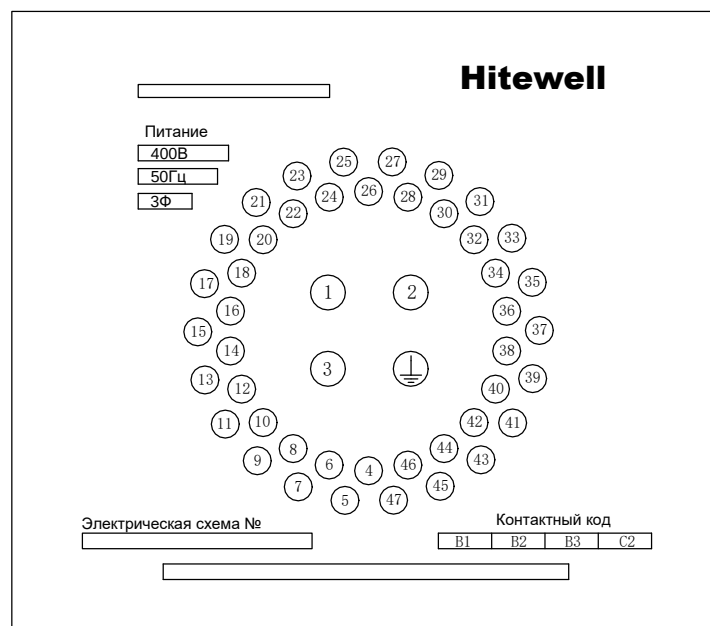

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Закреть	7
Открыть	8
Удержание/Остановить	9
Контроль питания НО	10
Контроль питания НЗ	11
Внутри привода	12
Полностью закрыт (S1)	13
	14
Полностью открыт (S2)	15
	16
Ошибка (S3)	17
	18
Местный/дистанционный (S4)	19
A+ Profibus	20
B-	21
	22