


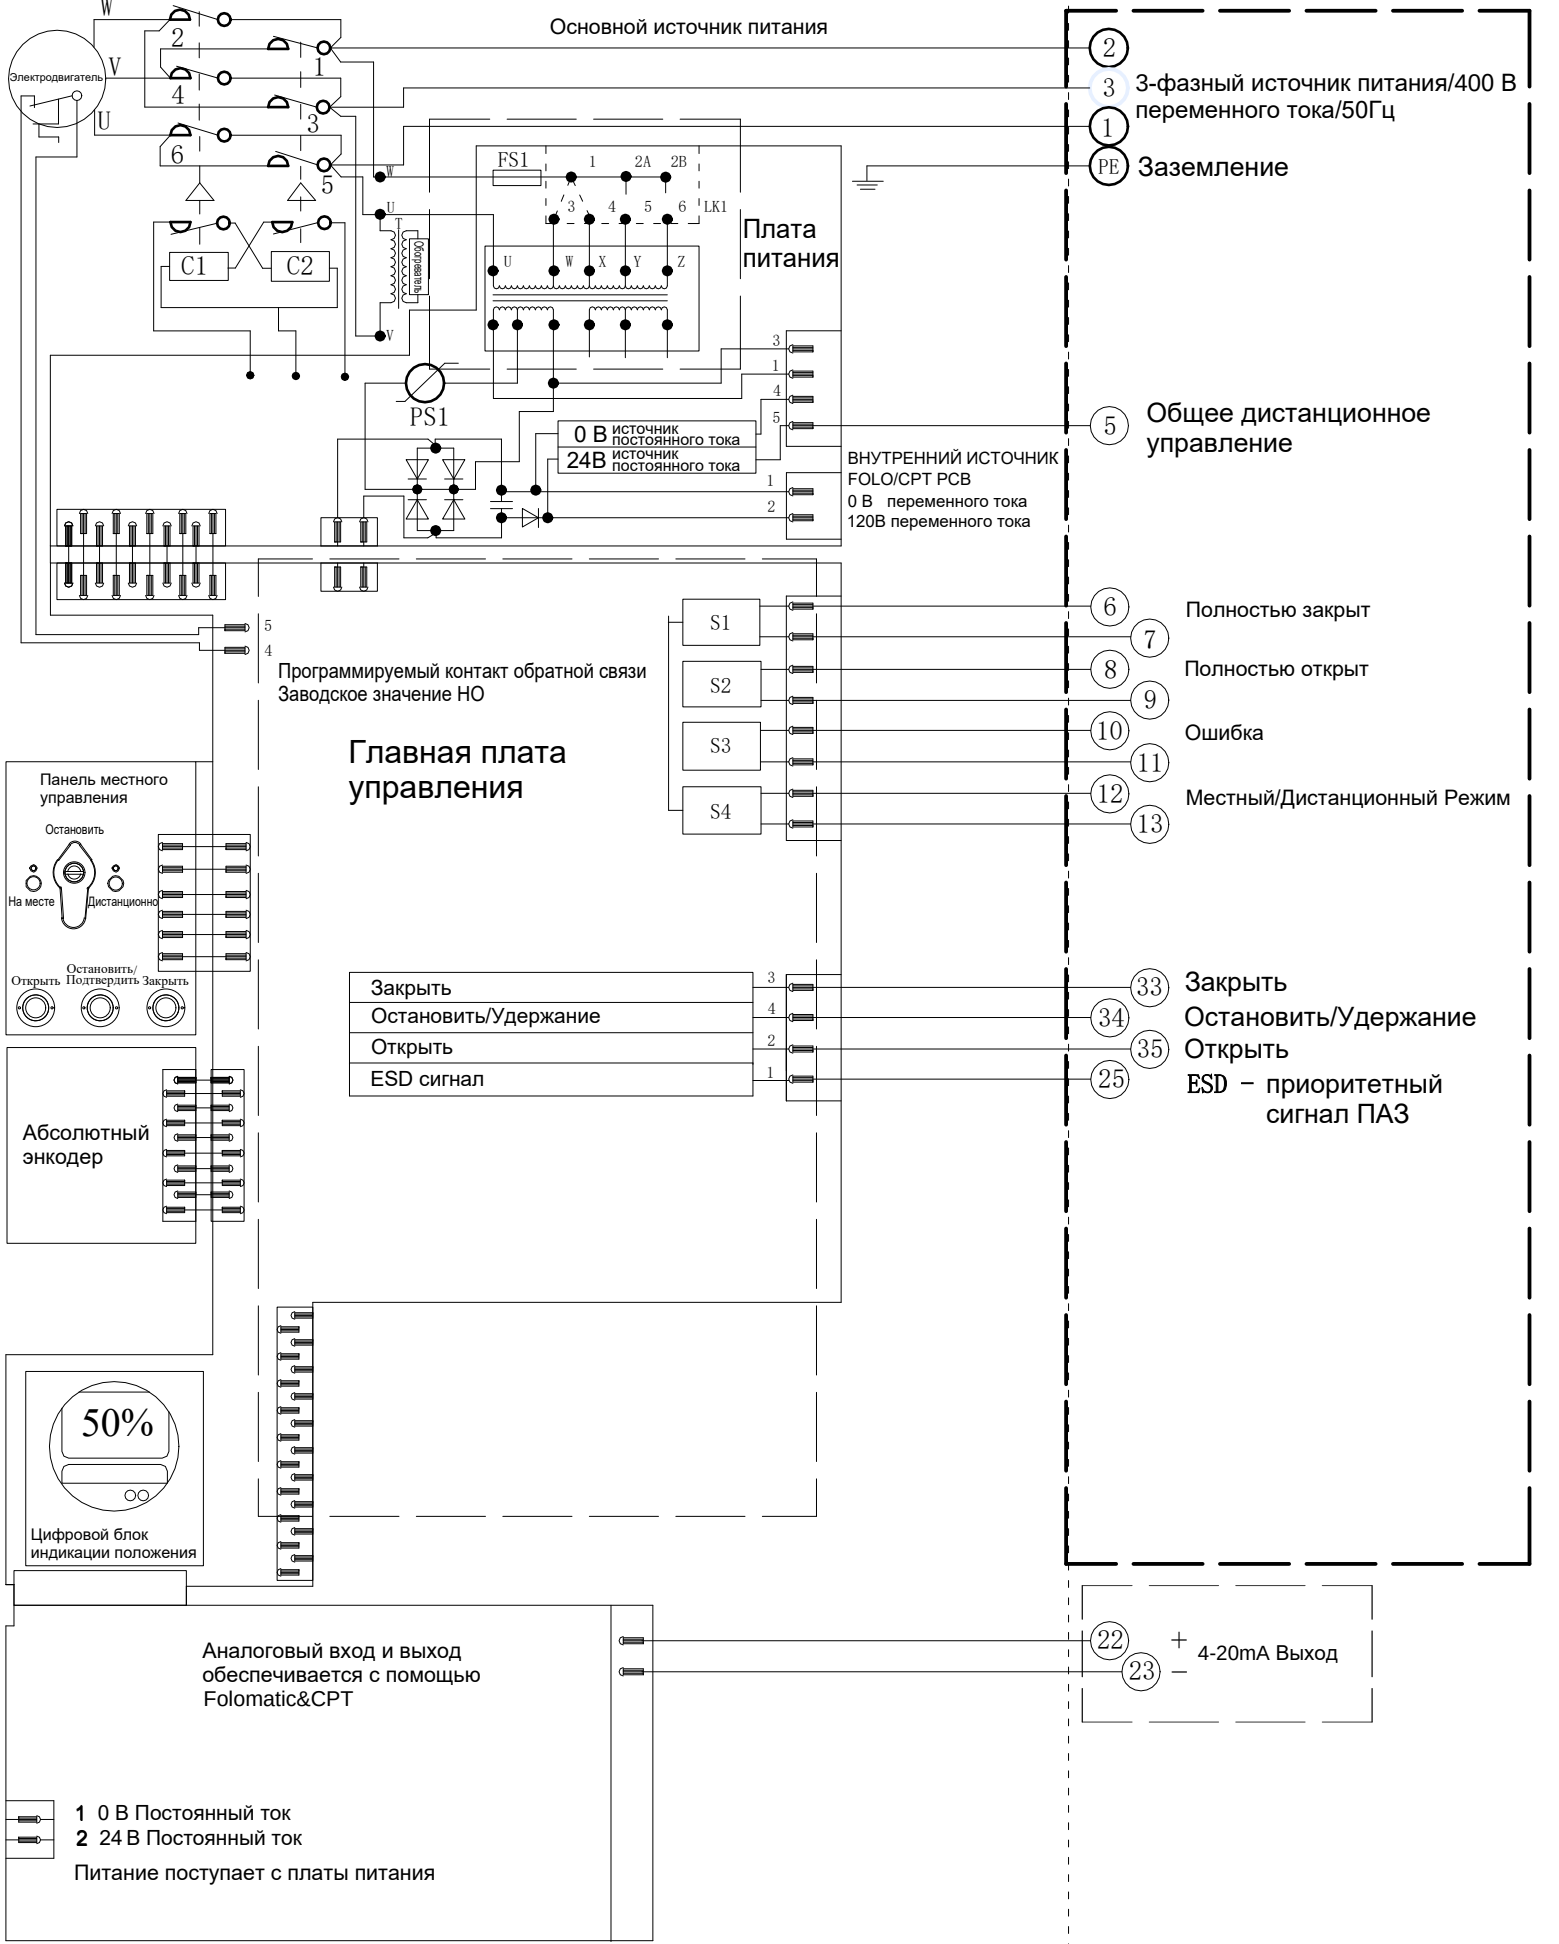


- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

22 + 4-20mA Выход  
23 -

Электрическая схема  
№1-400-24-4-N-3  
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА)

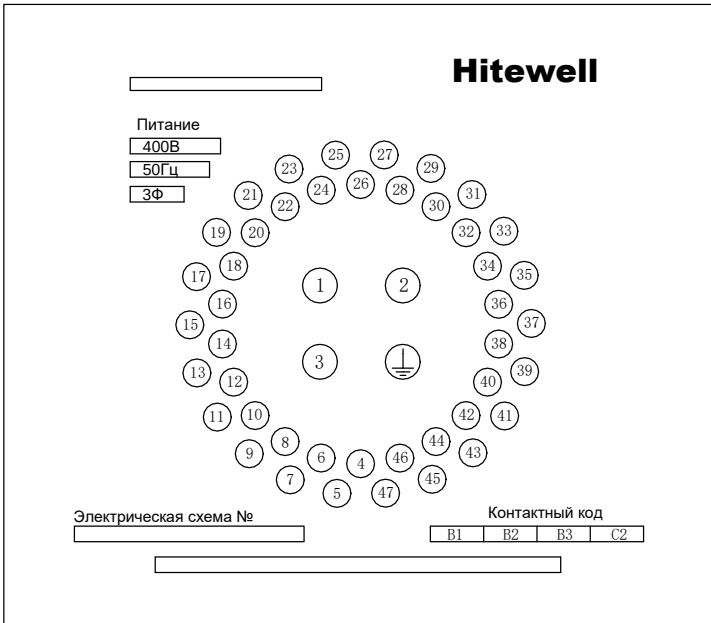

| Внутри привода                 | Клеммная колодка |
|--------------------------------|------------------|
| 400 В переменного тока 50 Гц   | ①                |
|                                | ②                |
|                                | ③                |
|                                | ⏏                |
| ESD сигнал                     | ②5               |
| Общее дистанционное управление | ⑤                |
| Закрыть                        | ③3               |
| Открыть                        | ③5               |
| Удержание/Остановить           | ③4               |
| Контроль питания НО            | ④2               |
| Контроль питания НЗ            | ④3               |
| Внутри привода                 | ④4               |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑥                |
|                                | ⑦                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑧                |
|                                | ⑨                |
|                                | ⑩                |
| Ошибка (S3)                    | ⑪                |
|                                | ⑫                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑬                |
|                                | ⑬                |
| + 4-20mA Выход                 | ②2               |
| -                              | ②3               |