



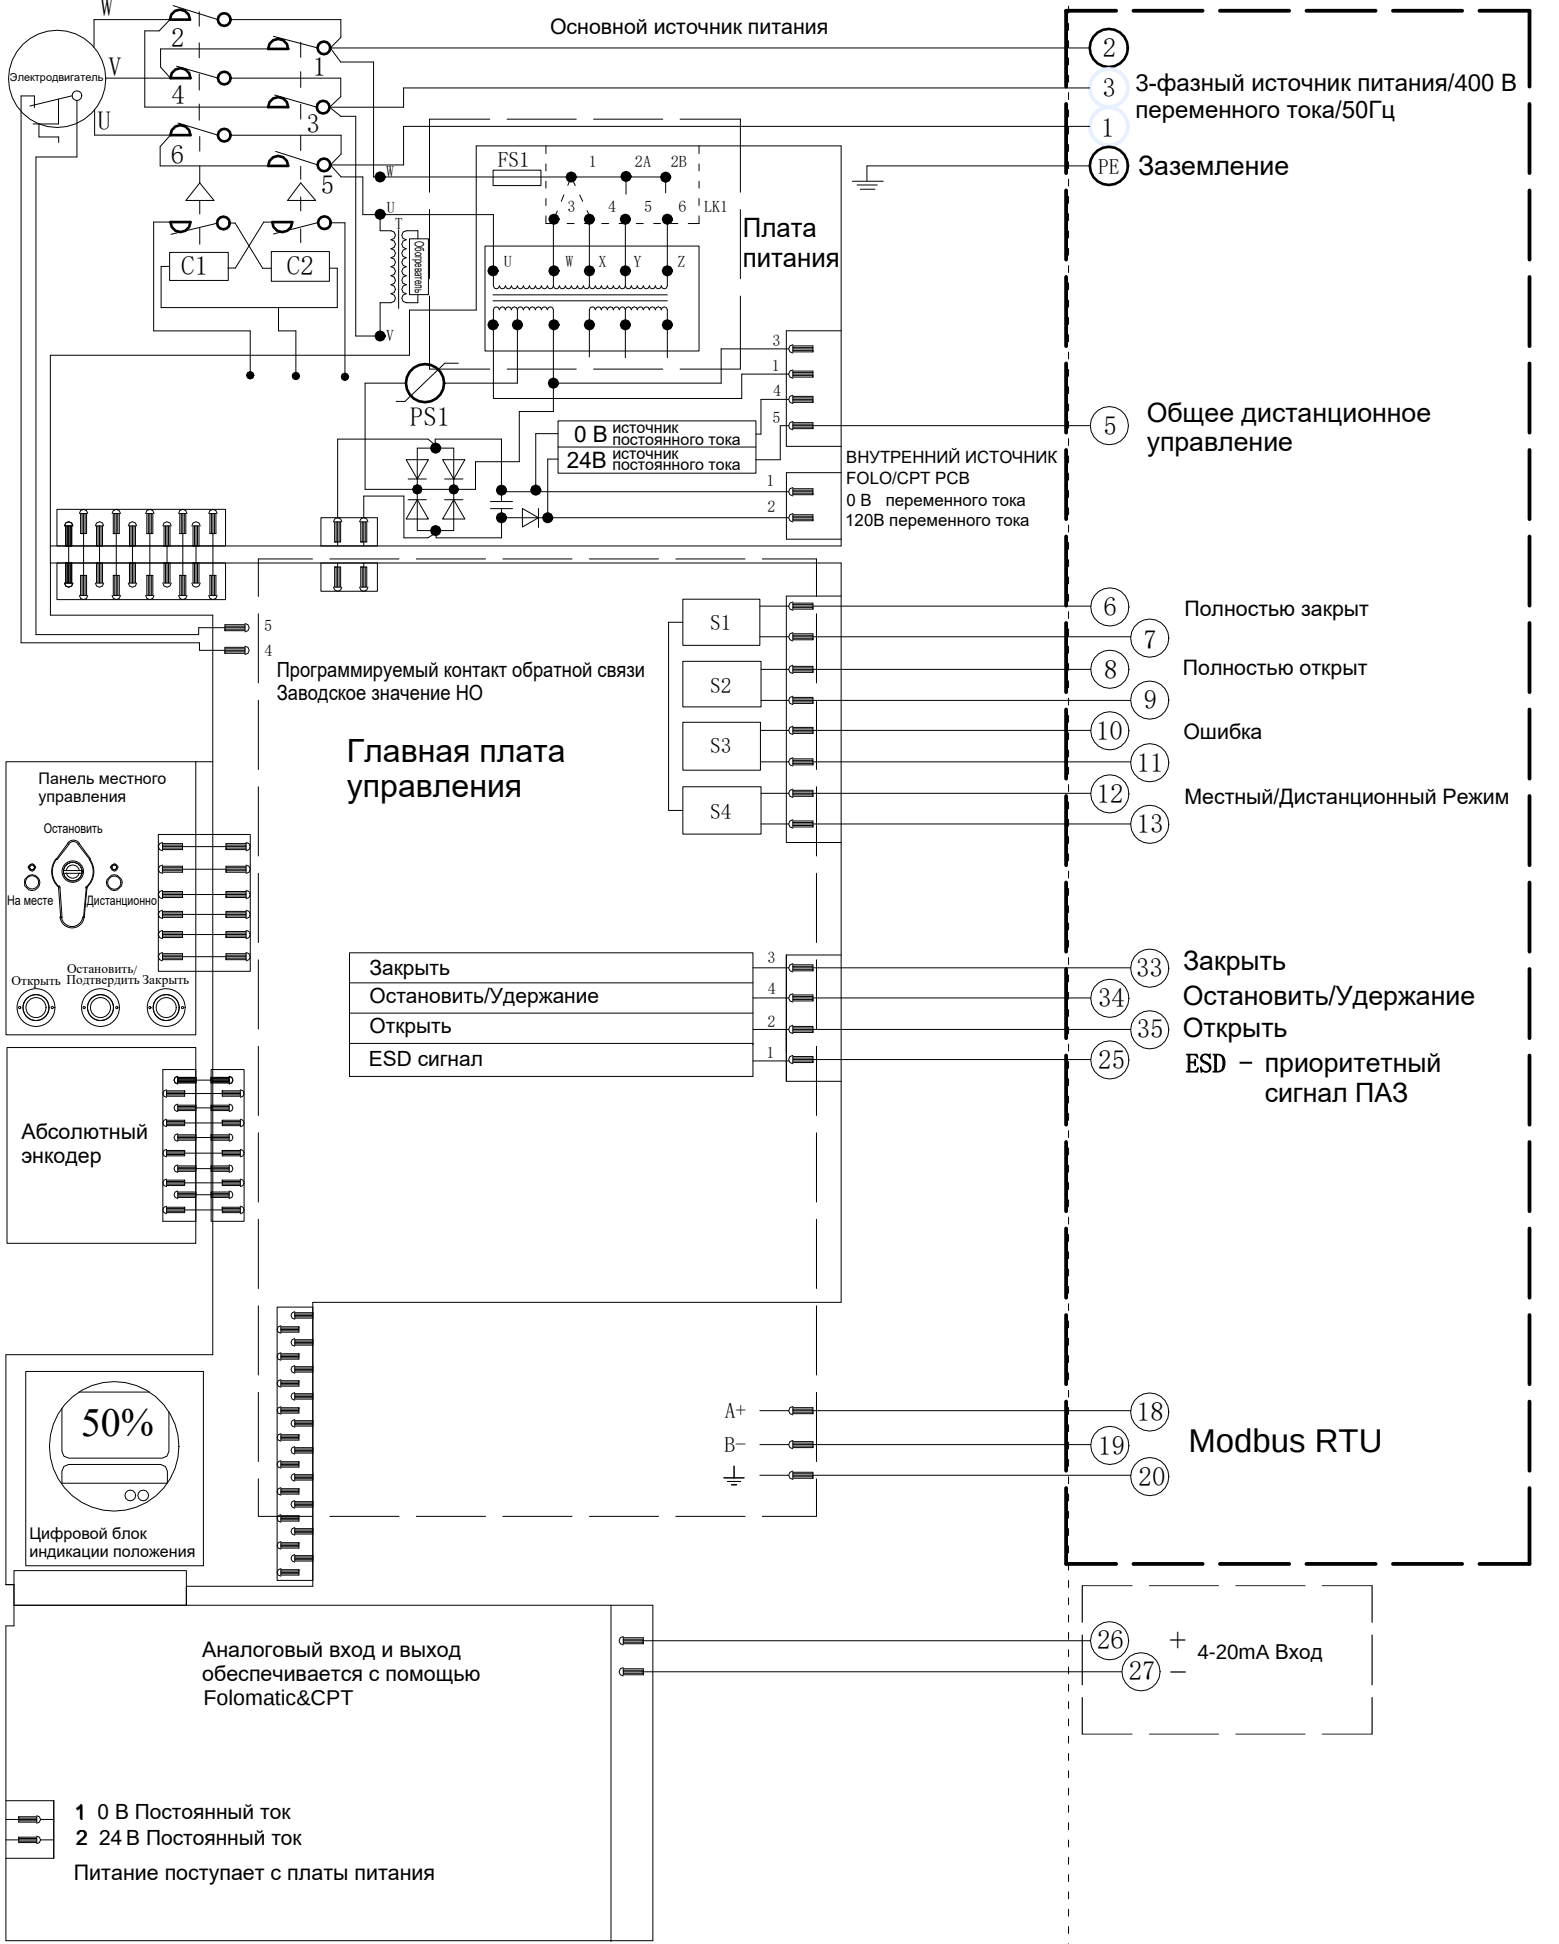

- 2
- 3 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7
- 8 Полностью открыт
- 9
- 10 Ошибка
- 11
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18
- 19 Modbus RTU
- 20
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 -

Электрическая схема  
№1-400-24-4-MR-2  
Серия VAD

# Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Modbus RTU)

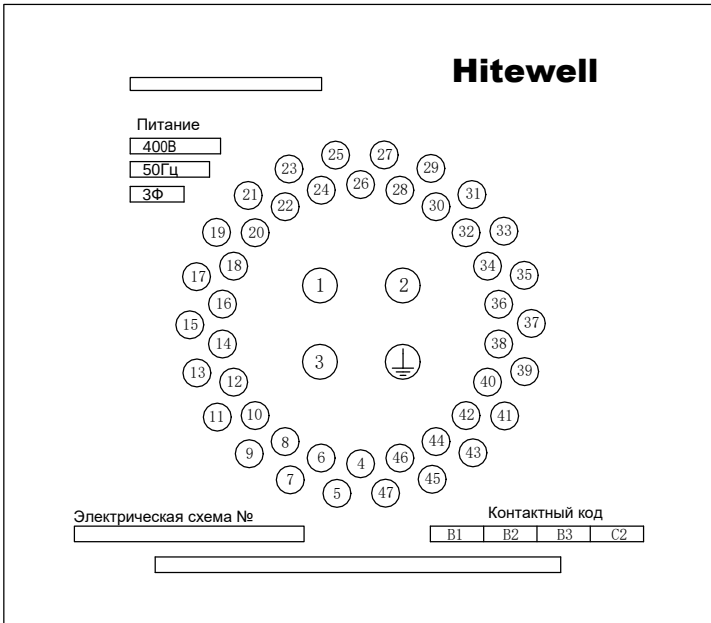

| Внутри привода                 |  | Клеммная колодка |    |
|--------------------------------|--|------------------|----|
| 400 В переменного тока 50 Гц   |  |                  | ①  |
|                                |  |                  | ②  |
|                                |  |                  | ③  |
|                                |  |                  | ⊥  |
| ESD сигнал                     |  |                  | ②5 |
| Общее дистанционное управление |  |                  | ⑤  |
| Закрыть                        |  |                  | ③3 |
| Открыть                        |  |                  | ③5 |
| Удержание/Остановить           |  |                  | ③4 |
|                                |  |                  | ④2 |
| Контроль питания НО            |  |                  | ④3 |
| Контроль питания НЗ            |  |                  | ④4 |
| Внутри привода                 |  |                  |    |
| + 4-20mA Вход                  |  |                  | ②6 |
|                                |  |                  | ②7 |
|                                |  |                  | ⑥  |
| Полностью закрыт (S1)          |  |                  | ⑦  |
|                                |  |                  | ⑧  |
| Полностью открыт (S2)          |  |                  | ⑨  |
|                                |  |                  | ⑩  |
| Ошибка (S3)                    |  |                  | ⑪  |
|                                |  |                  | ⑫  |
| Местный/дистанционный (S4)     |  |                  | ⑬  |
|                                |  |                  | ⑬  |
| A+ Modbus RTU                  |  |                  | ⑬8 |
| B-                             |  |                  | ⑬9 |
| ⊥                              |  |                  | ⑬0 |