


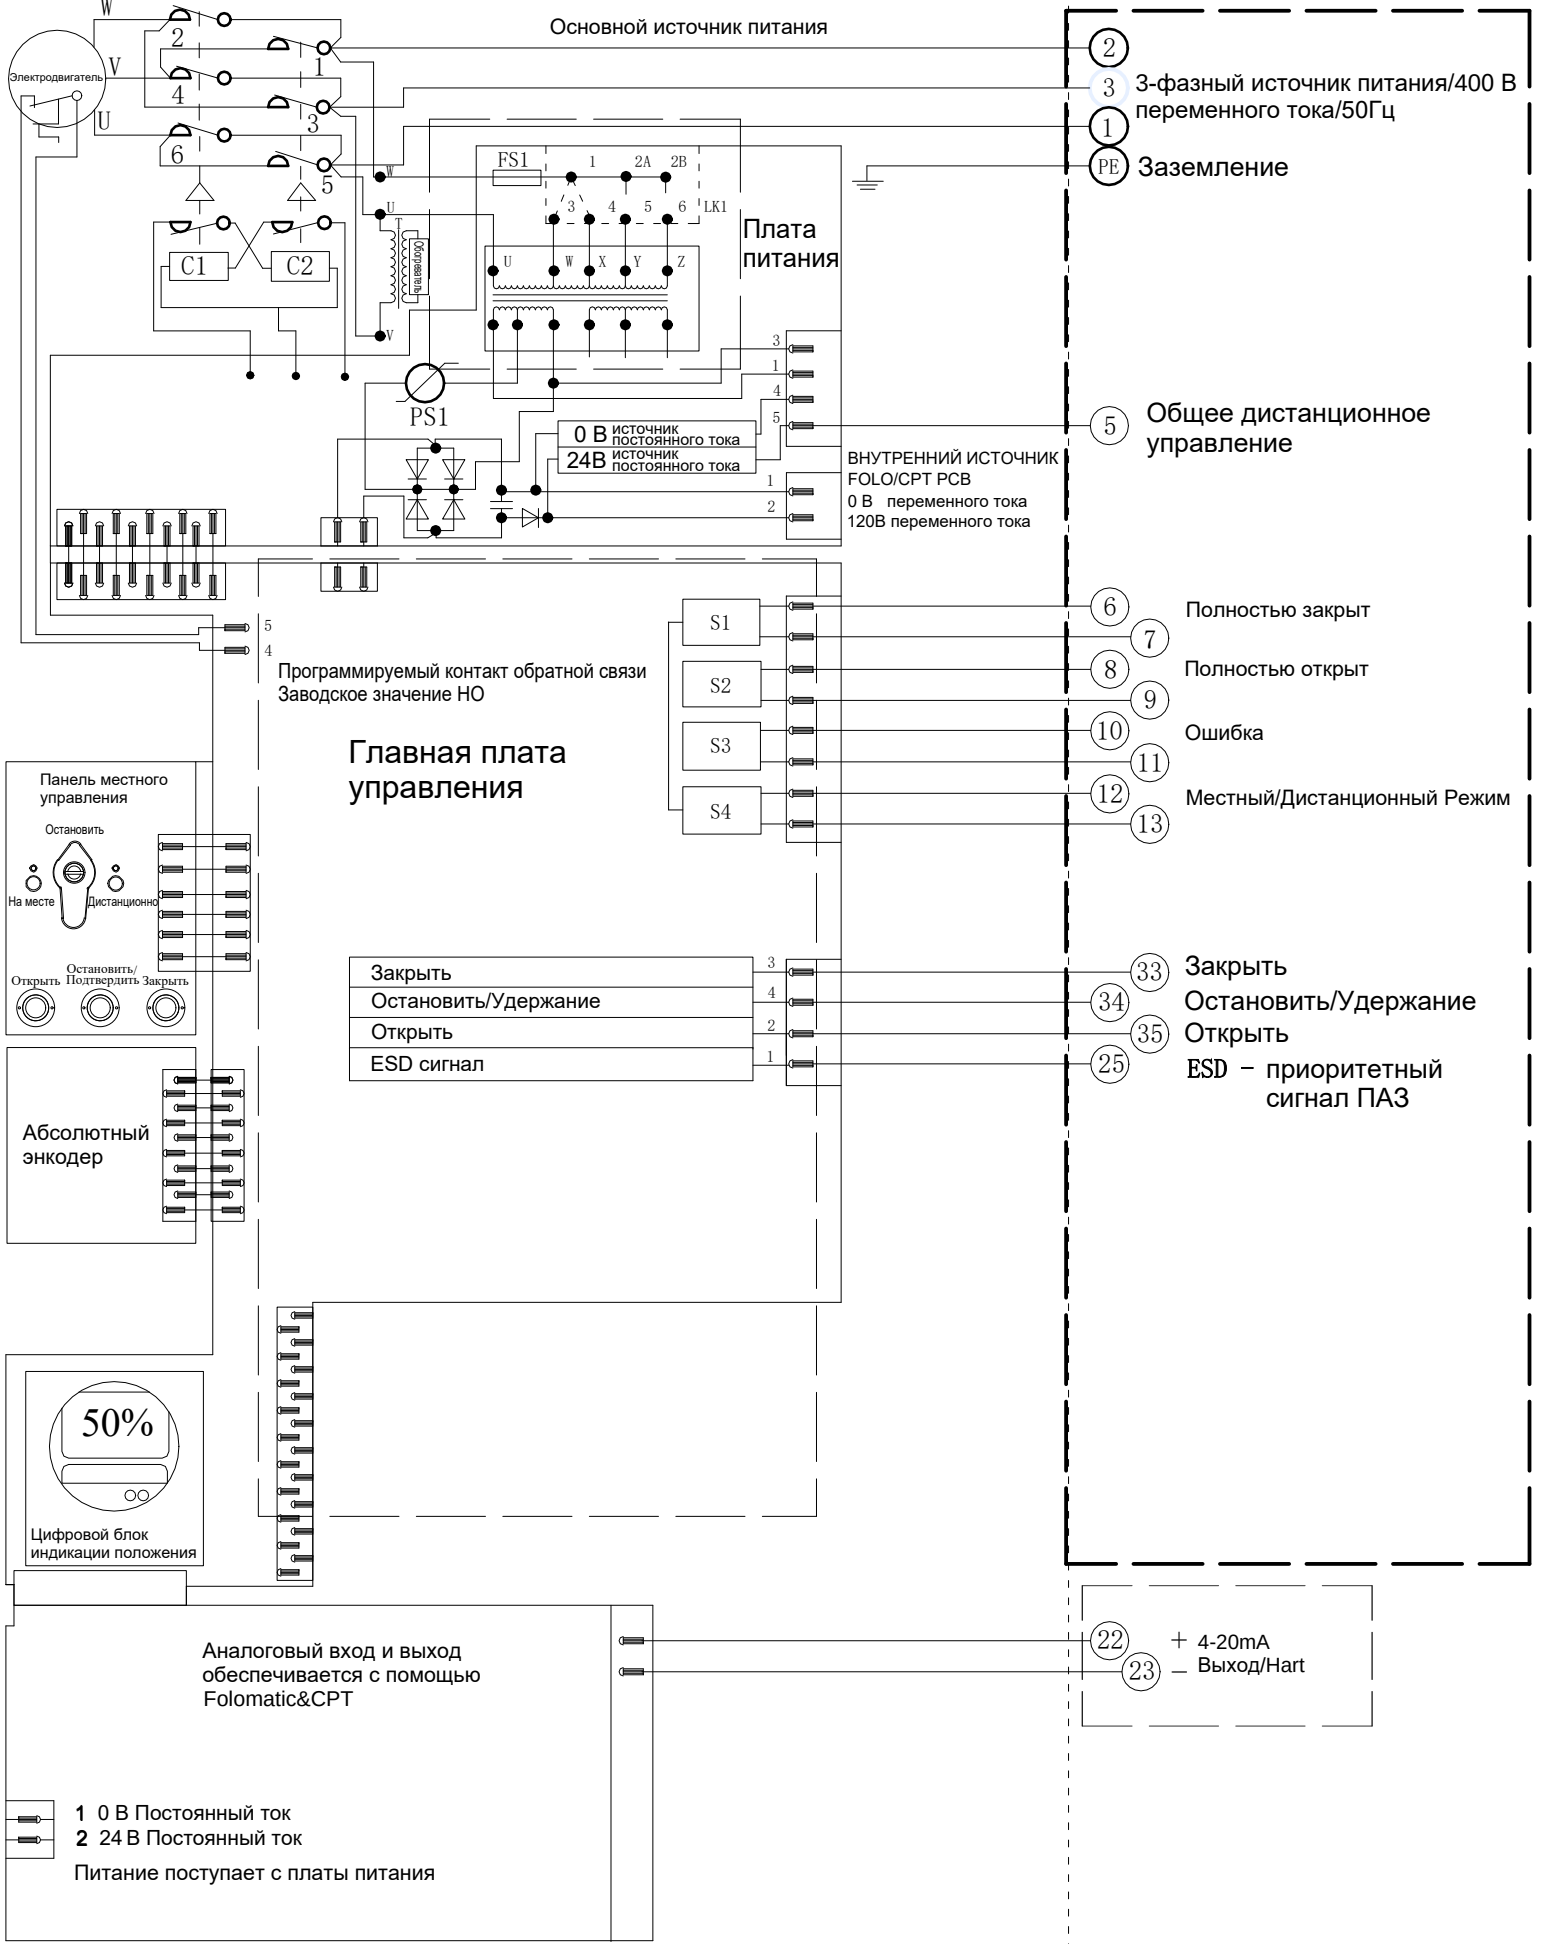


- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Заккрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

22 + 4-20mA
23 - Выход/Hart

Электрическая схема
№1-400-24-4-HR-3
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Hart)

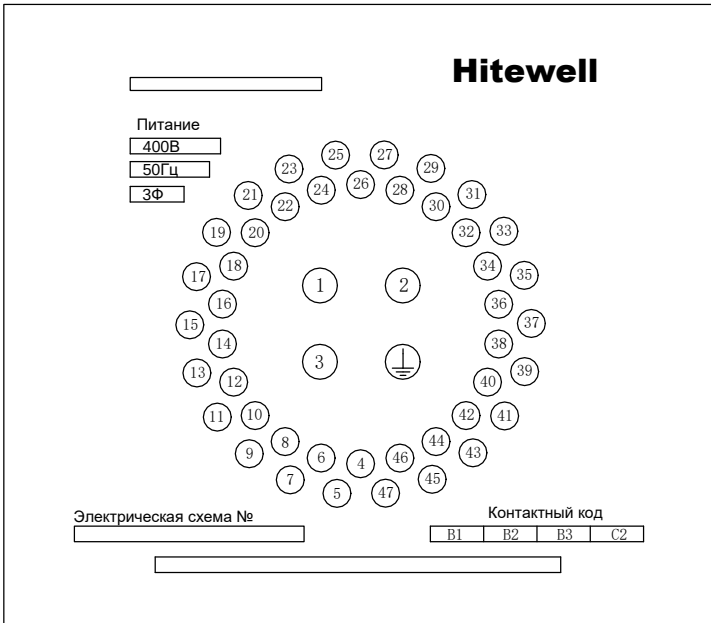

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏	⏏
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Закрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
	④2
Контроль питания НО	④3
Контроль питания НЗ	④4
Внутри привода	
4-20mA Выход/Hart	②2
	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬