



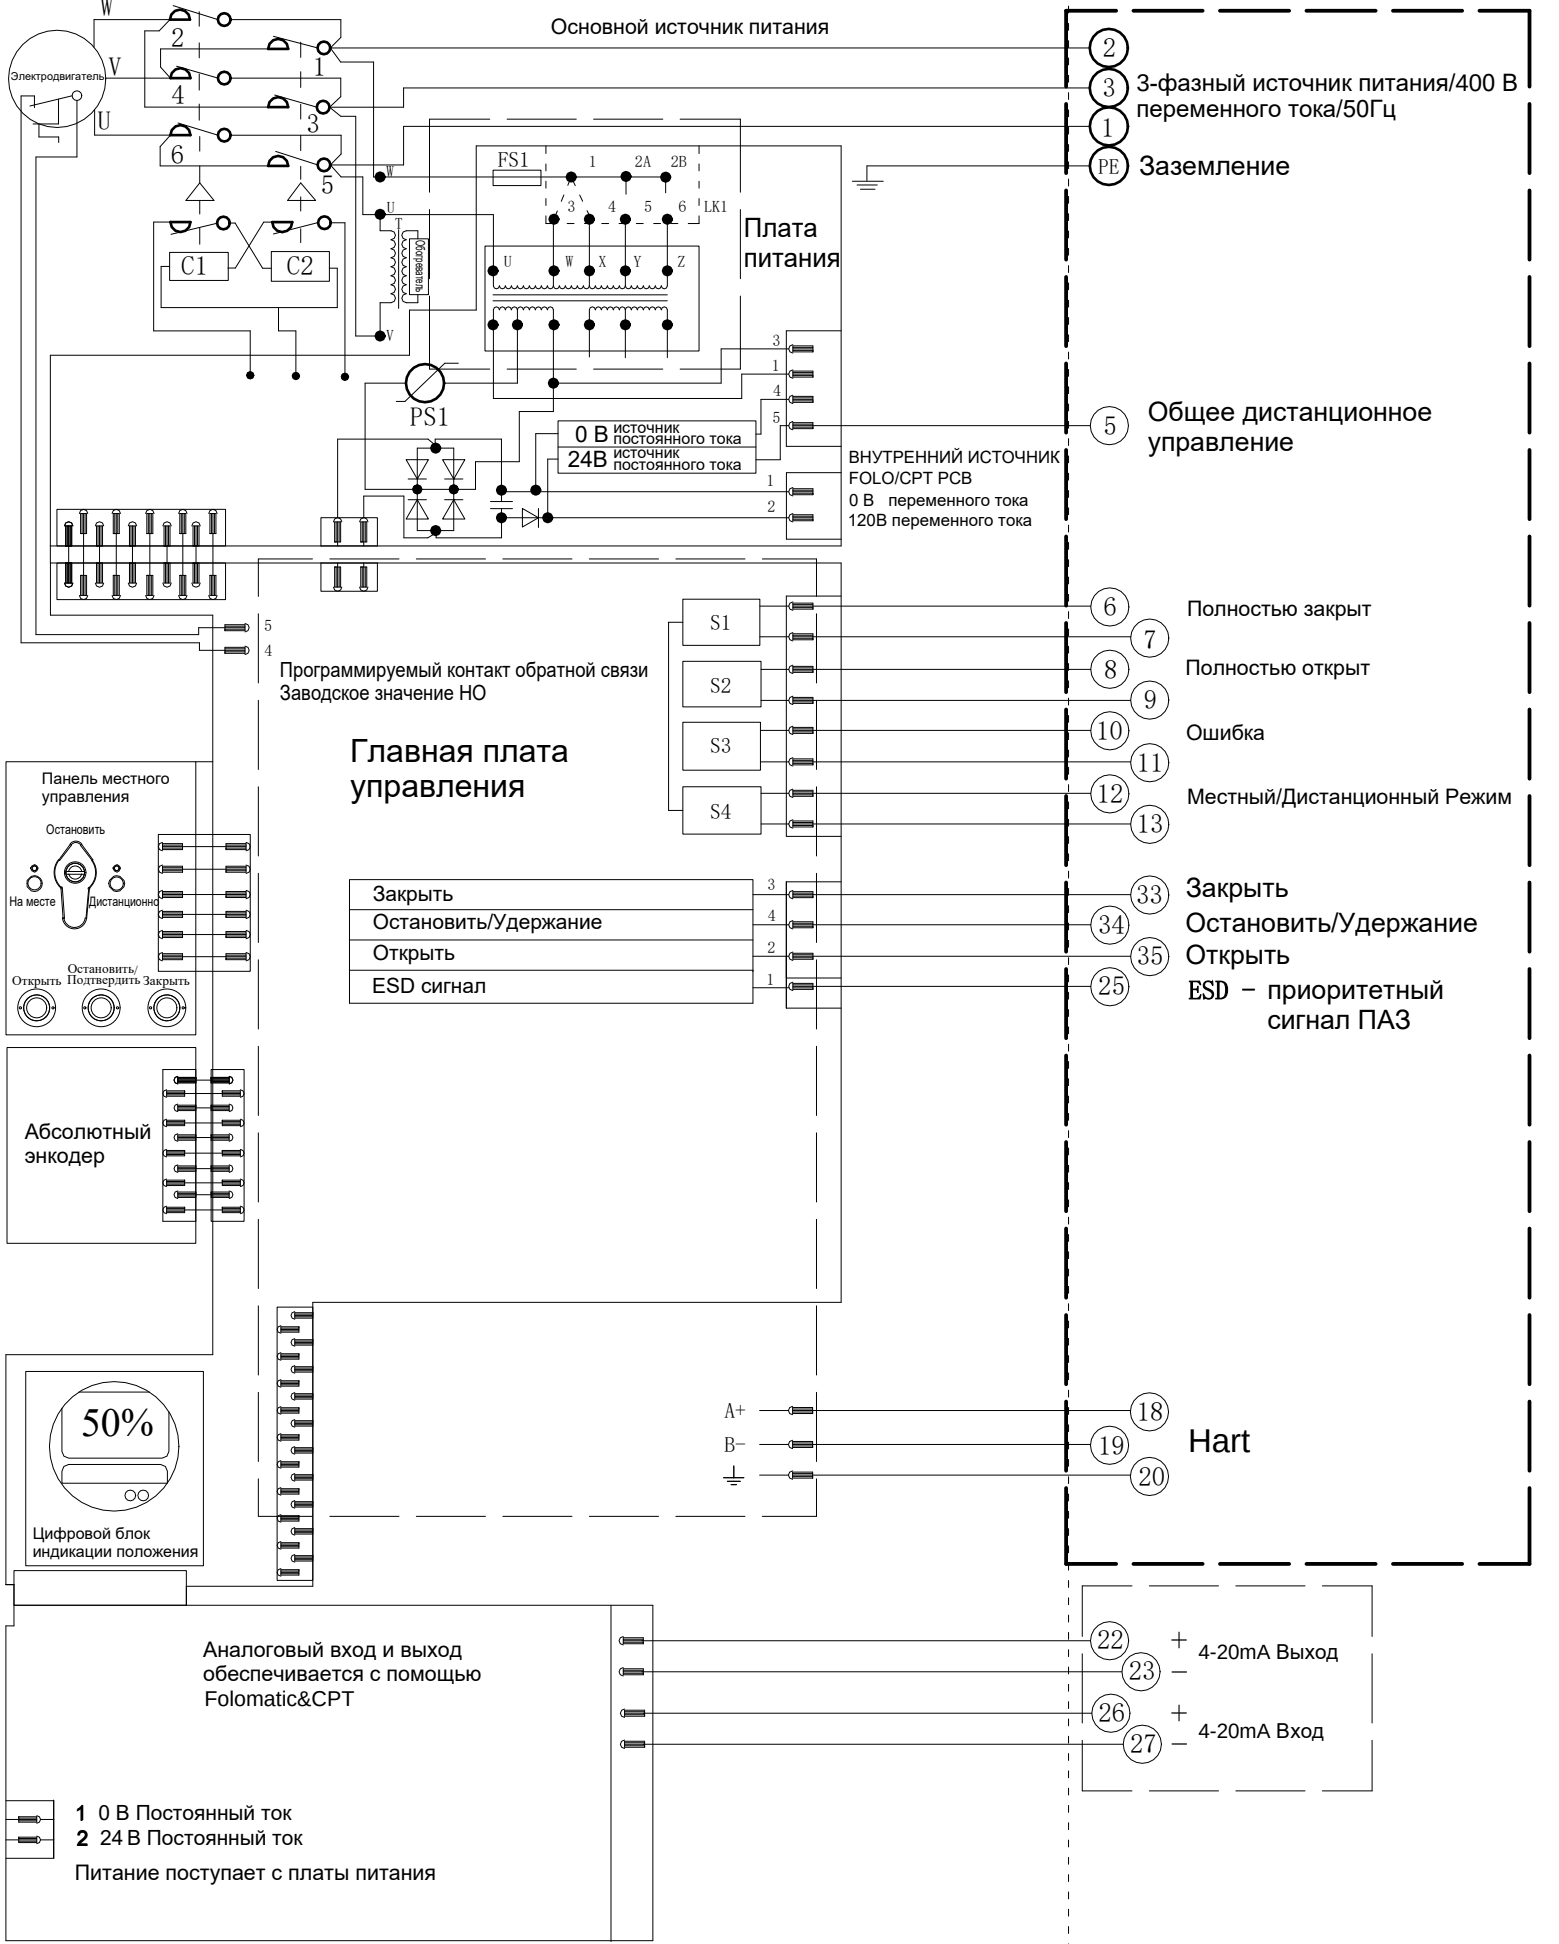

Электрическая схема
№1-400-24-4-HR- 1
Серия VAD

Схема подключения VAD (400В 4-20 мА+Hart)

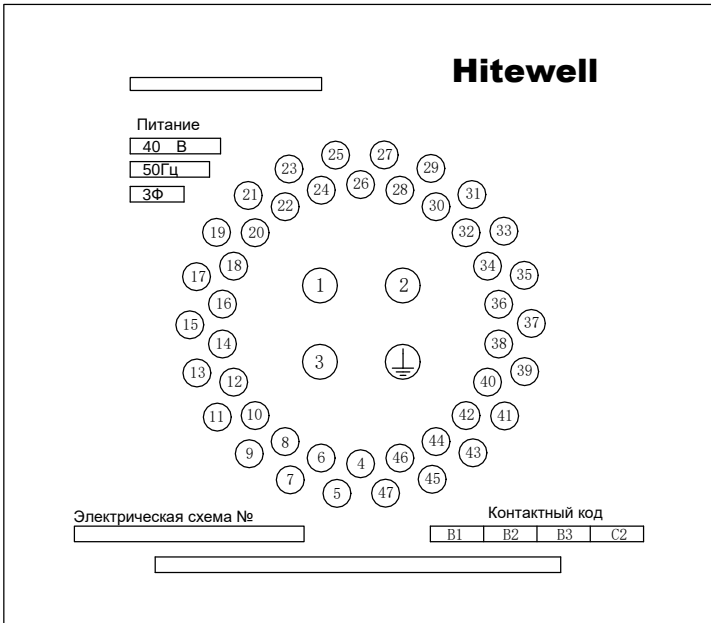

Внутри привода		Клеммная колодка	
400 В переменного тока 50 Гц			①
			②
			③
			⊥
ESD сигнал			②5
Общее дистанционное управление			⑤
Закрыть			③3
Открыть			③5
Удержание/Остановить			③4
Контроль питания НО			④2
Контроль питания НЗ			④3
Внутри привода			④4
+	4-20mA Выход/Hart		②2
			②3
+	4-20mA Вход		②6
			②7
			⑥
Полностью закрыт (S1)			⑦
			⑧
Полностью открыт (S2)			⑨
			⑩
Ошибка (S3)			⑪
			⑫
Местный/дистанционный (S4)			⑬