



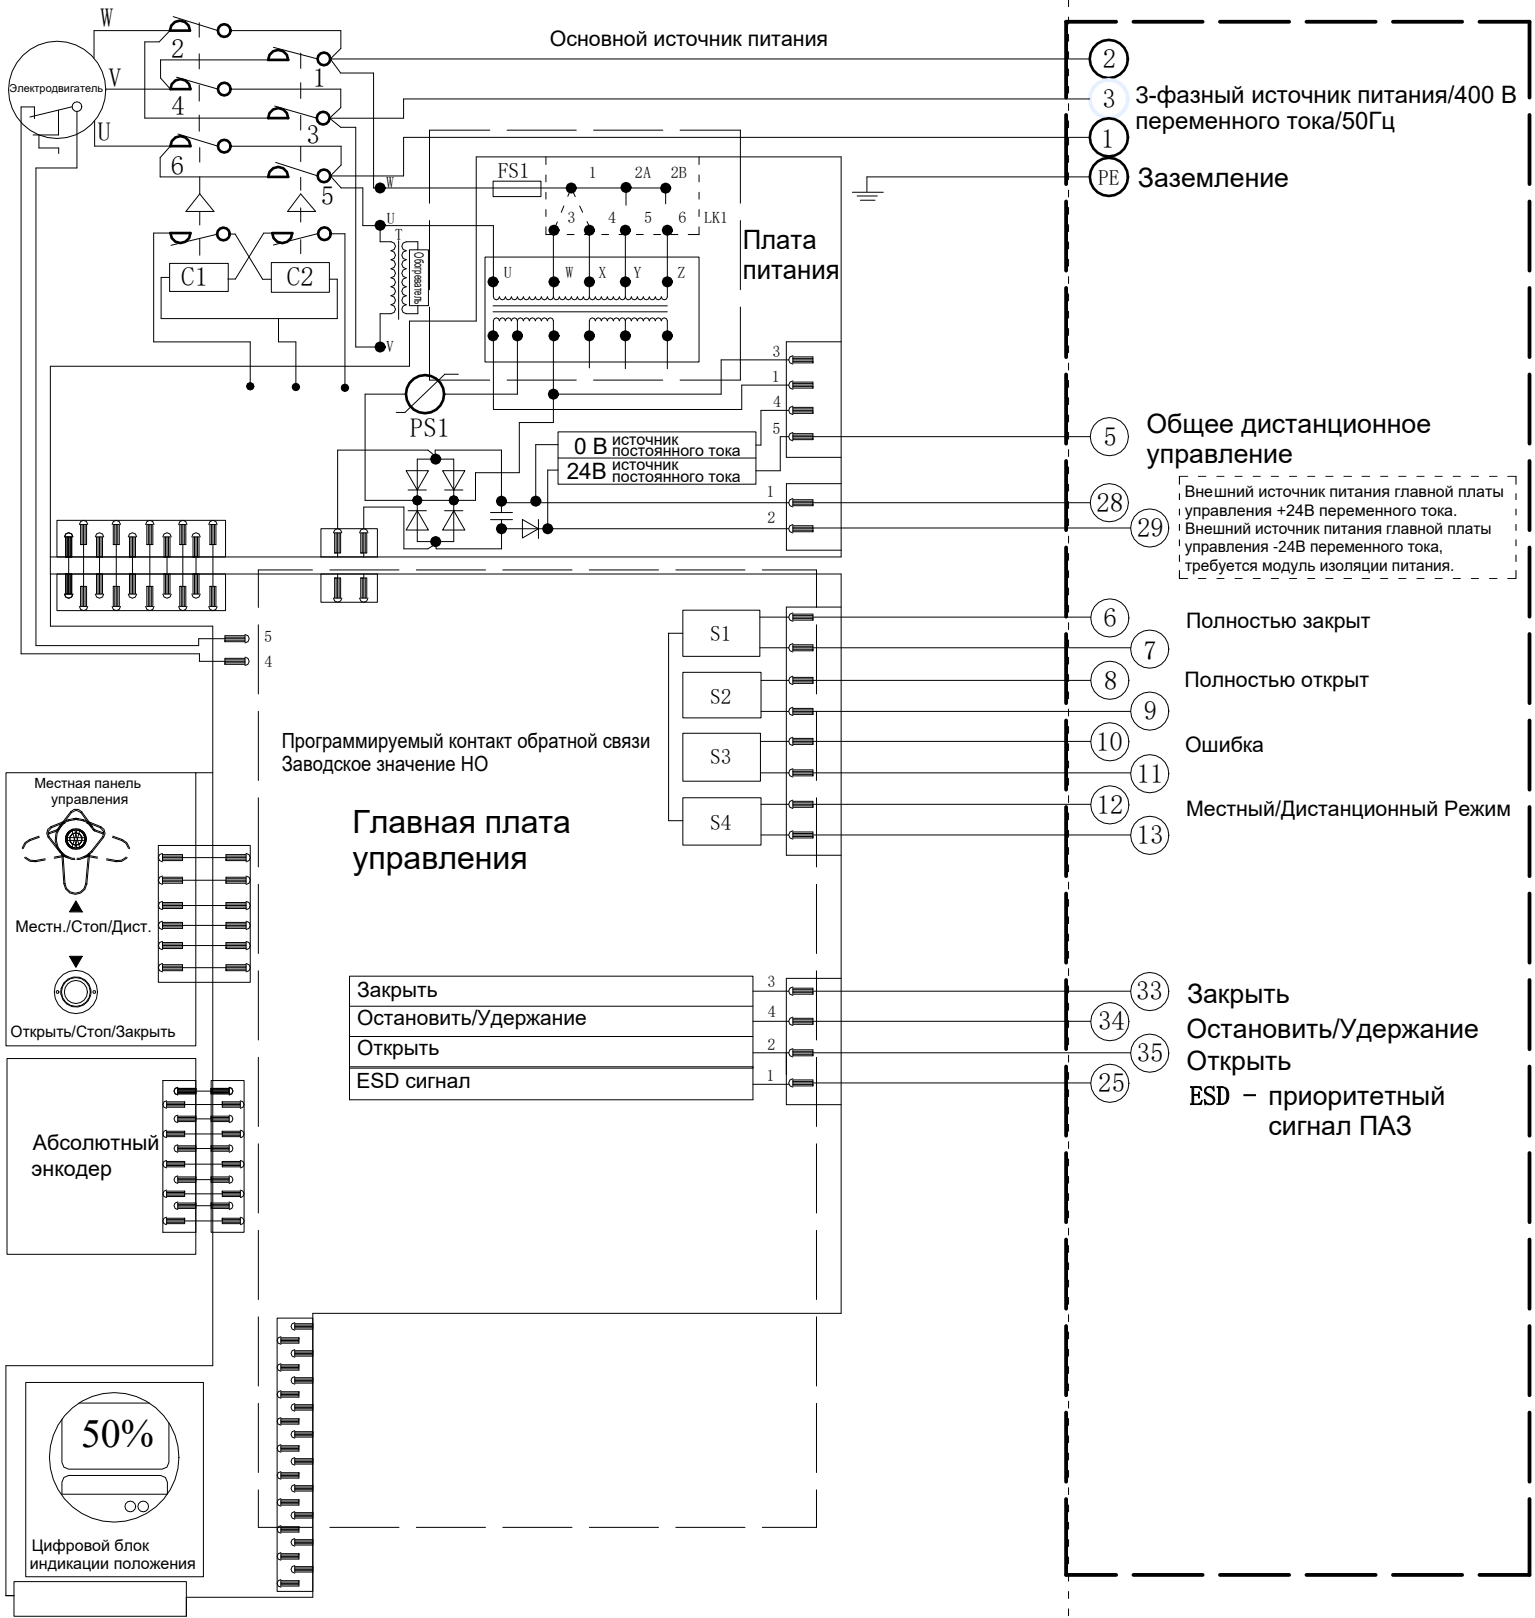

Электрическая схема  
№1-400A-24-4-N-0  
Серия VAD

## Схема подключения VAD (400В)

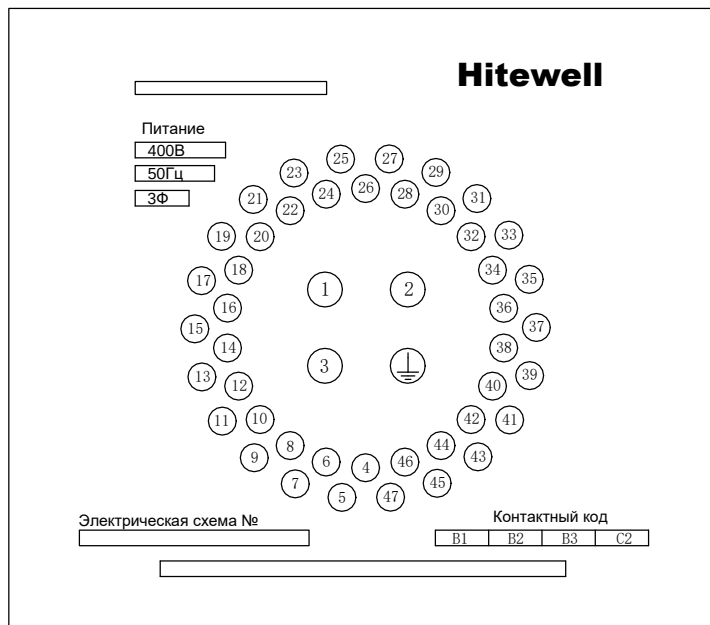

## Внутри привода

400 В переменного тока 50 Гц

## Клеммная колодка

| 400 В переменного тока 50 Гц                                     |  | 1  |
|------------------------------------------------------------------|--|----|
|                                                                  |  | 2  |
|                                                                  |  | 3  |
|                                                                  |  | 4  |
| ESD сигнал                                                       |  | 25 |
| Общее дистанционное управление                                   |  | 5  |
| Закреть                                                          |  | 33 |
| Открыть                                                          |  | 35 |
| Удержание/Остановить                                             |  | 34 |
| Контроль питания НО                                              |  | 42 |
| Контроль питания НЗ                                              |  | 43 |
| Внутри привода                                                   |  | 44 |
| Полностью закрыт (S1)                                            |  | 6  |
|                                                                  |  | 7  |
| Полностью открыт (S2)                                            |  | 8  |
|                                                                  |  | 9  |
| Ошибка (S3)                                                      |  | 10 |
|                                                                  |  | 11 |
| Местный/дистанционный (S4)                                       |  | 12 |
|                                                                  |  | 13 |
| Внешний источник питания материнской платы +24В постоянного тока |  | 28 |
| Внешний источник питания материнской платы -24В постоянного тока |  | 29 |

# Hitewell

№ 1-400A-24-4-N-0