


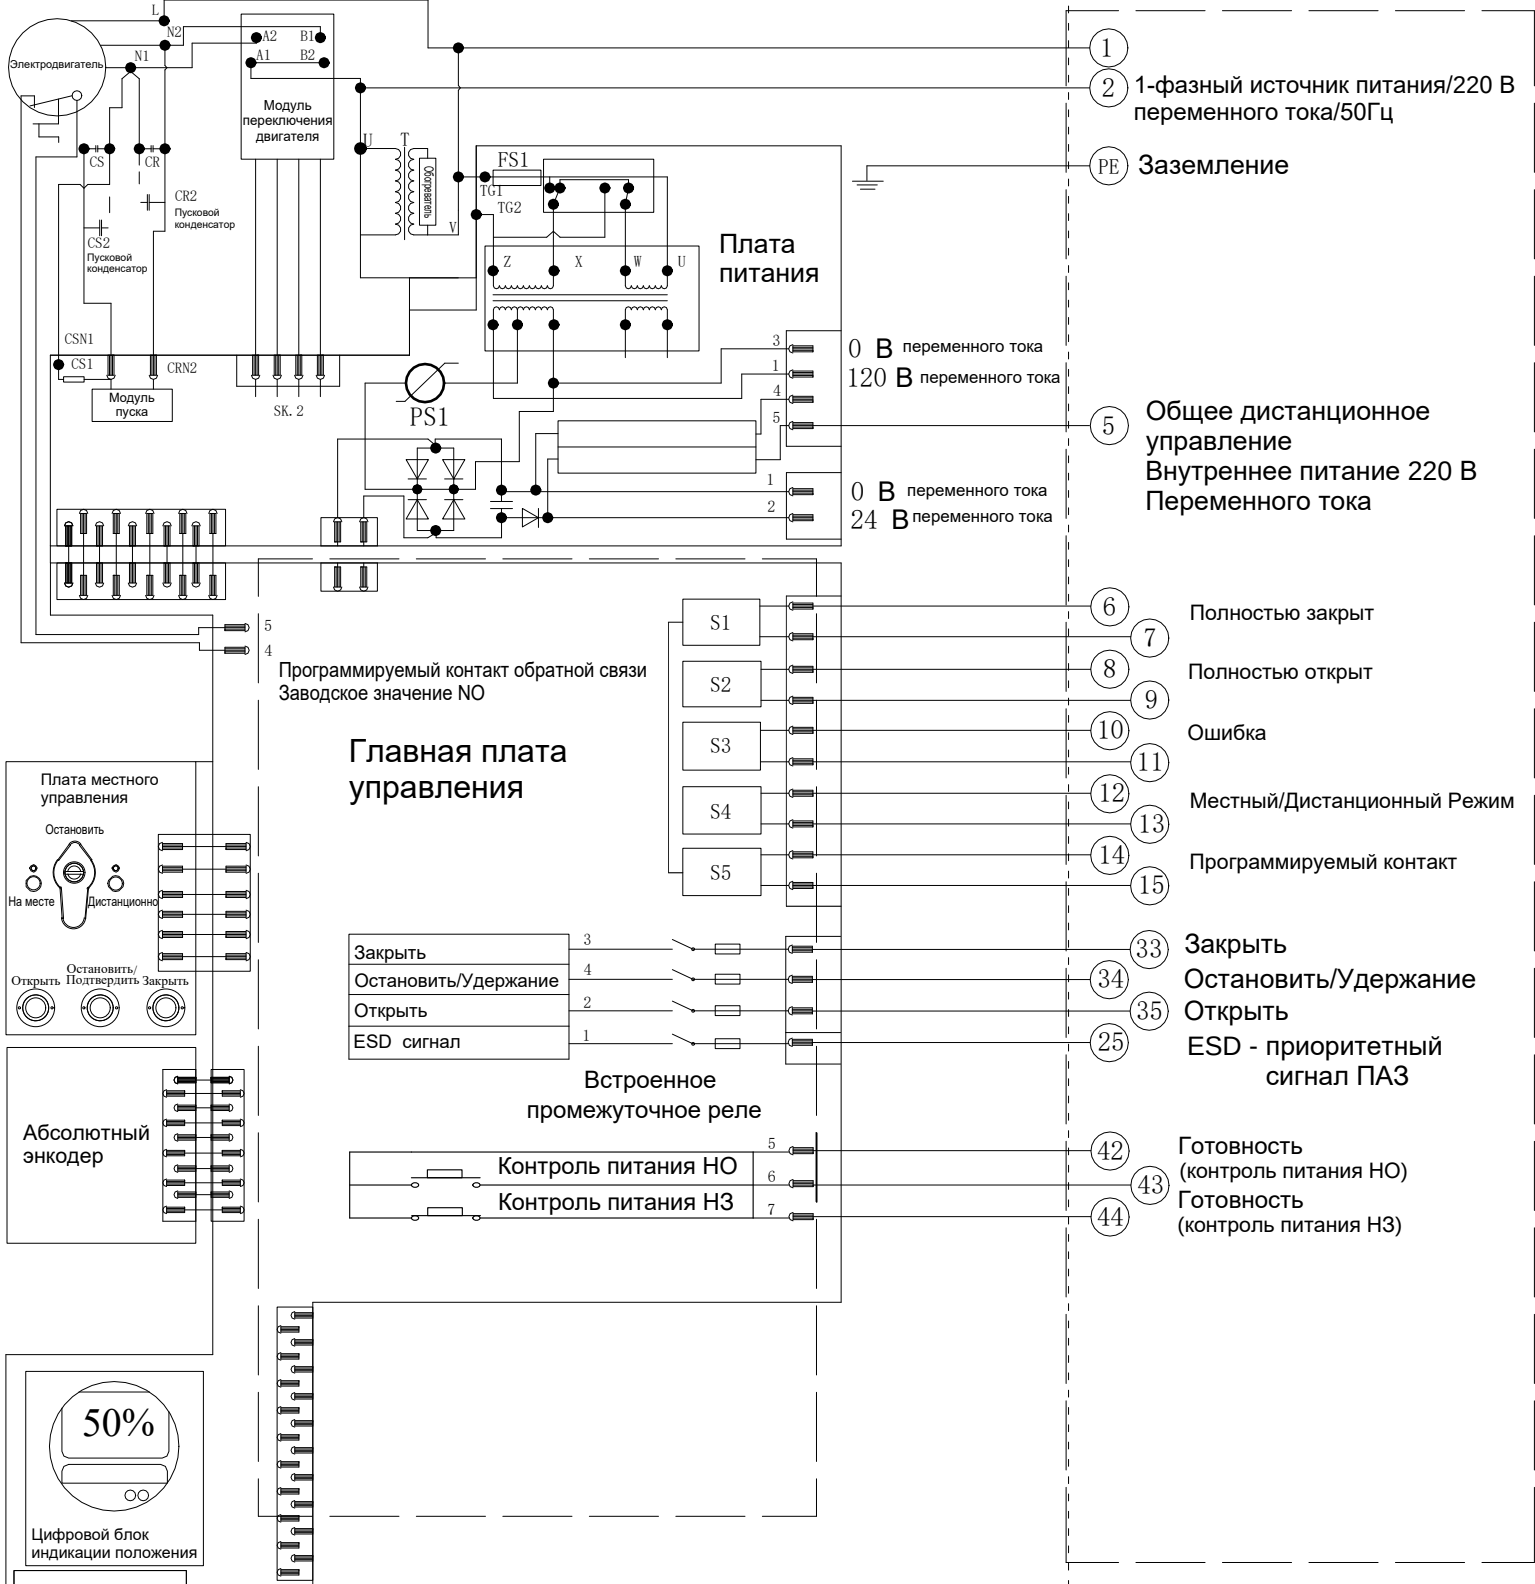


Аналоговый вход и выход обеспечивается с помощью Folomatic&CPT

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№1-220-220-6-HR- 3
Серия VAD

Схема подключения VAD (220В 4-20 +HART)

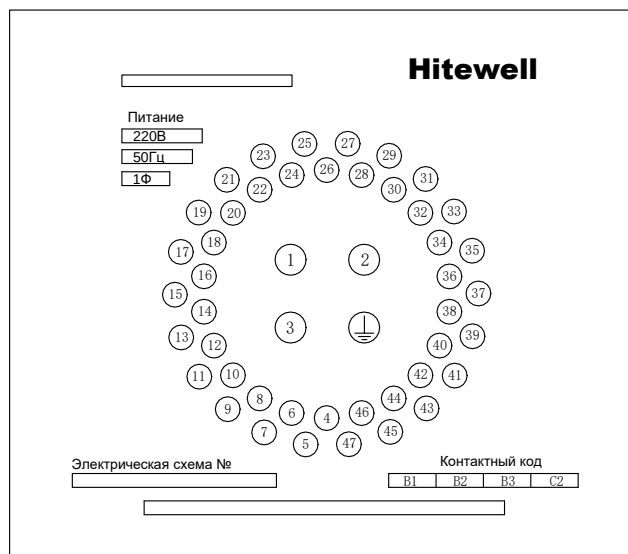

Внутренний привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⊥
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Остановить/Удержание	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход/Hart	②2
-	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮