




- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 3 0 В переменного тока
- 4 120 В переменного тока
- 5 0 В переменного тока
- 6 24 В переменного тока
- 7 Общее дистанционное управление
- 8 Внутреннее питание 220 В
- 9 Переменного тока
- 10 Полностью закрыт
- 11 Полностью открыт
- 12 Ошибка
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 16 Программируемый контакт
- 17 Программируемый контакт
- 18 Закрыть
- 19 Остановить/Удержание
- 20 Открыть
- 21 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ
- 22 Готовность (контроль питания НО)
- 23 Готовность (контроль питания НЗ)
- 24 Готовность (контроль питания НЗ)
- 25 Готовность (контроль питания НЗ)
- 26 Готовность (контроль питания НЗ)
- 27 Готовность (контроль питания НЗ)
- 28 Готовность (контроль питания НЗ)
- 29 Готовность (контроль питания НЗ)
- 30 Готовность (контроль питания НЗ)
- 31 Готовность (контроль питания НЗ)
- 32 Готовность (контроль питания НЗ)
- 33 Готовность (контроль питания НЗ)
- 34 Готовность (контроль питания НЗ)
- 35 Готовность (контроль питания НЗ)
- 36 Готовность (контроль питания НЗ)
- 37 Готовность (контроль питания НЗ)
- 38 Готовность (контроль питания НЗ)
- 39 Готовность (контроль питания НЗ)
- 40 Готовность (контроль питания НЗ)
- 41 Готовность (контроль питания НЗ)
- 42 Готовность (контроль питания НЗ)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44 Готовность (контроль питания НЗ)
- 45 Готовность (контроль питания НЗ)
- 46 Готовность (контроль питания НЗ)
- 47 Готовность (контроль питания НЗ)
- 48 Готовность (контроль питания НЗ)
- 49 Готовность (контроль питания НЗ)
- 50 Готовность (контроль питания НЗ)
- 51 Готовность (контроль питания НЗ)
- 52 Готовность (контроль питания НЗ)
- 53 Готовность (контроль питания НЗ)
- 54 Готовность (контроль питания НЗ)
- 55 Готовность (контроль питания НЗ)
- 56 Готовность (контроль питания НЗ)
- 57 Готовность (контроль питания НЗ)
- 58 Готовность (контроль питания НЗ)
- 59 Готовность (контроль питания НЗ)
- 60 Готовность (контроль питания НЗ)
- 61 Готовность (контроль питания НЗ)
- 62 Готовность (контроль питания НЗ)
- 63 Готовность (контроль питания НЗ)
- 64 Готовность (контроль питания НЗ)
- 65 Готовность (контроль питания НЗ)
- 66 Готовность (контроль питания НЗ)
- 67 Готовность (контроль питания НЗ)
- 68 Готовность (контроль питания НЗ)
- 69 Готовность (контроль питания НЗ)
- 70 Готовность (контроль питания НЗ)
- 71 Готовность (контроль питания НЗ)
- 72 Готовность (контроль питания НЗ)
- 73 Готовность (контроль питания НЗ)
- 74 Готовность (контроль питания НЗ)
- 75 Готовность (контроль питания НЗ)
- 76 Готовность (контроль питания НЗ)
- 77 Готовность (контроль питания НЗ)
- 78 Готовность (контроль питания НЗ)
- 79 Готовность (контроль питания НЗ)
- 80 Готовность (контроль питания НЗ)
- 81 Готовность (контроль питания НЗ)
- 82 Готовность (контроль питания НЗ)
- 83 Готовность (контроль питания НЗ)
- 84 Готовность (контроль питания НЗ)
- 85 Готовность (контроль питания НЗ)
- 86 Готовность (контроль питания НЗ)
- 87 Готовность (контроль питания НЗ)
- 88 Готовность (контроль питания НЗ)
- 89 Готовность (контроль питания НЗ)
- 90 Готовность (контроль питания НЗ)
- 91 Готовность (контроль питания НЗ)
- 92 Готовность (контроль питания НЗ)
- 93 Готовность (контроль питания НЗ)
- 94 Готовность (контроль питания НЗ)
- 95 Готовность (контроль питания НЗ)
- 96 Готовность (контроль питания НЗ)
- 97 Готовность (контроль питания НЗ)
- 98 Готовность (контроль питания НЗ)
- 99 Готовность (контроль питания НЗ)
- 100 Готовность (контроль питания НЗ)

Электрическая схема
№1-220-220-6-MR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (220B+Modbus RTU)

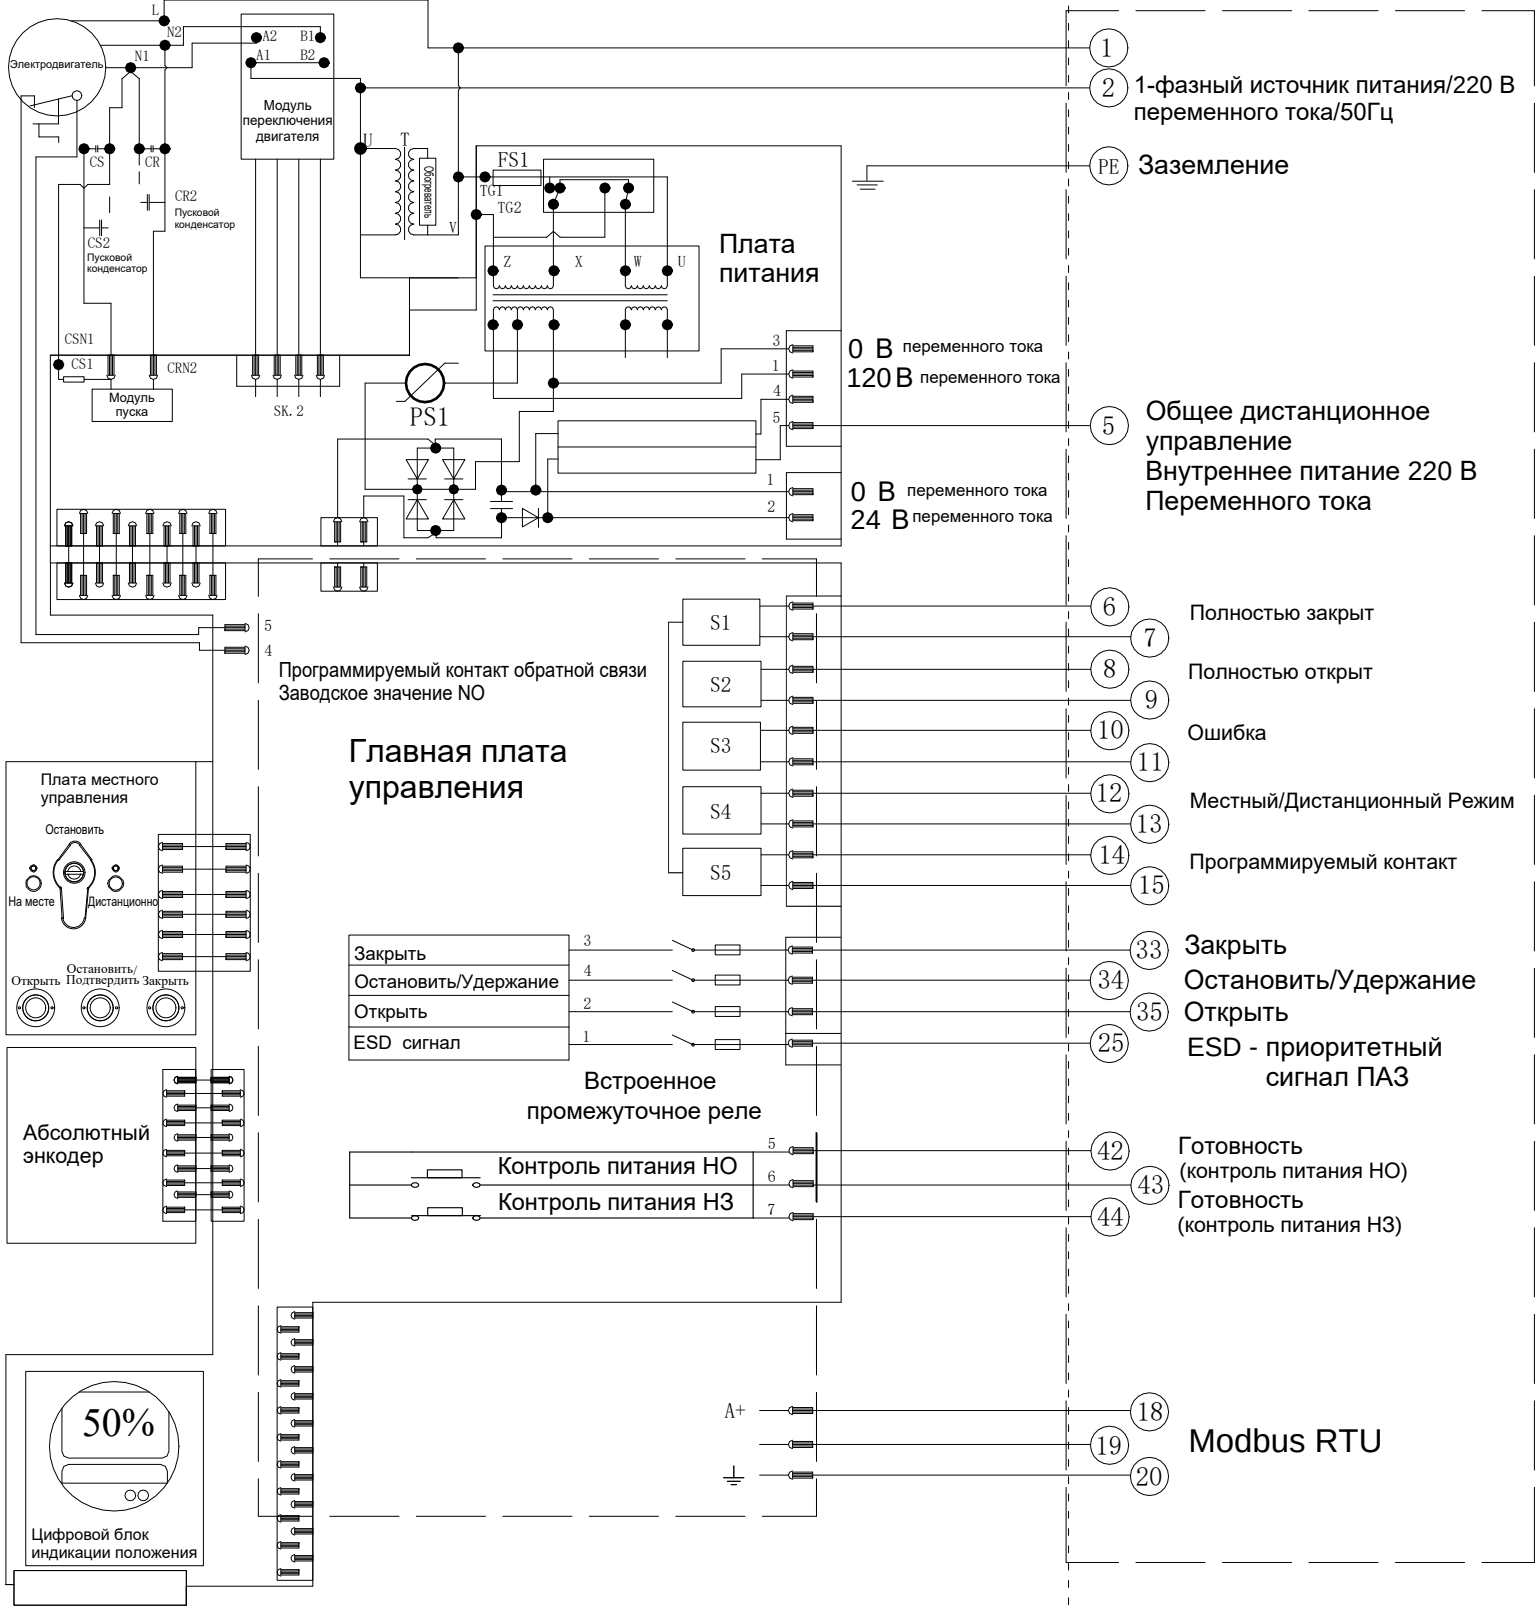