



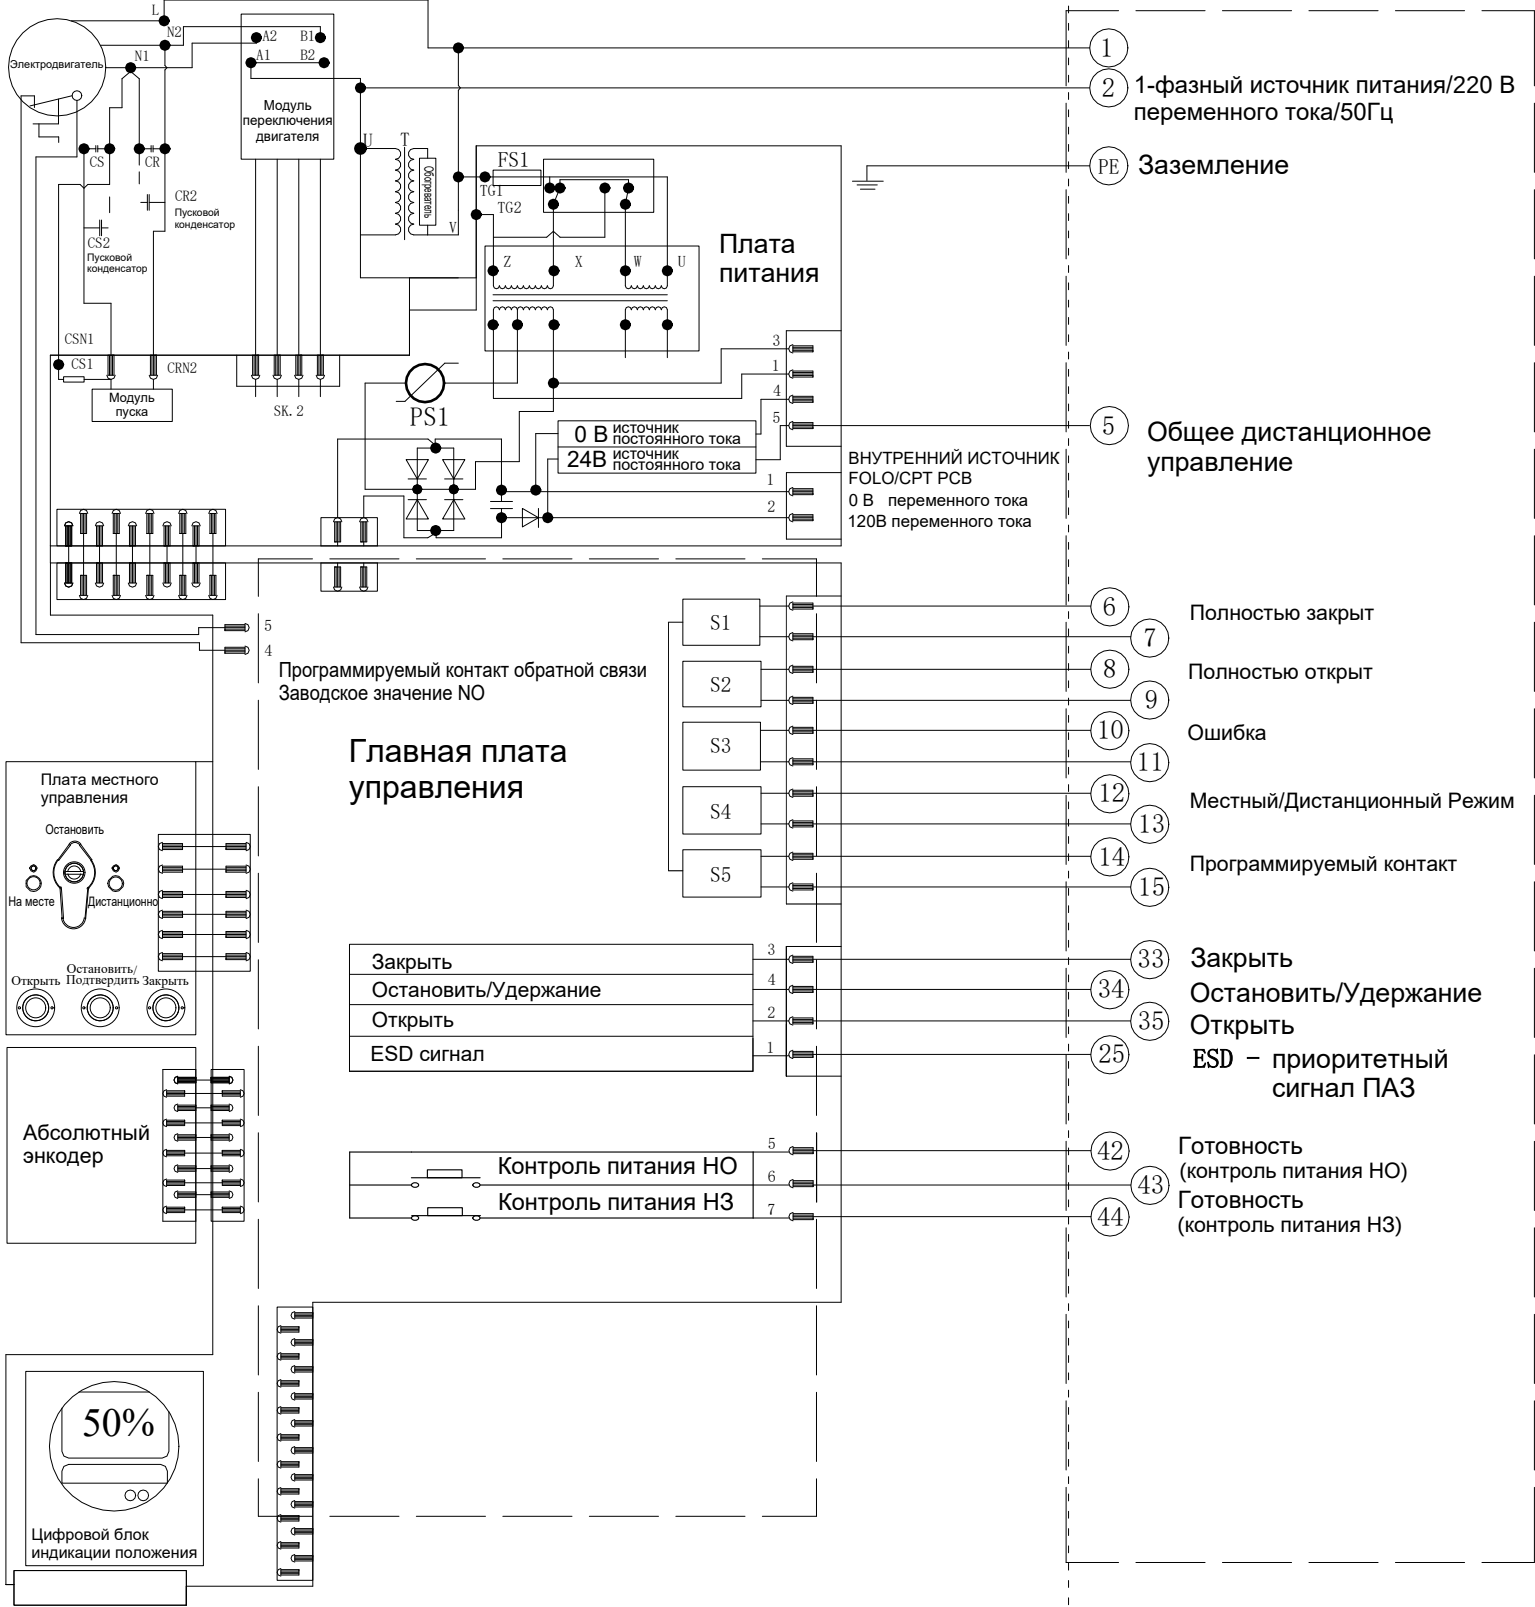

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 33 Закреть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44

Электрическая схема
№1-220-24-6-N-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (220 В)

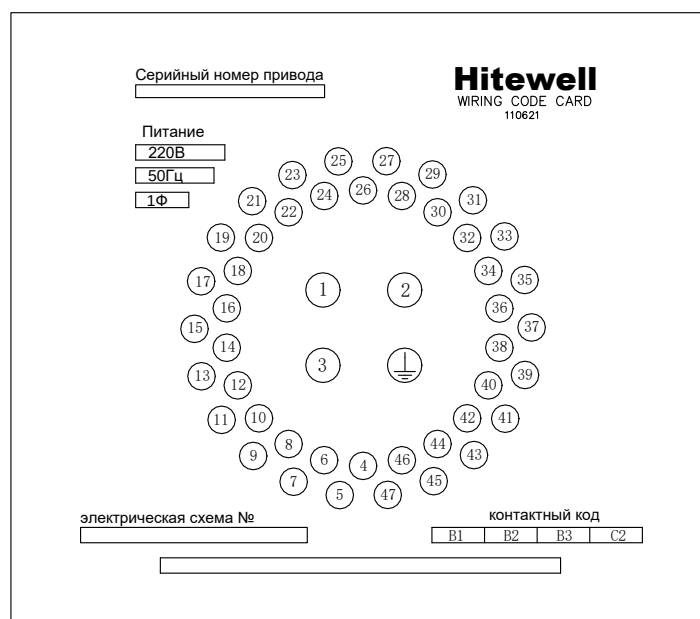

Внутри привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮

Hitewell

№1-220-24-6-N-0