


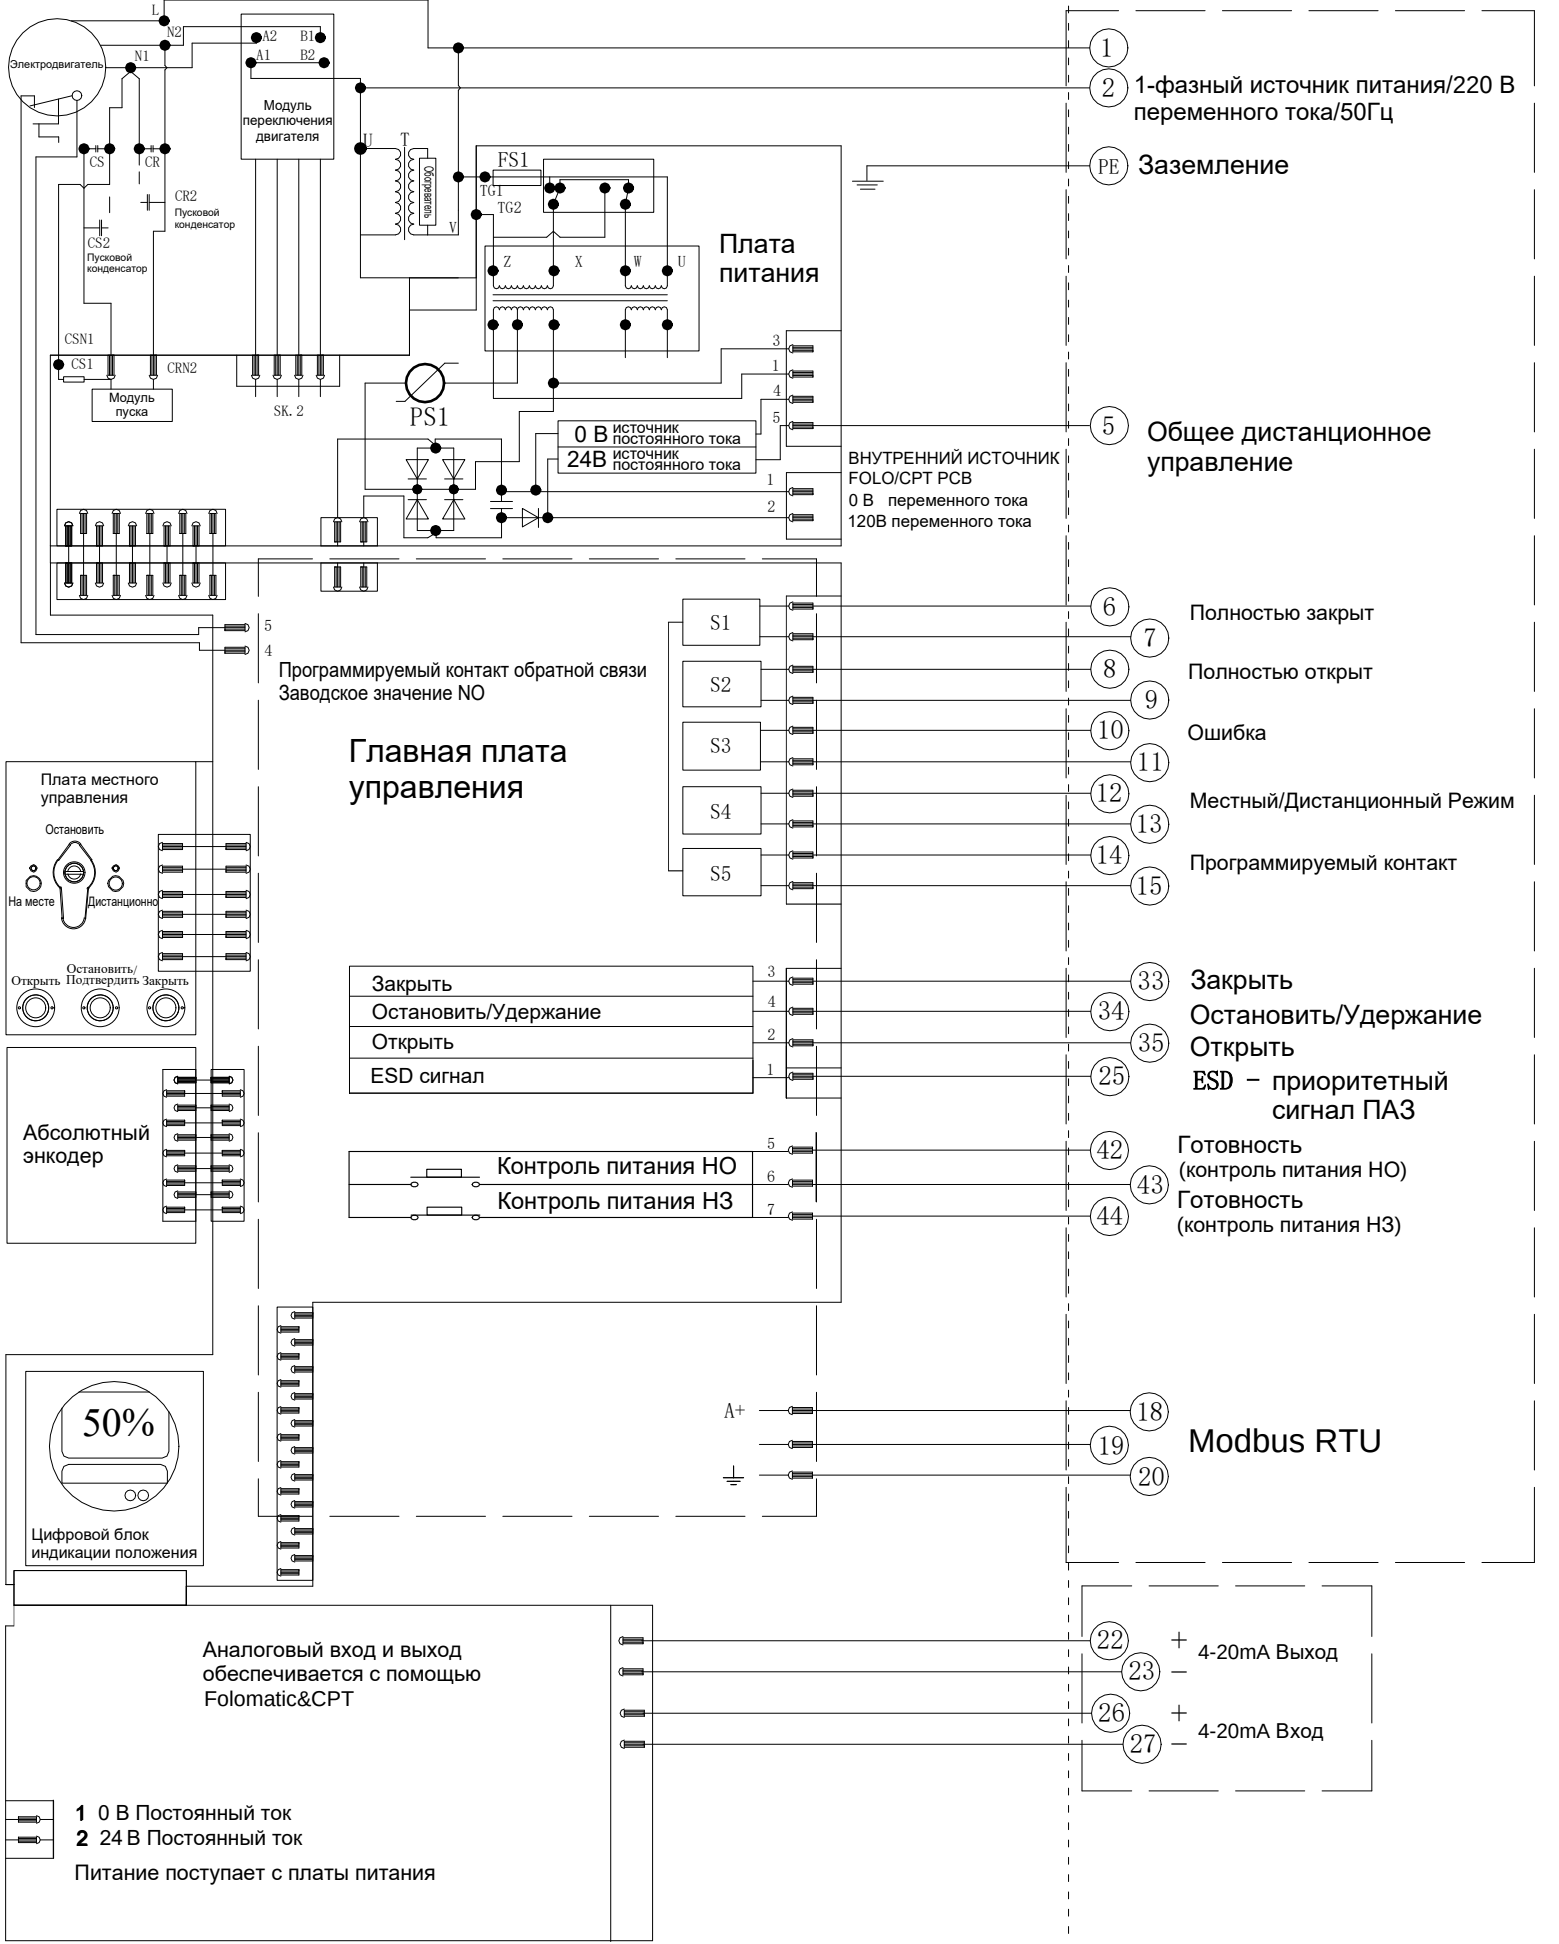


Схема подключения VAD (220В 4-20 +Modbus RTU)

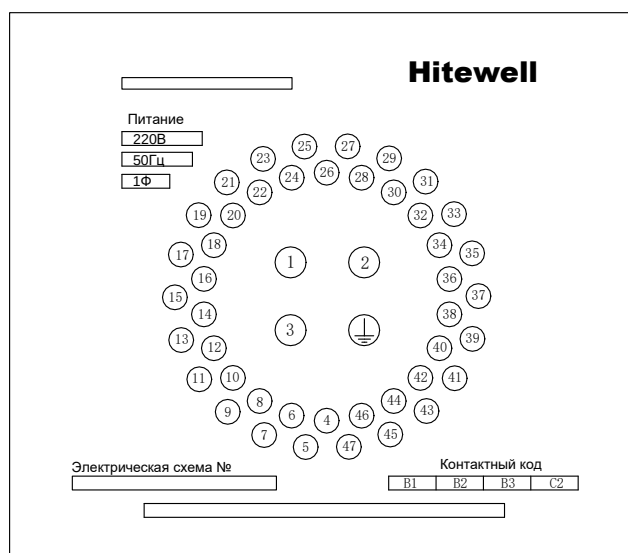

Внутренний привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
	④2
Контроль питания НО	④3
Контроль питания НЗ	④4
Внутри привода	
+ 4-20mA Выход	②2
-	②3
+ 4-20mA Вход	②6
-	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊥	⑮