


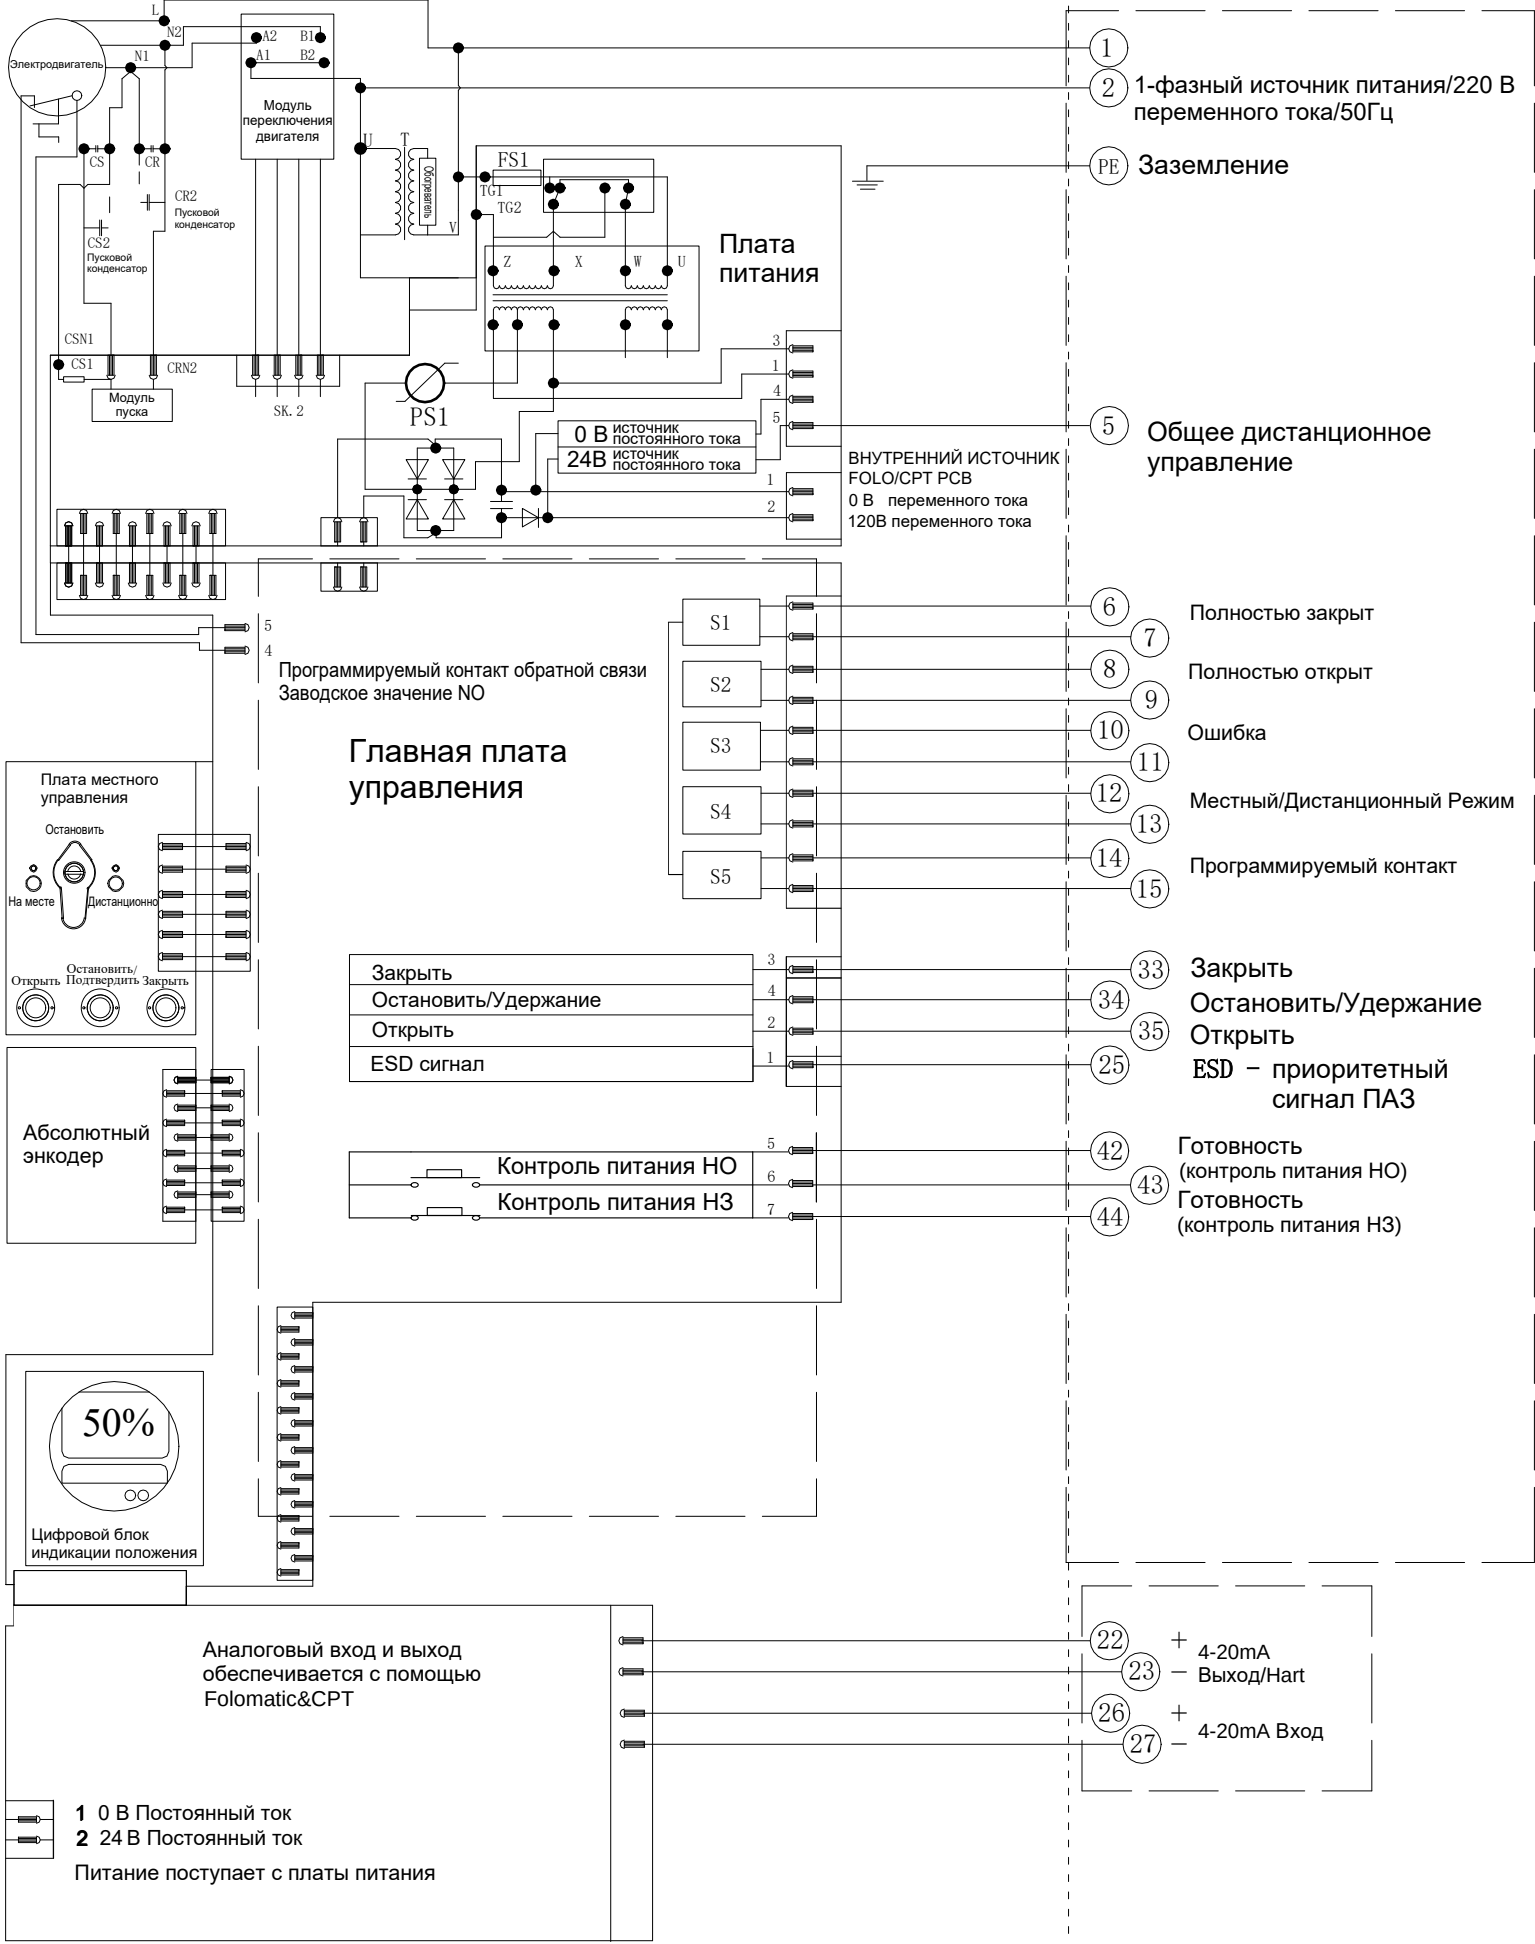

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 33 Закреть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 42 Готовность (контроль питания НО)
- 43 Готовность (контроль питания НЗ)
- 44

- 22 + 4-20mA Выход/Hart
- 23 -
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 -

Электрическая схема
№1-220-24-6-HR- 1
Серия VAD

Схема подключения VAD (220В 4-20 +HART)

