


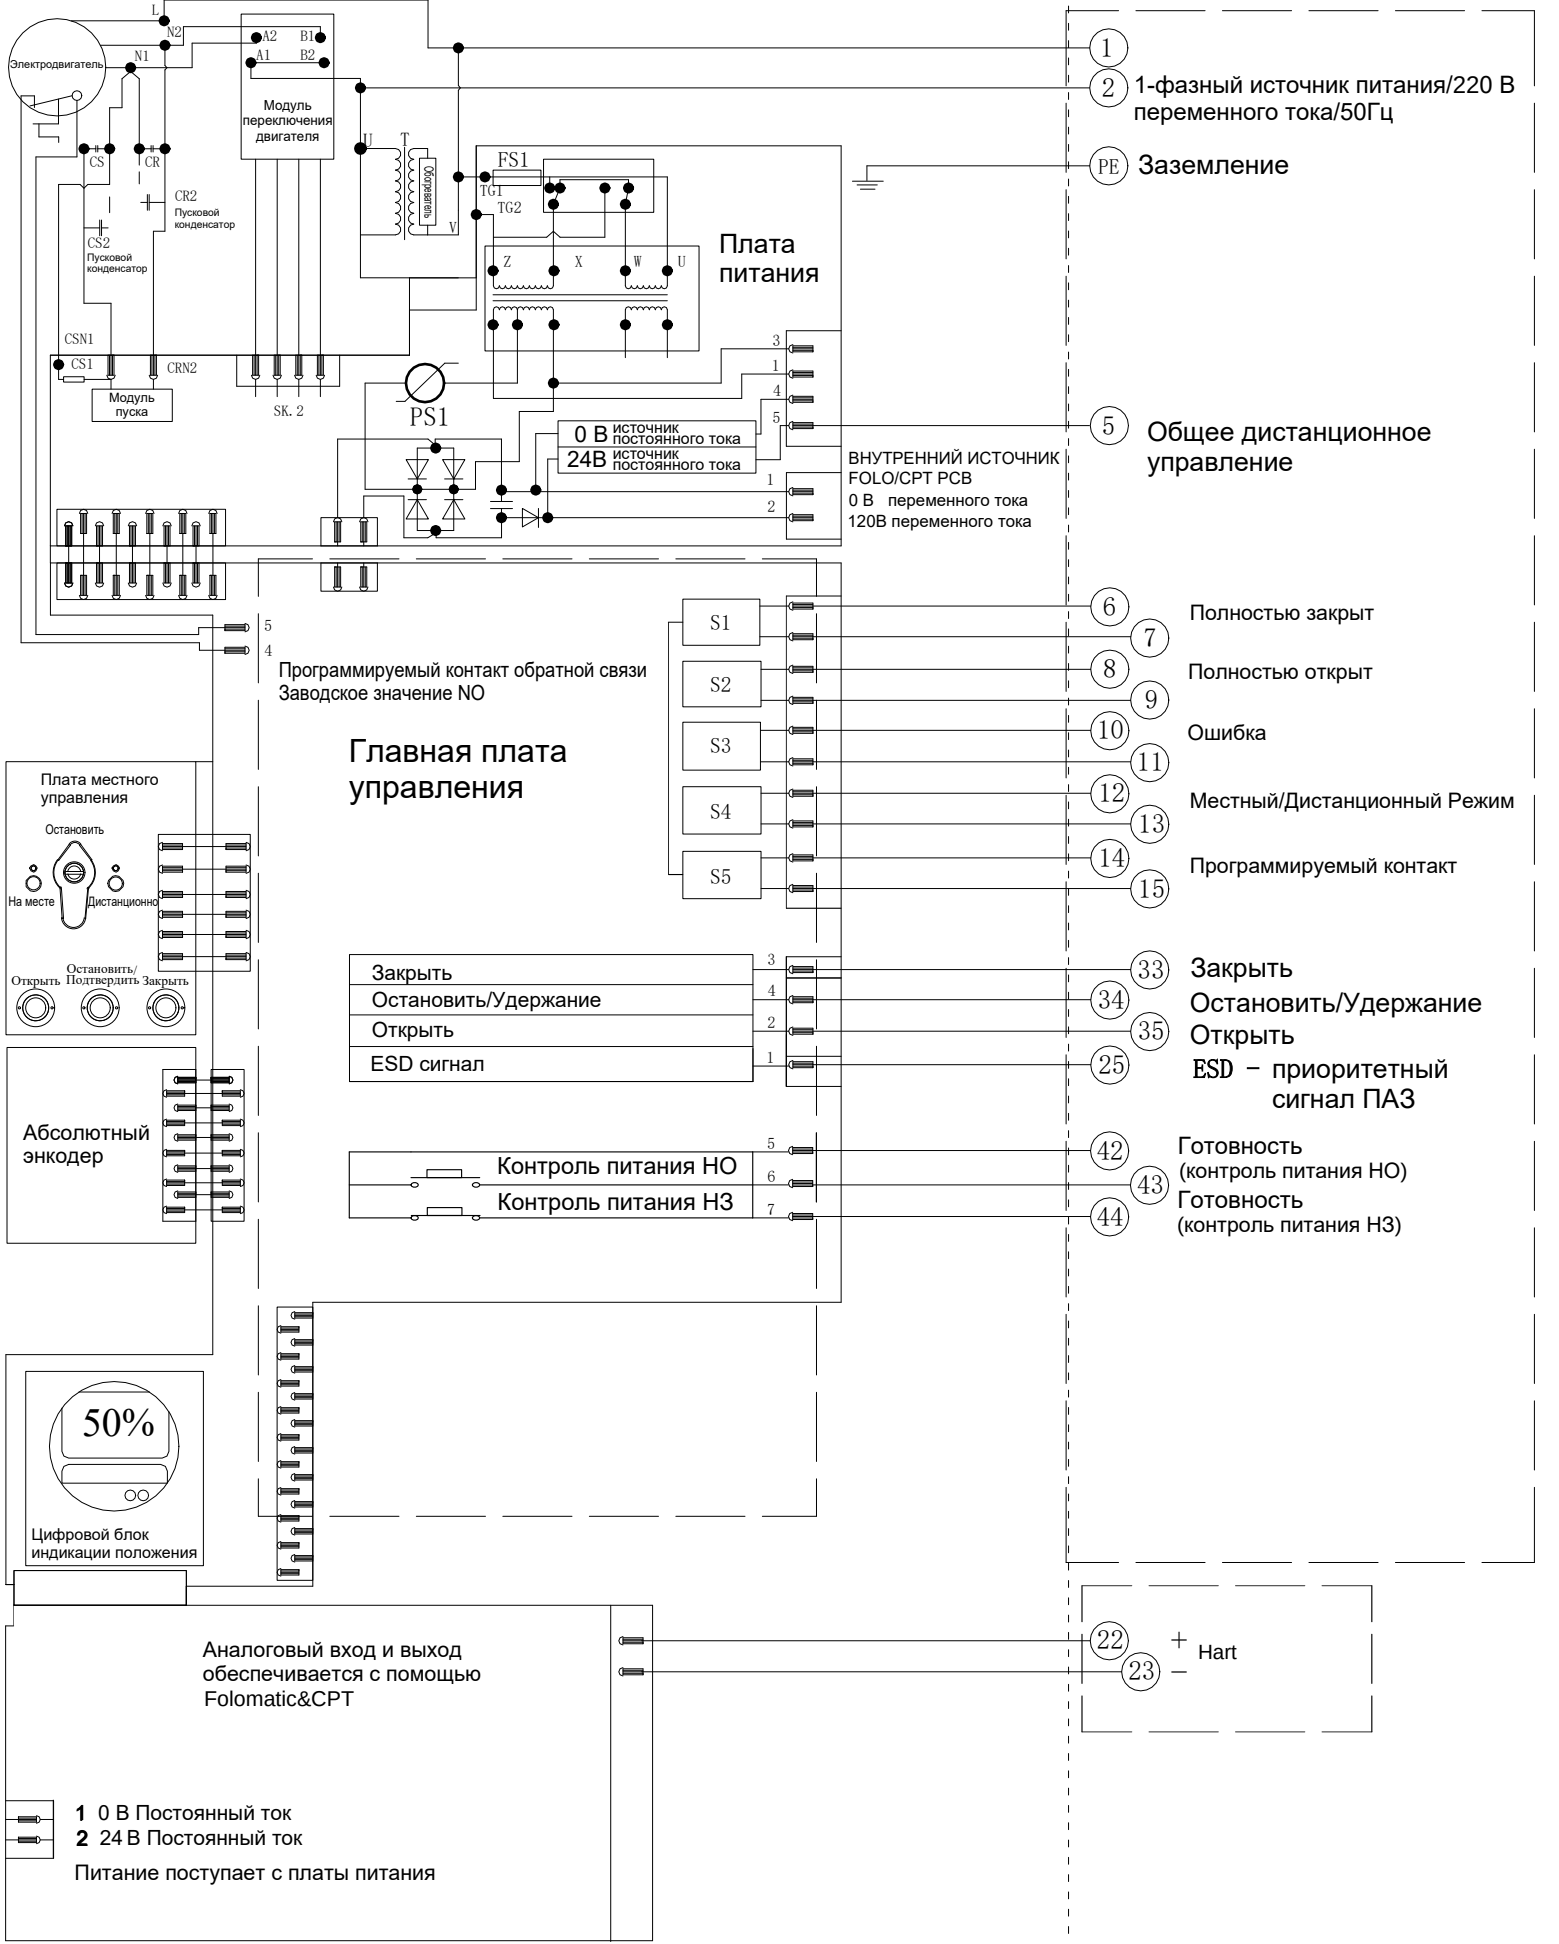


Схема подключения VAD (220В+HART)

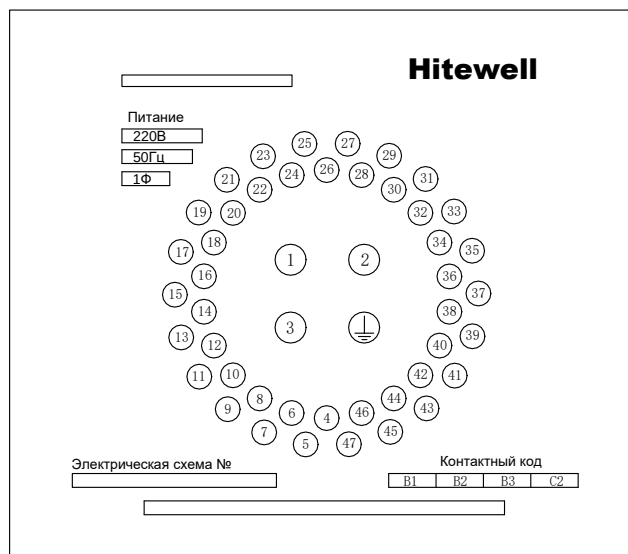

Внутренний привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
Контроль питания НО	⑨
Контроль питания НЗ	⑩
Внутри привода	⑪
Hart	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S1)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S2)	⑯
	⑰
Ошибка (S3)	⑱
	⑲
Местный/дистанционный (S4)	⑳
	㉑
Программируемый контакт (S5)	㉒
	㉓