



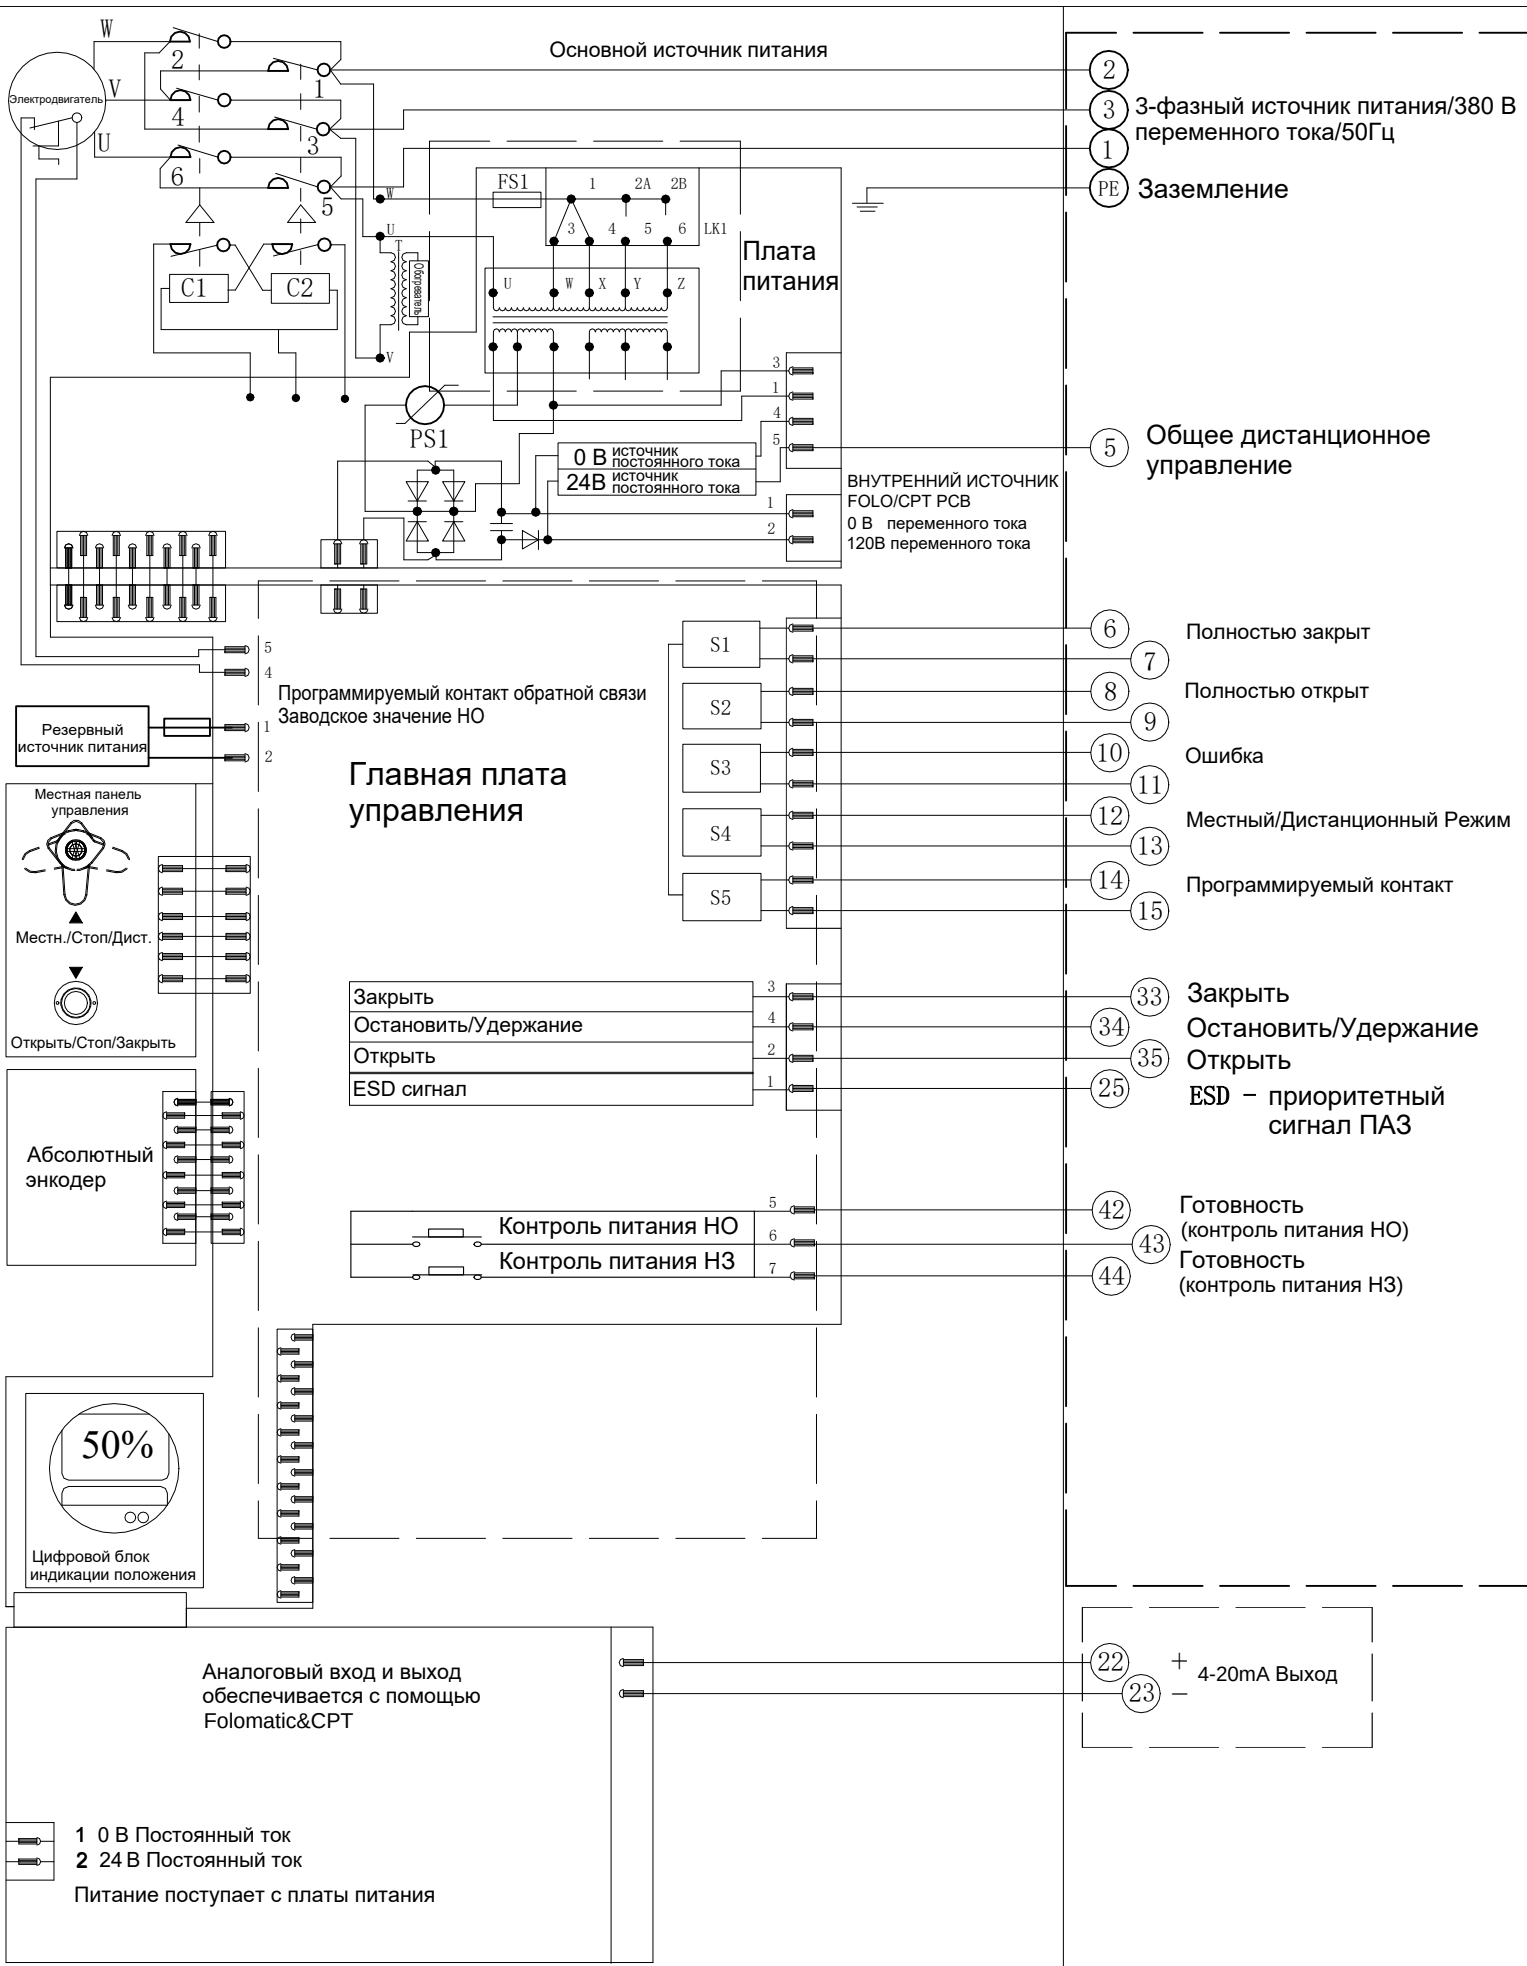

Электрическая схема
№1-380В-24-6-N-3
Серия VAD

Схема подключения VAD (380B, 4-20)

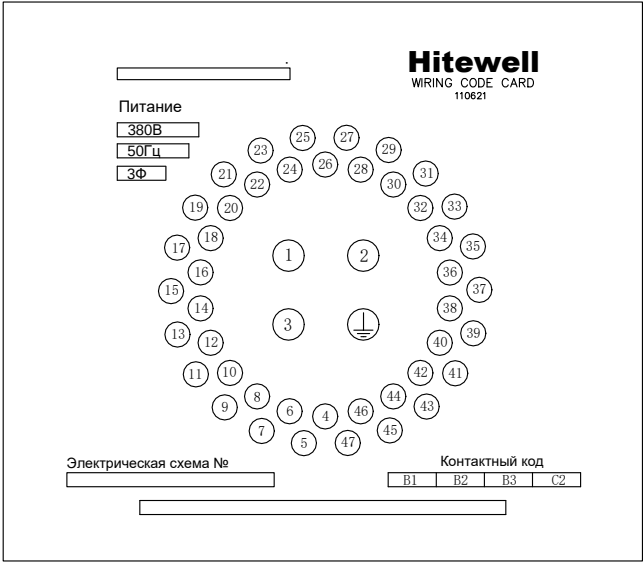

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⊥
Общее дистанционное управление	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
4-20mA Выход	④4
	②2
	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮