



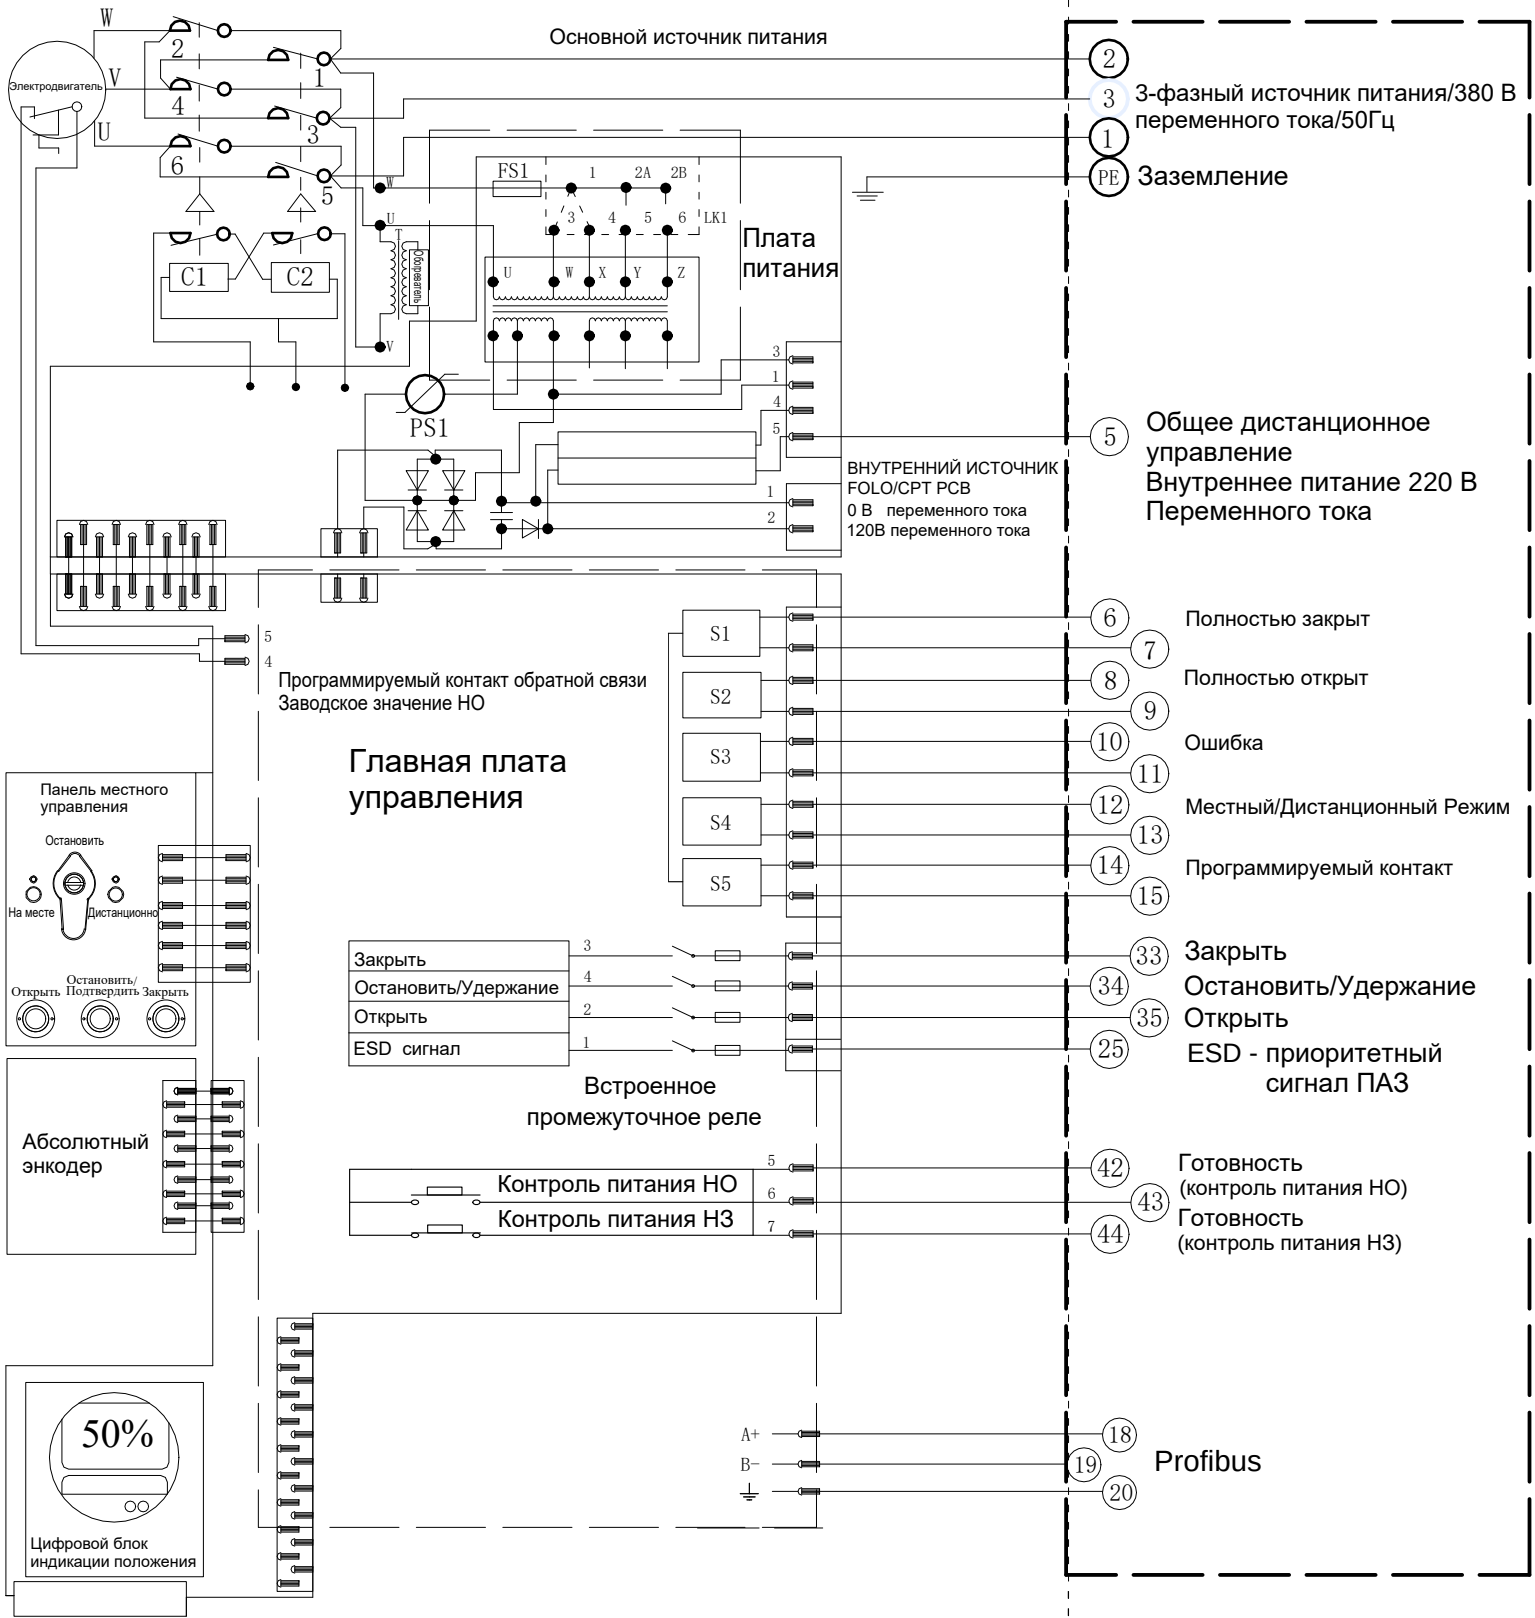

Электрическая схема
№1-380-220-6-PR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В+Profibus)

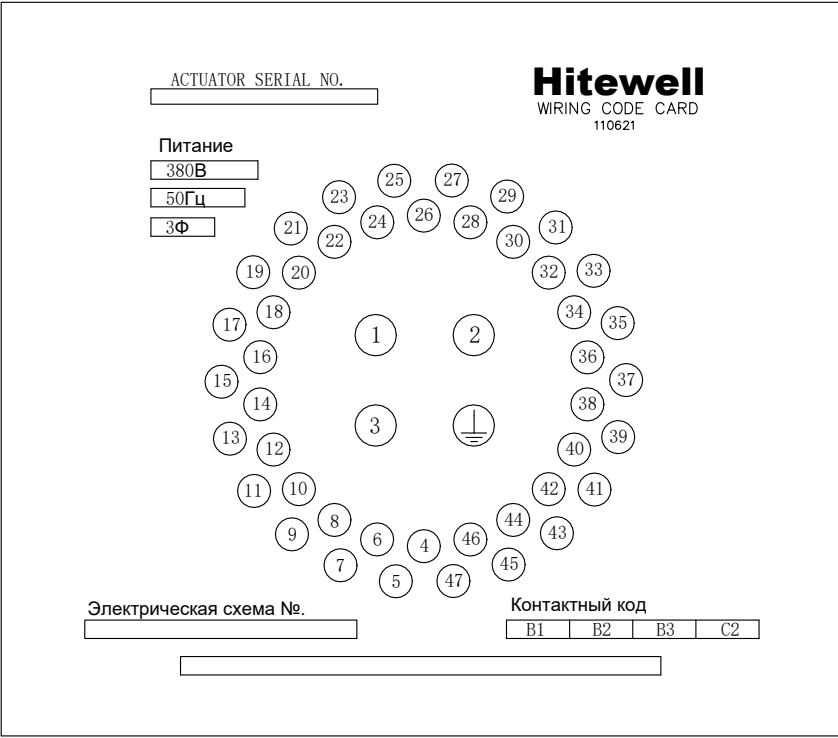

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Остановить/Удержание	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
A+ Profibus	⑮
B-	⑮
⊥	⑮

Hitewell

№1-380-220-6-PR-0