



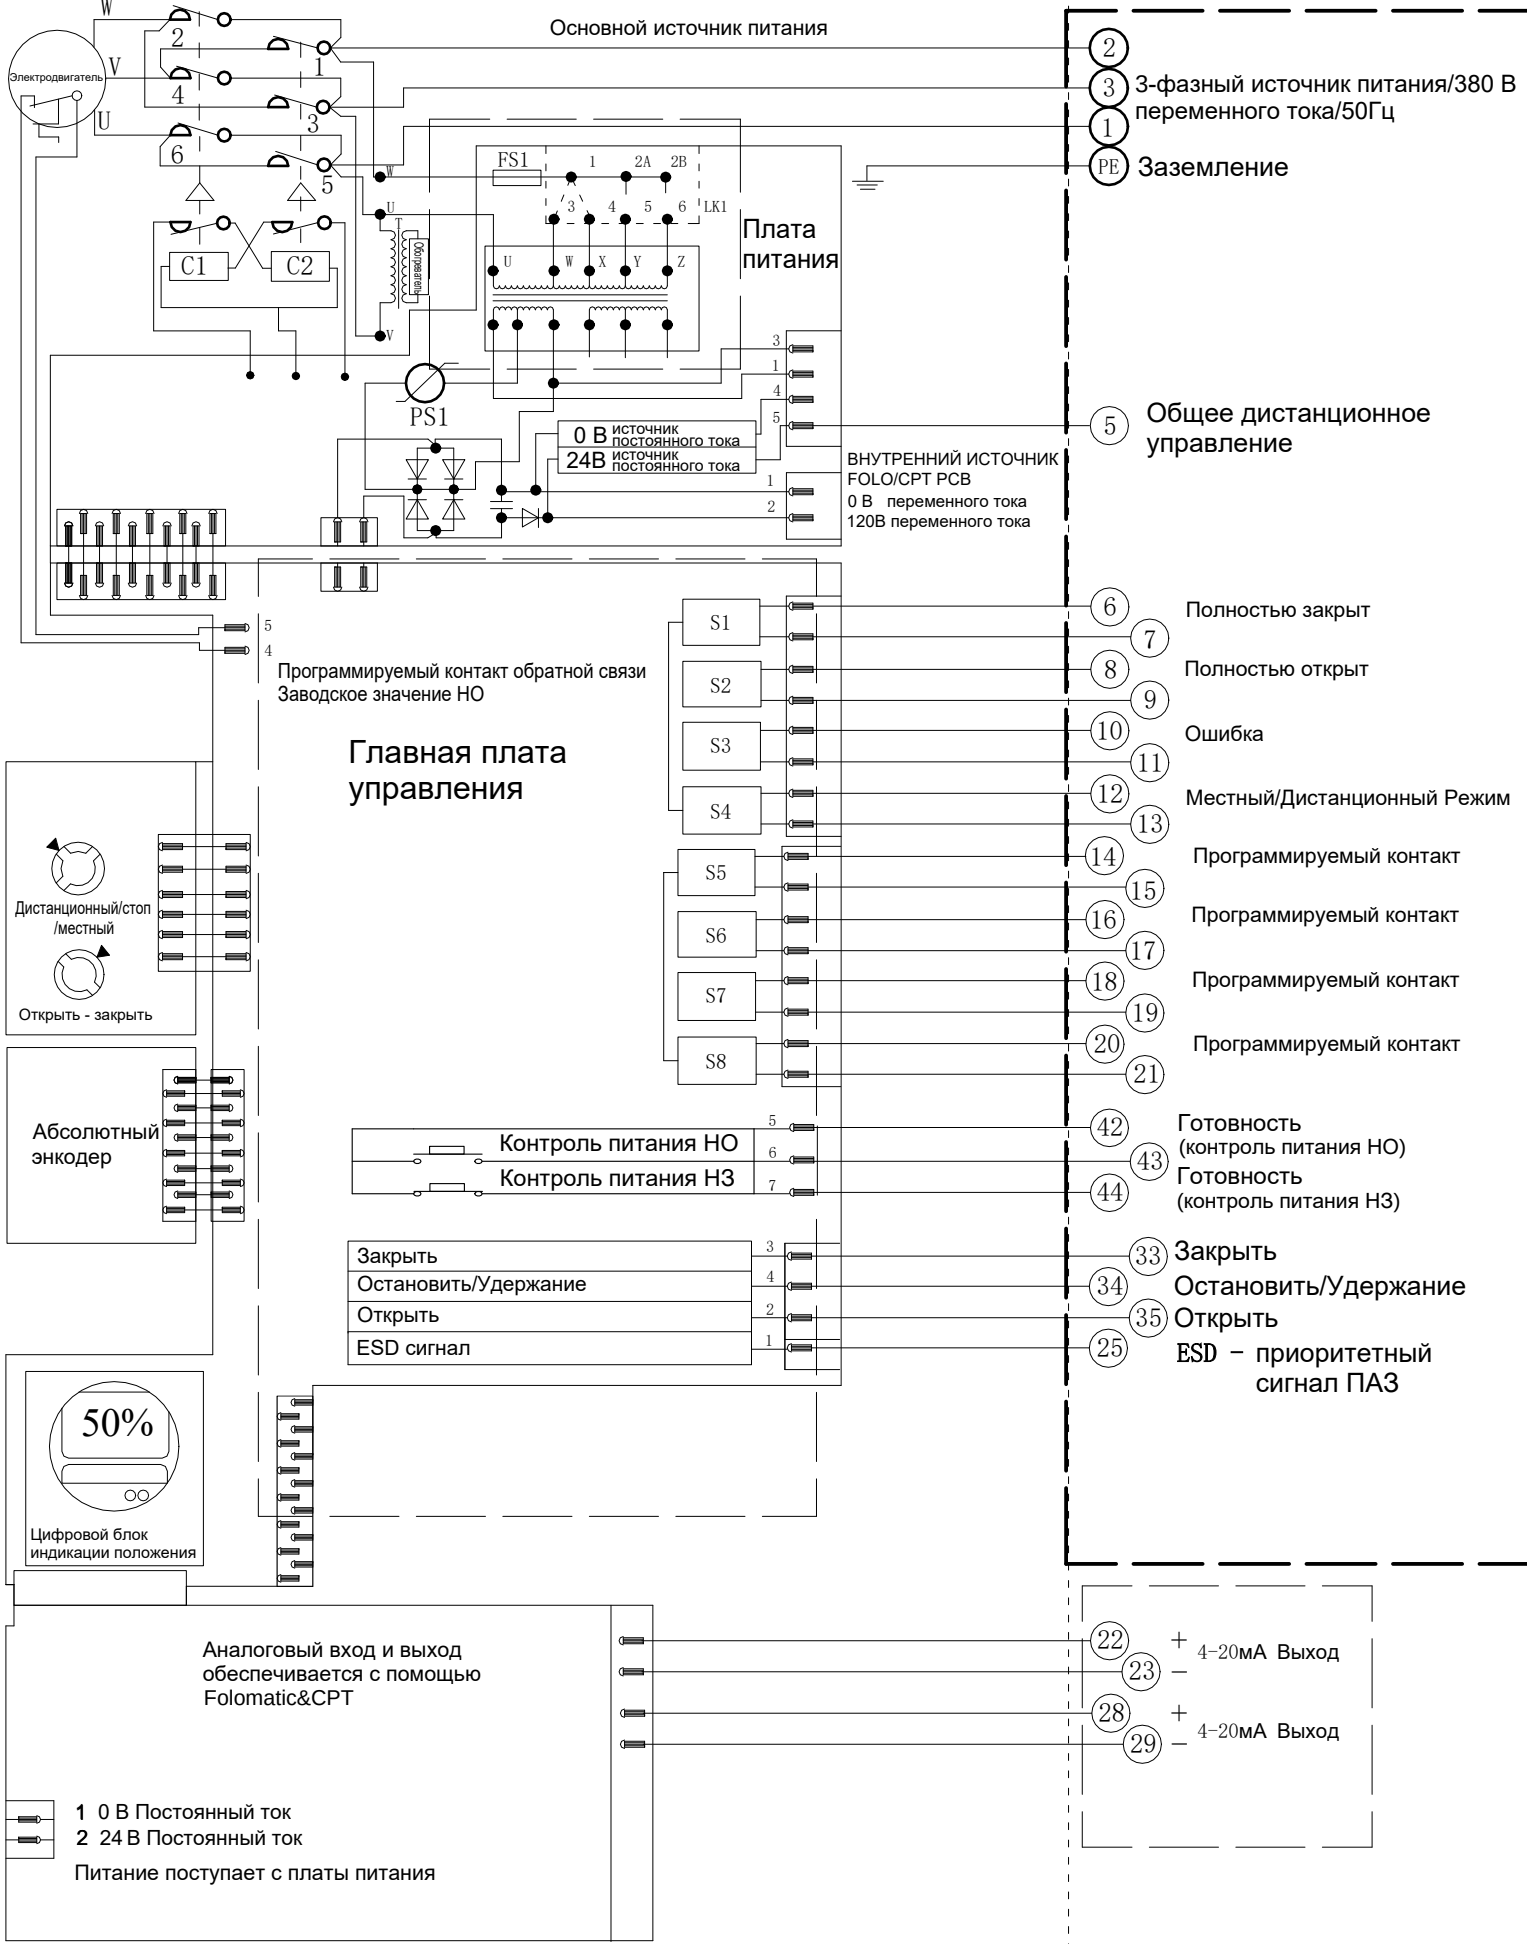

Электрическая схема
№1-380-24-9-N-8
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В, 4-20)

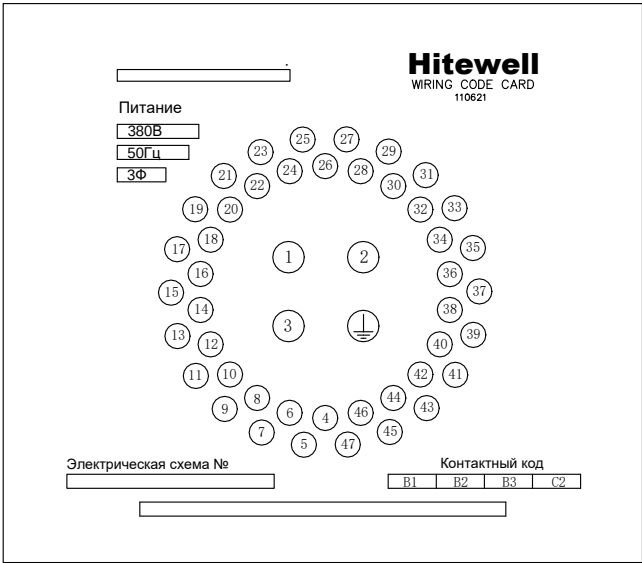

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊕
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Выход	②8
- 4-20mA Выход	②9
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
	⑯
Программируемый контакт (S6)	⑰
	⑱
Программируемый контакт (S7)	⑲
	⑳
Программируемый контакт (S8)	㉑

Hitewell

№ 1-380-24-9-N-8