


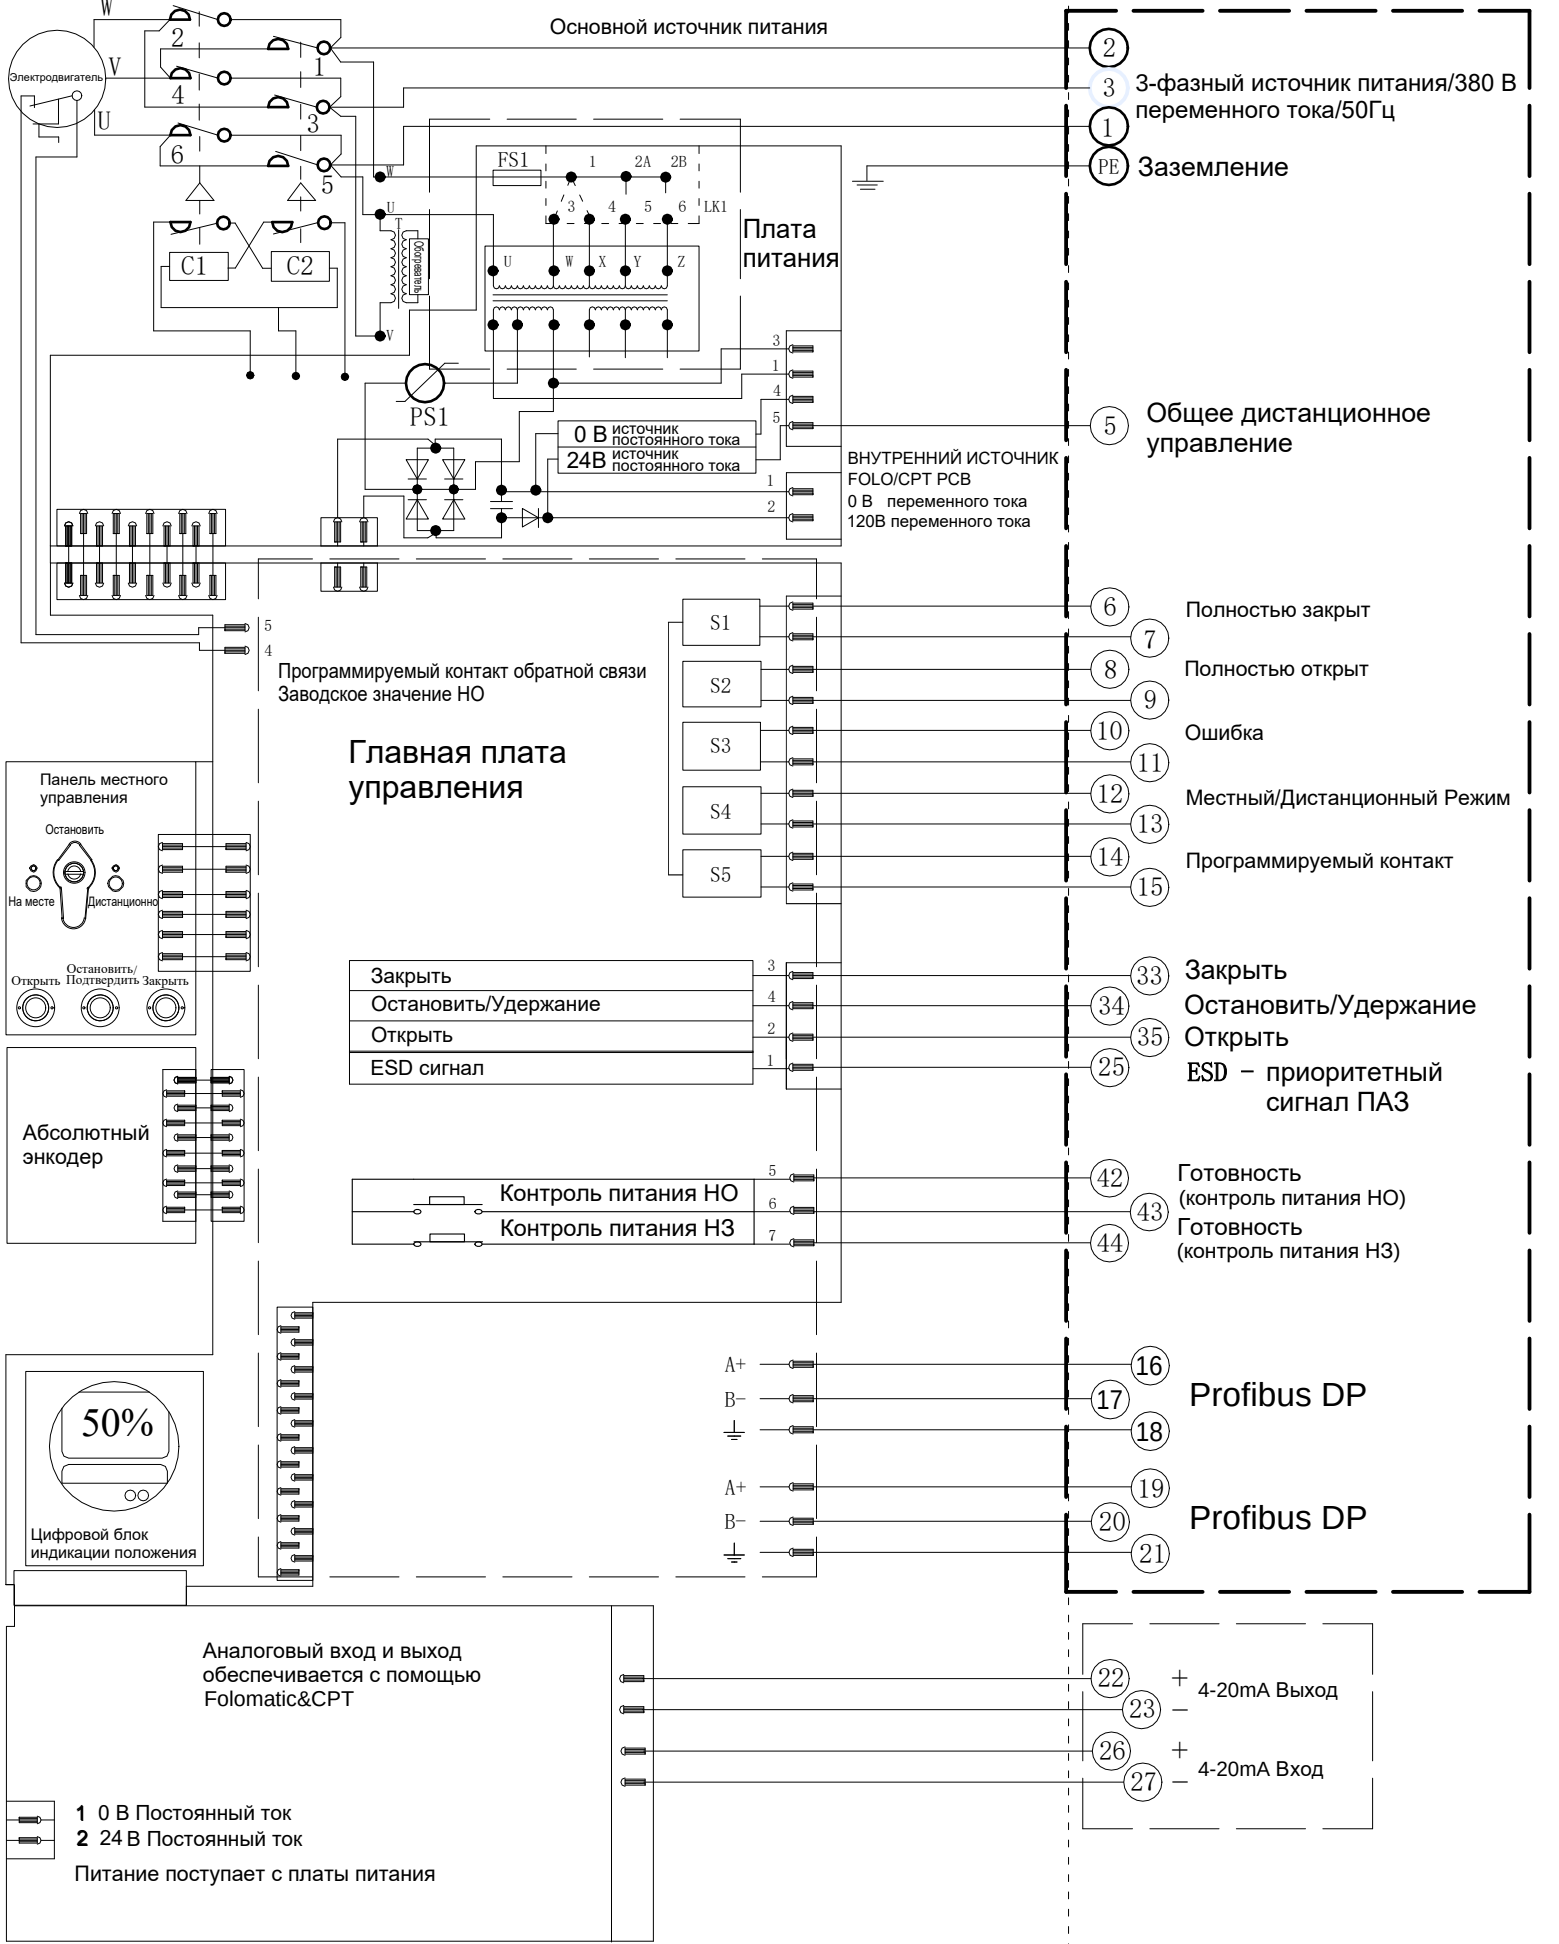

2
3 3-фазный источник питания/380 В
переменного тока/50Гц
1
PE Заземление

5 Общее дистанционное
управление
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК
FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока

6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Полностью открыт
9 Ошибка
10 Местный/Дистанционный Режим
11 Программируемый контакт
12
13
14
15

33 Закрыть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD – приоритетный
сигнал ПАЗ

42 Готовность
(контроль питания НО)
43 Готовность
(контроль питания НЗ)
44


16 Profibus DP
17
18
19 Profibus DP
20
21

22 + 4-20mA Выход
23 -
26 + 4-20mA Вход
27 -

Электрическая схема
№1-380-24-6-PR2-1
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В+Profibus)

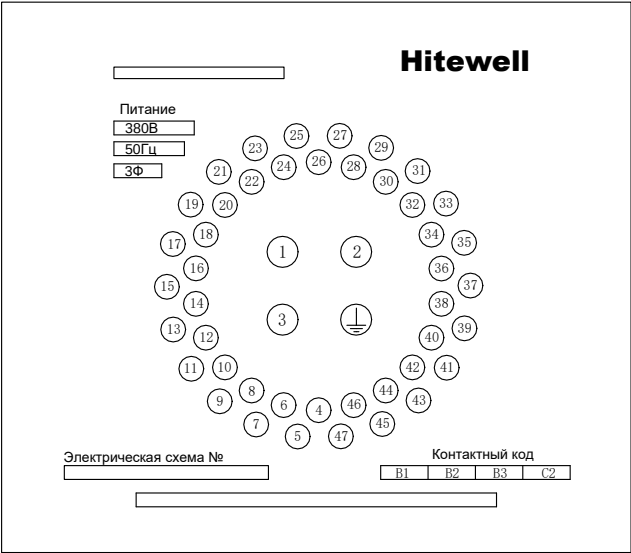

Внутренний привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц

	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Заккрыть	7
Открыть	8
Остановить/Удержание	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71