


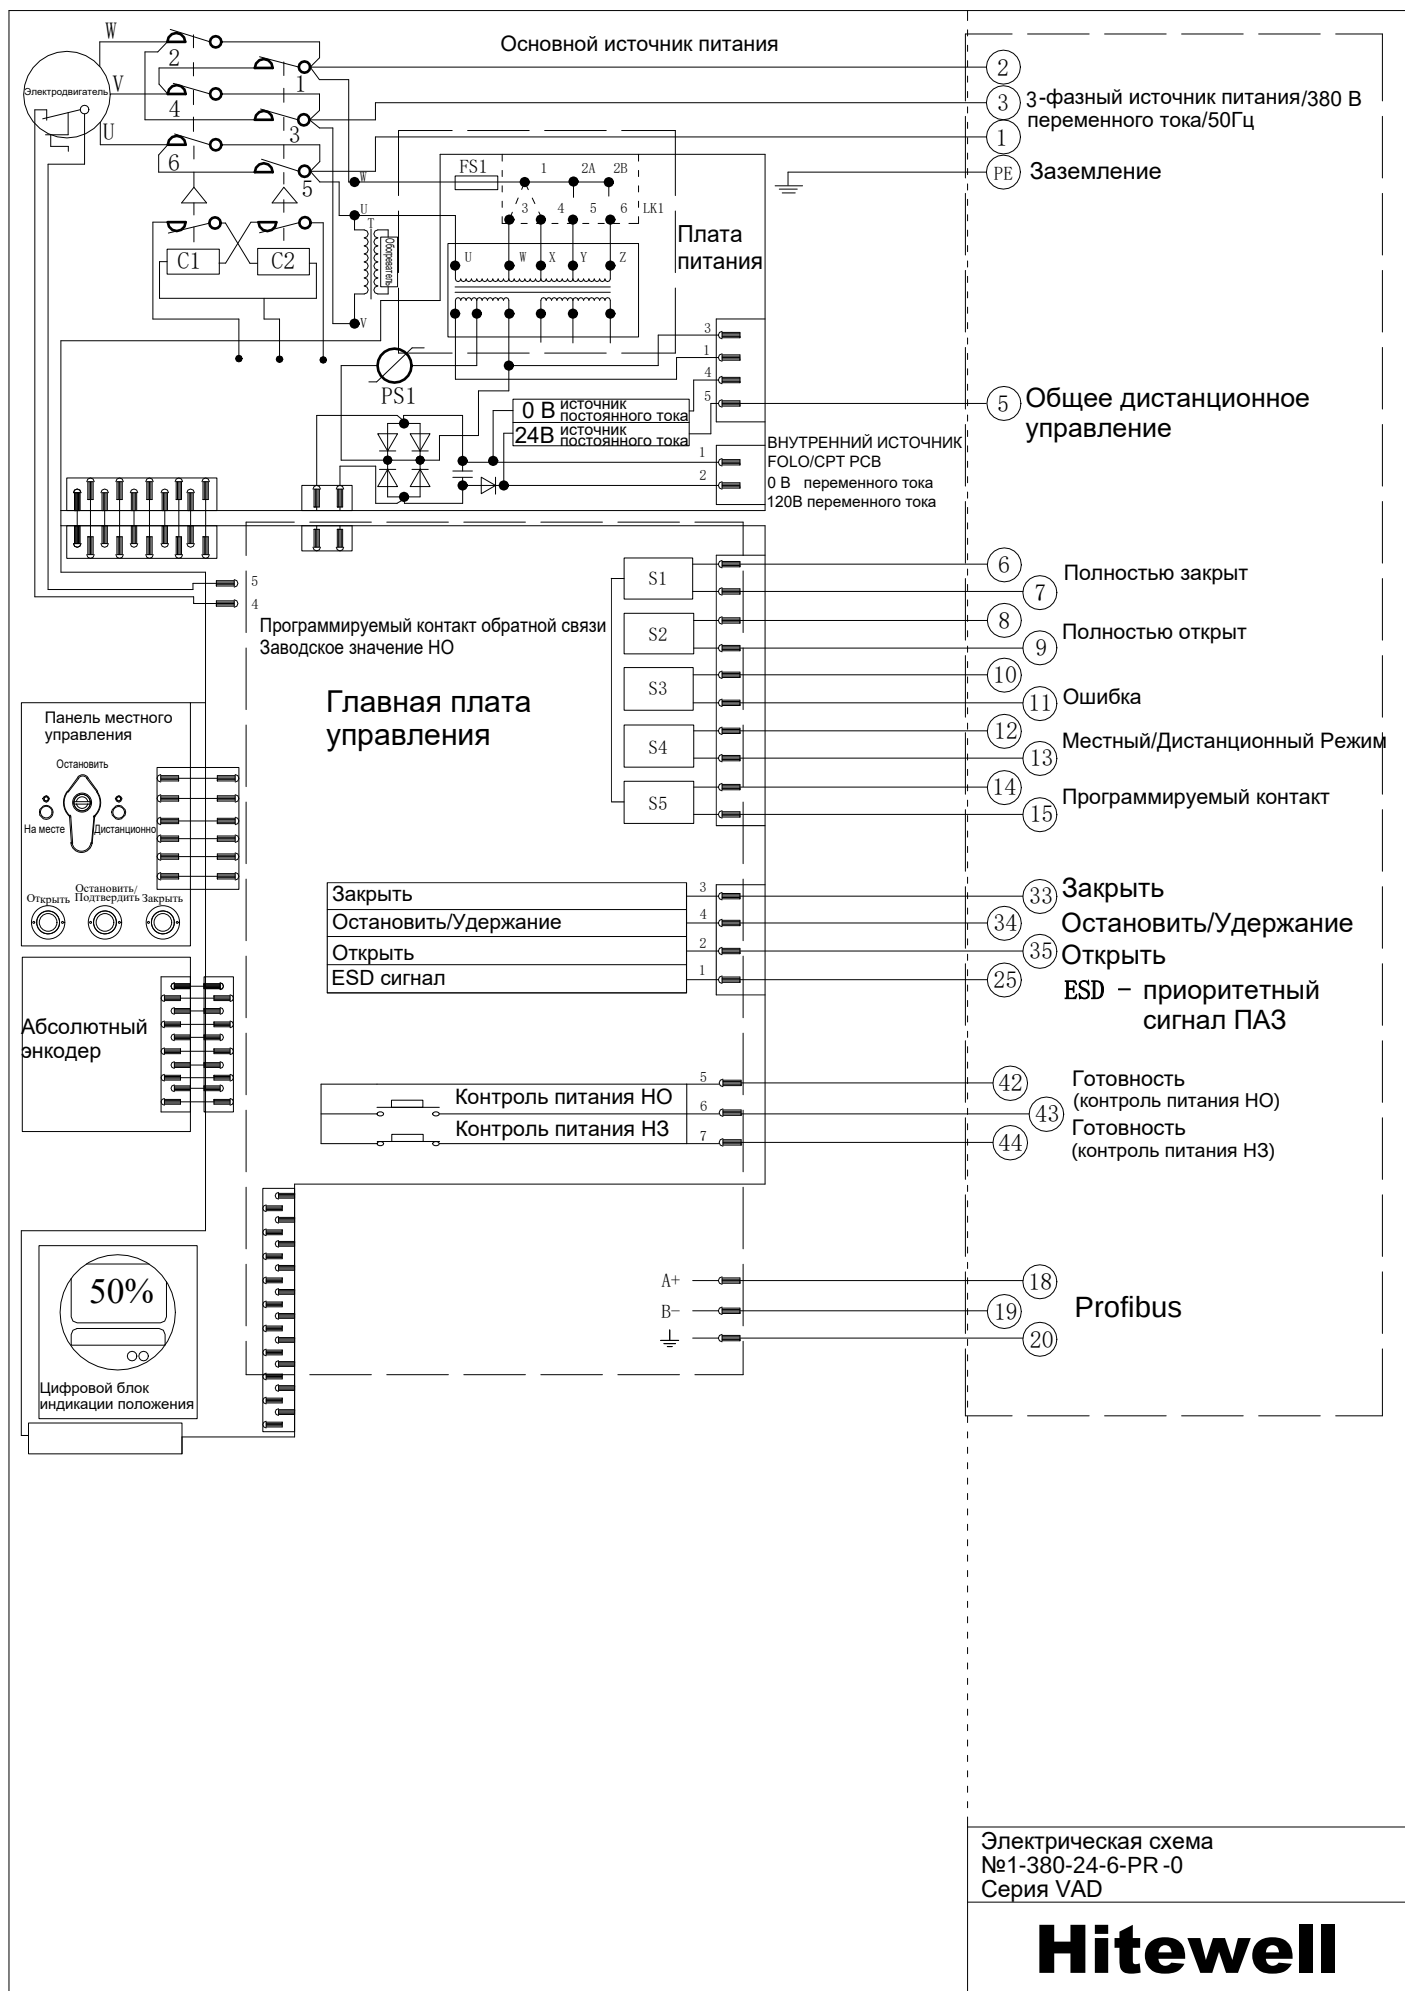


Схема подключения VAD (380В + Profibus)

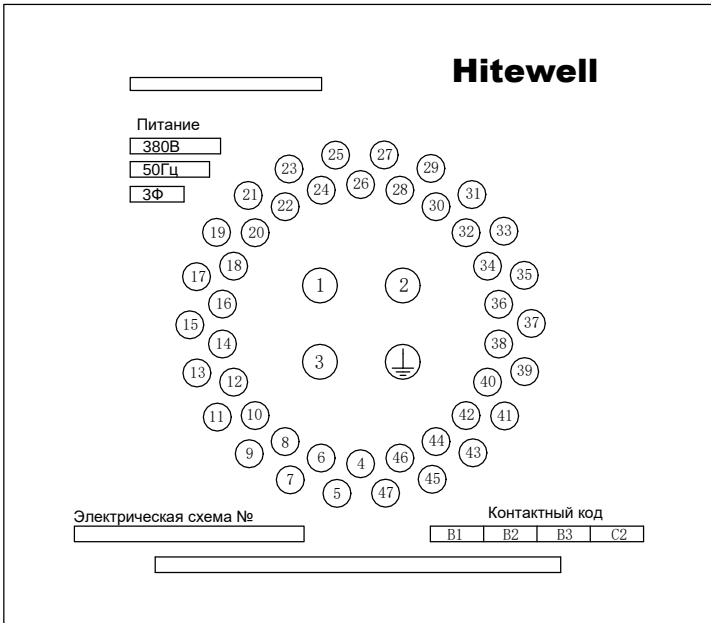

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Закреть	7
Открыть	8
Удержание/Остановить	9
Контроль питания НО	10
Контроль питания НЗ	11
Внутри привода	12
Полностью закрыт (S1)	13
	14
Полностью открыт (S2)	15
	16
Ошибка (S3)	17
	18
Местный/дистанционный (S4)	19
	20
Программируемый контакт (S5)	21
	22
A+ Profibus DP	23
B-	24
	25