



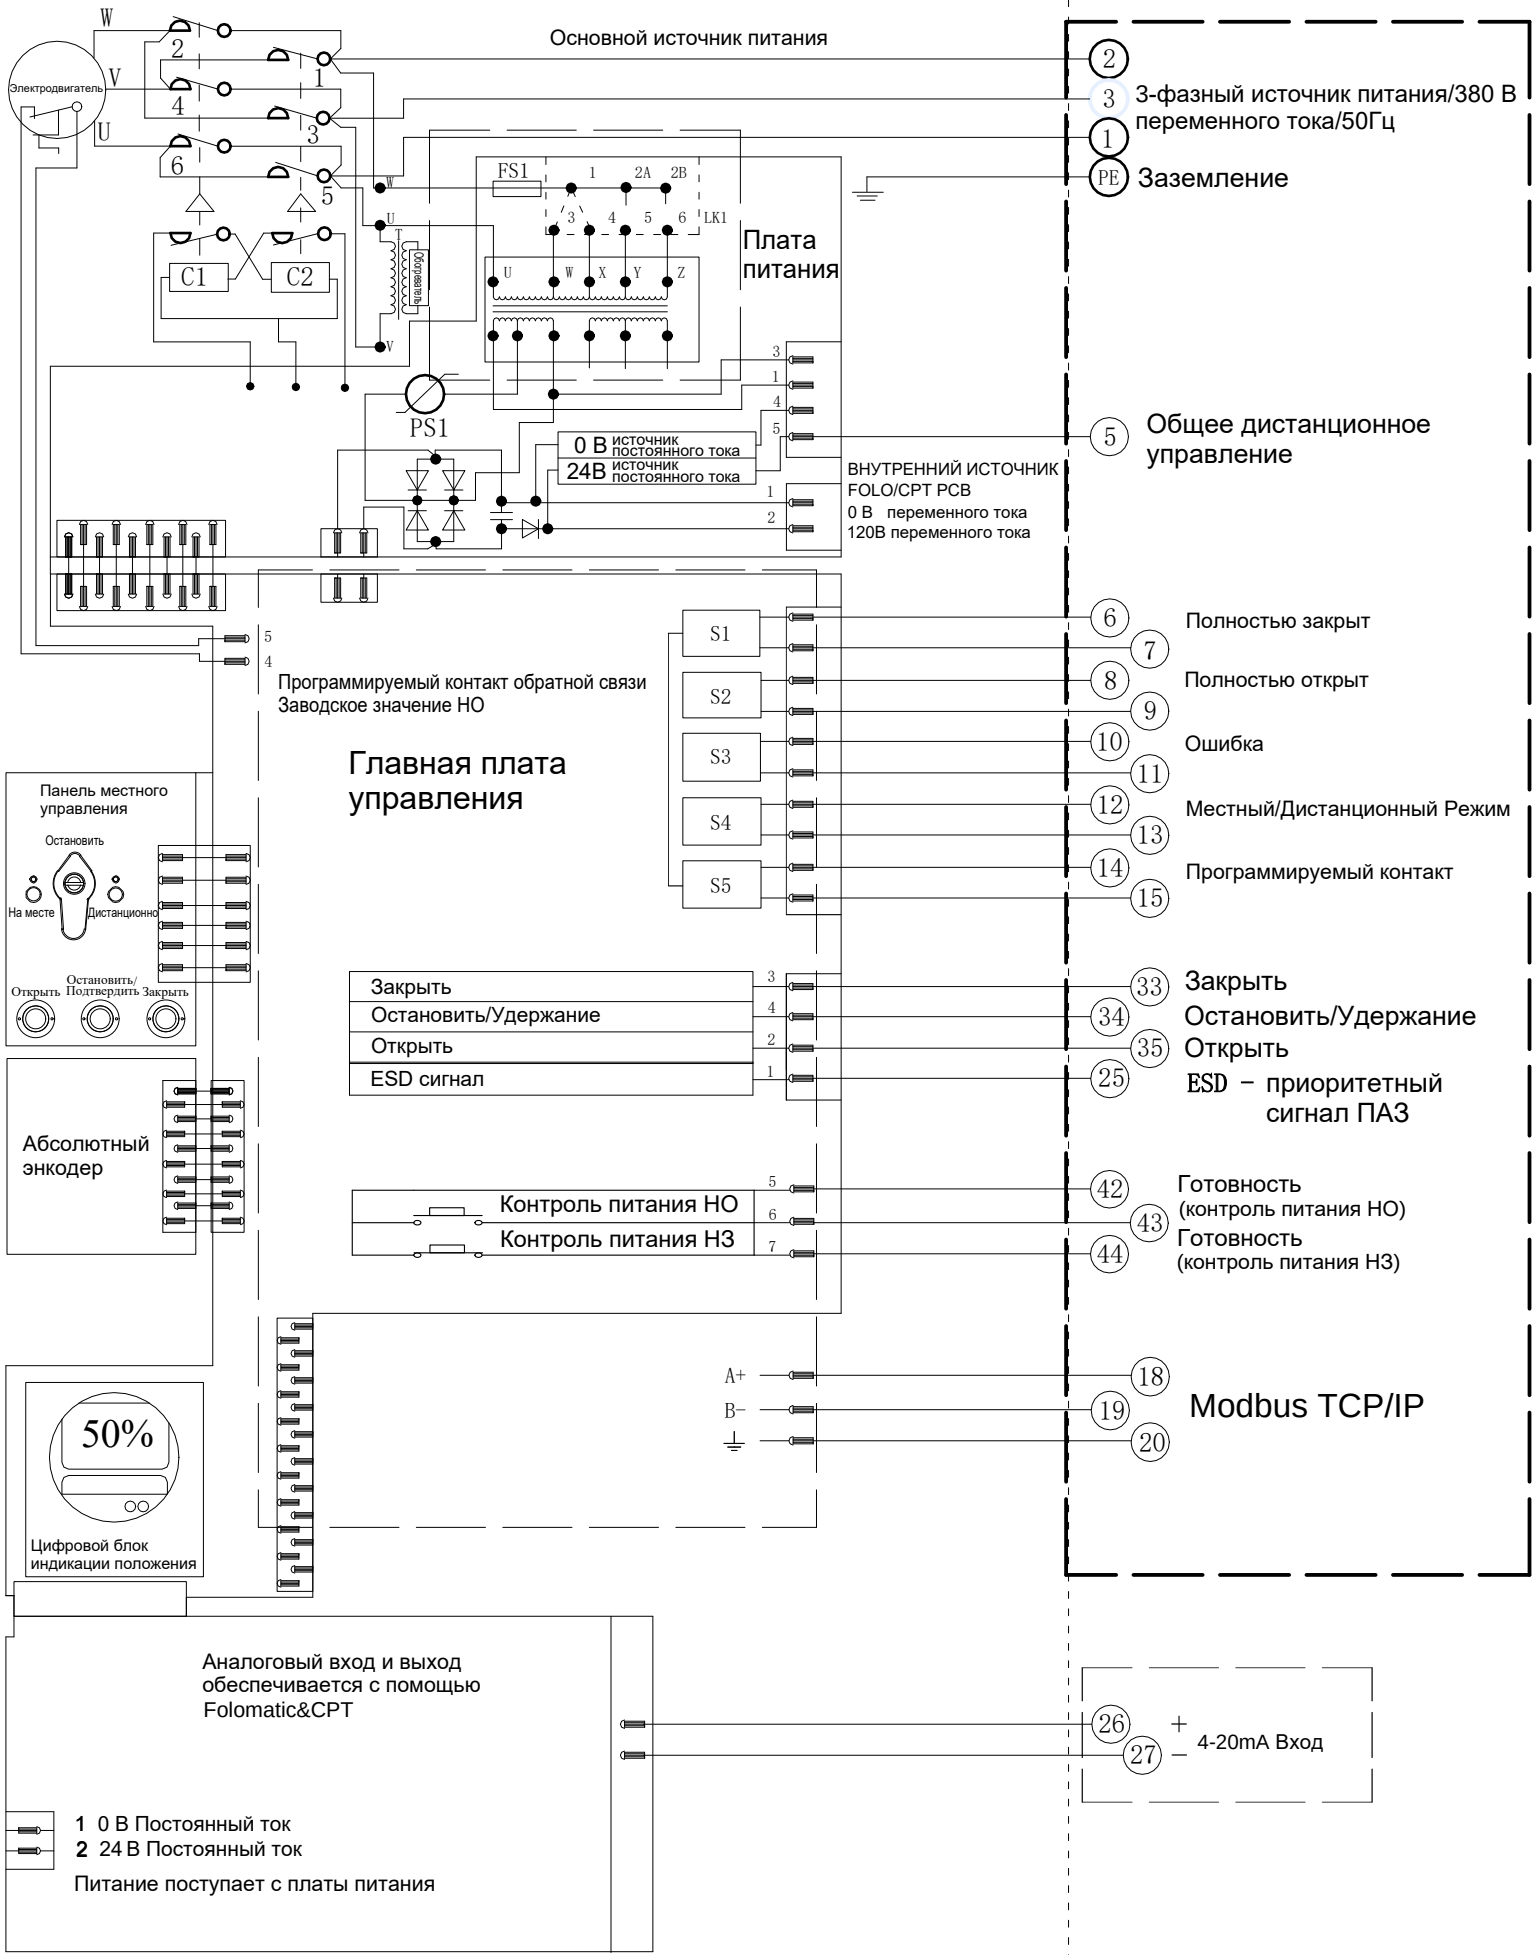

Электрическая схема  
№1-380-24-6-MT-2  
Серия VAD

## Схема подключения VAD (380В 4-20 +Modbus TCP/IP)

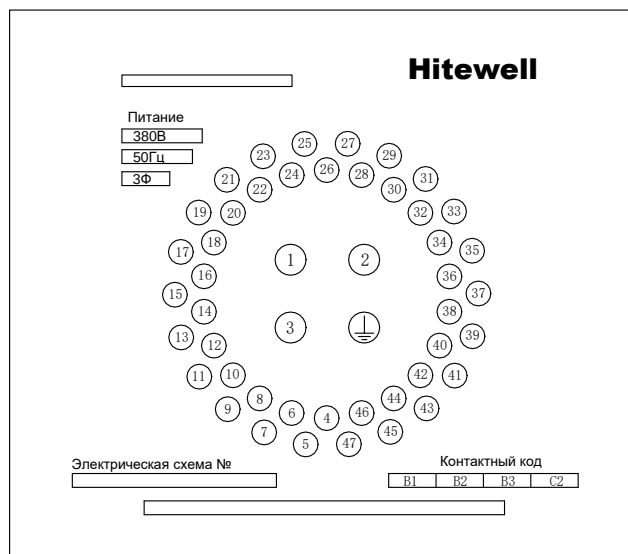

| Внутренний привода             | Клеммная колодка |
|--------------------------------|------------------|
| 380 В переменного тока 50 Гц   | ①                |
|                                | ②                |
|                                | ③                |
| ESD сигнал                     | ⏏                |
| Общее дистанционное управление | ②5               |
| Заккрыть                       | ⑤                |
| Открыть                        | ③3               |
| Удержание/Остановить           | ③5               |
|                                | ③4               |
| Контроль питания НО            | ④2               |
| Контроль питания НЗ            | ④3               |
| Внутри привода                 | ④4               |
| + 4-20mA Вход                  | ②6               |
|                                | ②7               |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑥                |
|                                | ⑦                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑧                |
|                                | ⑨                |
| Ошибка (S3)                    | ⑩                |
|                                | ⑪                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑫                |
|                                | ⑬                |
| Программируемый контакт (S5)   | ⑭                |
|                                | ⑮                |
| A+ Modbus TCP/IP               | ⑮                |
| B-                             | ⑮                |
|                                | ⑮                |
|                                | ⑮                |