



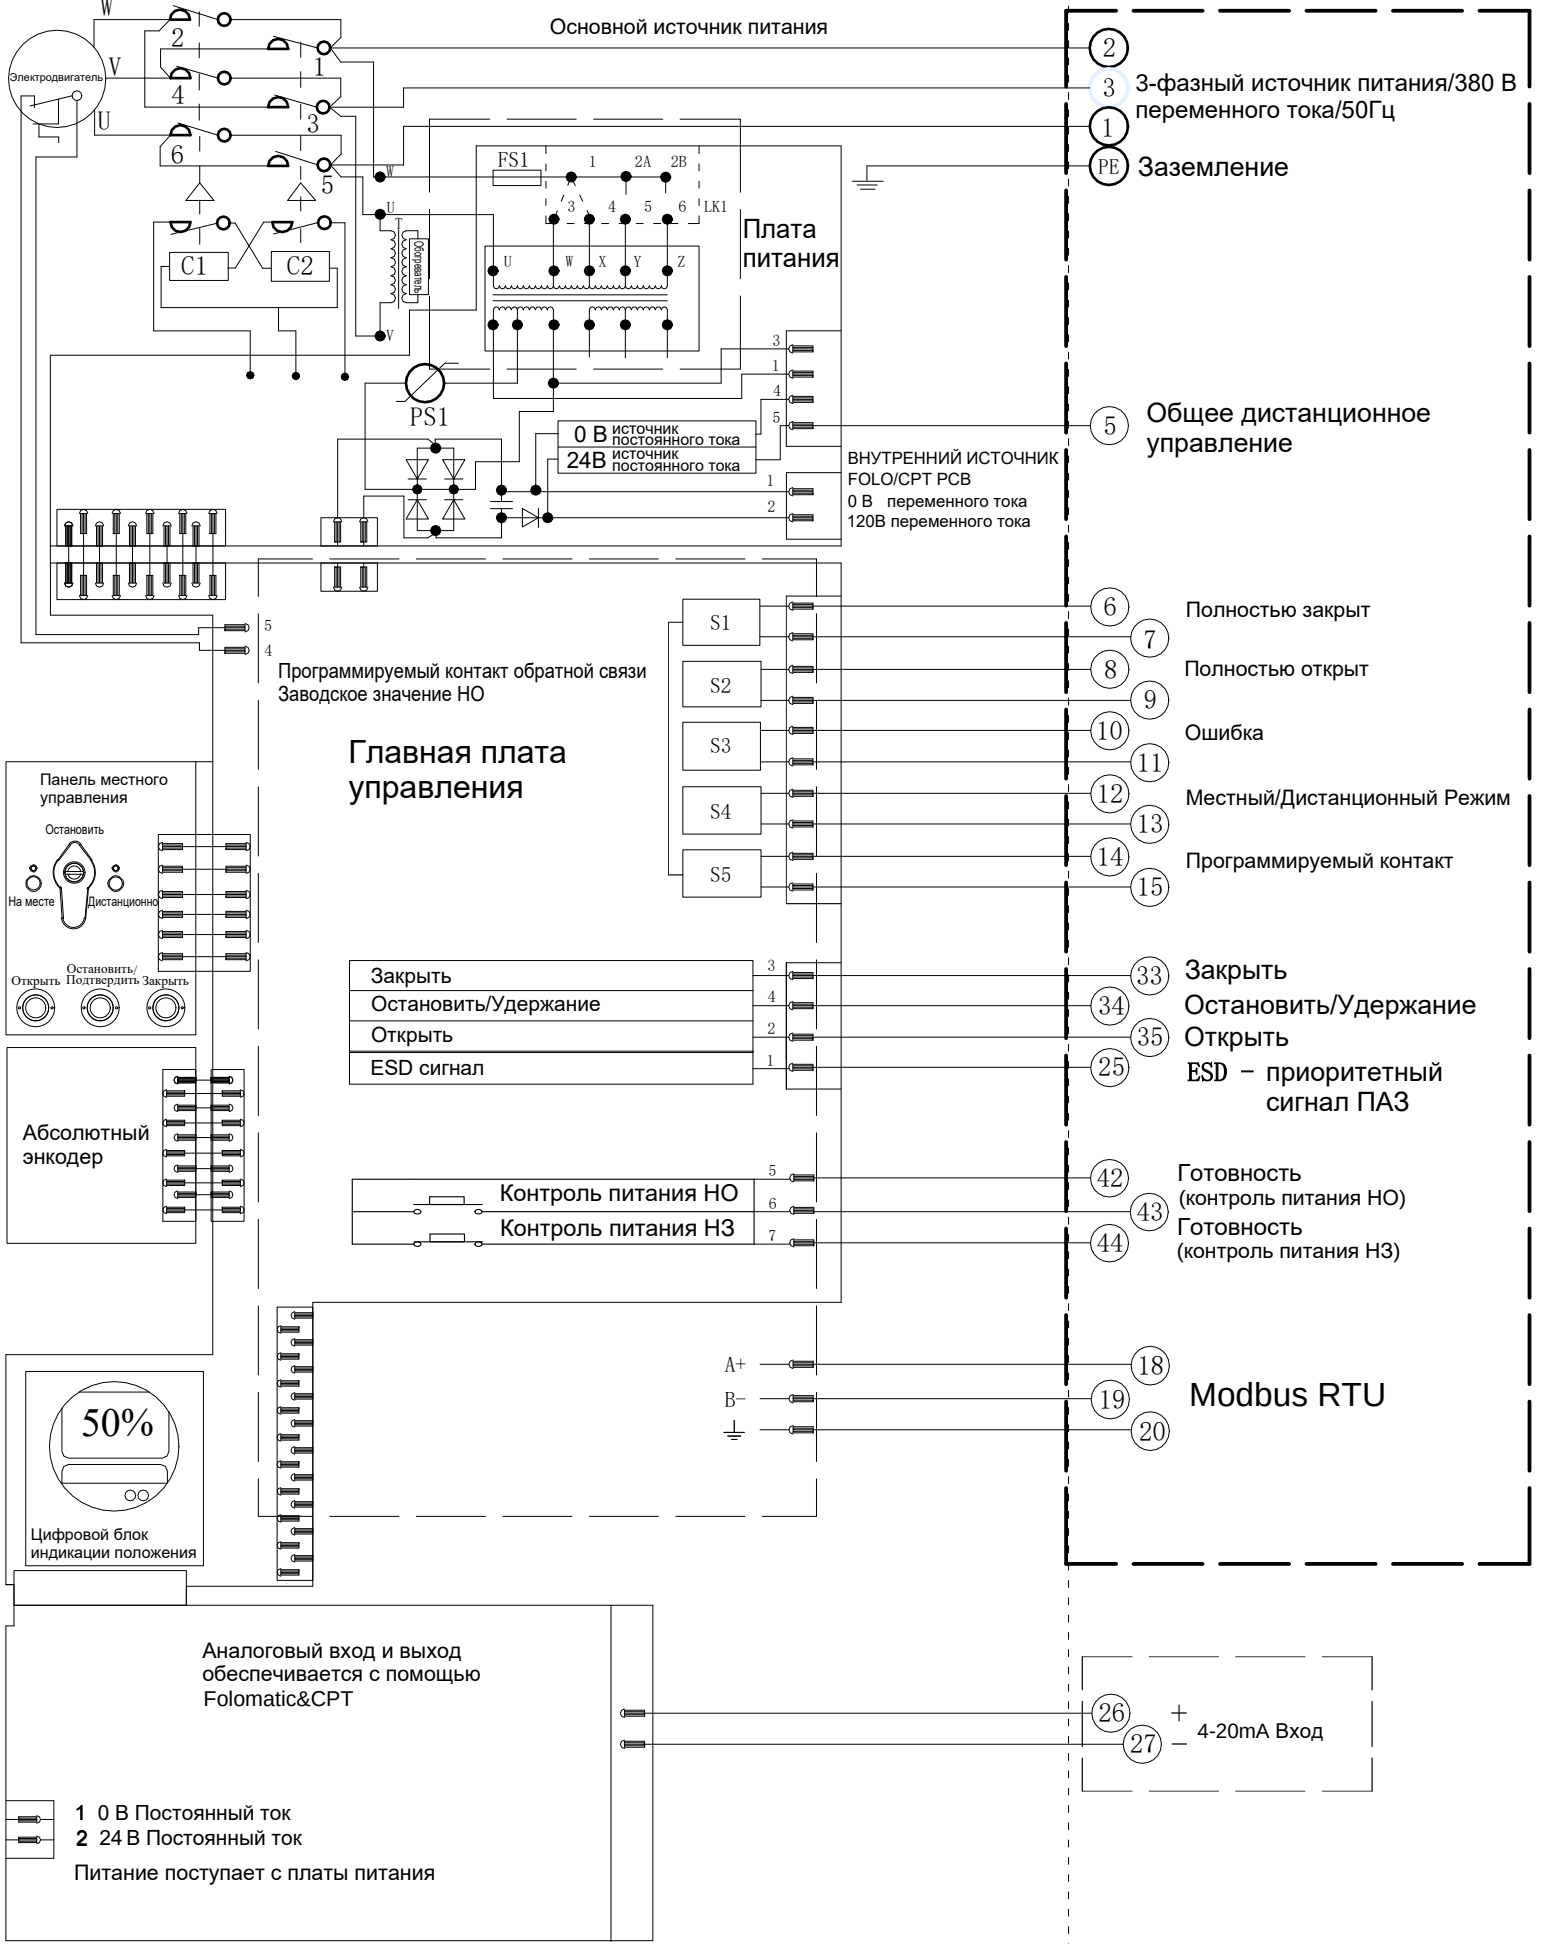

Электрическая схема
№1-380-24-6-MR-2
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В 4-20 +Modbus RTU)

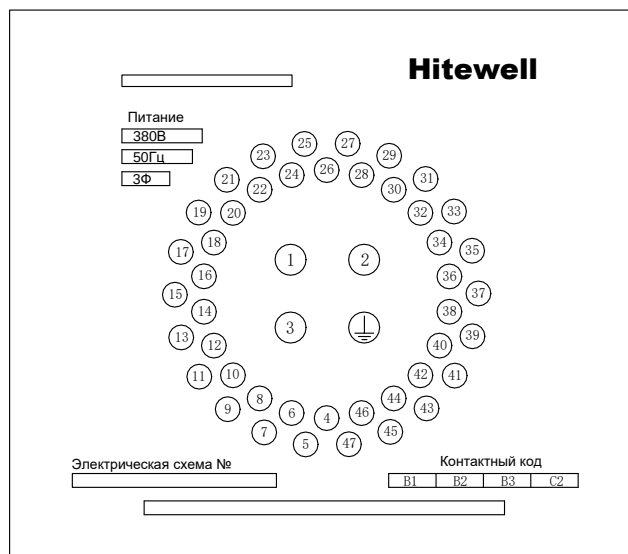

Внутренний привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+	②6
4-20mA Вход	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⏏	⑮
	⑮