



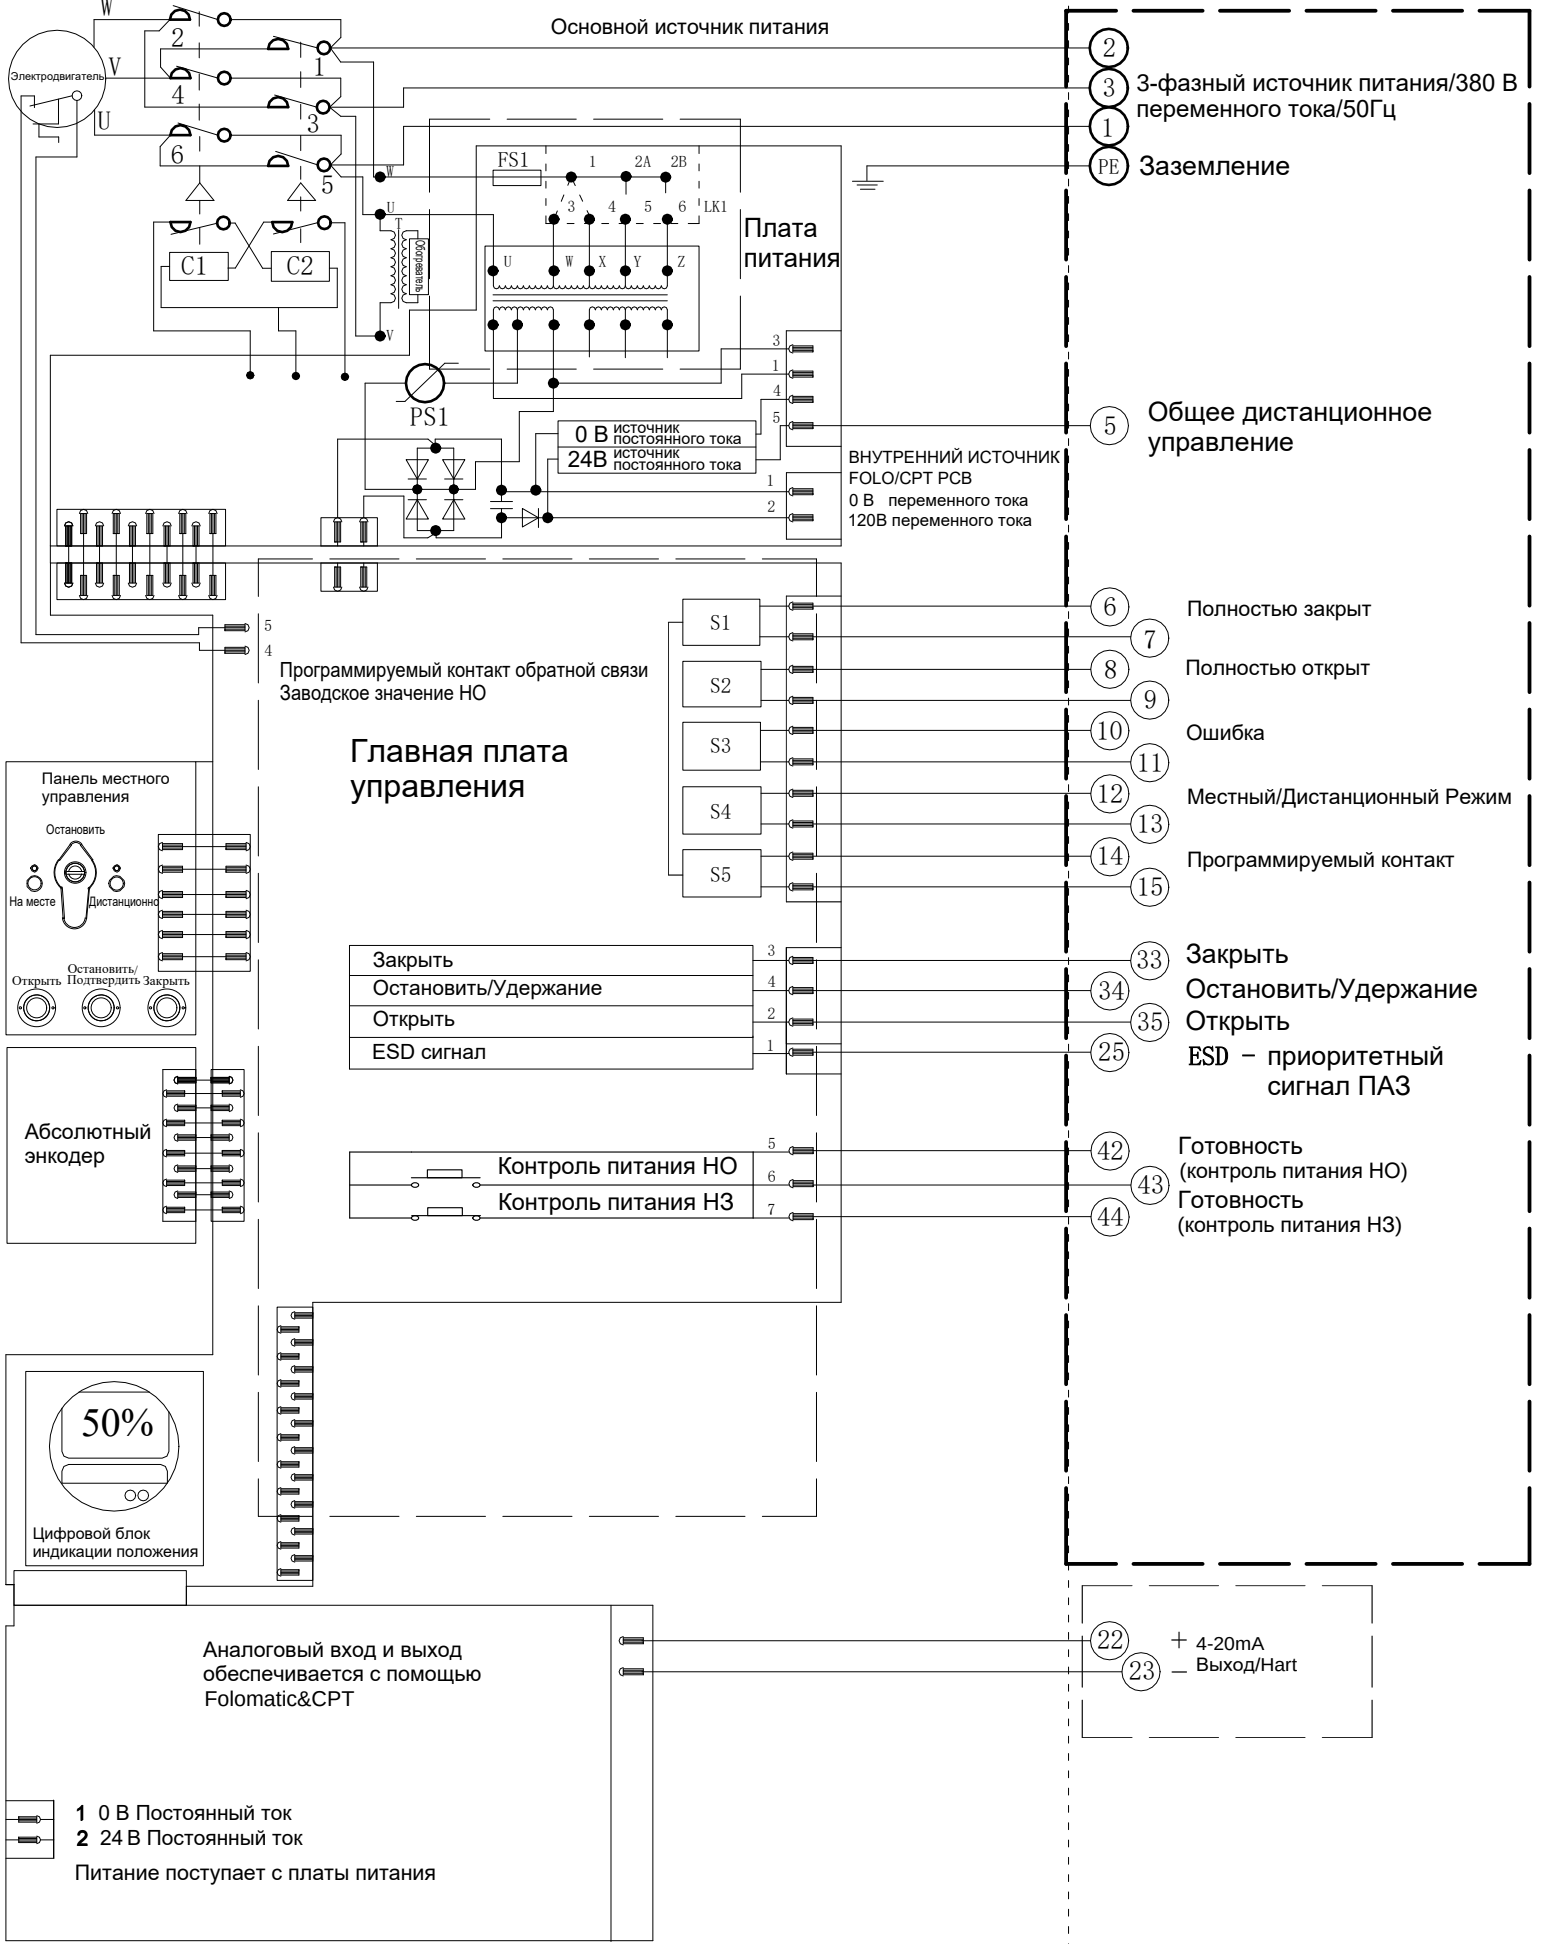

Электрическая схема  
№1-380-24-6-HR-3  
Серия VAD

## Схема подключения VAD (380В 4-20 +HART)

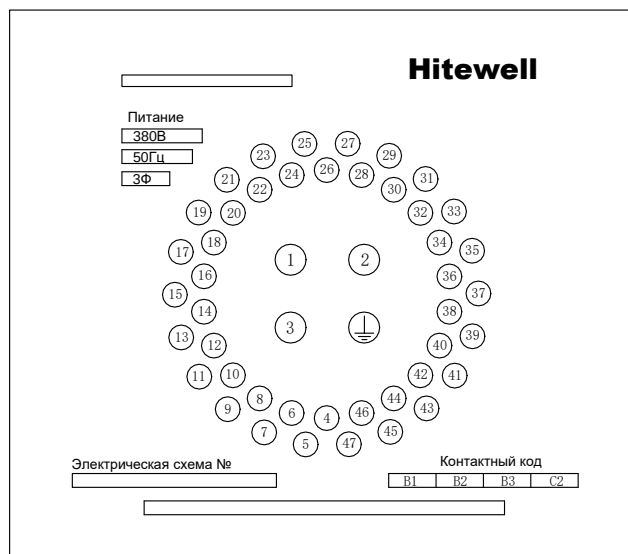

| Внутренний привод              | Клеммная колодка |
|--------------------------------|------------------|
| 380 В переменного тока 50 Гц   | ①                |
|                                | ②                |
|                                | ③                |
| ⏏                              | ⏏                |
| ESD сигнал                     | ④                |
| Общее дистанционное управление | ⑤                |
| Закреть                        | ⑥                |
| Открыть                        | ⑦                |
| Удержание/Остановить           | ⑧                |
|                                | ⑨                |
| Контроль питания НО            | ⑩                |
| Контроль питания НЗ            | ⑪                |
| Внутри привода                 | ⑫                |
| +                              | ⑬                |
| 4-20mA Выход/Hart              | ⑭                |
| -                              | ⑮                |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑯                |
|                                | ⑰                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑱                |
|                                | ⑲                |
| Ошибка (S3)                    | ⑳                |
|                                | ㉑                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ㉒                |
|                                | ㉓                |
| Программируемый контакт (S5)   | ㉔                |
|                                | ㉕                |