


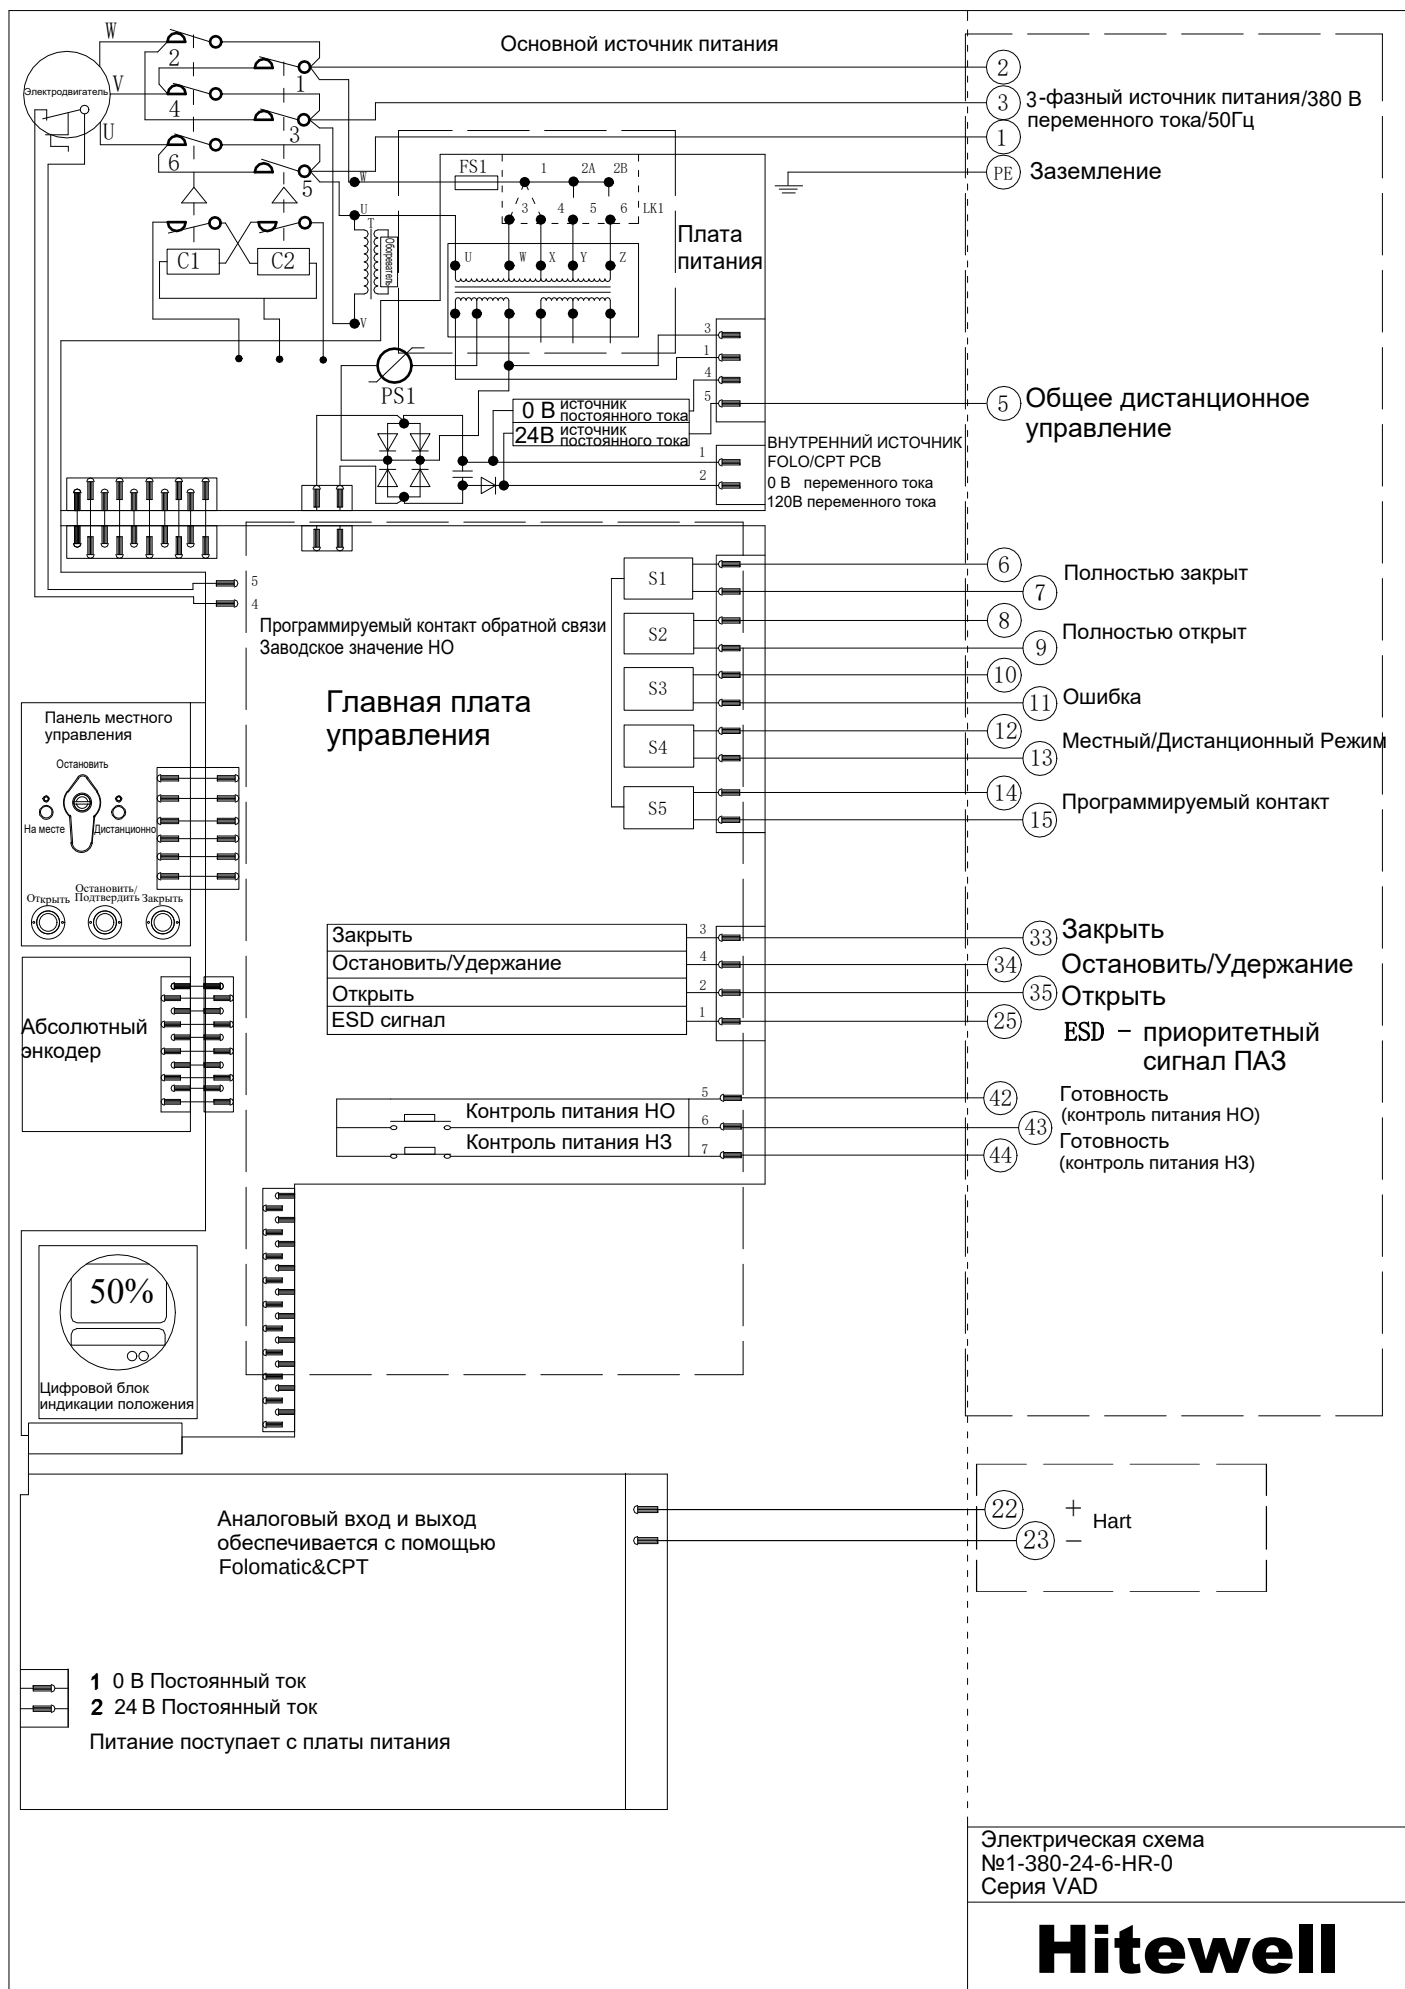


Схема подключения VAD (380В 4-20 +HART)

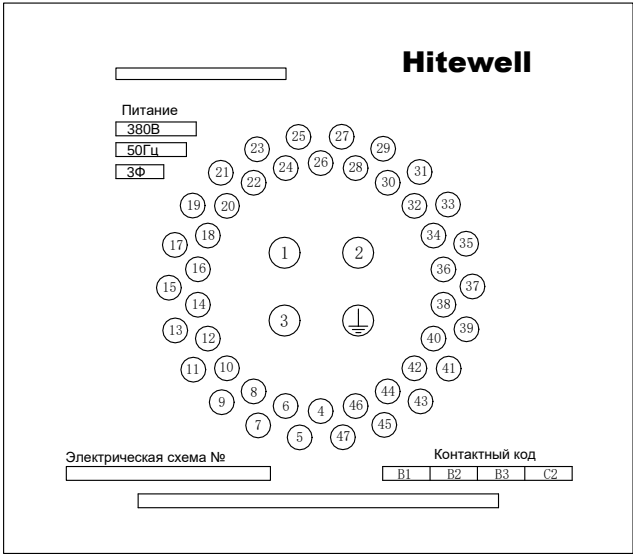

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏	⏏
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
	⑨
Контроль питания НО	⑩
Контроль питания НЗ	⑪
Внутри привода	⑫
+	⑬
Hart	⑭
-	⑮
Полностью закрыт (S1)	⑯
	⑰
Полностью открыт (S2)	⑱
	⑲
Ошибка (S3)	⑳
	㉑
Местный/дистанционный (S4)	㉒
	㉓
Программируемый контакт (S5)	㉔
	㉕