



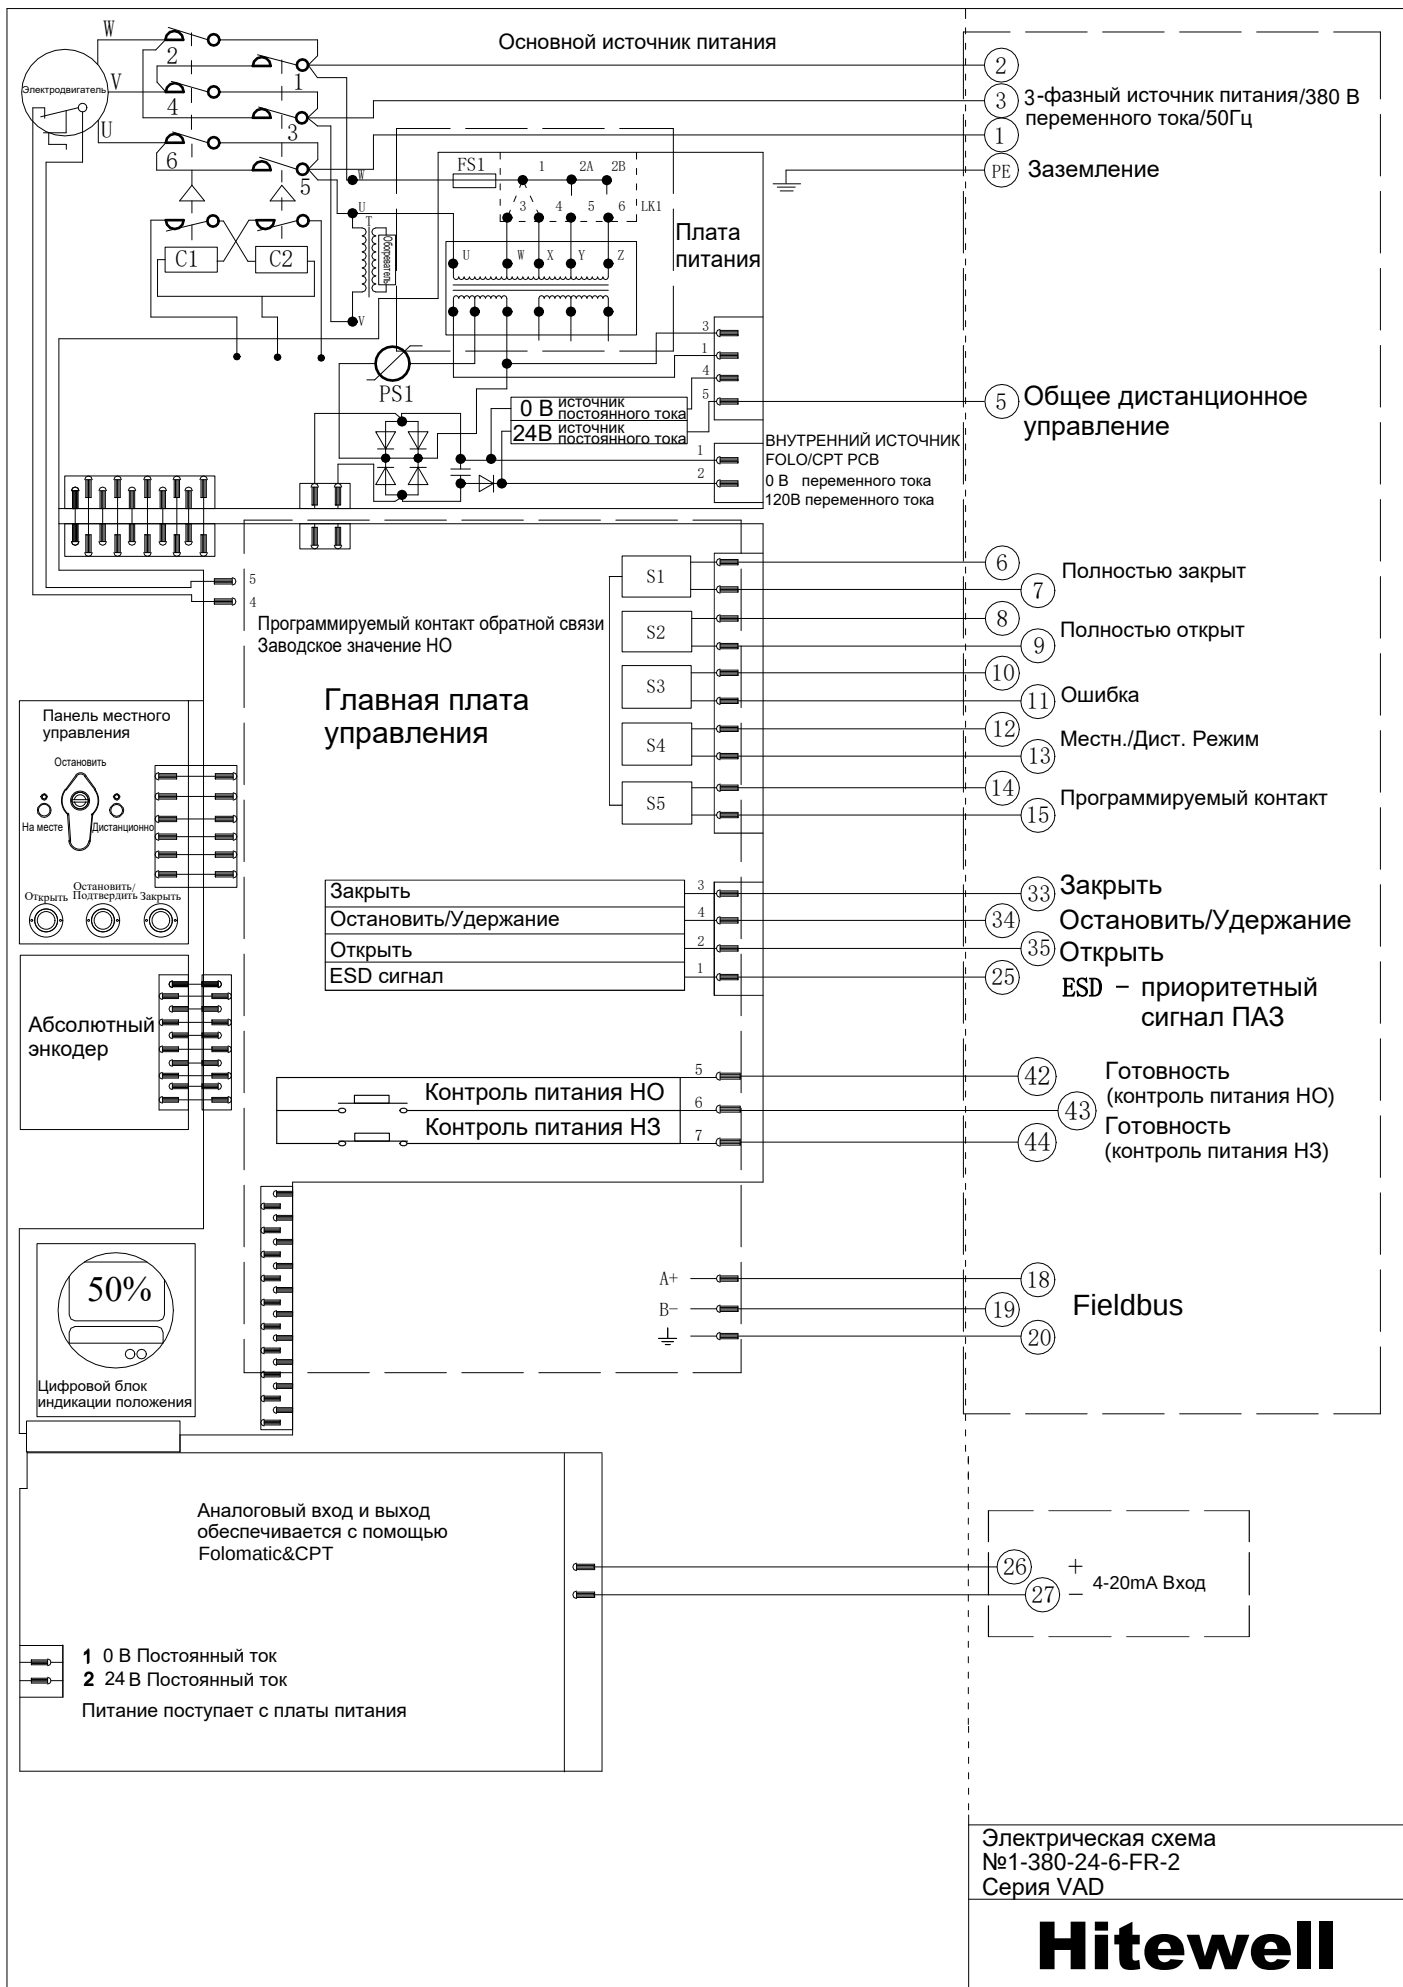

Электрическая схема
№1-380-24-6-FR-2
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В 4-20 +Fieldbus)

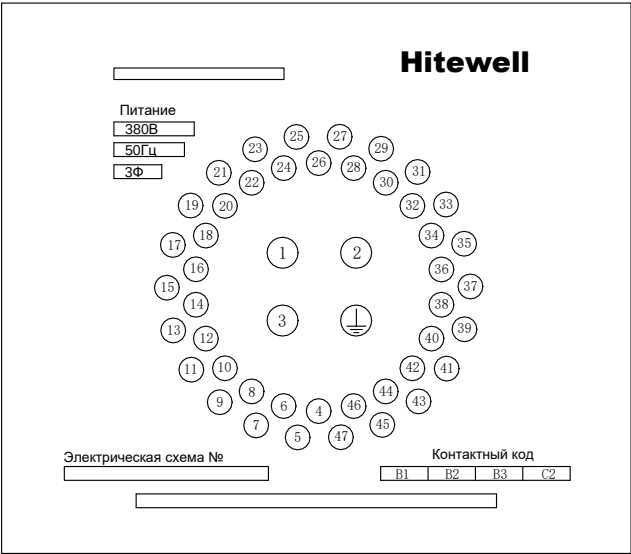

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏	⏏
ESD сигнал	⑤
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
+ 4-20mA Вход	②⑥
-	②⑦
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
A+ Fieldbus	⑮
B-	⑮
⏏	⑮