



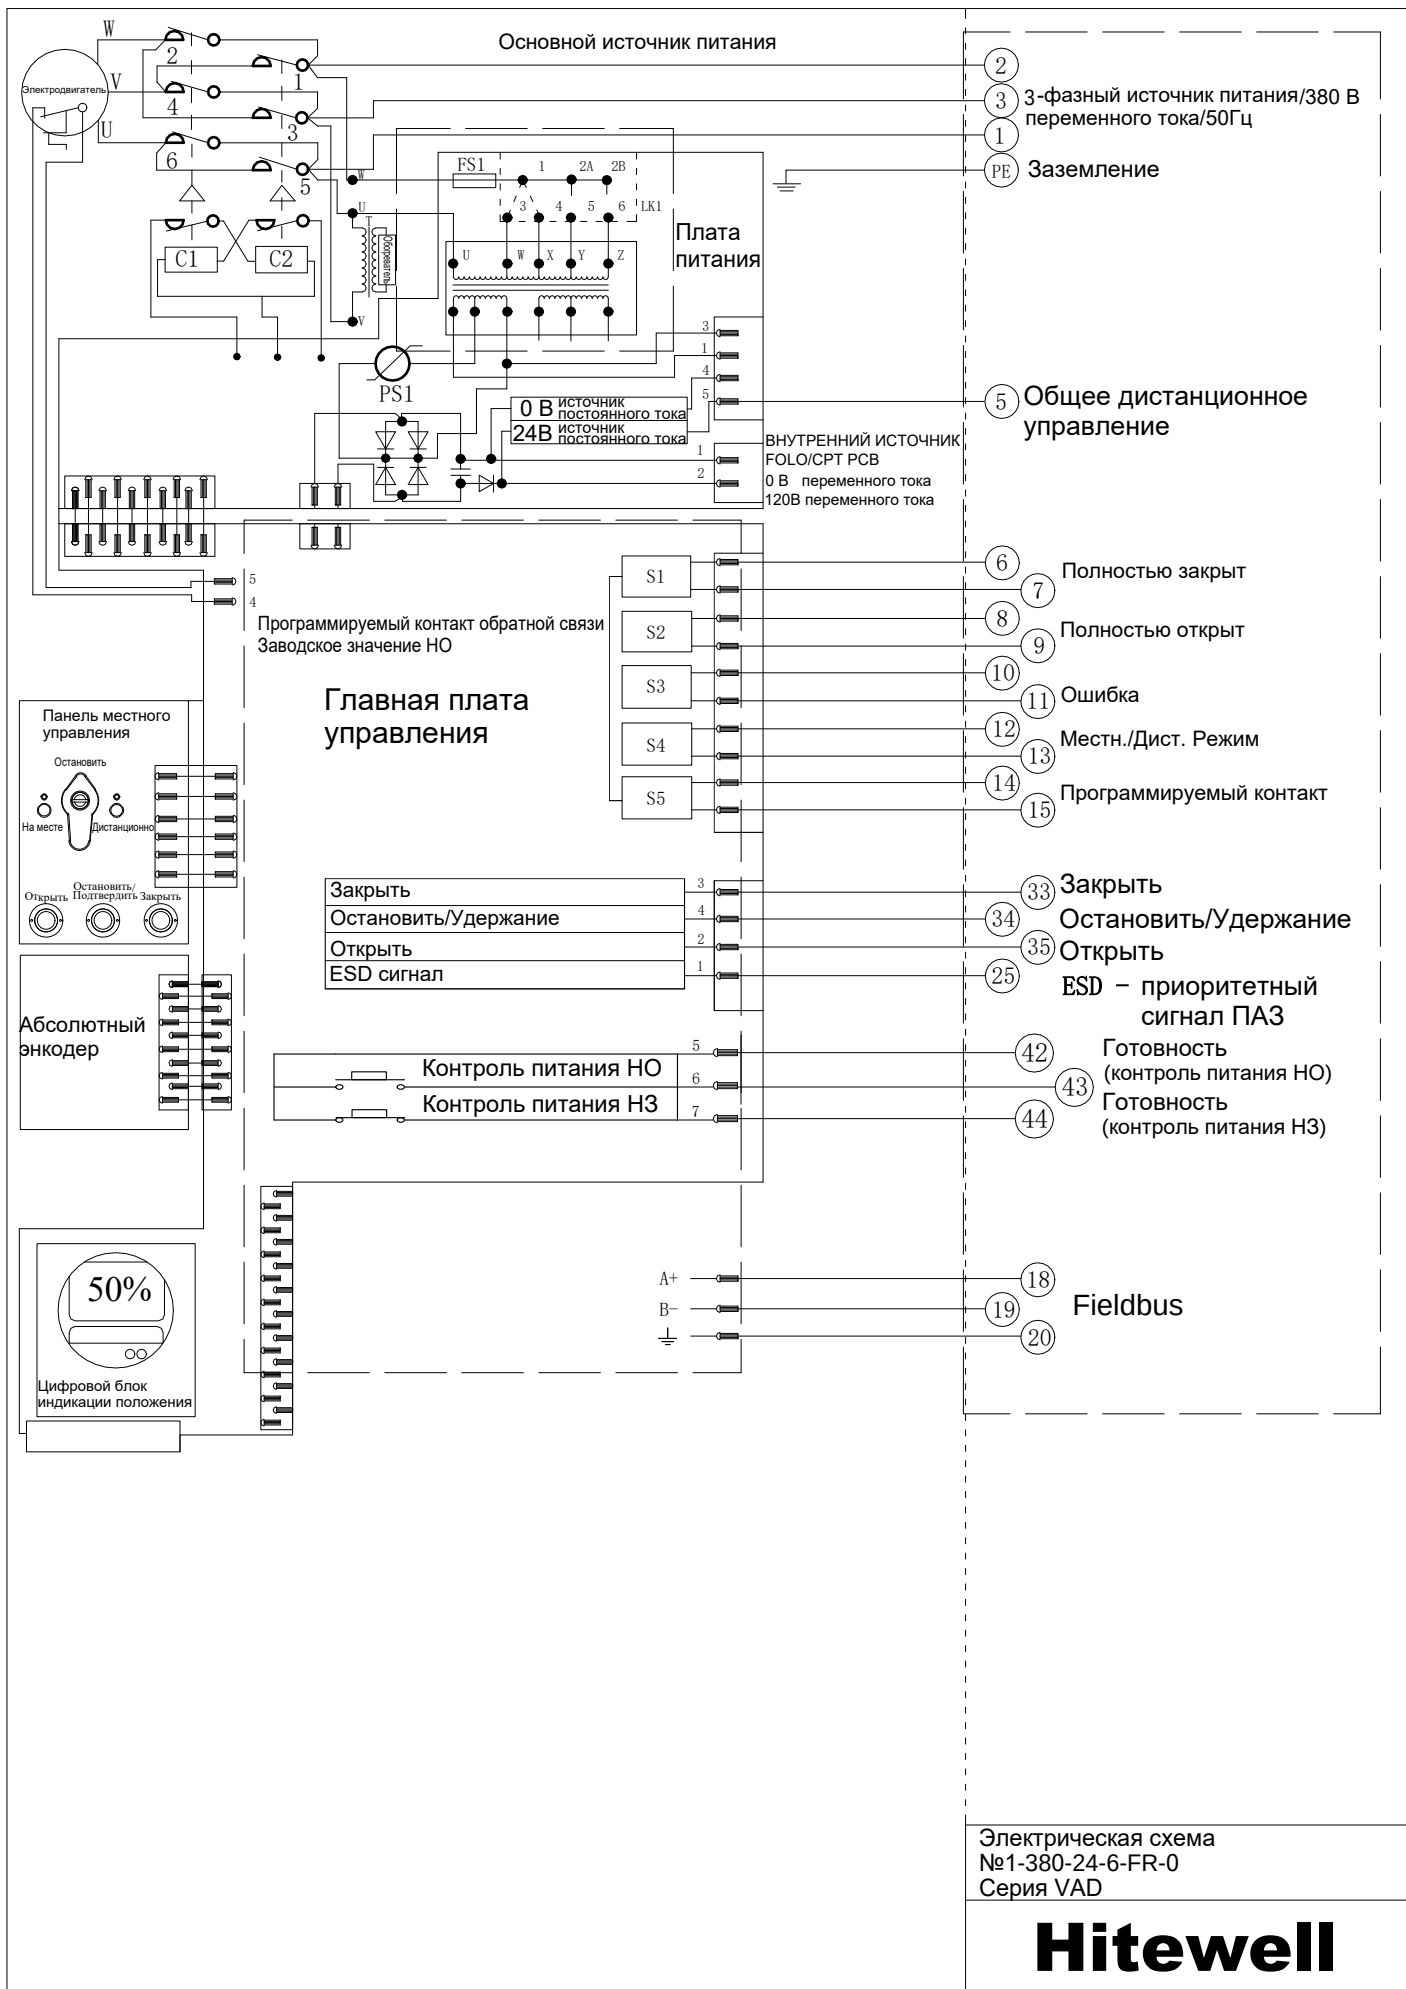

Электрическая схема
№1-380-24-6-FR-0
Серия VAD

Hitewell

Схема подключения VAD (380В + Fieldbus)

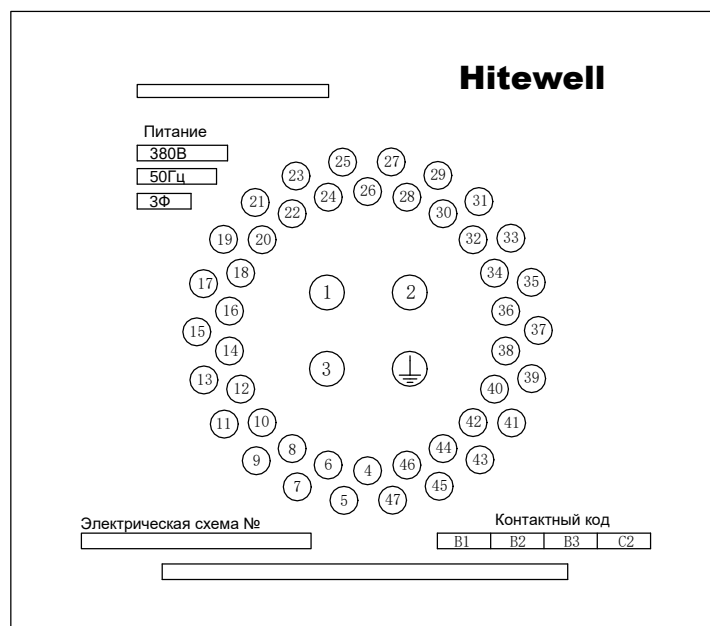

Внутри привода

380 В переменного тока 50 Гц

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц		1
		2
		3
ESD сигнал		25
Общее дистанционное управление		5
Закреть		33
Открыть		35
Удержание/Остановить		34
Контроль питания НО		42
Контроль питания НЗ		43
Внутри привода		44
Полностью закрыт (S1)		6
		7
Полностью открыт (S2)		8
		9
Ошибка (S3)		10
		11
Местный/дистанционный (S4)		12
		13
Программируемый контакт (S5)		14
		15
A+ Fieldbus		18
B-		19
		20

Hitewell

№ 1-380-24-6-FR-0