



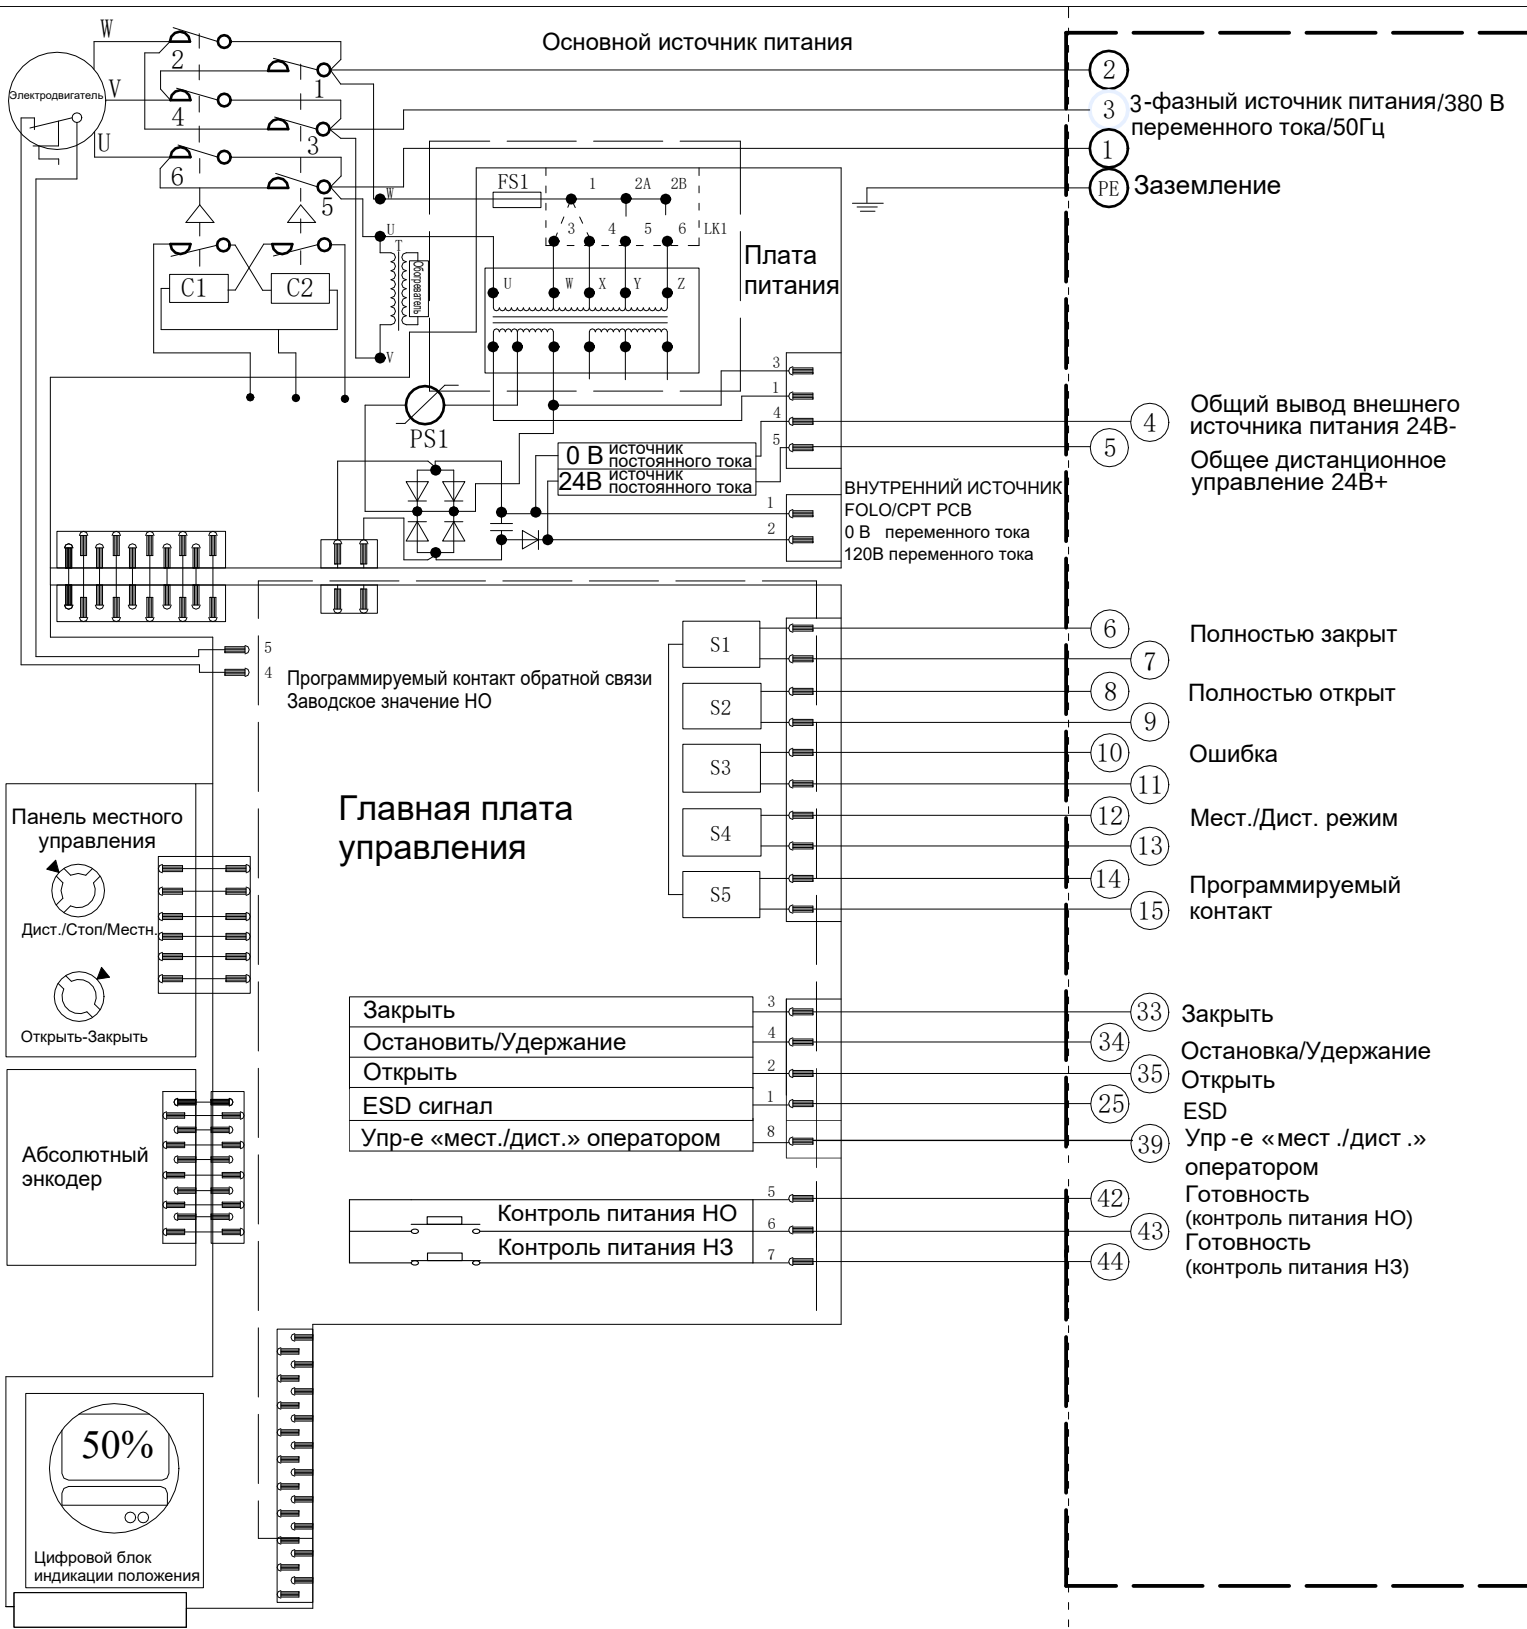

Электрическая схема  
№1-380-24A-6-N-0  
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В)

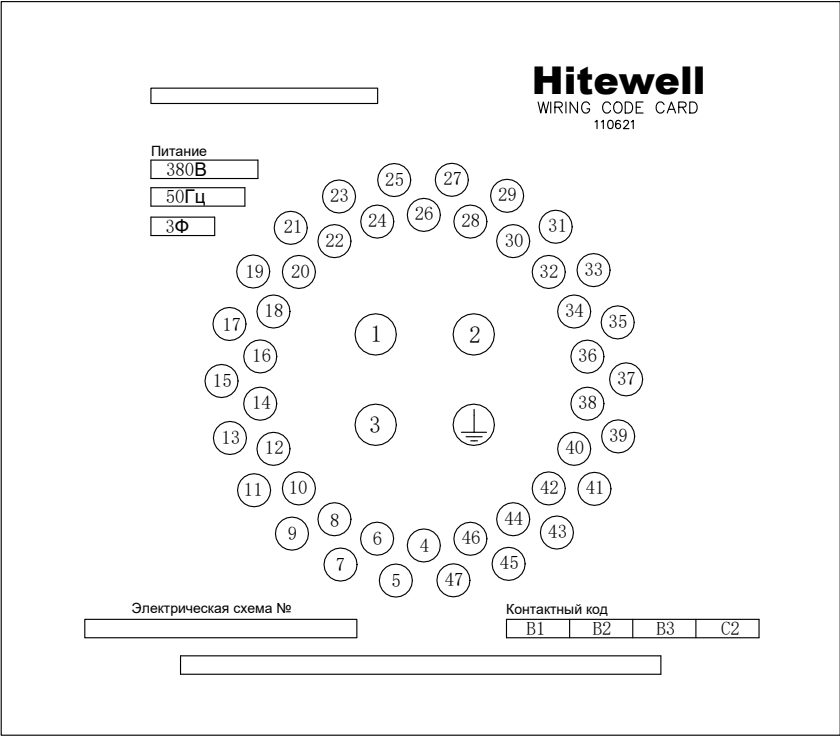

|                                                                                                               |                              |                  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----|
| Внутри привода                                                                                                |                              | Клеммная колодка |    |
| 380 В переменного тока 50Гц                                                                                   |                              |                  | ①  |
|                                                                                                               |                              |                  | ②  |
|                                                                                                               |                              |                  | ③  |
|                                                                                                               |                              |                  | ⊥  |
| ESD сигнал                                                                                                    |                              |                  | ②5 |
| Внешнее питание 24В-                                                                                          |                              |                  | ④  |
| Внешнее питание 24В+                                                                                          |                              |                  | ⑤  |
|                                                                                                               | Заккрыть                     |                  | ③3 |
|                                                                                                               | Открыть                      |                  | ③5 |
|                                                                                                               | Остановить/Удержание         |                  | ③4 |
|                                                                                                               | Упр-е«мест./дист.»оператором |                  | ③9 |
| <div><div></div><div> Контроль питания НО</div><div> Контроль питания НЗ</div><div>Внутри привода</div></div> |                              |                  | ④2 |
|                                                                                                               |                              |                  | ④3 |
|                                                                                                               |                              |                  | ④4 |
| Полностью закрыт (S1)                                                                                         |                              |                  | ⑥  |
|                                                                                                               |                              |                  | ⑦  |
| Полностью открыт (S2)                                                                                         |                              |                  | ⑧  |
|                                                                                                               |                              |                  | ⑨  |
| Ошибка (S3)                                                                                                   |                              |                  | ⑩  |
|                                                                                                               |                              |                  | ⑪  |
| Местный/дистанционный (S4)                                                                                    |                              |                  | ⑫  |
|                                                                                                               |                              |                  | ⑬  |
| Программируемый контакт (S5)                                                                                  |                              |                  | ⑭  |
|                                                                                                               |                              |                  | ⑮  |